VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
REGULIAVIMO STRATEGIJOS VYSTYMO DEPARTAMENTO
NACIONALINIO REGULIAVIMO METODOLOGIJOS SKYRIUS

Teikti Tarybos posėdžiui

2025-

PAŽYMA
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2012 M. SPALIO 16 D. NUTARIMO NR. O3-301 „DĖL AB „ACHEMA“ ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ PASINAUDOJIMO ELEKTROS TINKLAIS TVARKOS APRAŠO DERINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2025 m. spalio Nr. O5E-
Vilnius

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 36 punktu ir 31 straipsnio 2 dalimi ir Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašu, patvirtintu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3-193 „Dėl Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, tvirtina elektros energetikos sistemos operatorių parengtus pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašus.

Taryba 2024 m. sausio 31 d. informavo AB „Achema“, kad 2024 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. O3E-81 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3-193 „Dėl Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašą, patvirtintą Tarybos 2011 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3-193 „Dėl Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, bei įpareigojo operatorius parengti ir Tarybai pateikti tvirtinti atnaujintus pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašus (toliau – PETA).

AB „Achema“ 2024 birželio 25 d. raštu Nr. R1-9415 „Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo projektas“ pateikė atnaujintus PETA, kurie vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi ir Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Tarybos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 18 punktu, Tarybos buvo paskelbti viešajai konsultacijai nuo 2024 liepos 8 d. iki 2024 m. liepos 26 d.

Taryba 2025 vasario 19 d. raštu Nr. R2-(AEEMR)-1140 „Dėl pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo rengimo“ informavo AB „Achema“, kad Taryba, įvertinusi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2024 m. rugpjūčio 1 d. parengtą ir pateiktą išvadoms gauti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 17, 21^{1}, 22, 31, 48^{1}, 48^{2} straipsnių, priedo pakeitimo ir papildymo septintuoju[2] skirsniu įstatymo projektą, kuriuo buvo siekiama pakeisti / papildyti Elektros energetikos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias, kokia informacija turėtų būti atskleista PETA. Taryba 2024 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. R2-(AEEMR)-7095 Energetikos ministerijai pateikė siūlymą atsižvelgti į skirstomųjų tinklų operatorių turinčių mažiau nei 100 000 vartotojų veiklos specifiką ir numatyti išimtį dėl PETA rengimo. Kadangi skirstomųjų

tinklų operatoriai turintys mažiau nei 100 000 vartotojų iš esmės veikia mažoje ir apribotoje teritorijoje, kurioje poreikis vystyti elektros gamybos įrenginius yra itin mažas arba tokio poreikio nėra, siekiant mažinti administracinę naštą skirstomųjų tinklų operatoriams turintiems mažiau nei 100 000 vartotojų rengti sudėtingus, didelės apimties teisės aktų projektus, kurie iš esmės nebus naudojami praktikoje.

2025 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo atnaujintas Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2 punktas, kuris numato, kad skirstomųjų tinklų operatorius užtikrina trečiųjų asmenų prieigą prie skirstomųjų tinklų, ją valdo ir pateikia paaiškinimus, kai tokia prieiga nesuteikiama. Tuo tikslu skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 000 vartotojų, Tarybos nustatytomis sąlygomis parengia, su Energetikos ministerija ir kitomis suinteresuotomis šalimis derina ir teikia Tarybai tvirtinti Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą, taip pat jį skelbia savo interneto svetainėje. Skirstomųjų tinklų operatoriui, aptarnaujančiam mažiau kaip 100 000 vartotojų toje pačioje teritorijoje, *mutatis mutandis* taikomas skirstomųjų tinklų operatoriaus, aptarnaujančio daugiau kaip 100 000 vartotojų, parengtas ir Tarybos patvirtintas Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Tarybos Reguliavimo strategijos vystymo departamento Nacionalinio reguliavimo metodologijos skyrius siūlo Tarybai pritarti pateiktam nutarimo projektui, kuriuo siūloma pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. O3-301 „Dėl AB „Achema“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo“.

PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. O3-301 „Dėl AB „Achema“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas, 1 lapas.

Nacionalinio reguliavimo metodologijos skyriaus patarėja Ugnė Ilioitienė

Į posėdį kviečiami: AB „Achema“

Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2012 M. SPALIO 16 D. NUTARIMO NR. O3-301 „DĖL AB „ACHEMA“ ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ PASINAUDOJIMO ELEKTROS TINKLAIS TVARKOS APRAŠO DERINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2025 m. d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 36 punktu, 31 straipsnio 2 dalimi, Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašu, patvirtintu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3-193 „Dėl Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Reguliavimo strategijos vystymo departamento Nacionalinio reguliavimo metodologijos skyriaus 2025 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. O3-301 „Dėl AB „Achema“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a:

Pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. O3-301 „Dėl AB „Achema“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Pirmininkas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL PASINAUDOJIMO ELEKTROS SKIRSTOMAISIAIS TINKLAIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2025 m. lapkričio 24 d. Nr. O3E-1741
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 36 punktu ir 39 straipsnio 2 dalimi, Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašu, patvirtintu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3-193 „Dėl Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2025 m. lapkričio 14 d. pažymą Nr. O5E-1350 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimų pakeitimo ir operatorių pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašų tvirtinimo“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a:

1. Tvirtinti Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2025 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. O3E-606 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2025 m. lapkričio 24 d.

Pirmininkas Renatas Pocius

PATVIRTINTA
AB „Energijos skirstymo operatorius“ vadovo
2025 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. 25ITA-138

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2025 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. O3E-1741

PASINAUDOJIMO ELEKTROS SKIRSTOMAISIAIS TINKLAIS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tinklų naudotojų prijungiamų įrenginių (elektrinių bei energijos kaupimo įrenginių) prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų tvarką ir sąlygas, elektros energijos priėmimo, persiuntimo ir perskirstymo tvarką, leistinos generuoti galios apribojimus, įskaitant elektros energijos persiuntimo nutraukimo viršijus leistiną generuoti galią tvarką, elektros tinklų pralaidumų rezervavimo tvarką, elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus (toliau – Operatorius), elektros energijos gamintojų (toliau – gamintojas), energijos kaupimo įrenginius (toliau – kaupimo įrenginys) statyti ar įrengti planuojančių asmenų bei kaupimo įrenginių savininkų, elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų (toliau – gaminantis vartotojas) ir asmenų, siekiančių jais tapti, aktyviųjų elektros energijos vartotojų (toliau – aktyvusis vartotojas), pelno nesiekiančių asmenų, įgijusių ar siekiančių įgyti piliečių energetikos bendrijų statusą (toliau – PEB), pelno nesiekiančių asmenų, įgijusių ar siekiančių įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų statusą (toliau – AIEB) (toliau kartu vadinama – tinklų naudotojas) teises ir pareigas, jų tarpusavio santykius, kiek tai yra susiję su šių asmenų prieigos prie skirstomųjų tinklų užtikrinimu.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. **Atvirkštinė generacija** – elektros energijos srauto persiuntimas iš Operatoriaus tinklų į perdavimo sistemos operatoriaus tinklą.

2.2. **Aukcionas (aukcionai)** – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai, organizuojami Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos.

2.3. **Avarinis režimas** – elektros tinklų veikimo režimas, kai dėl avarijų, sutrikimų ar gedimų elektros tinklų parametrai gali neatitikti Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ nurodytų leistinų ribų ir tinklų naudotojams galimas elektros energijos persiuntimo ribojimas arba nutraukimas.

2.4. **Avarinio režimo schema** – elektros tinklų konfigūracija, kai elektros energijos persiuntimas vyksta avariniu režimu ir dėl to tinklų naudotojams yra vykdomas laikinas įrenginių leistinos generuoti galios apribojimas prijungimo taške dėl perdavimo ar skirstomųjų elektros tinklų pralaidumo trūkumo arba nesant šių elektros tinklų galimybių persiųsti visą elektros energijos srautą.

2.5. **A tipo elektrinė** – elektrinė, kurios didžiausias pajėgumas (Pmax) yra mažesnis kaip 250 kW.

2.6. **A0 tipo elektrinė** – elektrinė, kurios didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 10 kW.

2.7. **A1 tipo elektrinė** – didesnio kaip 10 kW, tačiau ne didesnio kaip 100 kW, didžiausio pajėgumo (Pmax) elektrinė.

2.8. **A2 tipo elektrinė** – didesnio kaip 100 kW, tačiau mažesnio kaip 250 kW, didžiausio pajėgumo (Pmax) elektrinė.

2.9. **B tipo elektrinė** – 250 kW ir didesnio, tačiau mažesnio kaip 5 MW, didžiausio pajėgumo (Pmax) elektrinė.

2.10. **C tipo elektrinė** – 5 MW ir didesnio, tačiau mažesnio kaip 15 MW, didžiausio pajėgumo (Pmax) elektrinė.

2.11. **D tipo elektrinė** – 15 MW ir didesnio didžiausio pajėgumo (Pmax) tipo elektrinė.

2.12. **Elektros skirstomieji tinklai** (toliau – elektros tinklai) – visuma tarpusavyje suderintu režimu veikiančių elektros įrenginių, skirtų elektros energijai skirstyti.

2.13. **Pajėgumų padidinimas** – atsižvelgiant į esamą skirstomųjų ir (ar) perdavimo elektros tinklų techninę būklę, atliekamas papildomas skirstomųjų ir (ar) perdavimo elektros tinklų optimizavimas, išplėtimas ir (ar) rekonstravimas, atsižvelgiant į tai, kas reikalinga konkretaus tinklų naudotojo elektrinėms ar kaupimo įrenginiams prijungti ir jo poreikiams tenkinti, tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos priėmimą ir paskirstymą, nepabloginant sąlygų esamiems tinklų naudotojams.

2.14. **Kontroliuojantis asmuo** – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

2.14.1. tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2.14.2. kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

2.14.2.1. juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB nustatytus reikalavimus;

2.14.2.2. fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

2.15. **Kintanti leistina generuoti galia (toliau – kintanti generavimo galia)** – aktyvioji galia, kuri gali būti patiekiama iš tinklų naudotojo elektros įrenginių į elektros tinklus prijungimo taške, kintanti atsižvelgiant į momentinę transformatorių pastotės apkrovą, vertinamą pagal elektros energijos galios srautą, transformatorių pastotėje priešingą elektros energijos vartojimo galios srauto krypčiai.

2.16. **Kintanti leistina vartoti galia (toliau – kintanti vartojimo galia)** – aktyvioji galia, kuri gali būti vartojama tinklų naudotojo elektros įrenginių iš elektros tinklų prijungimo taške, kintanti atsižvelgiant į momentinę transformatorių pastotės apkrovą, vertinamą pagal elektros energijos vartojimo galios srautą transformatorių pastotėje.

2.17. **Leistinos generuoti galios ribojimai dėl elektros energetikos sistemos balanso –** leistinos generuoti galios ribojimai, taikomi dėl elektros energijos gamybos ir suvartojimo santykio energetikos sistemoje, nesant sistemos galimybių integruoti visą elektrinių gaminamą ir kaupimo įrenginių persiunčiamą energijos kiekį į elektros energijos rinkos segmentus. Šie ribojimai gali viršyti Elektros energetikos įstatyme nurodytas laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiko ribas.

2.18. **Leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis** – ribojimai, taikomi dėl vėjo, saulės energijos ir kaupimo įrenginių generacijos sutapties negalimumo ir (ar) dėl kitų perdavimo elektros tinklų pralaidumų trūkumo. Šie ribojimai gali viršyti Elektros energetikos įstatyme nurodytas laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiko ribas.

2.19. **Ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis** – ribojimai, taikomi dėl skirstomųjų elektros tinklų pralaidumo nepakankamumo dėl elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijaus N-1 taikymo, poreikio atlikti Operatoriaus elektros tinklų ir (ar) perdavimo elektros tinklų priežiūrą (įskaitant šių elektros tinklų rekonstrukciją) ar tinklų naudotojų prijungimą prie Operatoriaus elektros tinklų ir (ar) perdavimo elektros tinklų, dėl avarijų, gedimų, sutrikimų bei kitų priežasčių. Tinklų naudotojui sutikus (susitarus), šie ribojimai gali viršyti Elektros energetikos įstatyme nurodytas laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiko ribas.

2.20. **N-1 kriterijus galios transformatoriui (toliau – N-1 kriterijus)** – elektros energetikos sistemos patikimumo užtikrinimo principas, reiškiantis, kad elektros tinklai turi būti suprojektuoti ir valdomi taip, kad atsijungus vienam galios transformatoriui, likę galios transformatoriai galėtų patikimai veikti.

2.21. **Perteklinė elektros energija –** elektrinėse arba hibridinėse elektrinėse pagaminta arba kaupimo įrenginiuose sukaupta ir į elektros tinklus patiekta elektros energija, likusi nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams suvartotos elektros energijos.

2.22. **Prijungimo išlaidos** – pinigų suma, reikalinga tinklų naudotojo elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginiams prijungti prie Operatoriaus valdomų elektros tinklų.

2.23. **Prijungimo paslauga** – teisės aktų nustatyta tvarka Operatoriaus tinklų naudotojui teikiama paslauga, kurios metu tinklų naudotojų elektrinė ar kaupimo įrenginys prijungiami prie Operatoriaus elektros tinklų, ir (ar) kitos teisės aktuose nustatytos Operatoriaus tinklų naudotojui teikiamos paslaugos, susijusios su tinklų naudotojo elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų.

2.24. **Prijungimo paslaugos sutartis** – Operatoriaus ir tinklų naudotojo (teisės aktuose nurodytais atvejais – tinklų operatorių, tinklų naudotojo ir (ar) tinklų naudotojo pasirinkto rangovo) sudaroma elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis, atitinkanti suderintą techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai, jeigu toks projektas yra privalomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės), arba prijungimo sąlygas, jei nei vienas iš šių projektų neprivalomas, kuri nustato prijungimo paslaugos teikimo sąlygas ir tvarką.

2.25. **Prijungimo sąlygos** – techninės sąlygos, kuriose nustatomi privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo, plėtros ir (ar) elektrinės modernizavimo, reikalavimai prijungiant tinklų naudotojų elektrines ar kaupimo įrenginius prie Operatoriaus valdomų elektros tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas. Prijungimo sąlygos skirtos tinklų naudotojo elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklo dalies techniniam darbo projektui arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto ir tinklų naudotojo elektrinių ar kaupimo įrenginių dalies techniniam darbo projektui parengti bei nustato reikalavimus statomiems objektams, kuriuos tinklų naudotojai turi įvykdyti.

2.26. **Profilis** – elektrinės (vėjo, saulės) ar kaupimo įrenginio valandinis elektros energijos generacijos grafikas.

2.27. **Remontinis režimas** – elektros tinklų veikimo režimas, kai dėl atliekamų patirtos avarijos, sutrikimo ar gedimo likvidavimo ar dėl Operatoriaus elektros tinklų ar perdavimo elektros tinklų priežiūros darbų (įskaitant šių elektros tinklų rekonstrukciją) pakeičiama elektros tinklų konfigūracija (pavyzdžiui, pakeičiamas elektros energiją persiunčiančių linijų, elektros šaltinių skaičius) ir tinklų naudotojams galimas elektros energijos persiuntimo ribojimas arba nutraukimas, tačiau elektros tinklų parametrai atitinka Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ nurodytas leistinas ribas.

2.28. **Šaltinio galima generuoti galia** – didžiausia aktyvioji galia, kuri gali būti patiekiama iš generacijos šaltinio ar kaupimo įrenginio į elektros tinklus.

2.29. Apraše vartojama sąvoka „iki“ neapima paskutinio nurodyto skaitmens, išskyrus, kai nurodoma „imtinai“.

2.30. Elektros energijos gamybos modulio didžiausio pajėgumo (toliau – didžiausias pajėgumas (Pmax) sąvoka atitinka 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, 2 straipsnio 16 punkte apibrėžtą sąvoką „didžiausias pajėgumas (Pmax)“. Nustatant didžiausią pajėgumą (Pmax) laikoma, kad didžiausias pajėgumas (Pmax) yra keitiklio vardinė aktyvioji galia, kuriai esant užtikrinamas įtampos ir reaktyviosios galios valdymas pagal vadovaujantis 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, 7 straipsnio 1 ir 6 dalimis priimtą teisės aktą, neįskaičiuojant minimalios aktyviosios galios, reikalingos elektrinės saviems

technologiniams poreikiams patenkinti, arba įrengtoji galia, priklausomai nuo to, kuris iš šių dydžių yra mažesnis. Kai elektros energijos gamybos modulyje nėra sumontuotas keitiklis, didžiausias pajėgumas (Pmax) nustatomas tinklų naudotojo ir Operatoriaus susitarimu, tačiau šiuo atveju didžiausias pajėgumas (Pmax) negali būti didesnis už elektros energijos gamybos modulio vardinę aktyviąją galią, kuriai esant užtikrinamas įtampos ir reaktyviosios galios valdymas pagal vadovaujantis 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, 7 straipsnio 1 ir 6 dalimis priimtą teisės aktą, neįskaičiuojant minimalios aktyviosios galios, reikalingos elektrinės saviems technologiniams poreikiams patenkinti. Kai elektrinėje arba hibridinėje elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nustatomas visai sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių sistemai ir visai elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliais, sistemai.

2.31. Saugios generavimo ribos sąvoka suprantama taip, kaip ji suprantama vadovaujantis Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašu.

2.32. Aprašo nuostatos dėl elektros įrenginių prijungimo *mutatis mutandis* taikomos taip pat ir elektros įrenginių leistinos generuoti galios, įrengtosios galios, didžiausio pajėgumo (Pmax) didinimui, o nuostatos, reglamentuojančios kaupimo įrenginių leistinos naudoti galios suteikimą, *mutatis mutandis* taikomos taip pat ir jų leistinos naudoti galios didinimui.

2.33. Aprašo nuostatos, reglamentuojančios elektrinės ir kaupimo įrenginio prijungimą tame pačiame prijungimo taške, taikomos tais atvejais, kai tame pačiame prijungimo taške prijungiama elektrinė ar elektrinės, gaminančios elektros energiją ne iš atsinaujinančių energijos išteklių, bei kaupimo įrenginys. Aprašo nuostatos, reglamentuojančios elektrinės ir kaupimo įrenginio prijungimą tame pačiame prijungimo taške, *mutatis mutandis* taikomos, kai prie elektros tinklų tame pačiame prijungimo taške prijungiami elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių įrenginiai ir elektros energijos gamybos iš neatsinaujinančių išteklių įrenginiai.

2.34. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
ELEKTRINIŲ IR KAUPIMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ PAGRINDINĖS NUOSTATOS

3. Operatoriaus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir teisės aktus bei šį Aprašą teikiama prijungimo paslauga grindžiama objektyviais, skaidriais ir nediskriminaciniais principais, kuriais vadovaujantis atsižvelgiama į visą naudą ir sąnaudas, susijusias su tinklų naudotojų elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros tinklų. Operatorius tinklų naudotojų įrenginius prijungia prie elektros tinklų tik tinklų naudotojui įvykdžius teisės aktų, prijungimo sąlygų, techninio darbo projekto arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto ir prijungimo sutarties reikalavimus, o tais atvejais, kai reikalingi natūriniai bandymai, įvykdžius juos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Pagrindiniai elektrinių, hibridinių elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų etapai yra šie:

4.1. Operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų išdavimas Aprašo 5 punkte nustatytais atvejais;

4.2. priešprojektinių sprendinių, jei tinklų naudotojas juos pageidauja suderinti su Operatoriumi, rengimas ir derinimas, vykdomas tinklų naudotojo;

4.3. elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – perdavimo sistemos operatorius) išankstinių prijungimo sąlygų gavimas (kai jos reikalingos vadovaujantis Aprašo 16 punktu);

4.4. ketinimų protokolo sudarymas su Operatoriumi, išskyrus atvejus, kai pagal Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalį ketinimų protokolai su tinklų naudotojais nėra sudaromi;

4.5. prievolių įvykdymo užtikrinimo (finansinės garantijos ar finansinio laidavimo) pateikimas Operatoriui, kai tokią pareigą numato galiojantys teisės aktai;

4.6. tinklų naudotojo dalyvavimas aukcione, kai su tinklų naudotoju, turinčiu teisę dalyvauti aukcione, pasirašomas ketinimų protokolas;

4.7. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) išduodamo leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimas (elektrinės prijungimo prie elektros tinklų atveju), leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus gavimas (kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų atveju) arba leidimo modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį gavimas (iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančios elektrinės ar įrenginio modernizavimo (toliau – elektrinės modernizavimas) atveju). Kai elektrinė ir kaupimo įrenginys prijungiami viename prijungimo taške, leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus poreikis vertinamas atsižvelgiant į kiekvieno iš šių elektros įrenginių įrengtąją galią;

4.8. Operatoriaus prijungimo sąlygų išdavimas;

4.9. projektinių pasiūlymų ir elektros tinklų statybą leidžiančio dokumento pateikimas Operatoriui dėl Operatoriaus valdomų elektros tinklų (kai taikoma);

4.10. techninio darbo projekto arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto prijungimo prie elektros tinklų daliai ir techninio darbo projekto elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio daliai parengimas, vykdomas tinklų naudotojo;

4.11. elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimo paslaugos sutarties sudarymas ir prijungimo įmokos apmokėjimas;

4.12. elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimo paslaugos vykdymas ir elektros tinklų pajėgumų padidinimas:

4.12.1. rangos sutarčių sudarymas;

4.12.2. rangos darbų elektros tinkluose (elektros tinklų operatoriaus (toliau – tinklų operatorius) dalyje) atlikimas;

4.12.3. Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų (paleidimo derinimo darbams) gavimas ir pateikimas Operatoriui (išduodama, kai didžiausias pajėgumas (Pmax) yra 250 kW ir didesnis);

4.12.4. elektros tinklų nuosavybės ribų akto ir elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties elektrinės ar kaupimo įrenginio testavimui parengimas, vykdomas Operatoriaus;

4.12.5. tinklų naudotojo informavimas apie įtampos įjungimą, vykdomas Operatoriaus;

4.12.6. apskaitos prietaisų įrengimas arba esamų prietaisų perparametravimas testavimo laikotarpiui, vykdomas Operatoriaus;

4.12.7. elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio bandomasis įjungimas – elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio derinimas, testavimas, atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas, vykdomas Operatoriaus ir tinklų naudotojo;

4.12.8. Atitikties vertinimo ataskaita, parengta pagal Operatoriaus nustatytą formą;

4.13. jei didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW, tinklų naudotojo elektrines įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracijos, nurodytos Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prijungimo aprašas), 3 priede, pateikimas Operatoriui, vykdomas tinklų naudotojo, išskyrus, jei ši deklaracija nėra reikalinga vadovaujantis Prijungimo aprašu;

4.14. jei didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW, bet mažesnis kaip 250 kW, tinklų naudotojo elektrines įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracijos, nurodytos Prijungimo aprašo 4 priede, pateikimas Operatoriui, vykdomas tinklų naudotojo;

4.15. rangovo akto vartotojo tinklo daliai pateikimas Operatoriui, vykdomas tinklų naudotojo;

4.16. faktinių prijungimo išlaidų apmokėjimas, vykdomas tinklų naudotojo;

4.17. nuolatinio elektros tinklų nuosavybės ribų akto ir elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties parengimas, vykdomas Operatoriaus;

4.18. tinklų naudotojo informavimas apie įtampos įjungimą (kai įtampa įjungiama pirmą kartą elektrinėms, kurioms testavimo darbai neatliekami), vykdomas Operatoriaus;

4.19. apskaitos prietaisų įrengimas, perparametravimas arba esamų apskaitos prietaisų, įrengtų testavimo laikotarpiui (kai toks reikalingas), įvedimas į elektros energijos apskaitos sistemas nuolatiniam naudojimui, vykdomas Operatoriaus;

4.20. statybos užbaigimas teisės aktų nustatyta tvarka, vykdomas tinklų naudotojo;

4.21. Tarybos išduodamo leidimo gaminti elektros energiją gavimas (elektrinės prijungimo prie elektros tinklų atveju) arba leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių gavimas (kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų atveju). Kai elektrinė ir kaupimo įrenginys prijungiami viename prijungimo taške, leidimo gaminti elektros energiją ir leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių poreikis vertinamas atsižvelgiant į kiekvieno iš šių elektros įrenginių įrengtąją galią.

5. Atsižvelgiant į planuojamos prijungti elektrinės, hibridinės elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio galios dydį, tinklų naudotojo kategoriją, planuojamą vykdyti veiklą vykdomi (taikomi) visi arba dalis Aprašo 4 punkte nurodytų pagrindinių prijungimo etapų:

Papunkčio Nr.		**Įrengtoji galia (toliau šiame punkte – ĮG)**	**Didžiausias pajėgumas (Pmax) (toliau šiame punkte – Pmax) arba kaupimo įrenginio keitiklio galia**	**Leistina generuoti galia (toliau šiame punkte – LGG)**	**Objekto, kuriame įrengiamas (-tas) elektrinė ir (ar) kaupimo įrenginys, leistina naudoti galia (toliau šiame punkte – LNG)**	**Tinklų naudotojų kategorijos, prijungiamos elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginiai ir (ar) veikla**	**Elektros tinklų pajėgumų padidinimas**	**Taikomi prijungimo etapai (nuorodos į Aprašo papunkčius)**	**Pastabos**
5.1.	5.1.1.	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiamas iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Nekeičiama	Gaminančio vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė Aktyviojo vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė Gaminančio vartotojo elektrinė, hibridinė	Ne	4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^{1} straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių,
	5.1.2.	Didinama iki 100 kW imtinai	Didinamas iki 100 kW imtinai	Didinama iki 100 kW imtinai					

						elektrinė, kuri prijungiama geografiškai nutolusioje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietos			taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.2.	5.2.1.	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiamas iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Nekeičiama	Gaminančio vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė Aktyviojo vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė Gaminančio vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė, kuri prijungiama geografiškai nutolusioje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo	Taip	4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
	5.2.2.	Didinama iki 100 kW imtinai	Didinamas iki 100 kW imtinai	Didinama iki 100 kW imtinai					

						gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietos			
5.3.	5.3.1.	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiamas iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiama arba didinama iki ne didesnės nei 1 kW	Nekeičiama	Gamintojo elektrinė, hibridinė elektrinė	Ne	4.12, 4.16, 4.17, 4.18.	Prijungimas vykdymas pagal Operatoriaus paskelbtas tipines prijungimo sąlygas.
	5.3.2.	Didinama iki 100 kW imtinai	Didinamas iki 100 kW imtinai						
5.4.	5.4.1.	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiamas iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiama, gali būti keičiama kartu su prijungimo paslaugos suteikimu arba nekeičiama	Gaminančio vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė kuri prijungiama geografiškai nutolusioje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietos	Taip	4.8, 4.9, 4.10 (kai reikalingas), 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^{1} straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais.
	5.4.2.	Didinama iki 100 kW imtinai	Didinamas iki 100 kW imtinai	Didinama iki 100 kW imtinai	Gali būti keičiama kartu su prijungimo paslaugos suteikimu				
	5.4.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
5.5.	5.5.1.	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiamas iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiama	Gaminančio vartotojo elektros įrenginių prijungimas, kai	Taip	4.8, 4.9, 4.10 (kai reikalingas), 4.11, 4.12.1,	Projektavimo paslaugos Operatorius neatlieka. Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios

	5.5.2.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama	tuo pačiu metu prie elektros tinklų prijungiami vartojimo objektas ir elektrinė ar hibridinė elektrinė		4.12.2, 4.15, 4.12.4, 4.16, 4.18, 4.13, 4.17, 4.19 (gali būti vykdoma atskirai vartojimo ir gamybos įrenginiams).	elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais. Kai tinklų naudotojas nusprendžia nebevystyti elektrinės, hibridinės elektrinės, procesas užbaigiamas įvykdžius 4.19 papunktyje nurodytą veiksmą (apskaitos prietaiso įrengimas tik vartojimo įrenginiams).
5.6.	5.6.1.	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiamas iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Didinama	Gaminančio vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė kai teikiama paraiška dėl tapimo gaminančiu vartotoju ir LNG didinimo	Ne	4.8, 4.10 (kai reikalingas), 4.11, 4.13, 4.14, 4.12.4, 4.16, 4.18, 4.17, 4.19(gali būti vykdoma atskirai vartojimo ir gamybos įrenginiams).	Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais.
	5.6.2.	Didinama iki 100 kW imtinai	Didinamas iki 100 kW imtinai	Didinama iki 100 kW imtinai					
	5.6.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW					

									Kai tinklų naudotojas nusprendžia nebevystyti elektrinės, hibridinės elektrinės procesas užbaigiamas įvykdžius 4.19 papunktyje nurodytą veiksmą (apskaitos prietaiso įrengimas tik vartojimo įrenginiams).
5.7.	5.7.1.	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiamas iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Didinama	Gaminančio vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė kai teikiama paraiška dėl tapimo gaminančiu vartotoju ir LNG didinimo	Taip	4.8, 4.9, 4.10 (kai reikalingas), 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.15, 4.12.4, 4.16, 4.18, 4.17, 4.13, 4.17, 4.19 (gali būti vykdoma atskirai vartojimo ir gamybos įrenginiams).	Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais. Kai tinklų naudotojas nusprendžia nebevystyti elektrinės, hibridinės elektrinės procesas užbaigiamas įvykdžius 4.19 papunktyje nurodytą veiksmą (apskaitos prietaiso įrengimas tik vartojimo įrenginiams).
	5.7.2.	Didinama iki 100 kW imtinai	Didinamas iki 100 kW imtinai	Didinama iki 100 kW imtinai					
	5.7.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW					
5.8.	-	Didinama iki 100 kW imtinai	Didinamas iki 100 kW imtinai	Nekeičiama	Nekeičiama	Gaminančio vartotojo elektrinė,	Ne	4.13, 4.17.	Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės

						hibridinė elektrinė įskaitant, kai LGG ne didesnė kaip 1 kW Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytos veiklos, elektrinė, hibridinė elektrinė Aktyviojo vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė			elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.9.	-	Nekeičiama	Nekeičiamas	Nekeičiama	Didinama arba mažinama	Gaminančio vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė Gamintojo elektrinė, hibridinė elektrinė	Taip/ Ne	-	Taikoma teisės aktais reglamentuota vartotojo LNG didinimo arba mažinimo tvarka. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini

						Aktyviojo vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė AIEB elektrinė, hibridinė elektrinė PEB elektrinė, hibridinė elektrinė			elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.10.	5.10.1.	Naujai suteikiama iki 100 kW imtinai	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama ne didesnė nei 1 kW	Nekeičiama	Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė	Ne	4.13, 4.17.	Prijungimas vykdymas pagal Operatoriaus paskelbtas tipines prijungimo sąlygas.
	5.10.2.	Didinama iki 100 kW imtinai	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW						
	5.10.3.	Didinama, didesnė kaip 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama ne didesnė nei 1 kW	Nekeičiama	Gaminančio vartotojo elektrinė, aktyviojo vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė, kai veikla nėra reguliuojama leidimais	Ne	4.13, 4.17.	Prijungimas vykdymas pagal Operatoriaus paskelbtas tipines prijungimo sąlygas.

5.11.	5.11.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama arba didinama technologinia ms poreikiams	Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytos veiklos, elektrinė, hibridinė elektrinė	Taip	4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Papunktis yra taikomas, kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra ne vidaus tinkle. Kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra įrengiama vartojančio objekto vidaus tinkle, LNG suteikimui ir prijungimui yra taikomos Prijungimo aprašo nuostatos vartotojų įrenginių prijungimui.
	5.11.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama technologinia ms poreikiams				
	5.11.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama technologinia ms poreikiams				
5.12.	5.12.1.	Didinama ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytos veiklos, elektrinė, hibridinė elektrinė	Ne	4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Papunktis yra taikomas, kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra ne vidaus tinkle. Kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra įrengiama vartojančio objekto vidaus tinkle, LNG suteikimui ir prijungimui yra taikomos Prijungimo aprašo nuostatos vartotojų įrenginių prijungimui.
	5.12.2.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnė nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW					

5.13.	5.13.1.	Didinama ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytos veiklos, elektrinė, hibridinė elektrinė	Taip	4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Papunktis yra taikomas, kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra ne vidaus tinkle. Kai elektrinė yra įrengiama vartojančio objekto vidaus tinkle, LNG suteikimui ir prijungimui yra taikomos Prijungimo aprašo nuostatos vartotojų įrenginių prijungimui.
	5.13.2.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnė nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW					
5.14.	5.14.1.	Naujai suteikiama ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama	Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė	Taip	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3, 4.12.4, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Papunktis yra taikomas, kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra ne vidaus tinkle. Kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra įrengiama vartojančio objekto vidaus tinkle, LNG suteikimui ir prijungimui yra taikomos Prijungimo aprašo nuostatos vartotojų įrenginių prijungimui.
	5.14.2.	Didinama ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama ne didesnė nei 100 kW	Didinama technologinių poreikiams				
	5.14.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnė nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama technologinių poreikiams arba nekeičiama				
5.15.	-	Didinama ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Didinama technologinių	Gamintojo, gaminančio elektros energiją	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12.3,	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams

					poreikiams, mažinama arba nekeičiama	iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė		4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	poreikiams tenkinti. Papunktis yra taikomas, kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra ne vidaus tinkle. Kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra įrengiama vartojančio objekto vidaus tinkle, LNG suteikimui ir prijungimui yra taikomos Prijungimo aprašo nuostatos vartotojų įrenginių prijungimui.
5.16.	5.16.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama technologinia ms poreikiams	Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, elektrinė	Taip	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.12.7, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Papunktis yra taikomas, kai elektrinė yra ne vidaus tinkle. Kai elektrinė yra įrengiama vartojančio objekto vidaus tinkle, LNG suteikimui ir prijungimui yra taikomos Prijungimo aprašo nuostatos vartotojų įrenginių prijungimui.
	5.16.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama technologinia ms poreikiams				
	5.16.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama technologinia ms poreikiams arba nekeičiama				
5.17.	5.17.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologini	Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš ne	Ne	4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.11, 4.13,	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti.

	5.17.2.	Didinama ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama ne didesnė nei 100 kW	ams poreikiams tenkinti	atsinaujinančių išteklių, elektrinė Aktyviojo vartotojo, gaminančio elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, elektrinė		4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	Papunktis yra taikomas, kai elektrinė yra ne vidaus tinkle. Kai elektrinė yra įrengiama vartojančio objekto vidaus tinkle, LNG suteikimui ir prijungimui yra taikomos Prijungimo aprašo nuostatos vartotojų įrenginių prijungimui.
	5.17.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW					
5.18.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, didesnė nei 0 kW	Nekeičiama	Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, elektrinė Aktyviojo vartotojo, gaminančio elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, elektrinė	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Papunktis yra taikomas, kai elektrinė yra ne vidaus tinkle. Kai elektrinė yra įrengiama vartojančio objekto vidaus tinkle, LNG suteikimui ir prijungimui yra taikomos Prijungimo aprašo nuostatos vartotojų įrenginių prijungimui.
5.19.	5.19.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama arba didinama	Kaupimo įrenginys, kaupiantis elektros energiją, pagamintą iš ne atsinaujinančių išteklių, įrengiamas	Ne	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10 (kai reikalingas), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18,	
	5.19.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama				

	5.19.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama	atskirame prijungimo taške		4.19, 4.20, 4.21.	
5.20.	5.20.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama	Kaupimo įrenginys, kaupiantis elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, įrengiamas atskirame prijungimo taške	Taip	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	
	5.20.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.20.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnė nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
5.21.	5.21.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	0 kW	Nekeičiama	Kaupimo įrenginys, kaupiantis elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, įrengiamas atskirame prijungimo taške	Ne	4.13, 4.17.	Prijungimas vykdymas pagal Operatoriaus paskelbtas tipines prijungimo sąlygas.
	5.21.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW						
5.22.	5.22.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	Kaupimo įrenginys, kaupiantis elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, įrengiamas atskirame prijungimo taške	Ne	4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	
	5.22.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW						

5.23.	5.23.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	0 kW	Didinama	Kaupimo įrenginys, kaupiantis elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, įrengiamas atskirame prijungimo taške	Taip	4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	
	5.23.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW						
5.24.	5.24.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama	AIEB, neplanuojančios vykdyti Įstatymo 20[1] straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą ir neplanuojančios dalyvauti aukcione, elektrinė, hibridinė elektrinė PEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančios vykdyti Įstatymo 20[1] straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė	Ne	4.8, 4.10 (jei reikalingas), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti.
	5.24.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.24.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				

5.25.	5.25.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama	AIEB, planuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė PEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10 (jei reikalingas), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti.
	5.25.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.25.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
5.26.	5.26.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama	PEB, gaminančios elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, elektrinė	Ne	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10 (jei reikalingas), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis.
	5.26.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.26.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				

5.27.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	AIEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė PEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė	Ne	4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20.	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis.
5.28.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	AIEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12.3, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis.

						veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė PEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė			
5.29.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	PEB, gaminančios elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, elektrinė	Ne	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis.
5.30.	5.30.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama	AIEB, neplanuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą ir neplanuojančios dalyvauti aukcione, elektrinė, hibridinė elektrinė	Taip	4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis.
	5.30.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.30.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				

						PEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė			
5.31.	5.31.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama	AIEB, planuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė PEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė	Taip	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis.
	5.31.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.31.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				

5.32.	5.32.1.	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama	PEB, gaminančios elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, elektrinė	Taip	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti.
	5.32.2.	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.32.3.	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
5.33.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	AIEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė PEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė,	Taip	4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20.	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis.

						hibridinė elektrinė			
5.34.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	AIEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė PEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančios vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė, hibridinė elektrinė	Taip	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis.
5.35.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	PEB, gaminančios elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, elektrinė	Taip	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17,	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis.

								4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	
5.36.	5.36.1.	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama technologinia ms poreikiams arba jungiant į esamo objekto vidaus tinklus, nekeičiama	Gamintojo elektrinė, hibridinė elektrinė, išskyrus gamintoją, planuojantį gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės, hibridinės elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis	Taip	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis. Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
	5.36.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Jungiant į esamo objekto vidaus tinklus, nekeičiama				
	5.36.3.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama technologinia ms poreikiams arba jungiant į esamo objekto vidaus tinklus, nekeičiama				

						gamintojas neketina dalyvauti aukcione Kaupimo įrenginys, įrengiamas atskirame prijungimo taške Aktyviojo vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė, išskyrus aktyvųjį vartotoją, planuojantį gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės, hibridinės			

						elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis aktyvusis vartotojas neketina dalyvauti aukcione			
5.37.	-	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama technologiniams poreikiams arba jungiant į esamo objekto vidaus tinklus, nekeičiama	Gamintojo elektrinė, hibridinė elektrinė, išskyrus gamintoją, planuojantį gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės,	Taip	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.

						hibridinės elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis gamintojas neketina dalyvauti aukcione bei nevykdo veiklos Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais Kaupimo įrenginys, įrengiamas atskirame prijungimo taške Aktyviojo vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė, išskyrus aktyvųjį vartotoją, planuojantį gaminti elektros			

						energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės, hibridinės elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis aktyvusis vartotojas neketina dalyvauti aukcione			
5.38.	-	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama technologinių poreikiams	Gamintojo elektrinė, hibridinė elektrinė, išskyrus gamintoją,	Ne	4.1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis.

					arba jungiant į esamo objekto vidaus tinklus, nekeičiama	planuojantį gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės, hibridinės elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis gamintojas neketina dalyvauti aukcione bei nevykdo veiklos Įstatymo 20^{1} straipsnio 8			

						dalyje nurodytais pagrindais Kaupimo įrenginys, įrengiamas atskirame prijungimo taške Aktyviojo vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė, išskyrus aktyvųjį vartotoją, planuojantį gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės, hibridinės elektrinės			

						įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis aktyvusis vartotojas neketina dalyvauti aukcione			
5.39.	5.39.1.	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama technologinių poreikiams arba jungiant į esamo objekto vidaus tinklus, nekeičiama	Gamintojo elektrinė, hibridinė elektrinė, kai gamintojas planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės, hibridinės	Taip	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis. Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais. LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Kai elektrinė, hibridinė
	5.39.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Jungiant į esamo objekto vidaus tinklus, nekeičiama				
	5.39.3.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama technologinių poreikiams				

					arba jungiant į esamo objekto vidaus tinklus, nekeičiama	elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis gamintojas neketina dalyvauti aukcione Aktyviojo vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė, kai jis planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės,			elektrinė yra įrengiama vartojančio objekto vidaus tinkle, LNG suteikimui ir prijungimui yra taikomos Prijungimo aprašo nuostatos vartotojų įrenginių prijungimui. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.

						hibridinės elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai jis neketina dalyvauti aukcione			
5.40.	-	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama technologinių poreikiams arba jungiant į esamo objekto vidaus tinklus, nekeičiama	Gamintojo elektrinė, hibridinė elektrinė, kai gamintojas planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės, hibridinės elektrinės	Taip	4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.

						įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis gamintojas neketina dalyvauti aukcione bei nevykdo veiklos Įstatymo 20[1] straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais Aktyviojo vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė, kai jis planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams			

						nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės, hibridinės elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai jis neketina dalyvauti aukcione			
5.41.	-	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama technologiniams poreikiams arba jungiant į esamo objekto vidaus tinklus, nekeičiama	Gamintojo elektrinė, hibridinė elektrinė, kai gamintojas planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros	Ne	4.1, 4.7, 4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.

						energijos, kai elektrinės, hibridinės elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis gamintojas neketina dalyvauti aukcione bei nevykdo veiklos Įstatymo 20^{1} straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais Aktyviojo vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė, kai jis planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros			

						energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės, hibridinės elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai jis neketina dalyvauti aukcione			
5.42.	5.42.1.	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama arba didinama	Gaminančio vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė	Taip	4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20.	Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais.
	5.42.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama				
	5.42.3.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama				

	5.42.4.	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiama			4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20.	
	5.42.5.	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama arba didinama			4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20.	
	5.42.6.	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama			4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20.	
5.43.	5.43.1.	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama arba didinama	Gaminančio vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė	Ne	4.8, 4.10, 4.11, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.15, 4.16, 4.17,	Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą
	5.43.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama				
	5.43.3.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama				

								4.18, 4.19, 4.20.	Įstatymo 20[1] straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais.
	5.43.4.	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiama			4.8, 4.10, 4.11, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20.	
	5.43.5.	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama arba didinama			4.8, 4.11, 4.13, 4.15,	
	5.43.6.	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama			4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20.	
5.44.	5.44.1.	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didesnis nei 100 kW	0 kW	Nekeičiama arba didinama technologinių poreikiams	Gamintojo elektrinė, hibridinė elektrinė, kurios LGG=0 kW	Taip	4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6,	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Papunktis yra taikomas, kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra ne vidaus tinkle. Kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra įrengiama
	5.44.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW						

								4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	vartojančio objekto vidaus tinkle, LNG suteikimui ir prijungimui yra taikomos Prijungimo aprašo nuostatos vartotojų įrenginių prijungimui.
	5.44.3.	Naujai suteikiama, didinama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, ne didesnis nei 100 kW					4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	
5.45.	5.45.1.	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didesnis nei 100 kW	0 kW	Nekeičiama arba didinama technologinių poreikiams	Gamintojo elektrinė, hibridinė elektrinė kurios LGG=0 kW	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Papunktis yra taikomas, kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra ne vidaus tinkle. Kai elektrinė, hibridinė elektrinė yra įrengiama vartojančio objekto vidaus tinkle, LNG suteikimui ir prijungimui yra taikomos Prijungimo aprašo nuostatos vartotojų įrenginių prijungimui.
	5.45.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW						
	5.45.3.	Naujai suteikiama, didinama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, ne didesnis nei 100 kW					4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	

5.46.	5.46.1.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	Gamintojo elektrinė, hibridinė elektrinė Aktyviojo vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21.	Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis. Aktyviųjų vartotojų elektrinių, hibridinių elektrinių prijungimo prie elektros tinklų atveju Aprašo 4.1, 4.7 ir 4.21 papunkčiai nėra taikomi. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
	5.46.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW					4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21.	
5.47.	5.47.1.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	Kaupimo įrenginys, įrengiamas atskirame prijungimo taške	Ne	4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21.	
	5.47.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW					4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21.	

5.48.	5.48.1.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	Gaminančio vartotojo elektrinė, hibridinė elektrinė, įskaitant, kai LGG ne didesnė kaip 1 kW	Ne	4.8, 4.10, 4.11, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20.	Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20[1] straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais.
	5.48.2.	Naujai suteikiama, didinama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Ne didesnė kaip 1 kW	Nekeičiama			4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.20.	
5.49.	5.49.1.	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama	AIEB, neplanuojančios dalyvauti aukcione, elektrinė, hibridinė elektrinė PEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių elektrinė, hibridinė elektrinė	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti.
	5.49.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.49.3.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.49.4.	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama			4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	
5.50.	5.50.1.	Naujai suteikiama,	Naujai suteikiamas,	Naujai suteikiama,	Naujai suteikiama,	AIEB, planuojančios	Ne	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8,	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik

		didesnė nei 100 kW	didesnis nei 100 kW	didesnė nei 100 kW	didinama arba nekeičiama	dalyvauti aukcione, elektrinė, hibridinė elektrinė PEB, gaminančios elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių elektrinė		4.10, 4.11, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	technologiniams poreikiams tenkinti. Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis.
	5.50.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.50.3.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.50.4.	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama			4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	
5.51.	5.51.1.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	AIEB elektrinė, hibridinė elektrinė PEB elektrinė, hibridinė elektrinė	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	
	5.51.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW					4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	

5.52.	5.52.1.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	AIEB elektrinė, hibridinė elektrinė PEB elektrinė, hibridinė elektrinė	Taip	4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	
	5.52.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW					4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	
5.53.	5.53.1.	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama	AIEB, neplanuojančios dalyvauti aukcione, elektrinė, hibridinė elektrinė PEB, gaminančios elektros energiją iš atsinaujinančių	Taip	4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18,	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti.
	5.53.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.53.3.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				

						išteklių, elektrinė, hibridinė elektrinė		4.19, 4.20, 4.21.	
	5.53.4.	Naujai suteikiama, didinama, nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didinamas, nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama, ne didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama			4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	
5.54.	5.54.1.	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiamas, didesnis nei 100 kW	Naujai suteikiama, didesnė nei 100 kW	Naujai suteikiama, didinama arba nekeičiama	AIEB, planuojančios dalyvauti aukcione elektrinė, hibridinė elektrinė PEB, gaminančios elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, elektrinė	Taip	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	LNG galia šiuo atveju turi būti skirta tik technologiniams poreikiams tenkinti. Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas 4.6 papunktis.
	5.54.2	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.54.3.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama				
	5.54.4.	Naujai suteikiama, didinama,	Naujai suteikiamas, didinamas,	Naujai suteikiama, didinama, ne	Naujai suteikiama, didinama			4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7,	

		nekeičiama, didesnė nei 100 kW	nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	didesnė nei 100 kW	arba nekeičiama			4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	
5.55.	5.55.1.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	Elektrinės, hibridinės elektrinės modernizavimas	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	Leidimas modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį nereikalingas, kai didinamas elektrinės, kurios įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, naudingumas, taip pat jeigu iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį valdo gaminantis vartotojas ir iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančios elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW. Gaminančių vartotojų elektrinių ir aktyviųjų vartotojų elektrinių, hibridinių elektrinių
	5.55.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW					4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 (jei reikalingas), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	

									prijungimo prie elektros tinklų atveju Aprašo 4.7 ir 4.21 papunkčiai nėra taikomi.
5.56.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama	Nekeičiama	Elektrinės, hibridinės elektrinės modernizavimas	Ne	4.10 (jei reikalingas), 4.13, 4.17.	Leidimas modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį nereikalingas, kai didinamas elektrinės, kurios įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, naudingumas, taip pat jeigu iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį valdo gaminantis vartotojas ir iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančios elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW.
5.57.	-	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW imtinai	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, PEB, AIEB arba aktyvųjį vartotoją (kurio veikla	Ne	4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje

						leidimais nereguliuojama)			numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Kai veikla keičiama į aktyviojo vartotojo, tinklų naudotojas Operatoriui privalo pateikti informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą, nurodant, kuriam trečiajam asmeniui parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją. Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti.

									Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.58.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas arba didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, PEB, AIEB arba aktyvųjį vartotoją (kurio veikla leidimais nereguliuojama)	Ne	4.8, 4.10 (jei reikalinga), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Kai veikla keičiama į aktyviojo vartotojo, tinklų naudotojas Operatoriui privalo pateikti informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą, nurodant, kuriam trečiajam asmeniui parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją.

									Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.59.	-	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, PEB, AIEB arba aktyvųjį vartotoją (kurio veikla leidimais nereguliuojama)	Ne	4.8, 4.10 (jei reikalinga), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Kai veikla keičiama į aktyviojo vartotojo, tinklų naudotojas Operatoriui

									privalo pateikti informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą, nurodant, kuriam trečiajam asmeniui parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją. Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.

5.60.	-	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, PEB, AIEB arba aktyvųjį vartotoją (kurio veikla leidimais nereguliuojama)	Taip	4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio. 8^1 dalies 1 punktą. Kai veikla keičiama į aktyviojo vartotojo, tinklų naudotojas Operatoriui privalo pateikti informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą, nurodant, kuriam trečiajam asmeniui parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją. Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra

									patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.61.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologiniams poreikiams tenkinti	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, PEB, AIEB arba aktyvųjį vartotoją (kurio veikla leidimais nereguliuojama)	Ne	4.8, 4.10 (jei reikalinga), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Kai veikla keičiama į aktyviojo vartotojo, tinklų naudotojas Operatoriui privalo pateikti informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už

									balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą, nurodant, kuriam trečiajam asmeniui parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją. Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma ar rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.62.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologinia ms	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, PEB, AIEB arba aktyvųjį vartotoją	Taip	4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo

					poreikiams tenkinti	(kurio veikla leidimais nereguliuojama)			20^{1} straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^{1} straipsnio 8^{1} dalies 1 punktą. Kai veikla keičiama į aktyviojo vartotojo, tinklų naudotojas Operatoriui privalo pateikti informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą, nurodant, kuriam trečiajam asmeniui parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją. Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių

									dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.63.	-	Nekeičiama iki 100 kW imtinai	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, AIEB arba PEB (kurių veikla leidimais reguliuojama)	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Turėtų būti panaikinamas leidimas gaminti elektros energiją, jei prieš tai buvusiai veiklai jis buvo išduotas.
5.64.	-	Nekeičiama iki 100 kW imtinai	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, AIEB arba PEB (kurių veikla leidimais reguliuojama)	Taip	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą,

									draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą.
5.65.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas arba didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, AIEB arba PEB (kurių veikla leidimais reguliuojama)	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10 (jei reikalinga), 4.11, 4.13, 4.16,4.17, 4., 4., 4.21.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Turėtų būti panaikinamas leidimas gaminti elektros energiją, jei prieš tai buvusiai veiklai jis buvo išduotas.
5.66.	-	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, AIEB arba PEB (kurių veikla leidimais reguliuojama)	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10 (jei reikalinga), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Turėtų būti panaikinamas leidimas gaminti elektros

									energiją, jei prieš tai buvusiai veiklai jis buvo išduotas.
5.67.	-	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, kuris planuoja vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą	Taip	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Turėtų būti panaikinamas leidimas gaminti elektros energiją, jei prieš tai buvusiai veiklai jis buvo išduotas.
5.68.	-	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į AIEB arba PEB, kurie planuoja vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą	Taip	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Turėtų būti panaikinamas leidimas gaminti elektros energiją, jei prieš tai buvusiai veiklai jis buvo išduotas.

5.69.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologinių poreikiams tenkinti	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, kuris planuoja vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą	Ne	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10 (jei reikalinga), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Turėtų būti panaikinamas leidimas gaminti elektros energiją, jei prieš tai buvusiai veiklai jis buvo išduotas.
5.70.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologinių poreikiams tenkinti	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į AIEB arba PEB, kurie planuoja vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.10 (jei reikalinga), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Turėtų būti panaikinamas leidimas gaminti elektros energiją, jei prieš tai buvusiai veiklai jis buvo išduotas.

5.71.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologinių poreikiams tenkinti	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, kuris planuoja vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą	Taip	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Turėtų būti panaikinamas leidimas gaminti elektros energiją, jei prieš tai buvusiai veiklai jis buvo išduotas.
5.72.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologinių poreikiams tenkinti	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją, AIEB arba PEB, kurie planuoja vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą	Taip	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Keisti esamą gamybos būdą į gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, draudžiama, atsižvelgiant į Įstatymo 20^1 straipsnio 8^1 dalies 1 punktą. Turėtų būti panaikinamas leidimas gaminti elektros energiją, jei prieš tai buvusiai veiklai jis buvo išduotas.

5.73.	5.73.1	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW imtinai	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintojo, PEB, AIEB arba aktyvųjį vartotoją (kurių veikla leidimais reguliuojama)	Ne	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti. Kai veikla keičiama į aktyviojo vartotojo, tinklų naudotojas Operatoriui privalo pateikti informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą, nurodant, kuriam trečiajam asmeniui parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių,
	5.73.2.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW imtinai	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama			4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	

									taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.74.	-	Didinama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas arba didinamas, didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintojo, PEB, AIEB arba aktyvųjį vartotoją, kurie planuoja vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, išskyrus kai vystomos hibridinės elektrinės	Taip	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Kai veikla keičiama į aktyviojo vartotojo, tinklų naudotojas Operatoriui privalo pateikti informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą, nurodant, kuriam trečiajam asmeniui parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.75.	-	Didinama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas arba didinamas, didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintojo, PEB, AIEB, kurie planuoja vykdyti Įstatymo	Taip	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4,	Kai veikla keičiama į aktyviojo vartotojo, tinklų naudotojas Operatoriui privalo pateikti informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos

						20^1 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, kai vystomos hibridinės elektrinės, arba aktyvųjį vartotoją		4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą, nurodant, kuriam trečiajam asmeniui parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.76.	5.76.1.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintojo, išskyrus, kai gamintojas planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos	Taip	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Kai veikla keičiama į aktyviojo vartotojo, tinklų naudotojas Operatoriui privalo pateikti informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą, nurodant, kuriam trečiajam asmeniui parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne
	5.76.2.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama			4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17,	

						elektros energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis gamintojas neketina dalyvauti aukcione, arba aktyvųjį vartotoją		4.18, 4.19, 4.21.	iš atsinaujinančių išteklių, taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.77.	5.77.1.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į PEB, AIEB arba gamintojo, kai gamintojas planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos	Taip	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	
	5.77.2.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama			4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	

						elektros energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis gamintojas neketina dalyvauti aukcione			
5.78.	5.78.1.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologinių poreikiams tenkinti	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintojo, išskyrus, kai gamintojas planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros	Taip	4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	Kai veikla keičiama į aktyviojo vartotojo, tinklų naudotojas Operatoriui privalo pateikti informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą, nurodant, kuriam trečiajam asmeniui parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją. Jei aktyvusis vartotojas gamina elektros energiją ne iš atsinaujinančių išteklių,
	5.78.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologinių			4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17,	

					poreikiams tenkinti	energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis gamintojas neketina dalyvauti aukcione, arba aktyvųjį vartotoją		4.18, 4.19, 4.21.	taikomi procesiniai žingsniai, taikytini elektrinėms iš ne atsinaujinančių išteklių.
5.79.	5.79.1.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, didesnis nei 100 kW	Didinama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologinių poreikiams tenkinti	Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į PEB, AIEB arba gamintojo, kai gamintojas planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojantį į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos	Taip	4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	
	5.79.2.	Didinama, didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologinių			4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17,	

					poreikiams tenkinti	elektros energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 1 MW ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistina naudoti galia ir kai šis gamintojas neketina dalyvauti aukcione		4.18, 4.19, 4.21.	
5.80.	-	Nekeičiama iki 100 kW imtinai	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW imtinai	Keičiama iš ne didesnės kaip 1 kW į ne didesnę nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gamintojo (kurio veikla leidimais nereguliuojama) į gaminantį vartotoją	Taip	4.8, 4.9, 4.10 (kai darbų pobūdis to reikalauja), 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.194.21.	Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti.
5.81.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas arba didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gamintojo (kurio veikla leidimais nereguliuojama) į	Ne	4.8, 4.10 (jei reikalinga), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra

						gaminantį vartotoją			keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti.
4.82.	-	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gamintojo (kurio veikla leidimais nereguliuojama) į gaminantį vartotoją	Ne	4.8, 4.10 (jei reikalinga), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti.
5.83.	-	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gamintojo (kurio veikla leidimais nereguliuojama) į gaminantį vartotoją	Taip	4.8, 4.9, 4.10 (kai darbų pobūdis to reikalauja), 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo

									pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti.
5.84.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologinių poreikiams tenkinti	Veiklos keitimas iš gamintojo (kurio veikla leidimais nereguliuojama) į gaminantį vartotoją	Ne	4.8, 4.10 (jei reikalinga), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti.
5.85.	-	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba didinama technologinių poreikiams tenkinti	Veiklos keitimas iš gamintojo (kurio veikla leidimais nereguliuojama) į gaminantį vartotoją	Taip	4.8, 4.9, 4.10 (kai darbų pobūdis to reikalauja), 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti.

5.86.	5.86.1.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Didinama	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gamintojo į gaminantį vartotoją	Taip	4.8, 4.9, 4.10 (kai darbų pobūdis to reikalauja), 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.14, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Leidimo gaminti elektros energiją panaikinimo fakto patikrinimas vykdomas per licencijavimas.lt arba pristačius tai patvirtinančius dokumentus iš Tarybos. Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti.
	5.86.2.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama			4.8, 4.9, 4.10 (kai darbų pobūdis to reikalauja), 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	
5.87.	-	Didinama arba nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas arba nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama	Veiklos keitimas iš gamintojo į gaminantį vartotoją	Taip	4.8, 4.9, 4.10 (kai darbų pobūdis to reikalauja), 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Leidimo gaminti elektros energiją panaikinimo fakto patikrinimas vykdomas per licencijavimas.lt arba pristačius tai patvirtinančius dokumentus iš Tarybos. Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai

									sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti. Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais.
5.88.	-	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Didinamas arba nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Didinama arba nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gamintojo į gaminantį vartotoją	Ne	4.8, 4.10 (jei reikalinga), 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Leidimo gaminti elektros energiją panaikinimo fakto patikrinimas vykdomas per licencijavimas.lt arba pristačius tai patvirtinančius dokumentus iš Tarybos. Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra

									keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti. Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^{1} straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais.
5.89.	5.89.1.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Didinama	Veiklos keitimas iš gamintojo į gaminantį vartotoją	Taip	4.8, 4.9, 4.10 (kai darbų pobūdis to reikalauja), 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Leidimo gaminti elektros energiją panaikinimo fakto patikrinimas vykdomas per licencijavimas.lt arba pristačius tai patvirtinančius dokumentus iš Tarybos. Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba
	5.89.2.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama			4.8, 4.9, 4.10 (kai darbų pobūdis to	

								reikalauja), 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti. Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais.
5.90.	5.90.1.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Didinama	Veiklos keitimas iš gamintojo į gaminantį vartotoją	Ne	4.8, 4.10 (kai elektrinėje daromi techniniai pakeitimai), 4.11, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Leidimo gaminti elektros energiją panaikinimo fakto patikrinimas vykdomas per licencijavimas.lt arba pristačius tai patvirtinančius dokumentus iš Tarybos. Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra
	5.90.2.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Didinama			4.8, 4.10(kai elektrinėje daromi	

								techniniai pakeitimai), 4.11, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti. Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^{1} straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais.
5.91.	5.91.1.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš gamintojo, aktyviojo vartotojo, PEB arba AIEB į gaminantį vartotoją	Ne	4.8, 4.10 (kai elektrinėje daromi techniniai pakeitimai), 4.11, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Leidimo gaminti elektros energiją panaikinimo fakto patikrinimas vykdomas per licencijavimas.lt arba pristačius tai patvirtinančius dokumentus iš Tarybos.

	5.91.2.	Nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama			4.8, 4.10 (kai elektrinėje daromi techniniai pakeitimai), 4.11, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	Jei vykdomai veiklai buvo išduota Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma arba rangovo deklaracija ir nėra keičiami techniniai sprendiniai, yra patikrinama, ar šie dokumentai buvo pateikti ir juos reikalaujama pateikti tik tuo atveju, jei jie nebuvo pateikti ir bent vienas iš šių dokumentų turi būti gautas siekiamai veiklai vykdyti. Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui, kai elektrinė, hibridinė elektrinė įsigyjama iš ar jos valdymas perleidžiamas asmens, vykdančio veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytais pagrindais.
5.92.	-	Nekeičiama	Nekeičiamas	Nekeičiama	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš veiklos, kuriai buvo reikalingas leidimas generuoti elektros energiją	Taip	4.8, 4.9, 4.10 (kai darbų pobūdis to reikalauja), 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3	Jei Pmax didesnis kaip 100 kW, taip pat taikomi 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8 papunkčiai.

						į veiklą, kuriai nereikalingas leidimas gaminti elektros energiją, kai planuojamai vykdyti veiklai nepakanka pralaidumų		arba 4.13 arba 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.	
9.93.	-	Nekeičiama	Nekeičiamas	Nekeičiama	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš veiklos, kuriai nebuvo reikalingas leidimas generuoti elektros energiją į veiklą, kuriai reikalingas leidimas gaminti elektros energiją, kai planuojamai vykdyti veiklai nepakanka pralaidumų	Taip	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.13 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	
5.94.	-	Nekeičiama	Nekeičiamas	Nekeičiama	Nekeičiama	Veiklos keitimas iš asmens, vykdančio Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytą veiklą, į gamintojo veiklą	Ne	4.1, 4.7, 4.8, 4.11, 4.17, 4.21.	Papunktis taikomas tuo atveju, jei nereikalingi papildomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl elektros energetikos sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir (ar) ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros

									tinklų techninio pralaidumo galimybėmis.
5.95.	-	Nekeičiama arba didinama	Nekeičiamas arba didinama	Nekeičiama arba didinama	Nekeičiama arba didinama	Veiklos keitimas iš asmens, vykdančio Įstatymo 20^{1} straipsnio 8 dalyje nurodytą veiklą, į gamintojo veiklą	Taip	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3 arba 4.13 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21.	Jei nekeičiama ĮG, LGG, Pmax, LNG, papunktis taip pat taikomas tuo atveju, jei reikalingi papildomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl elektros energetikos sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir (ar) ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis.
5.96.	-	-	-	-	-	Elektrinės, hibridinės elektrinės atjungimas ir panaikinimas iš operatoriaus informacinių sistemų arba objekto statuso atstatymas iš gamintojo ar gaminančio vartotojo į vartotoją (visi gamybos būdai)	-	4.17 (kai atstatoma į vartotoją), išskyrus, kai elektros energijos persiuntimo sutartis nesudaroma, 4.19.	Laisva forma kreiptis į Operatorių dėl elektrinės atjungimo ir panaikinimo iš Operatoriaus informacinių sistemų arba objekto statuso atstatymo iš gamintojo ar gaminančio vartotojo į vartotoją. Turėjęs leidimą gaminti elektros energiją ir nutraukęs veiklą asmuo privalo informuoti Tarybą dėl veiklos nutraukimo ir Operatoriui pateikti dokumentą, patvirtinantį veiklos nutraukimo faktą.

5.97.	-	-	-	-	-	Virtualus nutolusios elektrinės, hibridinės elektrinės priskyrimas gaminančio vartotojo objektui (asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, ir gaminančio vartotojo elektrinė)	Ne	-	Operatoriaus savitarnos svetainėje užpildyti paraišką dėl elektrinės, hibridinės elektrinės galios priskyrimo kitam objektui.
5.98.	5.98.1.	Mažinama arba nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Mažinamas arba nekeičiamas, didesnis nei 100 kW	Mažinama arba nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba mažinama, kai LNG buvo naudojama technologini ams poreikiams	Bet kokia elektrinė, hibridinė elektrinė, kaupimo įrenginys	Ne	4.8, 4.10, 4.11, 4.12.3 arba 4.14, 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	4.21 papunktyje nurodytas dokumentas pateikiamas, kai jis reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu. Operatoriaus sprendimas dėl galios mažinimo neatleidžia tinklų naudotojo nuo įsipareigojimų, susijusių su skatinimo priemonėmis. Dėl galios mažinimo tinklų naudotojas negali kreiptis dažniau nei 1 kartą per metus. Jei siekiama mažinti LNG, naudojamą ne technologiniams poreikiams, taikomas
	5.98.2.	Mažinama arba nekeičiama, didesnė nei 100 kW	Mažinamas arba nekeičiamas, ne didesnis nei 100 kW	Mažinama arba nekeičiama, ne didesnė nei 100 kW	Nekeičiama arba mažinama, kai LNG buvo naudojama technologini ams poreikiams			4.8, 4.10, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21.	

									atskiras LNG mažinimo procesas. Jei keičiama tik įrengtoji galia ir nėra keičiama valdymo įranga, jos apimtys ir sąsaja su Operatoriaus sistemomis, teikiami 4.12.3, 4.13 arba 4.14 ir 4.21 papunkčiuose nurodyti dokumentai.
5.99.	-	Ne didesnė nei 3,6 kW	Iki 0,8 kW imtinai	Iki 0,8 kW imtinai	Nekeičiama	Bet kokia elektrinė, hibridinė elektrinė	Ne	4.17, 4.19.	Procesas taikomas tik į esamo tinklų naudotojo vidaus tinklą jungiamoms elektrinėms ir hibridinėms elektrinėms. Tinklų naudotojas informuoja Operatorių apie prijungtą elektrinę. Vadovaujantis šiuo papunkčiu prijungus elektros įrenginius asmenys veiklą gali vykdyti tapdami gaminančiu vartotoju arba aktyviuoju vartotoju. Jei šiame papunktyje nurodytos galios ir Pmax elektrinės prijungiamos tame pačiame prijungimo taške, kuriame jau yra prijungta kita elektrinė (išskyrus, jei prijungiama papildoma elektrinė, neviršijant šiame

									papunktyje nurodytos bendros galios), šis papunktis netaikomas ir vadovaujamasi nuostatomis dėl įrengtosios, leistinos naudoti, leistinos generuoti galios ir (ar) Pmax didinimo.
5.100.	-	-	-	-	-	Elektrinė ar kaupimo įrenginys, kuriam taikomi ribojimai pagal kintančią generavimo galią ir (ar) kintančią vartojimo galią, siekiantys nebevykdyti veiklos šio ribojimo sąlygomis	-	4.17.	Pateikiamas laisvos formos prašymas info@eso.lt dėl veiklos taikant ribojimą pagal kintančią generavimo galią ir (ar) kintančią vartojimo galią nutraukimo. Jei siekiama rezervuoti leistiną naudoti galią ir (ar) leistiną generuoti galią, dėl to turi būti pateikiama paraiška, kuri nagrinėjama vadovaujantis šios lentelės atitinkamomis nuostatomis.

III SKYRIUS
IŠANKSTINIŲ PRIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS

6. Išankstinės prijungimo sąlygos elektrinių ir kaupimo įrenginių prijungimui prie elektros tinklų suprantamos ir išduodamos taip, kaip yra numatyta Įstatyme, Prijungimo apraše ir Apraše. Pavyzdinės išankstinės prijungimo sąlygos yra skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje www.eso.lt (skiltyje Verslui, Elektra, Informacija elektros gamintojams, Techniniai gamintojų prisijungimo reikalavimai, tvarkos ir dokumentų šablonai).

7. Tinklų naudotojas, pageidaujantis gauti išankstines prijungimo sąlygas elektrinės prijungimui prie elektros tinklų, pateikia Operatoriui šiuos dokumentus:

7.1. Operatoriaus nustatytos formos paraišką (formos skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje www.eso.lt) (paraiška užpildoma Operatoriaus savitarnos svetainėje), kurioje nurodo:

7.1.1. numatomos įrengti elektrinės įrengtąją ir leistiną generuoti galią, didžiausią pajėgumą (Pmax). Hibridinės elektrinės atveju – hibridinės elektrinės bendrą įrengtąją galią, lygią hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ar elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai, kiekvienos elektrinės ir kaupimo įrenginių įrengtąją galią, leistiną generuoti galią ir bendrą hibridinės elektrinės didžiausią pajėgumą (Pmax) elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške (toliau – prijungimo taškas). Hibridinės elektrinės, kai tame pačiame prijungimo taške į sistemą sujungtos kelios skirtingos atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės arba šios elektrinės ar elektrinė ir kaupimo įrenginys ar įrenginiai, atveju taip pat nurodoma bendra leistina naudoti galia prijungimo taške. Kai elektrinėje ar hibridinėje elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas taip, kaip nustatyta Aprašo 2.30 papunktyje;

7.1.2. hibridinės elektrinės atveju – numatomas įrengti elektrines arba elektrinę ir kaupimo įrenginį ar įrenginius;

7.1.3. numatomos įrengti elektrinės adresą (vietovę);

7.1.4. numatomos įrengti elektrinės energijos išteklių rūšį. Hibridinės elektrinės atveju – kiekvienos iš elektrinių energijos išteklių rūšį;

7.1.5. informaciją, ar elektrinę pageidaujama statyti pagal bendruosius teisės aktų reikalavimus, ar ketinant pasinaudoti skatinimo priemonėmis (nurodyti, kokiomis);

7.1.6. informaciją, prie kurių iš Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytų tinklų naudotojų priskiriamas prašymą teikiantis asmuo;

7.1.7. numatomą vykdyti veiklą (pavyzdžiui, modernizuoti elektrinę, įrengti nutolusią elektrinę, kai numatoma vykdyti veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas), AIEB atveju – gamintojo, nepriklausomo tiekėjo, asmens, vykdysiančio veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis);

7.1.8. informaciją, ar tinklų naudotojas sutinka dėl:

7.1.8.1. ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis (Aprašo 85 punkte nurodytų ribojimų);

7.1.8.2. leistinos generuoti galios ribojimų dėl elektros energetikos sistemos balanso (toliau – sistemos balansas);

7.1.8.3. leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis;

7.1.9. asmenys, planuojantys vykdyti veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti, informaciją, kokia apimtimi (procentine veiklos dalimi) planuojama, jog elektrines įsigis:

7.1.9.1. fiziniai asmenys;

7.1.9.2. juridiniai asmenys;

7.1.9.3. pelno nesiekiantys juridiniai asmenys;

7.1.10. įsipareigojimą riboti leistiną generuoti galią, atsižvelgiant į valdančiosios elektrinės ar valdančiojo kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią, kai Apraše nurodytomis sąlygomis elektrinė ar kaupimo įrenginys prijungiami viename taške (komutaciniame punkte, tos pačios transformatorių pastotės vidutinės įtampos šynose, toje pačioje transformatorinėje, tame pačiame apskaitos skyde), kuris nėra vidaus tinkle, kaip ir jau prijungta ar prijungiama prie elektros tinklų sausumos teritorijoje elektrinė ar kaupimo įrenginys, ir jų kiekvienos (kiekvieno) didžiausias pajėgumas (Pmax) (inverterių galia) didesnis nei 100 kW. Šis papunktis netaikomas hibridinėms elektrinėms;

7.1.11. kai prijungiama hibridinė elektrinė arba elektrinė ir kaupimo įrenginys tame pačiame prijungimo taške, – kaupimo įrenginio cheminė sudėtis;

7.2. nekilnojamojo turto (žemės sklypo ar statinio), kuriame planuojama statyti elektrinę, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus (nuomos, panaudos ar kitą sutartį) įrodančius dokumentus (jei nekilnojamąjį turtą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo tinklų naudotojas). Nuosavybės teisė ar kito teisėto valdymo teisės turi būti įregistruotos viešame registre, išskyrus ne ilgesniam nei vienerių metų terminui sudarytas nuomos ir panaudos sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka. Operatorius patikrina nuosavybės ar kito teisėto valdymo teisės registravimo faktą viešame registre;

7.3. žemės sklypo savininko, kuriame planuojama statyti elektrinę, sutikimą dėl elektrinės statybos, jei elektrinę ketinama statyti žemės sklype, kurio tinklų naudotojas nevaldo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Šiuo atveju Aprašo 7.2 papunktyje nurodytas reikalavimas netaikomas. Operatorius patikrina sutikime nurodyto žemės sklypo savininko nuosavybės teisės registravimo faktą viešame registre;

7.4. įgaliojimą atstovauti tinklų naudotojui (jei paraišką pateikia tinklų naudotojo (juridinio ar fizinio asmens) atstovas);

7.5. jungtinės veiklos sutartį, jei tinklų naudotojas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys jungtinės veiklos partneriai.

8. Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo, pageidaujantis gauti išankstines prijungimo sąlygas kaupimo įrenginio prijungimui prie elektros tinklų, pateikia Operatoriui šiuos dokumentus ir informaciją:

8.1. Operatoriaus nustatytos formos paraišką (formos skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje www.eso.lt) (paraiška užpildoma Operatoriaus savitarnos svetainėje), kurioje nurodo numatomo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio įrengtąją, leistiną naudoti ir leistiną generuoti galią, talpą (kWh), adresą (vietovę), kaupimo įrenginio cheminę sudėtį;

8.2. nekilnojamojo turto (žemės sklypo ar statinio), kuriame planuojama statyti kaupimo įrenginį, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus (nuomos, panaudos ar kitą sutartį) įrodančius dokumentus (jei nekilnojamąjį turtą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo tinklų naudotojas). Nuosavybės ar kito teisėto valdymo teisės turi būti įregistruotos viešame registre, išskyrus ne ilgesniam nei vienerių metų terminui sudarytas nuomos ir panaudos sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka. Operatorius patikrina nuosavybės ar kito teisėto valdymo teisės registravimo faktą viešame registre;

8.3. žemės sklypo savininko, kuriame planuojama statyti kaupimo įrenginį, sutikimą dėl kaupimo įrenginio statybos, jei kaupimo įrenginį ketinama statyti žemės sklype, kurio tinklų naudotojas nevaldo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Šiuo atveju Aprašo 8.2 papunktyje nurodytas reikalavimas netaikomas. Operatorius patikrina sutikime nurodyto žemės sklypo savininko nuosavybės teisės registravimo faktą viešame registre;

8.4. įgaliojimą atstovauti kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančiam asmeniui (jei paraišką pateikia kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio energijos asmens (juridinio ar fizinio asmens) atstovas);

8.5. jungtinės veiklos sutartį, jei tinklų naudotojas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys jungtinės veiklos partneriai;

8.6. informaciją, ar tinklų naudotojas, išskyrus planuojančius vykdyti veiklą Aprašo 266 punkte nurodytoms sąlygomis, sutinka dėl:

8.6.1. ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis (Aprašo 85 punkte nurodytų ribojimų);

8.6.2. leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso;

8.6.3. leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis.

9. Kai prašymą dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo pateikia juridinis asmuo, Operatorius, gavęs prašymą, patikrina, ar juridinis asmuo yra įregistruotas Juridinių asmenų registre. Jei Operatorius nustato, kad juridinis asmuo nėra užregistruotas Juridinių asmenų registre, tokio asmens prašymas dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo grąžinamas asmeniui, pateikusiam prašymą.

10. Operatoriaus prašymu tinklų naudotojas pateikia visą papildomą informaciją, vadovaujantis teisės aktais reikalingą techninio sprendimo priėmimui ir išankstinių prijungimo sąlygų parengimui.

11. Prašymas dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo elektrinei ir kaupimo įrenginiui laikomas tinkamai pateiktu pateikus privalomuosius dokumentus ir įvykdžius Prijungimo aprašo 10 punkto šeštojoje pastraipoje nurodytus veiksmus. Laikoma, kad pateikti visi privalomieji dokumentai dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo elektrinei, kai pateikti visi Aprašo 7 ir 10 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija, o prašymas dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo kaupimo įrenginiui, – kai pateikti visi Aprašo 8 ir 10 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija. Prašymai dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo elektrinėms ir kaupimo įrenginiams pradedami nagrinėti iš eilės pagal prašymo, atitinkančio šio punkto reikalavimus, pateikimo datą.

12. Remdamasis tinklų naudotojo pateikta informacija, Operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo tinkamo pateikimo, kaip nurodyta Aprašo 11 punkte, dienos išduoda tinklų naudotojui išankstines prijungimo sąlygas bei jose pateikia informaciją apie veiksmus, kuriuos tinklų naudotojas turi atlikti dėl jo elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų ir informaciją apie tai, ar yra būtinybė prieš elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimą atlikti elektros tinklų pajėgumo didinimo veiksmus:

12.1. bendrąsias procedūrines nuostatas (tinklų naudotojo veiksmai vykdant elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimą);

12.2. bendrąją informaciją, susijusią su elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimu (susijusios kitos techninės sąlygos, vykdomi investiciniai projektai, informacija apie perdavimo tinklo operatoriaus keliamus reikalavimus, susijusių sklypų unikalūs numeriai, kuriuose bus vykdoma elektrinės ar kaupimo įrenginio statyba, jei elektrinės ar kaupimo įrenginio statyba vykdoma etapais, pateikiamas etapų aprašymas ir kita informacija);

12.3. tinklų naudotojo įrangai taikomus techninius reikalavimus (tinklų naudotojo elektros tinklo daliai taikomi techniniai reikalavimai, tinklų naudotojo elektrinės ar kaupimo įrenginio įrangai keliami reikalavimai, techninio darbo projekto ir (ar) kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto parengimo reikalavimai ir taisyklės, nuorodos į elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimą reglamentuojančius teisės aktus, elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimui taikomi režimų ribojimai ir nuorodos į šiuos ribojimus reglamentuojančius teisės aktus ir kita informacija);

12.4. preliminarius Operatoriaus elektros tinklų dalies techninius sprendinius (elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie skirstomųjų tinklų taškas (pavyzdžiui, rajoninės transformatorių skirstyklos narvelis, 10 kV linija arba 10/0,4 kV transformatorinė), rajoninių pastočių, linijų, transformatorinių ar kitų skirstomųjų elektros tinklų įrenginių rekonstrukcijos poreikis, elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo taško suformavimo techniniai reikalavimai ir kita informacija);

12.5. prireikus, kitą informaciją.

13. Visais atvejais Operatorius ir tinklų naudotojas bendradarbiauja ir keičiasi visa elektrinei ir (ar) kaupimo įrenginiui prijungti prie elektros tinklų reikalinga techninė ir kita informacija. Operatorius turi teisę elektrinei ir (ar) kaupimo įrenginiui prijungti prie elektros tinklų reikalingą techninę ir kitą informaciją teikti tinklų naudotojo pasitelktiems projektuotojams, kurie yra nurodyti tinklų naudotojo.

14. Elektrinių ar kaupimo įrenginių, kurių leistina generuoti galia didesnė už 0 kW, prijungimui prie elektros tinklų išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos įvertinus Operatoriaus toje vietoje didžiausių leistinų generuoti galių sumai atskirų rūšių elektrinėms ir kaupimo įrenginiams prijungti sudarytus ketinimų protokolus, toje vietoje didžiausių leistinų generuoti galių sumai kaupimo įrenginių, elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimui išduotas prijungimo sąlygas (išskyrus tinklų naudotojams išduotas prijungimo sąlygas, kurios išduotos siekiant elektrines prijungti prie elektros

skirstomųjų tinklų ir kurių įgyvendinimui reikalinga elektros perdavimo tinklų rekonstrukcija ir (arba) elektros skirstomųjų tinklų 110 kV ir 35 kV transformatorių pastočių rekonstrukcija arba 35 kV elektros linijų rekonstrukcija, išskyrus atvejus, kai elektrinės leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 5 MW), sudarytas prijungimo paslaugos sutartis, atvirkštinę generaciją į perdavimo sistemos operatoriaus tinklus (kai yra viršytas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui dydis, kaip nurodyta Aprašo 64 punkte), perdavimo tinklo srautus (ribojimus), transformatorių pastočių pralaidumą, nustatytą pagal Aprašo 81 punkte nurodytą metodiką.

15. Preliminarus prijungimo taškas parenkamas Elektros energetikos įstatymo, Įstatymo, Aprašo, Prijungimo aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Išankstinių prijungimo sąlygų išdavimas tais atvejais, kai reikalingos perdavimo sistemos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos, vykdomas šia tvarka:

16.1. perdavimo sistemos operatoriaus išduodamos išankstinės prijungimo sąlygos reikalingos ir jas išdavus Operatorius ir tinklų naudotojas vadovaujasi perdavimo sistemos operatoriaus nurodytomis ar išduotomis išankstinėmis prijungimo sąlygomis esant bent vienai iš šių sąlygų:

16.1.1. kai viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui pralaidumų dydis, kaip nurodyta Aprašo 64 punkte, ir yra galima papildoma (didesnė, nei numatyta atsižvelgiant į pralaidumų pasiskirstymą vadovaujantis Aprašo 64 punktu) atvirkštinė generacija;

16.1.2. kai nėra viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui dydis, kaip nurodyta Aprašo 64 punkte, tačiau dėl elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo galima atvirkštinė generacija, dėl kurios gali būti reikalinga perdavimo tinklų plėtra;

16.1.3. viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui pralaidumų dydis, kaip nurodyta Aprašo 64 punkte, ir gali būti reikalingas transformatorių pastotės pajėgumų padidinimas, turintis įtakos perdavimo elektros tinklams;

16.1.4. nėra viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui dydis, kaip nurodyta Aprašo 64 punkte, tačiau gali būti reikalingas transformatorių pastotės pajėgumų padidinimas, turintis įtakos perdavimo elektros tinklams;

16.2. jei perdavimo sistemos operatoriaus skelbiamame laisvų pralaidumų žemėlapyje yra laisvų pralaidumų, tačiau jie nėra priskirti Operatoriui Aprašo 64 punkte nurodyta tvarka, vykdomi šie veiksmai:

16.2.1. esant Aprašo 16.1.1 arba 16.1.3 papunktyje nurodytoms sąlygoms, Operatorius savo išduodamose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodo, kad, siekiant prijungti tinklų naudotojo elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginius, bus reikalinga perdavimo elektros tinklų plėtra. Esant Aprašo 16.1.3 papunktyje nurodytai sąlygai, Operatorius savo išduodamose išankstinėse prijungimo sąlygose taip pat nurodo, kad bus reikalingas transformatorių pastotės pajėgumų padidinimas, turintis įtakos perdavimo elektros tinklams. Esant Aprašo 16.1.1 arba 16.1.3 papunktyje nurodytoms sąlygoms, Operatorius iki artimiausio tinklų naudotojų, kuriems perdavimo sistemos operatorius patvirtina apie galimą perdavimo tinklų pralaidumų rezervaciją, sąrašo paskelbimo perdavimo sistemos operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo nustatyta tvarka kreipiasi į perdavimo sistemos operatorių dėl papildomų laisvų techninių pralaidumų perdavimo elektros tinkluose suteikimo atsižvelgiant į vadovaujantis šiuo papunkčiu išduotose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytą siekiamų prijungti prie elektros tinklų elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių leistiną generuoti galią, įrengtąją galią ir profilius. Per Aprašo 64 punkte nurodytą terminą gavęs informaciją apie Operatoriui suteikiamus laisvus pralaidumus perdavimo elektros tinkluose, Operatorius šią informaciją paskelbia laisvų pralaidumų žemėlapyje, nurodytame Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^4 dalyje (toliau – laisvų pralaidumų žemėlapis);

16.2.2. tinklų naudotojui, kuriam buvo išduotos Aprašo 16.2.1 papunktyje nurodytos Operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos, pateikus prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pagal prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikimo eilę įvertinama, ar, atsižvelgiant į laisvų pralaidumų persiskirstymą tarp Operatoriaus ir perdavimo sistemos operatoriaus, yra laisvų elektros tinklų pralaidumų:

16.2.2.1. jei laisvų pralaidumų yra, perdavimo sistemos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos nėra reikalingos ir vykdoma ketinimų protokolo sudarymo procedūra kaip nurodyta Aprašo IV–VII skyriuose. Operatorius taip pat patikslina išduotas išankstines prijungimo sąlygas, panaikindamas perdavimo elektros tinklų plėtros reikalavimą;

16.2.2.2. jei laisvų pralaidumų nėra, prašymas sudaryti ketinimų protokolą yra atmetamas nesant išduotų perdavimo sistemos operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo sąlygų ir Operatorius apie šias aplinkybes raštu arba elektroniniu paštu informuoja tinklų naudotoją ir vykdomi šie veiksmai:

16.2.2.2.1. šis tinklų naudotojas privalo informuoti Operatorių apie tai, ar planuoja vystyti elektrinę ar kaupimo įrenginį, dėl kurio prijungimo prie elektros tinklų reikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas;

16.2.2.2.2. jei tinklų naudotojas, įvertinęs tai, jog dėl jo elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų reikalingas elektros tinklų pajėgumų padidinimas, pageidaujantis toliau vykdyti prijungimo prie elektros tinklų veiksmus, Operatoriui nurodo, kad planuoja vystyti elektrinę ar kaupimo įrenginį, dėl kurio prijungimo prie elektros tinklų reikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas, Operatorius, gavęs iš tinklų naudotojo informaciją, kad tinklų naudotojas planuoja vystyti elektrinę ar kaupimo įrenginį šiomis sąlygomis, per 5 darbo dienas nuo šios informacijos bei mokėjimo už perdavimo sistemos operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų parengimą pavedimą patvirtinančio dokumento gavimo dienos kreipiasi į perdavimo sistemos operatorių dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo, pridėdamas tinklų naudotojo pateiktą mokėjimo už perdavimo sistemos operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų parengimą pavedimą pavirtinantį dokumentą, o tinklų naudotojas turi teisę prašymą dėl ketinimų protokolo pasirašymo teikti po šių sąlygų gavimo, galiojant Operatoriaus išduotoms išankstinėms prijungimo sąlygoms;

16.2.2.2.3. kitais nei Aprašo 16.2.2.2.2 papunktyje nurodytais atvejais (pavyzdžiui, jei tinklų naudotojas neinformuoja Operatoriaus, tinklų naudotojas informuoja, kad neplanuoja vystyti elektrinės ar kaupimo įrenginio, nepateikia Operatoriui mokėjimą už perdavimo sistemos operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų parengimą patvirtinančio dokumento ar pan.), Operatorius į perdavimo sistemos operatorių nesikreipia ir laikoma, kad procedūra yra užbaigta;

16.3. jei perdavimo sistemos operatoriaus skelbiamame laisvų pralaidumų žemėlapyje nėra laisvų pralaidumų arba jie nepakankami, vykdomi šie veiksmai:

16.3.1. esant Aprašo 16.1.1 arba 16.1.3 papunktyje nurodytoms sąlygoms, Operatorius savo išduodamose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodo, kad, siekiant prijungti tinklų naudotojo elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginius, bus reikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas ir (ar) bus reikalingas transformatorių pastotės pajėgumų padidinimas, turintis įtakos perdavimo elektros tinklams;

16.3.2. Operatorius išankstinėse prijungimo sąlygose nurodo, kad tinklų naudotojas privalo informuoti Operatorių apie tai, ar planuoja vystyti elektrinę ar kaupimo įrenginį, dėl kurio prijungimo prie elektros tinklų reikalingas perdavimo elektros pajėgumų padidinimas;

16.3.3. jei tinklų naudotojas, įvertinęs tai, jog dėl jo elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų reikalingas elektros tinklų pajėgumų padidinimas, pageidaujantis toliau vykdyti prijungimo prie elektros tinklų veiksmus, nurodo, kad planuoja vystyti elektrinę ar kaupimo įrenginį, dėl kurio prijungimo prie elektros tinklų reikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas, Operatorius, gavęs iš tinklų naudotojo informaciją, kad tinklų naudotojas planuoja vystyti elektrinę ar kaupimo įrenginį šiomis sąlygomis, per 5 darbo dienas nuo šios informacijos bei mokėjimo už perdavimo sistemos operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų parengimą pavedimą pavirtinančio dokumento gavimo dienos kreipiasi į perdavimo sistemos operatorių dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo, pridėdamas tinklų naudotojo pateiktą mokėjimo už perdavimo sistemos operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų parengimą pavedimą pavirtinantį dokumentą, o tinklų naudotojas turi teisę prašymą dėl ketinimų protokolo pasirašymo teikti po šių sąlygų gavimo, galiojant Operatoriaus išduotoms išankstinėms prijungimo sąlygoms;

16.3.4. kitais nei Aprašo 16.3.3 papunktyje nurodytais atvejais (pavyzdžiui, jei tinklų naudotojas neinformuoja Operatoriaus, tinklų naudotojas informuoja, kad neplanuoja vystyti elektrinės ar kaupimo įrenginio, nepateikia Operatoriui mokėjimą už perdavimo sistemos operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų parengimą patvirtinančio dokumento ar pan.), Operatorius į perdavimo sistemos operatorių nesikreipia ir laikoma, kad procedūra yra užbaigta;

16.4. esant Aprašo 16.1.2 arba 16.1.4 papunktyje nurodytai aplinkybei, Operatorius, išdavęs Operatoriaus išankstines prijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tinklų naudotojo mokėjimą už perdavimo sistemos operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų parengimą

patvirtinančio dokumento gavimo kreipiasi į perdavimo sistemos operatorių dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo, pridėdamas tinklų naudotojo pateiktą mokėjimo už perdavimo sistemos operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų parengimą pavedimą pavirtinantį dokumentą;

16.5. Operatorius prie Operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo sąlygų prideda tipines perdavimo sistemos operatoriaus išankstines prijungimo sąlygas, kai dėl elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų nereikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas, o elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne mažesnis kaip 5 MW, ir yra bent viena iš šių sąlygų:

16.5.1. yra planuojama, kad dėl elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio prijungimo metu galima atvirkštinė generacija į perdavimo sistemos operatoriaus tinklus, kuri neviršija atvirkštinės generacijos, galimos atsižvelgiant į perdavimo sistemos operatoriaus Aprašo 64 punkte nurodyta tvarka Operatoriui prie jo elektros tinklų prijungti elektros įrenginius paskirtą techninių pralaidumų dydį;

16.5.2. elektrinės ar kaupimo įrenginio leistina generuoti galia 0 kW;

16.6. už tipinių išankstinių prijungimo sąlygų parengimą mokestis nėra imamas;

16.7. tinklų naudotojas už perdavimo sistemos operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų parengimą sumoka tiesiogiai perdavimo sistemos operatoriui;

16.8. perdavimo sistemos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos nustato preliminarius reikalavimus elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimui tinklų naudotojui ir Operatoriui, atsižvelgiant į elektros tinklų nuosavybės ribas;

16.9. Operatorius savo išankstines prijungimo sąlygas išduoda atskirai ir, gavęs perdavimo sistemos operatoriaus išankstines prijungimo sąlygas, jas prideda prie Operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų bei pateikia tinklų naudotojui. Neatsižvelgiant į tai, kada buvo gautos perdavimo sistemos operatoriaus išankstinės sąlygos, jos yra privalomos įgyvendinti, net jeigu ir nebuvo iš karto pateiktos kartu su Operatoriaus sąlygomis.

17. Pagal Operatoriaus išduotas vienas išankstines prijungimo sąlygas galima sudaryti tik vieną ketinimų protokolą, išskyrus atvejus, kai pagal Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalį ketinimų protokolai su tinklų naudotojais nėra sudaromi.

18. Jei tinklų naudotojas siekia elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo kitame nei išduotose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytame prijungimo taške, jis privalo kreiptis dėl naujų išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo.

IV SKYRIUS
KETINIMŲ PROTOKOLO SUDARYMAS IR KEITIMAS

19. Statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo, gavęs išankstines prijungimo sąlygas, įskaitant perdavimo sistemos operatoriaus išduotas išankstines prijungimo sąlygas, kai jos reikalingos, parengia ir teikia Operatoriui prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (Aprašo 1 priedas) Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje numatytais atvejais. Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo, gavęs išankstines prijungimo sąlygas, įskaitant perdavimo sistemos operatoriaus išduotas išankstines prijungimo sąlygas, kai jos reikalingos, parengia ir teikia Operatoriui prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (Aprašo 2 priedas), išskyrus, kai vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 29 dalimi, leidimai plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ir generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių nereikalingi.

20. Operatorius privalo per Elektros energetikos įstatyme nurodytą terminą, skaičiuojant jį nuo Aprašo 19 punkte nurodyto prašymo pateikimo dienos, su tinklų naudotoju pasirašyti ketinimų protokolą. Operatorius, gavęs visus reikalingus dokumentus ketinimų protokolui pasirašyti, per 15 darbo dienų:

20.1. peržiūri išankstinių prijungimo sąlygų esminius techninius sprendinius ir, jei jie yra pasikeitę, apie jų pasikeitimą informuoja tinklų naudotoją elektroniniu paštu;

20.2. tinklų naudotojui elektroniniu paštu atsakius, kad pasikeitę techniniai sprendiniai jam yra priimtini arba per šį terminą neatsakius, Operatorius parengia ketinimų protokolo projektą ir pateikia jį tinklų naudotojui susipažinti ir jį pasirašyti. Tinklui naudotojui atsakius, kad jis nepageidauja sudaryti ketinimų protokolo atsižvelgiant į pasikeitusius techninius sprendinius, ketinimų protokolo

projektas jam nėra teikiamas ir prašymo pasirašyti ketinimų protokolą nagrinėjimo procedūra laikoma baigta.

21. Ketinimų protokolui dėl elektrinės sudaryti arba, kai suformuojama hibridinė elektrinė, ketinimų protokolui pakeisti, turi būti pateikti šie dokumentai ir informacija:

21.1. tinklų naudotojo patvirtinimas, kad žemės sklypo, kuriame planuojama statyti saulės šviesos energijos elektrinę, plotas pakankamas siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos elektrinei plėtoti (Aprašo 8 priedas);

21.2. savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, mero patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba, vadovaujantis galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, saugomų teritorijų nuostatais, yra galimi (Aprašo 7 priedas). Savivaldybės meras patvirtinimą gamintojui ir Operatoriui privalo pateikti per Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 13 punkte nurodytą terminą. Jeigu per Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 13 punkte nurodytą terminą savivaldybės meras nepateikia patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo, išskyrus atvejus, kai savivaldybės mero sprendimas yra pateiktas, tačiau neatitinka šio straipsnio nuostatų, laikoma, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi (jei yra pateiktas šio papunkčio sąlygų neatitinkantis savivaldybės administracijos sprendimas, ši nuostata netaikoma). Siekdamas įrodyti, jog savivaldybės meras per Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 13 punkte nurodytą terminą nepateikė patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo, gamintojas Operatoriui pateikia prašymą dėl patvirtinimo su matoma jo pateikimo data. Jei elektrinei įrengti ar statyti būtina pakeisti žemės paskirtį ar atlikti kitus veiksmus, kurių neatlikus elektrinės statyba būtų negalima, ir žemės paskirtis nėra pakeista ar kiti veiksmai nėra atlikti, turi būti nurodoma, jog elektrinės įrengimas ar statyba negalima. Savivaldybės mero patvirtinimas turi būti pateiktas ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki kreipimosi dėl ketinimo protokolo pateikimo dienos. Savivaldybės mero patvirtinimas yra laikomas tinkamu, jei yra išduotas kitam asmeniui, nei teikiantis prašymą dėl ketinimo protokolo sudarymo, tačiau pritarimas pateiktas dėl ne mažesnės įrengtosios ir leistinos generuoti galios bei tos pačios rūšies elektrinės ar hibridinės elektrinės statybos ar įrengimo tame pačiame žemės sklype. Jei savivaldybės mero patvirtinimas neatitinka šio papunkčio, įskaitant, bet neapsiribojant, jei nėra pateikiamas galutinis sprendimas arba pateikiamas sąlyginis sprendimas (elektrinės statyba ar įrengimas galimi tik atlikus tam tikrus veiksmus), ir (ar) Aprašo 7 priedo nuostatų, laikoma, kad elektrinės įrengimas ar statyba negalimi;

21.3. Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kai planuojamos statyti vėjo elektrinės arba hibridines elektrinės, kurių bent viena iš elektrinių yra vėjo elektrinė (suformuojant hibridinę elektrinę jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu – kurių bent viena iš naujai prijungiamų elektrinių yra vėjo elektrinė), kad teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba yra apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Įstatyme;

21.4. dokumentai, patvirtinantys, kad tinklų naudotojas žemės sklypą ar kitą objektą, kuriame planuojama įrengti ar statyti elektrinę, valdo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Kai elektrinės projektas vystomas žemės nuomos ar kitais nei nuosavybės teisė teisėtais pagrindais, Operatoriui pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei ketinimų protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su elektrinių statyba ir eksploatavimu. Visais šiame papunktyje nurodytais atvejais Operatoriui pateikiami dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisės ar kito teisėto valdymo teisės registraciją viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiami išrašai turi būti ne senesni nei 30 kalendorinių dienų;

21.5. informacija, ar tinklų naudotojas, išskyrus įsipareigojantį nepersiųsti elektros energijos į elektros tinklus, sutinka dėl:

21.5.1. ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis (Aprašo 85 punkte nurodytų ribojimų);

21.5.2. leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso;

21.5.3. leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis;

21.6. numatoma vykdyti veikla (pavyzdžiui, modernizuoti elektrinę, įrengti nutolusią elektrinę, kai numatoma vykdyti veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas);

21.7. įgaliojimas pasirašyti ketinimų protokolą (kai ketinimų protokolą pasirašo įgaliotas atstovas);

21.8. Operatoriaus prašymu, kita vadovaujantis teisės aktais reikalinga informacija, būtina ketinimo protokolui sudaryti.

22. Ketinimų protokolui dėl kaupimo įrenginio sudaryti turi būti pateikti šie dokumentai ir informacija:

22.1. dokumentai, patvirtinantys, kad tinklų naudotojas žemės sklypą ar kitą objektą, kuriame planuojama įrengti ar statyti kaupimo įrenginį, valdo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Kai kaupimo įrenginio projektas vystomas žemės nuomos ar kitais nei nuosavybės teisė teisėtais pagrindais, Operatoriui pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei ketinimų protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su kaupimo įrenginių statyba ir eksploatavimu. Visais šiame papunktyje nurodytais atvejais Operatoriui pateikiami dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisės ar kito teisėto valdymo teisės registraciją viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiami išrašai turi būti ne senesni nei 30 kalendorinių dienų;

22.2. informacija, ar tinklų naudotojas, išskyrus įsipareigojantį nepersiųsti elektros energijos į elektros tinklus, sutinka dėl:

22.2.1. ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis (Aprašo 85 punkte nurodytų ribojimų);

22.2.2. leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso;

22.2.3. leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis;

22.3. įgaliojimas pasirašyti ketinimų protokolą (kai ketinimų protokolą pasirašo įgaliotas atstovas);

22.4. Operatoriaus prašymu, kita vadovaujantis teisės aktais reikalinga informacija, būtina ketinimo protokolui sudaryti.

23. Gamintojas ir kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo, kurių įrenginių prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW, Operatoriui pateiktame prašyme pasirašyti ketinimų protokolą kartu privalo pateikti informaciją apie su juridiniu asmeniu, kai gamintojas ir kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo yra juridinis asmuo, susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime. Jeigu ketinimų protokolo galiojimo laikotarpiu keičiasi su juridiniu asmeniu susiję asmenys, gamintojas ir kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo privalo pateikti Operatoriui informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusių asmenų pasikeitimus.

24. Prašymas pasirašyti ketinimų protokolą dėl elektrinės laikomas pateiktu, kai pateikti visi Aprašo 21 ir 23 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija, o prašymas pasirašyti ketinimų protokolą dėl kaupimo įrenginio, kai pateikti visi Aprašo 22 ir 23 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija ir tinklų naudotojui yra išduotos ir galioja išankstinės prijungimo sąlygos, įskaitant perdavimo sistemos operatoriaus išduodamas išankstines prijungimo sąlygas, kai jos yra reikalingos. Sudaryti ketinimų protokolą ir rezervuoti galią elektros tinkluose pirmumo teisę turi asmuo, kuris anksčiau pateikė Operatoriui visus tinkamus dokumentus ketinimų protokolo sudarymui.

25. Prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikimo dieną turi galioti išankstinės sąlygos.

26. Operatorius turi teisę iš savivaldybės administracijos gauti informaciją, susijusią su Aprašo 21.2 papunkčio įgyvendinimu.

27. Ketinimų protokolai sudaromi pagal Aprašo 3, 4, 5 arba 6 prieduose nurodytas pavyzdines formas. Ketinimų protokolas, pasirašomas tinklų naudotojo, išskyrus tinklų naudotoją, ketinantį dalyvauti aukcione arba statyti ar įrengti saulės šviesos energijos elektrinę ir kaupimo įrenginį, kurių leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, galioja 50 mėnesių nuo jo pasirašymo (paskutinės iš pasirašančių šalių) dienos. Ketinimų protokolas, pasirašomas tinklų naudotojo dėl saulės šviesos energijos elektrinės, kurios leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, galioja 26 mėnesius nuo jo pasirašymo (paskutinės iš pasirašančių šalių) dienos. Ketinimų protokolas, pasirašomas tinklų naudotojo dėl kaupimo įrenginio, kurio leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, galioja 38 mėnesius nuo jo pasirašymo (paskutinės iš pasirašančių šalių) dienos. Kai siekiama prie elektros tinklų kartu (tame pačiame prijungimo taške bei vienu metu) prijungti elektrinę ir kaupimo įrenginį, ketinimų protokolas galioja taip, kaip numatyta Aprašo 241 punkte. Aprašo 6 priede nurodytas ketinimų protokolas galioja 38 mėnesius nuo jo pasirašymo (paskutinės iš šalių) dienos. Šiame punkte nurodyti terminai pratęsiami, kai yra pratęsiamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminas. Tinklų naudotojas, siekiantis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminą, iki ketinimų protokolo galiojimo termino pabaigos kreipiasi į Operatorių dėl ketinimų protokolo galiojimo termino pratęsimo ir pateikia pratęstą ir (ar) padidintą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kaip numatyta Aprašo 43 punkte. Ketinimų protokolas, kurį pasirašo tinklų naudotojas, turintis teisę ir ketinantis dalyvauti aukcione, galioja Įstatymo 20 straipsnio 5^1 punkte nurodytą terminą.

28. Terminas, per kurį tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti ar įrengti elektrinę, baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus dokumentus Tarybai leidimui gaminti elektros energiją ar leidimui generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių gauti, turi būti ne ilgesnis nei ketinimo protokolo galiojimo terminas, nurodytas Aprašo 27 punkte.

29. Ketinimų protokolas pasirašomas tik su tuo asmeniu, kuriam išduotos išankstinės prijungimo sąlygos. Išankstinės prijungimo sąlygos, ketinimų protokolas, prijungimo sąlygos bei techninis darbo projektas arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas nėra perleidžiami kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta. Išankstinės prijungimo sąlygos, ketinimų protokolas, prijungimo sąlygos ir techninis darbo projektas arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas taip pat nėra perleidžiami jungtinės veiklos partneriams, jeigu tinklų naudotojas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys jungtinės veiklos partneriai, tačiau tai nedraudžia vystyti elektrinės ar kaupimo įrenginio jungtinės veiklos partneriams, kai jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines prijungimo sąlygas, įskaitant atvejus, kai dėl išankstinių prijungimo sąlygų kreipiamasi siekiant vystyti hibridinę elektrinę jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Siekdamas perleisti išankstines prijungimo sąlygas šiame punkte nurodytais atvejais, kai tarp tinklų naudotojo ir Operatoriaus nėra sudarytas ketinimų protokolas, tinklų naudotojas kreipiasi į Operatorių dėl išankstinių prijungimo sąlygų pakeitimo. Šiuo pagrindu pakeistų išankstinių prijungimo sąlygų galiojimo terminas nėra keičiamas. Kai tarp tinklų naudotojo ir Operatoriaus yra sudarytas ketinimų protokolas, išankstinės prijungimo sąlygos nekeičiamos. Siekiant perleisti ketinimų protokolą šiame punkte nurodytais atvejais, sudaromas susitarimas dėl ketinimų protokolo pakeitimo, kuris yra neatskiriama ketinimų protokolo dalis, ir tinklų naudotojas per 10 darbo dienų nuo susitarimo dėl ketinimų protokolo pakeitimo sudarymo turi pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu arba kitą prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu patvirtinantį dokumentą. Jei tinklų naudotojui per šiame punkte nurodytą terminą nepateikia atnaujinto prievolių įvykdymo užtikrinimo arba kito prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu patvirtinančio dokumento, laikoma, kad tinklų naudotojas nutraukė ketinimų protokolą.

30. Išankstinėse prijungimo sąlygose ir ketinimų protokole nurodyto gamybos šaltinio keitimas kitu gamybos šaltiniu ar papildomų gamybos šaltinių įtraukimas į galiojančias išankstines prijungimo sąlygas ir galiojančius ketinimų protokolus negalimas, išskyrus Aprašo 33 punkte nurodytus atvejus.

31. Jei prašyme pasirašyti ketinimų protokolą nurodoma:

31.1. mažesnė nei išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektrinės ar kaupimo įrenginio leistina generuoti galia, kitoks didžiausias pajėgumas (Pmax) ar kitokia įrengtoji galia ir šis pokytis neturi įtakos techniniams sprendiniams ar elektrinei ir (ar) elektros tinklui taikytiniems reikalavimams, ketinimų protokolas sudaromas nurodant prašyme nurodytą elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtąją ar leistiną generuoti galią ir išduotos išankstinės prijungimo sąlygos nėra keičiamos bei naujos išankstinės sąlygos nėra išduodamos. Jei įrengtosios galios, leistinos generuoti galios arba didžiausio pajėgumo (Pmax) pokytis turi įtakos techniniams sprendiniams ar elektrinei ir (ar) elektros tinklui taikytiniems reikalavimams arba leistinos generuoti galios dydis yra didesnis nei išankstinėse prijungimo sąlygose, ketinimų protokolas negali būti sudaromas, o tinklų naudotojas turi kreiptis dėl naujų išankstinių prijungimo sąlygų gavimo arba kreiptis dėl kitų Aprašo 4 punkte nurodytų prijungimo prie elektros tinklų etapų įgyvendinimo, jei, atsižvelgiant į pakeistą įrengtosios, leistinos generuoti galios ar didžiausio pajėgumo (Pmax) dydį, ketinimų protokolas nėra sudaromas;

31.2. kitas nei kreipiantis dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo nurodytas žemės sklypas (teritorija), kur planuojama statyti ar įrengti elektrinę ar kaupimo įrenginį, ketinimų protokolas sudaromas nurodant prašyme pasirašyti ketinimų protokolą nurodytą žemės sklypą (teritoriją) ir išduotos išankstinės prijungimo sąlygos nėra keičiamos bei naujos išankstinės sąlygos nėra išduodamos, jei nesikeičia prijungimo taškas.

32. Operatorius, sudaręs ketinimų protokolą su tinklų naudotoju, kuriam buvo išduotos perdavimo sistemos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos, kuriose numatytas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas, arba su tokiu tinklų naudotoju sudarytam ketinimų protokolui nutrūkus (netekus galios), taip pat, netekus galios prijungimo sąlygoms, kuriose numatytas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas, kai ketinimų protokolas nesudaromas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai informuoja perdavimo sistemos operatorių.

33. Elektrinės ir kaupimo įrenginio įrengtosios ir (ar) leistinos generuoti galios didinimas bei hibridinės elektrinės suformavimas iki ketinimo protokolo galiojimo pabaigos atliekamas šia tvarka:

33.1. tinklų naudotojas turi kreiptis į Operatorių ir gauti papildomas išankstines prijungimo sąlygas ir (ar) sudaryti papildomą ketinimų protokolą (kai vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu jis turi būti sudarytas; antro ar vėlesnio etapo ketinimų protokolas, pagal kurį didinama leistina generuoti ir (ar) įrengta generuoti galia sudaromas pagal antro ar vėlesnio etapo ketinimų protokolo sudarymo metu galiojantį teisinį reglamentavimą) elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų antram ir kitiems vėlesniems etapams arba pakeisti galiojantį ketinimų protokolą, kai tinklų naudotojas siekia:

33.1.1. elektrinės, hibridinės elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengimą ar statybą vykdyti etapais. Šiuo atveju sudaromas naujas ketinimų protokolas atskiram etapui;

33.1.2. padidinti elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtąją galią, suformuoti hibridinę elektrinę ir (ar) įrengti kaupimo įrenginį didindamas įrengtąją galią, nedidindamas pirmu etapu planuojamos prijungti prie elektros tinklų elektrinės ar kaupimo įrenginio leistinos generuoti galios. Įrengtosios galios didinimas antru ir vėlesniais etapais atliekamas be ketinimų protokolo pasirašymo taip, kaip numatyta Aprašo 5 punkto lentelėje, išskyrus Elektros energetikos įstatyme ir Apraše nurodytus atvejus. Įrengtosios galios didinimas antru ir vėlesniais etapais, kai siekiama suformuoti hibridinę elektrinę, arba kaupimo įrenginio tame pačiame prijungimo taške, kaip statoma elektrinė, įrengimas nedidinant leistinos generuoti galios, atliekamas be atskiro ketinimų protokolo pasirašymo, sudarant susitarimą dėl galiojančio ketinimų protokolo pakeitimo, kuriame nurodoma, jog siekiama suformuoti hibridinę elektrinę arba siekiama įrengti kaupimo įrenginį tame pačiame prijungimo taške, kaip statoma elektrinė, bei numatant (pakeičiant) atitinkamas su šiuo procesu susijusias nuostatas;

33.1.3. padidinti elektrinės, hibridinės elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtąją galią, prie statomos elektrinės tame pačiame prijungimo taške įrengti kaupimo įrenginį, nedidindamas leistinos generuoti galios, kai elektrinės, hibridinės elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengimas ar statyba nėra vykdomi etapais. Įrengtosios galios didinimas šiame papunktyje nurodytu atveju atliekamas be atskiro ketinimų protokolo pasirašymo, sudarant susitarimą dėl galiojančio ketinimų protokolo pakeitimo bei numatant (pakeičiant) atitinkamas su šiuo procesu susijusias nuostatas;

33.1.4. padidinti leistiną generuoti galią (nepriklausomai nuo to, ar didinama įrengtoji galia). Šiuo atveju sudaromas papildomas ketinimų protokolas;

33.1.5. suformuoti hibridinę elektrinę ar įrengti kaupimo įrenginį, didindamas leistiną generuoti galią (nepriklausomai nuo to, ar didinama įrengtoji galia). Šiuo atveju sudaromas papildomas ketinimų protokolas;

33.2. Aprašo 33.1 papunktyje nurodytais atvejais sudarant ketinimų protokolus dėl antro ir vėlesnių elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengimo ar statybos etapų, ketinimų protokole nurodomi ankstesnių etapų ketinimų protokolų numeriai, ankstesnių etapų leistina generuoti bei įrengtoji galia bei bendra visų etapų įrengtoji bei leistina generuoti galia;

33.3. papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas visais šiame punkte nurodytais atvejais yra teikiamas papildomai prijungiamai leistinai generuoti galiai pagal papildomo ar naujo ketinimų protokolo sudarymo metu galiojančias teisės aktų nuostatas, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 1 dalyje nurodytą atvejį, kai prie veikiančios atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės papildomai numatoma įrengti kitą atsinaujinančius išteklius naudojančią elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį, įrengiant hibridinę elektrinę, kai prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į įrengtosios galios dydį. Kai Aprašo 33.1.2 ir 33.1.3 papunkčiuose nurodytais atvejais sudaromas susitarimas dėl galiojančio ketinimų protokolo pakeitimo, pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas taikomas visoms pagal ketinimų protokolą statomoms elektrinėms, hibridinės elektrinėms ir (ar) kaupimo įrenginiams bei visai jų įrengtajai ir (ar) leistinai generuoti galiai;

33.4. prijungiant elektrines, hibridines elektrines ir kaupimo įrenginius šiame punkte nurodyta tvarka etapais, antrasis ir vėlesni elektrinės, hibridinės elektrinės ir kaupimo įrenginio vystymo etapai negali būti laikomi įgyvendintais, jei nėra pabaigtas ankstesnis etapas. Šiame papunktyje nurodytais atvejais etapai gali būti užbaigiami vienu metu.

34. Tinklų naudotojas turi kreiptis į Operatorių pakeisti ketinimų protokolą (pakeitimas sudaromas pagal jo sudarymo metu galiojantį teisinį reglamentavimą) elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų antram ir kitiems vėlesniems etapams, kai tinklų naudotojas, sudaręs ketinimų protokolą, siekia elektrinės, hibridinės elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengimą ar statybą vykdyti etapais, tačiau nėra didinama nei leistina generuoti, nei įrengtoji galia (pagal sudarytą bei galiojantį ketinimų protokolą yra rezervuota ir nėra didinama visa reikalinga elektrinės ir kaupimo įrenginio įrengtoji ir (ar) leistina generuoti galia).

35. Kai tinklų naudotojas, pasirašęs ketinimų protokolą, ketinimo protokolo galiojimo laikotarpiu siekia sumažinti ketinimų protokole nurodytos elektrinės arba kaupimo įrenginio įrengtąją ir (ar) leistiną generuoti galią, tinklų naudotojas kreipiasi į Operatorių dėl prijungimo sąlygų pakeitimo (koregavimo). Tais atvejais, kai siekiama mažinti leistiną generuoti galią, o prievolių įvykdymo užtikrinimas pateiktas atsižvelgiant į įrengtąją galią, ketinimų protokole nurodyta leistina generuoti galia gali būti mažinama nekeičiant įrengtosios galios ir tokiu atveju tinklų naudotojui pastačius ar įrengus mažesnės nei ketinimų protokole nurodytos įrengtosios galios elektrinę ar kaupimo įrenginį, Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai įrengtosios galios sumažinimo dydžiui, kaip numatyta Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje pasirašant ketinimų protokolą. Tais atvejais, kai siekiama mažinti įrengtąją galią, o prievolių įvykdymo užtikrinimas pateiktas atsižvelgiant į leistiną generuoti galią, ketinimų protokole nurodyta įrengtoji galia gali būti mažinama nekeičiant leistinos generuoti galios ir tokiu atveju tinklų naudotojui pastačius ar įrengus mažesnės nei ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę ar kaupimo įrenginį, Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui, kaip numatyta Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje pasirašant ketinimų protokolą. Kai siekiama mažinti įrengtąją galią ir prievolių įvykdymo užtikrinimas pateiktas atsižvelgiant į įrengtąją galią, Operatorius pasinaudoja prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka. Kai siekiama mažinti leistiną generuoti galią ir prievolių įvykdymo užtikrinimas pateiktas atsižvelgiant į leistiną generuoti galią, Operatorius pasinaudoja prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 5 dalyje nurodyta tvarka (elektrinės atveju) arba 48^2 straipsnio 24 dalyje nurodyta tvarka (kaupimo įrenginio atveju). Tinklų naudotojui pateikus Operatoriui prašymą sumažinti ketinimų protokole nurodytą elektrinės, kaupimo įrenginio ar hibridinės elektrinės leistiną

generuoti galią ar įrengtąją galią, nuo susitarimo dėl ketinimų protokolo pakeitimo, kuriuo sumažinama ši galia, pasirašymo nustoja galioti tinklų rezervacija sumažintai galios daliai.

36. Tinklų naudotojas, pasirašęs ketinimų protokolą, turi teisę keisti ketinimų protokole nurodytą teritoriją, kurioje bus statoma ar įrengiama elektrinė ar kaupimo įrenginys, nekeičiant prijungimo taško. Tinklų naudotojas, siekiantis pakeisti ketinimų protokole nurodytą teritoriją, pateikia Operatoriui prašymą, kuriame nurodo teritoriją, ir pateikia Aprašo 21.1–21.4 papunkčiuose (dėl elektrinės) arba Aprašo 22.1 papunktyje (dėl kaupimo įrenginio) nurodytus dokumentus.

37. Tinklų naudotojas, pasirašęs ketinimų protokolą, siekiantis pakeisti teritoriją, kurioje bus statoma ar įrengiama elektrinė ar kaupimo įrenginys, ir prijungimo tašką, nutraukia ketinimų protokolą bei kreipiasi dėl naujų išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo.

38. Jei pasirašius ketinimų protokolą paaiškėja, jog elektrinė turi būti prijungiama prie elektros tinklų, kaip nurodyta Aprašo 261 punkte, turi būti sudaromi atskiri ketinimų protokolai atskiroms elektrinėms.

39. Kai reikalinga pakeisti ketinimų protokolą ar sudaryti papildomą susitarimą prie ketinimų protokolo, pakeitimas ar papildomas susitarimas turi būti Operatoriaus parengiamas ir pateikiamas tinklų naudotojui susipažinti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo tinklų naudotojo prašymo pateikimo dienos arba faktinių aplinkybių, kurios sąlygojo tokio pakeitimo ar susitarimo sudarymo poreikį, atsiradimo, o pakeitimas tinklų naudotojo turi būti pasirašomas ar papildomas susitarimas turi būti sudaromas ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo tinklų naudotojo prašymo pateikimo dienos arba faktinių aplinkybių, kurios sąlygojo tokio pakeitimo ar susitarimo sudarymo poreikį, atsiradimo, jei teisės aktuose nėra nurodytas kitas terminas arba, nesant teisės aktuose nustatyto kito termino, jei tinklų naudotojas ir Operatorius nesusitaria kitaip. Nepasirašius ketinimų protokolo ar nesudarius papildomo susitarimo prie ketinimų protokolo šiame punkte nurodytais terminais, pasiūlymas dėl ketinimų protokolo pakeitimo ar papildomo susitarimo prie ketinimų protokolo sudarymo laikomas negaliojančiu. Jei dėl ketinimo protokolo keitimo reikalinga pateikti papildomą arba pratęstą prievolių įvykdymo užtikrinimą, jis pateikiamas per Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą. Jei ketinimų protokolui pakeisti reikalingos išankstinės prijungimo sąlygos, įskaitant perdavimo sistemos operatoriaus išduodamas išankstines prijungimo sąlygas, jei jos reikalingos, jos turi galioti kreipimosi dėl ketinimų protokolo pateikimo dieną.

40. Jei tinklų naudotojas kreipiasi dėl ketinimų protokolo pakeitimo ar papildymo likus mažiau nei 15 darbo dienų iki ketinimų protokolo galiojimo pabaigos, Operatorius, esant objektyvioms galimybėms, parengia ir pateikia pasirašyti ketinimų protokolo pakeitimus iki ketinimų protokolo galiojimo pabaigos, o tinklų naudotojas juos privalo pasirašyti iki ketinimų protokolo galiojimo pabaigos. Jei tinklų naudotojas kreipiasi dėl ketinimų protokolo pakeitimo ar papildymo likus mažiau nei 15 darbo dienų iki jo galiojimo pabaigos, Operatoriui netaikoma atsakomybė už pasekmes, kilusias tuo atveju, jei Operatorius neparengia ketinimų protokolo pakeitimo ar papildymo iki ketinimų protokolo galiojimo pabaigos ir (ar) tinklų naudotojas nespėja pasirašyti parengto ketinimų protokolo pakeitimo iki ketinimų protokolo galiojimo pabaigos.

V SKYRIUS
PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

41. Tinklų naudotojas Elektros energetikos įstatyme nustatytais terminais pateikia Elektros energetikos įstatyme ir Apraše nurodytas sąlygas atitinkantį prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui tinklų naudotojo įsipareigojimų įvykdymą. Atsižvelgiant į tai, kad kitų nei Aprašo 100 punkte nurodytų elektros tinklų elementų atžvilgiu leistina generuoti galia rezervuojama vadovaujantis kitomis Aprašo nuostatomis, tais atvejais, kai vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu privaloma sudaryti ketinimų protokolą, Aprašo 100 punkte nurodyto ribojimo taikymo atveju, kiek tai susiję su prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimu, kintanti generavimo galia prilyginama leistinai generuoti galiai ir prievolių įvykdymo užtikrinimas teikiamas už kintančią generavimo galią, o tais atvejais, kai suteikiama ir leistina generuoti galia, ir taikomas Aprašo 100 punkte nurodytas ribojimas, už leistiną generuoti galią ir kintančią generavimo galią. Prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios

pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka. Jeigu tinklų naudotojas savo iniciatyva nutraukia pasirašytą ketinimų protokolą arba pasirašo ketinimų protokolą, bet per nustatytą laiką nepateikia savo prievolių įvykdymo užtikrinimo, ketinimų protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o tinklų naudotojas 6 mėnesius nuo ketinimų protokolo nutraukimo dienos praranda teisę teikti naują prašymą dėl bet kokio ketinimų protokolo pasirašymo.

42. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia kaip finansų įstaigos garantiją arba laidavimą. Įstaigai, išduodančiai garantiją arba laidavimą (arba šią įstaigą valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 % to banko akcijų), turi būti suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor's reitingo agentūros – „BBB-" arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-" arba Moody's reitingo agentūros – „Baa3".

43. Norint pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminą, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose, prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis padidinamas dydžiu, kuris apskaičiuojamas prašymo pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus pateikimo metu galiojančios Elektros energetikos įstatymo redakcijos nustatyta tvarka, ir prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimas turi būti pratęstas planuojamam pratęsto leidimo galiojimo laikotarpiui taip, jog galiotų 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas. Siekiant pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminą papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas pateikiamas nepriklausomai nuo to, ar pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas galioja ilgiau nei laikotarpis, kuriam siekiama pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminą. Įpareigojimas padidinti prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį netaikomas tuo atveju, kai leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminą siekiama pratęsti valstybės veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui. Jei prašymo pratęsti ketinimų protokolą Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkto pagrindu, valstybės veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui, pateikimo metu nėra priimtas sprendimas dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas turi būti pateikiamas, o esant sprendimui dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pratęsimo, kuriame nurodyta, kad šis leidimas pratęstas dėl valstybės veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui, papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (jei buvo pateiktas). Hibridinės elektrinės atveju papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas pagal konkretaus hibridinės elektrinės gamybos šaltinio ar kaupimo įrenginio, kuriam išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminas yra pratęsiamas (jei jis pratęsiamas atskirai), 1 kW įkainį, galiojusį susitarimo dėl ketinimų protokolo pakeitimo siekiant pratęsti leidimo galiojimo terminą sudarymo metu, dauginant iš leistinos generuoti galios ir iš pratęsiamo laikotarpio, išreikšto metais. Prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 7 kalendorines dienas po to, kai tinklų naudotojas kreipiasi dėl prievolių įvykdymo grąžinimo ir pateikia Tarybos sprendimą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pratęsimo, kuriame nurodyta, kad šis leidimas pratęstas dėl valstybės veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui. Tinklų naudotojui rekomenduojama kreiptis dėl ketinimų protokolo pratęsimo ne vėliau nei likus dviem mėnesiams iki leidimo plėtoti elektros energijos pajėgumus galiojimo pabaigos.

44. Pratęsiant sudarytą ketinimų protokolą iki galiojančio leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo datos Operatoriui pateikiamas prašymas pratęsti ketinimų protokolą, sudaromas susitarimas dėl ketinimų protokolo pratęsimo ir per susitarime numatytą terminą tinklų naudotojas pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo pratęsimą, kad jis galiotų 30 kalendorinių dienų ilgiau nei pratęstas ketinimų protokolas.

45. Jei tinklų naudotojas pageidauja keisti ketinimų protokole nurodytus duomenis, kurie yra nurodomi ir pateiktame prievolių įvykdymo užtikrinime, tinklų naudotojas taip pat privalo pateikti pakeistą prievolių įvykdymo užtikrinimą su atnaujintais duomenimis.

46. Tinklų naudotojo prievolių užtikrinimo dydis gali būti sumažintas Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju ir Elektros energijos gamintojų prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio sumažinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos

ministro 2024 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Elektros energijos gamintojų prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio sumažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

47. Tinklų naudotojas, laimėjęs aukcioną arba jo nelaimėjęs, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ketinantis toliau tęsti veiklą, Įstatymo nustatytais terminais pratęsia ketinimo protokolo galiojimą. Tinklų naudotojas, laimėjęs aukcioną arba jo nelaimėjęs, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ketinantis toliau tęsti veiklą, ir pratęsęs ketinimų protokolo galiojimo terminą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio pratęsimo dienos privalo pateikti pratęstą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas.

48. Operatorius, gavęs gamintojo, nedalyvaujančio aukcione, arba kaupimo įrenginį pastačiusio ar įrengusio asmens prašymą, atsisako savo teisių pagal tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam tinklų naudotojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o šalių teisės ir pareigos pagal ketinimų protokolą pasibaigia Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais.

49. Operatorius, gavęs gamintojo, dalyvaujančio aukcione, prašymą, atsisako savo teisių pagal tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam tinklų naudotojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o šalių teisės ir pareigos pagal ketinimų protokolą pasibaigia Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti plėtros ir skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti plėtros ir skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skatinimo aprašas), nurodytais atvejais.

50. Pasibaigus ketinimų protokolo galiojimo terminui Operatorius, siekdamas įsitikinti, kad išduotas leidimas gaminti elektros energiją ar leidimas generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių, turi teisę patikrinti www.licencijavimas.lt arba kreiptis į Tarybą. Jei leidimas gaminti elektros energiją arba leidimas generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių yra išduotas, Operatorius turi teisę grąžinti prievolių įvykdymo užtikrinimą arba pasinaudoti jo dalimi net ir negavus tinklų naudotojo prašymo grąžinti prievolių įvykdymo užtikrinimo.

51. Operatorius pasinaudoja visu tinklų naudotojo, išskyrus nurodytą Aprašo 52 punkte, pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu esant bent vienai iš Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 4 dalyje arba 48^2 straipsnio 23 dalyje nurodytų aplinkybių ar Skatinimo aprašo 38.1 papunktyje nurodytų aplinkybių.

52. Operatorius pasinaudoja visu tinklų naudotojo, ketinančio dalyvauti ar dalyvavusio aukcione, pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu esant bent vienai iš Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių ar Skatinimo aprašo 38.1 papunktyje nurodytų aplinkybių.

53. Pasinaudojimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi atvejai ir tvarka:

53.1. jeigu tinklų naudotojas nutraukia ketinimų protokolą, atsisako leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka, siekia sumažinti elektrinės leistiną generuoti galią ar hibridinės elektrinės leistiną generuoti galią ar įrengtąją galią, jeigu baigiasi Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 3 punkte nurodytas terminas ir tinklų naudotojas nesikreipia į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo, baigiasi Elektros energetikos įstatymo 48^2 straipsnio 13 dalies 3 punkte nurodytas terminas ir tinklų naudotojas nesikreipia į Tarybą dėl leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus išdavimo, Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 21^1, 22, 31, 39, 48, 48^1, 48^2, 48^3, 48^5, 52^1, 73^2, 75^2 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju[2] skirsniu įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nurodytą atvejį. Ši nuostata netaikoma, kai iki tinklų naudotojo pranešimo apie ketinimų protokolo nutraukimą dienos tinklų naudotojas įvykdo esminių ketinimo protokolo vykdymo sąlygų (Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytos sąlygos ir 48^2 straipsnio 13 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytos sąlygos) pažeidimą;

53.2. laikoma, kad tinklų naudotojas nutraukė ketinimų protokolą, kai:

53.2.1. tinklų naudotojas Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi prijungimo paslaugos sutarties;

53.2.2. tinklų naudotojas Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis neapmoka visų faktinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidų, tinklų naudotojui pasirinkus kitą prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius, ir dėl to padidėjus prijungimo prie elektros tinklų sąnaudoms, neapmoka šių padidėjusių sąnaudų;

53.2.3. tinklų naudotojas nesilaiko įsipareigojimo po ketinimų protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą kitam asmeniui, išskyrus Aprašo 29 punkte nurodytus atvejus;

53.2.4. tinklų naudotojas Aprašo 29 punkte nurodytais atvejais siekiant perleisti ketinimų protokolą per Aprašo 29 punkte nurodytą terminą nepateikia atnaujinto prievolių įvykdymo užtikrinimo arba kito prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu patvirtinančio dokumento;

53.2.5. prijungimo paslaugos sutartis netenka galios dėl tinklų naudotojo kaltės arba tinklų naudotojas nutraukia prijungimo paslaugos sutartį, išskyrus Aprašo 162 punkte nurodytą atvejį ir atvejį, kai ši sutartis nutraukiama dėl Operatoriaus kaltės ar perdavimo sistemos operatoriaus kaltės, kai sudaryta keturšalė prijungimo paslaugos sutartis;

53.2.6. tinklų naudotojas siekia pakeisti Įstatymo ar Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje į tokią, dėl kurios ketinimų protokolas nėra sudaromas;

53.2.7. tinklų naudotojas neįvykdo Skatinimo aprašo 36.6 papunktyje nurodyto įsipareigojimo.

54. Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo, dalyvavusio aukcione, prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka, Aprašo 53 punkte nurodytais atvejais ir tais atvejais, kai tinklų naudotojas per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo.

55. Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 8 dalyje ir 48^2 straipsnio 25 dalyje nurodytais atvejais. Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, proporcingai nepastatytai ar neįrengtai hibridinės elektrinės įrengtajai galiai Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais. Proporcinga prievolių įvykdymo užtikrinimo dalis (eurais) už nepastatytą ar neįrengtą hibridinės elektrinės įrengtąją galią apskaičiuojama pagal formulę: (PĮUxNĮG): 100 proc., kur PĮU – visas pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas (eurais), NĮG – nepastatyta ar neįrengta hibridinės elektrinės įrengtoji galia (procentais). Nepastatyta ar neįrengta hibridinės elektrinės įrengtoji galia (procentais) (NĮG) apskaičiuojama nepastatytą įrengtąją galią (kW) padauginus iš 100 proc. ir padalijus iš visos įrengtosios galios (kW). Šios nuostatos netaikomos ir prievolių įvykdymo užtikinimu nėra pasinaudojama tuo atveju, jei elektrinės leistina generuoti galia (kai prievolių įvykdymo užtikrinamas yra pateiktas pagal leistiną generuoti galią), kintanti generavimo galia (kai prievolių įvykdymo užtikrinamas yra pateiktas pagal kintančią generavimo galią) arba įrengtoji galia (kai prievolių įvykdymo užtikrinimas yra pateiktas pagal įrengtąją galią) yra mažesnė ar turi būti sumažinta mažiau nei 1 kW. Kai buvo pateiktas papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas, prievolių įvykdymo užtikrinimo dalis, proporcinga leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui arba proporcinga nepastatytai ar neįrengtai hibridinės elektrinės įrengtajai galiai, apskaičiuojama nuo viso pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo, įskaitant pateiktą papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą.

56. Operatorius nepasinaudoja visu pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Aprašo 51 ir 52 punktuose, arba jo dalimi, kaip nurodyta Aprašo 53 arba 55 punkte, kai šiuose punktuose nurodyti įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių šis tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti ketinimų protokolo, elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio tinklų naudotojo kaltės, pavyzdžiui, leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus tinklų naudotojui neišduodamas pasikeitus teisiniam reglamentavimui, elektrinės ar kaupimo įrenginio statyba ar įrengimas tapo negalimi dėl institucijų ar kitų trečiųjų asmenų sprendimų ar veiksmų, esant Atleidimo

nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte nurodytoms aplinkybėms. Tais atvejais, kai yra Aprašo 51, 52 ir 55 punktuose nurodytos aplinkybės, dėl kurių Operatorius nepasinaudoja visu prievolių įvykdymo užtikrinimu ar jo dalimi, tinklų naudotojas pateikia Operatoriui tai įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo vadovaudamasis Aprašo 11 priedu.

VI SKYRIUS
PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ TAIS ATVEJAIS, KAI TINKLŲ NAUDOTOJAS DALYVAUJA AUKCIONE

57. Teisė tinklų naudotojui dalyvauti aukcione nustatyta Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje.

58. Tinklų naudotojas, kuris ketina dalyvauti Tarybos organizuojamame aukcione ir kuriam iki tvarkaraštyje nurodytos informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo datos teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir (ar) elektrinės prijungimo sąlygos ir (ar) kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra suderinęs techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą su Operatoriumi ir (ar) sudaręs elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutartį, likus 3 mėnesiams iki tvarkaraštyje nurodytos informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo datos Tarybai pateikia rašytinį patvirtinimą, kad atsisako leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Asmeniui atsisakius leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, elektrinės prijungimo sąlygos, techninis darbo projektas arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutartis netenka galios. Asmeniui, kuris nelaimi aukciono, leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, elektrinės prijungimo sąlygų, techninio darbo projekto arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutarties galiojimas neatkuriamas.

59. Aukcionai organizuojami Įstatyme, Skatinimo apraše ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Operatorius rezervuotus pralaidumus visam ketinimų protokole numatytam elektrinės galingumui prijungti garantuoja tik vienam aukciono laimėtojui.

60. Įvykus aukcionui ir esant paskelbtam laimėtojui ar laimėtojams, tinklų naudotojams, nelaimėjusiems aukciono ar atsisakiusiems dalyvauti, Operatoriaus išduotos išankstinės prijungimo sąlygos ir pasirašyti ketinimų protokolai netenka galios, jei teisės aktai nenustato kitaip. Tinklų naudotojai, norintys dalyvauti naujame aukcione ar statyti elektrinę nesinaudodami skatinimo priemonėmis, iš Operatoriaus turi gauti naujas išankstines prijungimo sąlygas, privalomųjų elektros tinklų tiesimo ir (ar) pertvarkymo reikalavimų nustatymui bei pasirašyti naują ketinimų protokolą ir pateikti tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą.

VII SKYRIUS
ELEKTROS TINKLŲ GALIOS IR PRALAIDUMŲ REZERVAVIMAS

61. Nuo ketinimų protokolo pasirašymo momento Operatorius rezervuoja jo valdomų elektros tinklų pralaidumus, reikalingus sutartam elektros energijos gamybos įrenginiuose pagamintam ar kaupimo įrenginio į elektros tinklą generuojamos elektros energijos kiekiui persiųsti ir (ar) sutartai elektros energijos galiai patiekti į elektros tinklus, įskaitant atvejus, kai sutariama dėl prijungimo prie elektros tinklų pajėgumų arba eksploatavimo apribojimų.

62. Kai ketinimų protokolai nesudaromi, Operatorius rezervuoja jo valdomų elektros tinklų pralaidumus nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos.

63. Pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, siekiantiems įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms, kai jų elektros įrenginių įrengtoji galia didesnė kaip 100 kW, Operatorius rezervuoja jo valdomų elektros tinklų pralaidumus taip, kaip nurodyta Prijungimo aprašo 37^1 punkte.

64. Operatorius kartą per kalendorinius metus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 65 „Dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijų ir pralaidumų dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje iki 2030 metų nustatymo“ (toliau – Nutarimas dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo) nurodytais terminais, apskaičiuoja likusius laisvus pralaidumus Operatoriaus elektros tinkluose, atsižvelgdamas į Įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytus leistinos generuoti galios ribojimus dėl sistemos balanso ir informuoja apie identifikuotus laisvus pralaidumus elektros tinkluose perdavimo sistemos operatorių, kuris pateikia informaciją apie šiuos pralaidumus Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodytoms institucijoms. Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodyti elektros tinklų pralaidumai bei techniniai elektros tinklų pralaidumai tarp tinklų operatorių paskirstomi tokia tvarka:

64.1. Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo patikslinus pralaidumų perskirstymą prioritetinėms grupėms, Operatorius kreipiasi į perdavimo sistemos operatorių dėl informacijos, kurią Nutarimu dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo paskirtų pralaidumų dalį pagal kiekvieną Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodytą prioritetinę grupę perdavimo sistemos operatorius skiria Operatoriui elektros įrenginiams prie jo elektros tinklų prijungti. Gavęs informaciją raštu iš perdavimo sistemos operatoriaus apie Operatoriui elektros įrenginiams prie jo elektros tinklų prijungti skiriamus Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodytus pralaidumus, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, kiekvienoje prioritetinėje grupėje, atsižvelgdamas į Aprašo 67 punkte nurodytus principus, Operatorius tuo metu esančius laisvus jam paskirtus techninius pralaidumus perdavimo elektros tinkluose paskirsto laisviems pralaidumams, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, ir laisviems pralaidumams, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso pagal 110 kV perdavimo elektros tinklų ruožus, apimančius prie atitinkamo ruožo prijungtas Operatoriaus 110/10 kV, 110/6 kV ir 110/35/10 kV transformatorių pastotes;

64.2. Operatorius ir perdavimo sistemos operatorius, atsižvelgdami į Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodytų pralaidumų likutį, tinklų naudotojų prijungimo tendencijas, likusius perdavimo elektros tinkluose laisvus techninius pralaidumus perdavimo elektros tinkluose ir elektros tinkluose pagal 110 kV perdavimo elektros tinklų ruožus, gali perskirstyti tarp šių tinklų operatorių per 10 darbo dienų po kiekvieno tinklų naudotojų, kuriems perdavimo sistemos operatorius patvirtina apie galimą perdavimo tinklų pralaidumų rezervaciją, sąrašo paskelbimo perdavimo sistemos operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Operatorius perdavimo sistemos operatoriaus paskirtus prie Operatoriaus elektros tinklų prijungiamiems elektros įrenginiams Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo pralaidumus kiekviename perdavimo elektros tinklų ruože paskirsto taip, kad jie neviršytų Operatoriui elektros įrenginiams prie jo elektros tinklų prijungti perdavimo tinklo operatoriaus paskirtų techninių pralaidumų kiekvienam profiliui konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože. Operatorius per 10 darbo dienų po kiekvieno tinklų naudotojų, kuriems perdavimo sistemos operatorius patvirtina apie galimą perdavimo tinklų pralaidumų rezervaciją, sąrašo paskelbimo kreipdamasis į perdavimo sistemos operatorių dėl laisvų techninių pralaidumų pasiskirstymo kiekviename perdavimo tinklo ruože atsižvelgia į 110/10 kV, 110/6 kV ir 110/35/10 kV transformatorių pastočių laisvus techninius pajėgumus (atsižvelgiant į vykdomas šių transformatorių pastočių rekonstrukcijas ir į tai, kad tinklų naudotojai gali pageidauti įrengti hibridines elektrines, kurioms transformatorių pastočių pralaidumai įtakos nedaro);

64.3. laisvi Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodyti pralaidumai perdavimo sistemos operatoriaus Operatoriui priskiriami teikiant pirmenybę Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodytoms prioritetinėms grupėms, kurioms suteikiami laisvi pralaidumai, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, bei atsižvelgiant į Įstatyme nustatytus tikslus ir uždavinius, strateginio lygmens planavimo dokumentuose ar veiksmų planuose nustatytus energetikos politikos strateginius tikslus, pažangos uždavinius ir (ar) įgyvendinimo priemones, į istoriniais duomenimis pagrįstas prijungimo poreikių prognozes bei įvertinus, prie kurių elektros tinklų (skirstomųjų ar perdavimo) gali būti prijungiami šiuose dokumentuose nurodyti elektros energijos gamybos ir kaupimo įrenginiai;

64.4. Operatorius ir perdavimo sistemos operatorius, atsižvelgdami į Aprašo 64.3 papunktyje nurodytų prioritetų pokyčius, likusius laisvus Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodytus pralaidumus gali perskirstyti tarp šių tinklų operatorių per 10 darbo dienų po kiekvieno tinklų naudotojų, kuriems perdavimo sistemos operatorius patvirtina apie galimą perdavimo tinklų pralaidumų rezervaciją, sąrašo paskelbimo perdavimo sistemos operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

65. Operatorius perdavimo sistemos operatoriaus paskirtus laisvus techninius pralaidumus perdavimo elektros tinkluose (kurios Operatorius paskirsto į laisvus pralaidumus, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, ir laisvus pralaidumus, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso), skirtus prijungti elektrines, hibridines elektrines ir kaupimo įrenginius prie elektros tinklų, ir laisvus techninius pralaidumus Operatoriaus elektros tinkluose skelbia laisvų pralaidumų žemėlapyje Elektros energetikos įstatymo nurodyta tvarka, pagal 110 kV perdavimo elektros tinklų ruožus, apimančius prie atitinkamo ruožo prijungtas Operatoriaus 110/10 kV, 110/6 kV ir 110/35/10 kV transformatorių pastotes. Operatorius informaciją laisvų pralaidumų žemėlapyje atnaujina periodiškai, ne rečiau kaip kas 10 darbo dienų.

66. Laisvus techninius pralaidumus perdavimo elektros tinkluose, nurodytus perdavimo sistemos operatoriaus, Operatorius Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytiems prioritetams paskirsto nurodydamas laisvus pralaidumus, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, ir laisvus pralaidumus, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso ir juos priskirdamas šioms prioritetinėms grupėms, atsižvelgiant į Nutarimą dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo (toliau – prioritetinė grupė):

66.1. Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 1.2.1 papunktyje nurodytų subjektų elektrinėms (saulės šviesos energijos ir vėjo elektrinėms laisvi pralaidumai vertinami ir laisvų pralaidumų žemėlapyje nurodomi atskirai);

66.2. Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 1.2.2 papunktyje nurodytų subjektų elektrinėms (saulės šviesos energijos ir vėjo elektrinėms laisvi pralaidumai vertinami ir laisvų pralaidumų žemėlapyje nurodomi atskirai);

66.3. Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 1.2.3 papunktyje nurodytų subjektų, vykdančių veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, jeigu elektrinę įsigyja fiziniai asmenys, elektrinėms (saulės šviesos energijos ir vėjo elektrinėms laisvi pralaidumai vertinami ir laisvų pralaidumų žemėlapyje nurodomi atskirai);

66.4. Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 1.2.3 papunktyje nurodytų fizinių asmenų, kurie yra elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, elektrinėms (saulės šviesos energijos ir vėjo elektrinėms laisvi pralaidumai vertinami ir laisvų pralaidumų žemėlapyje nurodomi atskirai);

66.5. Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 1.2.4 papunktyje nurodytų subjektų elektrinėms (saulės šviesos energijos ir vėjo elektrinėms laisvi pralaidumai vertinami ir laisvų pralaidumų žemėlapyje nurodomi atskirai);

66.6. Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 2.2 papunktyje nurodytoms saulės šviesos energijos elektrinėms, kai jos yra hibridinės elektrinės dalis;

66.7. Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 2.2 papunktyje nurodytoms vėjo elektrinėms, kai jos yra hibridinės elektrinės dalis;

66.8. Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 2.4 papunktyje nurodytiems kaupimo įrenginiams, įskaitant, kai kaupimo įrenginys yra hibridinės elektrinės dalis, arba tame pačiame prijungimo taške prijungiama elektrinė ir kaupimo įrenginys;

66.9. kitoms nei saulės šviesos energijos ar vėjo energijos elektrinėms (pavyzdžiui, biomasės, biodujų elektrinėms, neatsinaujinančius išteklius naudojančioms elektrinėms, hidroelektrinėms) ir kitoms Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 2.4 papunktyje nurodytoms elektrinėms ar hibridinėms elektrinėms.

67. Prioritetinėms grupėms laisvi techniniai pralaidumai perdavimo elektros tinkluose (skirti laisviems pralaidumai, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, ir laisviems pralaidumams, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso) paskirstomi šia tvarka:

67.1. laisvi pralaidumai, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, saulės šviesos elektrinėms paskirstomi proporcingai kiekviename 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože, atsižvelgiant į Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo paskirtą ir perdavimo sistemos operatoriaus Operatoriui elektros įrenginiams prie jo elektros tinklų prijungti paskirtą leistinos generuoti galios dydį Aprašo 66.1–66.7 papunkčiuose nurodytoms prioritetinėms grupėms, ir konkretų 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože paskirtą techninį pralaidumą saulės šviesos energijos elektrinėms, pagal formulę: PGRRS=PGRBS*100/PBS*PRTS/100, kur PGRRS – leistina generuoti galia prioritetinėje grupėje 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože, PGRBS – leistina generuoti galia, bendra šiai grupei, kuri paskirta Nutarimu dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo ir perdavimo sistemos operatoriaus paskirta Operatoriui elektros įrenginiams prie jo elektros tinklų prijungti, PBS – leistina generuoti galia, bendra visoms prioritetinėms grupėms, paskirta Nutarimu dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo ir perdavimo sistemos operatoriaus paskirta Operatoriui elektros įrenginiams prie jo elektros tinklų prijungti, kurioms netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, PRTS – leistina generuoti galia 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože, skirta saulės šviesos energijos elektrinėms, kurioms netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso;

67.2. vėjo elektrinėms Nutarimu paskirti ir perdavimo sistemos operatoriaus paskirti Operatoriui elektros įrenginiams prie jo elektros tinklų prijungti, pagal Aprašo 66.1–66.7 papunkčiuose nurodytas prioritetines grupes laisvų pralaidumų žemėlapyje nurodomi bendrai Operatoriaus elektros tinkluose. Vėjo elektrinėms skirti laisvi techniniai pralaidumai, kuriems nėra taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože laisvų pralaidumų žemėlapyje nurodomi jų nepriskiriant konkrečiai prioritetinei grupei, tačiau juos rezervuodamas Operatorius turi atsižvelgti į bendrą perdavimo sistemos operatoriaus Operatoriui skirtą pralaidumą prioritetinei grupei, kuris negali būti viršijamas;

67.3. laisvi techniniai pralaidumai, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, paskirstomi Aprašo 66.8–66.9 papunkčiuose nurodytoms prioritetinėms grupėms konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože taip, kad nesumažintų kitiems tinklų naudotojams paskirtų techninių pralaidumų, kuriems leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, yra netaikomi;

67.4. techniniai pralaidumai kiekviename perdavimo elektros tinklų ruože, kurie perdavimo sistemos operatoriaus vadovaujantis Aprašo 64 punkte nurodyta tvarka paskirti Operatoriui elektros įrenginiams prie jo elektros tinklų prijungti, atsižvelgiant į 110/10 kV, 110/6 kV ir 110/35/10 kV transformatorių pastočių laisvus techninius pajėgumus (atsižvelgiant į vykdomas šių transformatorių pastočių rekonstrukcijas), paskirstomi šia eilės tvarka:

67.4.1. saulės šviesos elektrinėms, kurioms suteikti laisvi pralaidumai, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, atsižvelgiant į Aprašo 67.1 papunkčio nustatyta tvarka apskaičiuotą proporciją;

67.4.2. vėjo elektrinėms, kurioms suteikti laisvi pralaidumai, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso;

67.4.3. kaupimo įrenginiams;

67.4.4. saulės šviesos elektrinėms, kurioms suteikti pralaidumai, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, įskaitant kai šios elektrinės yra hibridinės elektrinės dalis;

67.4.5. vėjo elektrinėms, kurioms suteikti pralaidumai, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, įskaitant kai šios elektrinės yra hibridinės elektrinės dalis;

67.4.6. kitoms nei Aprašo 67.4.1–67.4.5 papunkčiuose nurodytoms elektrinėms.

68. Kai kuri nors Aprašo 66.1–66.6 papunkčiuose nurodyta prioritetinė grupė išnaudoja jai paskirtus laisvus pralaidumus saulės šviesos elektrinėms, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, priskirtus perdavimo sistemos operatoriaus, konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože, šie pralaidumai konkrečiame ruože perskirstomi Aprašo 67.1 papunktyje nurodytu principu ir Aprašo 64 punkte nurodytu periodiškumu. Aprašo 66.1–66.5 ir 66.7 papunkčiuose nurodyti vėjo elektrinėms skirti laisvi techniniai pralaidumai, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, perdavimo elektros tinkluose konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože peržiūrimi 64 punkte nurodytu periodiškumu. Peržiūrint

techninius pralaidumus konkrečiuose 110 kV perdavimo elektros tinklų ruožuose turi būti atsižvelgiama į Nutarimu dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo paskirstytus ir perdavimo sistemos operatoriaus Operatoriui paskirtus pralaidumus prioritetinėms grupėms, t. y. turi būti išlaikyta bendra šiuo Nutarimu ir perdavimo sistemos operatoriaus Operatoriui paskirta leistina generuoti galia.

69. Jei dėl ketinimų protokolo nutraukimo, leidimų plėtoti elektros energijos pajėgumus neišdavimo arba panaikinimo, leidimo gaminti elektros energiją panaikinimo, prijungimo sąlygų galiojimo pasibaigimo ar kitų priežasčių paaiškėja, kad yra laisvų pralaidumų, kurie nepateko į Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 1.2 papunktyje nurodytus laisvus pralaidumus ar sudarant sąrašą, nurodytą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. vasario 10 d. nutarime Nr. O3E-170 „Dėl asmenų, pateikusių prašymus išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas) apskaičiuotus laisvus pralaidumus, apie juos informuojama Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodyta tvarka ir šie laisvi pralaidumai iki Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo pakeitimo nėra paskirstomi.

70. Jei dėl ketinimų protokolo nutraukimo, leidimų plėtoti elektros energijos pajėgumus neišdavimo arba panaikinimo, leidimo gaminti elektros energiją panaikinimo, prijungimo sąlygų galiojimo pasibaigimo ar kitų priežasčių paaiškėja, kad yra laisvų pralaidumų, kurie pateko į Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 1.2 papunktyje nurodytus laisvus pralaidumus, šie pralaidumai sugrąžinami prioritetinei grupei, kurioje buvo rezervuoti, ir vėl yra dalijami tos prioritetinės grupės tinklų naudotojams, kurie po šių pralaidumų sugrąžinimo prioritetinei grupei pateikia paraišką prijungimo sąlygoms gauti ar prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pagal paraiškos prijungimo sąlygoms gauti ar prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikimo laiką.

71. Teikiant prašymą dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo, ketinimų protokolo sudarymo ir prijungimo sąlygų išdavimo, kai ketinimų protokolas nesudaromas, turi būti nurodoma, kuriems iš Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodytų pralaidumų rezervavimo prioritetų bus reikalinga elektros tinklų pralaidumų rezervacija.

72. Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 2.4 papunktyje nurodyti elektros įrenginiai prijungiami tik taikant leistinos generuoti galios ribojimus dėl sistemos balanso, taip pat ribojimus, susijusius su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ir (ar) leistinos generuoti galios ribojimus, susijusius su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, kaip numatyta šiame skyriuje, ir jiems tinklų pralaidumai, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, nesuteikiami. Nutarimo 2.2 papunktyje nurodytų hibridinių elektrinių prijungimo atveju, šios hibridinės elektrinės papildomai įrengiamam generacijos šaltiniui Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 1.2.1–1.2.4 papunkčiuose nurodyti pralaidumai gali būti suteikiami ne didesni nei papildomai įrengiamo šaltinio įrengtoji galia ir ne didesni nei bendra hibridinės elektrinės leistina generuoti galia, jei papildomai įrengiamo šaltinio įrengtoji galia yra didesnė už bendrą hibridinės elektrinės leistiną generuoti galią, išlaikant Aprašo 76 punkte nurodytą proporciją (jei ji taikoma). Jei vadovaujantis Aprašo 67.4 papunkčiu kitiems nei saulės ar vėjo energija gamybos šaltiniams, išskyrus kaupimo įrenginius, nėra paskirta techninių pralaidumų perdavimo elektros tinkluose, Operatorius gali rezervuoti šiems gamybos šaltiniams techninius pralaidumus perdavimo elektros tinkluose, kurie yra paskirti Aprašo 67.4.3–67.4.5 papunkčiuose nurodytiems įrenginiams, panaudojant pralaidumus iš kiekvieno iš šių profilių, lygius kito nei saulės ar vėjo energija gamybos šaltinio leistinos generuoti galios dydžiui (pavyzdžiui, siekiant prijungti 100 kW leistinos generuoti galios kitą nei saulės ar vėjo energijos generacijos šaltinį, panaudojama 100 kW saulės energijos profilio, 100 kW vėjo energijos profilio ir 100 kW kaupimo įrenginių profilio).

73. Hibridinės elektrinės papildomai įrengiamam generacijos šaltiniui perdavimo elektros tinklų techniniai pralaidumai suteikiami ne didesni nei papildomai įrengiamo šaltinio įrengtoji galia arba keitiklio, su kuriuo sujungtas šaltinis, aktyvioji galia (pasirenkamas vienas iš šių dydžių, kuris mažesnis) ir ne didesni nei bendra hibridinės elektrinės leistina generuoti galia, jei papildomo šaltinio įrengtoji galia yra didesnė už bendrą hibridinės elektrinės leistiną generuoti galią.

74. Kiekvienai prioritetinei grupei (kiekvienos prioritetinės grupės apimtyje) techniniai pralaidumai perdavimo elektros tinkluose (laisvi pralaidumai, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, ir laisvi pralaidumai, kuriems netaikomi leistinos generuoti

galios ribojimai dėl sistemos balanso) ir techniniai pralaidumai Operatoriaus elektros tinkluose suteikiami kreipimosi dėl pralaidumų rezervavimo pirmumo principu.

75. Kreipdamiesi dėl ketinimų protokolo sudarymo, asmenys, siekiantys vykdyti veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, turi nurodyti, kokia apimtimi (procentine veiklos dalimi) elektrines iš jų įsigis fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys. Informacija apie tai, kokia apimtimi (procentine veiklos dalimi) elektrines iš asmenų, vykdančių veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, įsigis fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, tinklų naudotojo gali būti keičiama prašymo pasirašyti ketinimų protokolą nagrinėjimo metu (iki ketinimų protokolo sudarymo), atsižvelgiant į Operatoriaus pateiktą informaciją dėl laisvų pralaidumų, Operatoriui neatmetant prašymo. Informacija apie tai, kokia apimtimi (procentine veiklos dalimi) elektrines įsigis fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, sudarius ketinimų protokolą gali būti keičiama vieną kartą, ne vėliau nei iki leidimo gaminti elektros energiją išdavimo, jeigu pakeitus šią apimtį nebūtų viršijama Aprašo 66.2, 66.3 ir 66.5 papunkčiuose nurodytoms prioritetinėms grupėms priskirti pralaidumai ir dėl šio pakeitimo nereikėtų keisti nei šio, nei kitų tinklų naudotojų suderintų techninių darbo projektų arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektų. Tinklų naudotojas, siekiantis pakeisti šią informaciją, kreipiasi į Operatorių dėl papildomo susitarimo prie ketinimų protokolo sudarymo.

76. Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 2.2 papunktyje nurodytu atveju prijungiant asmenų, vykdančių veiklą Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, hibridines elektrines, tai, kokia apimtimi (procentine veiklos dalimi) elektrines įsigis fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, turi būti nurodoma ir tais atvejais, kai kreipiamasi dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, išskyrus, kai kreipiamasi dėl hibridinės elektrinės suformavimo jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu. Fizinių asmenų, juridinių asmenų ir pelno nesiekiančių juridinių asmenų įsigyjamos procentinės veiklos dalys taikomos visai hibridinės elektrinės leistinai generuoti galiai, nepriklausomai nuo to, kokia leistinos generuoti galios dalimi pasinaudoja kiekvienas iš generacijos šaltinių. Kai kreipiamasi dėl hibridinės elektrinės suformavimo jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu, naujiems hibridinės elektrinės generacijos šaltiniams taikomos tos pačios procentinės veiklos dalys, kurios buvo taikomos prijungto prie elektros tinklų generacijos šaltinio leistinai generuoti galiai.

77. Aprašo 66–72 punktuose nurodyti prioritetinių grupių laisvų pralaidumų elektros tinkluose padalijimo principai netaikomi, kai prie elektros tinklų prijungiamos elektrinės, hibridinės elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginiai, kurių:

77.1. leistina generuoti galia lygi 0 kW;

77.2. didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, o leistina generuoti galia ne didesnė kaip 0,8 kW. Jei yra išnaudoti visi Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodyti laisvi elektros energetikos sistemos pralaidumai, skirti Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytiems prioritetams paskirstyti, prie elektros tinklų gali būti prijungiamos elektrinės, hibridinės elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių leistina generuoti galia ne didesnė kaip 0,8 kW, neatsižvelgiant į tai, ar yra laisvų techninių pralaidumų, įskaitant perdavimo elektros tinkluose;

77.3. didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, o leistina generuoti galia ne didesnė kaip 1 kW. Elektrinės, hibridinės elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių leistina generuoti galia ne didesnė kaip 1 kW ir didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, prijungiami prie elektros tinklų neatsižvelgiant į tai, ar yra laisvų techninių pralaidumų, įskaitant perdavimo elektros tinklų techninių pralaidumų.

78. Tinklų naudotojai turi teisę pakeisti Įstatyme ar Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje Įstatyme nurodytais atvejais ir tvarka. Keičiant veiklą taikomos šios nuostatos:

78.1. laikoma, kad yra laisvų pralaidumų, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, planuojamai vykdyti veiklai, jei šių pralaidumų visai leistinai generuoti galiai 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože yra atsižvelgiant į Nutarimą dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo ir Aprašo 67 punktą;

78.2. jei laisvų pralaidumų, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, visai leistinai generuoti galiai nėra, veiklos keitimas galimas tik sutikus su leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso taikymu visai leistinai generuoti galiai ir esant laisvų Operatoriaus elektros tinklų techninių pralaidumų, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, ir perdavimo elektros tinklų techninių pralaidumų, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, sutikus su leistinos generuoti galios ribojimais, susijusiais su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis (kai taikomas N-1 kriterijus), ir leistinos generuoti galios ribojimais, susijusiais su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, bei, prireikus, įgyvendinus šiems ribojimams įgyvendinti būtinus reikalavimus;

78.3. kai siekiama pakeisti veiklą, dėl kurios reikalinga sudaryti ketinimų protokolą, į veiklą, dėl kurios ketinimų protokolas nesudaromas, sudarytas ketinimų protokolas nutraukiamas ir yra laikoma, kad ketinimų protokolas nutrauktas tinklų naudotojo prašymu ir pasinaudojama prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi;

78.4. išduodamos naujos prijungimo sąlygos;

78.5. kai Įstatyme nurodytais atvejais būtina grąžinti elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų nuolaidas, taikomos šios taisyklės:

78.5.1. jei nėra duomenų apie nuolaidos suteikimą, nuostata dėl nuolaidų grąžinimo nėra taikoma;

78.5.2. nuolaidos suteikimo data laikoma prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo), kaip nurodoma Prijungimo apraše, data.

79. Kiekvienos prioritetinės grupės tinklų naudotojai gali rezervuoti Operatoriaus vadovaujantis Aprašo 66 punktu padalintą laisvą pralaidumą prie bet kurios transformatorių pastotės, prijungtos konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože, neatsižvelgiant į konkrečios transformatorių pastotės laisvus techninius pajėgumus, tačiau, kai laisvų transformatorių pajėgumų pagal tinklų naudotojų pageidaujamą prijungti leistiną generuoti galią neužtenka, tinklų naudotojai turi atlikti transformatorių pastotės pajėgumų padidinimą.

80. Prijungiant elektrines ir kaupimo įrenginius prie elektros tinklų laisvas tinklų pralaidumas (išskyrus transformatorių pastočių 110/35/10kV, 110/10 kV, 110/6kV, 35/10 kV galios transformatorių techninį pralaidumą) apskaičiuojamas matematiškai sumuojant tinklų naudotojų prie elektros tinklų prijungtų elektrinių ir kaupimo įrenginių ir elektrinėms ir kaupimo įrenginiams rezervuotas leistinas generuoti galias, nevertinant elektros energijos vartojimo operatoriaus tinkluose (išskyrus Aprašo 255 punkte nurodytus atvejus), t. y., vertinant didžiausią galimą tinklų apkrovimą. Elektros tinklų laisvais pralaidumais laikomi tokie pralaidumai, kai vertinant elektrinių ir kaupimo įrenginių prijungimo įtaką elektros tinklams elektros energijos parametrai atitiks Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ nurodytas leistinas ribas ir kiekvienas elektros tinklų elementas nebus apkrautas daugiau nei leidžia jo vardiniai parametrai, išskyrus, jei Apraše nurodomi kitokie reikalavimai. Vertinant elektrinių ir kaupimo įrenginių prijungimo įtaką elektros tinklams atsižvelgiama į toje vietoje didžiausių leistinų generuoti galių sumai atskirų rūšių elektrinėms ir kaupimo įrenginiams prijungti sudarytus ketinimų protokolus, toje vietoje didžiausių leistinų generuoti galių sumai kaupimo įrenginių, elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimui išduotas prijungimo sąlygas (išskyrus tinklų naudotojams išduotas prijungimo sąlygas, kurios išduotos siekiant elektrines prijungti prie elektros skirstomųjų tinklų ir kurių įgyvendinimui reikalinga elektros perdavimo tinklo rekonstrukcija ir (arba) elektros skirstomųjų tinklų 110 kV ir 35 kV transformatorių pastočių rekonstrukcija arba 35 kV elektros linijų rekonstrukcija, išskyrus atvejus, kai elektrinės leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 5 MW), sudarytas prijungimo paslaugos sutartis, atvirkštinę generaciją į perdavimo sistemos operatoriaus tinklus (kai yra viršytas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui dydis, kaip nurodyta Aprašo 64 punkte), perdavimo tinklo srautus (ribojimus), transformatorių pastočių pralaidumą, nustatytą pagal Aprašo 81 punkte nurodytą metodiką.

81. Transformatorių pastočių 110/35/10kV, 110/10 kV, 110/6kV, 35/10 kV galios transformatorių laisvas techninis pralaidumas, skirtas elektros energijos generacijai, įvertinus N-1 kriterijų (LTPTP(N-1)), apskaičiuojamas pagal šią formulę:

LTPTP(N-1) = (TPPG x 0,9) – LGG – LGGR, kur:

TPPG – jei transformatorių pastotėje yra daugiau nei vienas galios transformatorius, transformatorių pastotės galios transformatorių suminė nominali pilnutinė galia, iš jos atėmus transformatorių pastotės didžiausio nominalo transformatoriaus pilnutinę galią (kVA); jei transformatorių pastotėje yra vienas galios transformatorius, šio transformatoriaus nominali pilnutinė galia (kVA);

0,9 – koeficientas, skaičiuojant naudojamas atsižvelgiant į tai, kad nei vienas transformatorių pastotės transformatorius pagal šiame punkte apibrėžtus matematinius skaičiavimus negali būti apkrautas daugiau kaip 90 procentų jo nominalios pilnutinės galios;

LGG – elektrinių ir kaupimo įrenginių, prie elektros tinklų prijungtų vertinamoje transformatorių pastotėje, leistinų generuoti galių suma (kW);

LGGR – elektrinių ir kaupimo įrenginių, kuriems yra rezervuoti elektros tinklų pralaidumai vertinamoje transformatorių pastotėje, leistinų generuoti galių suma (kW).

82. Transformatorių pastočių 110/35/10kV, 110/10 kV, 110/6kV, 35/10 kV galios transformatorių laisvas techninis pralaidumas, skirtas elektros energijos generacijai, nevertinant N-1 kriterijaus (LTPTP), apskaičiuojamas pagal šią formulę:

LTPTP = (TPTP x 0,9) – LGG – LGGR, kur:

TPTP – visų transformatorių pastotės galios transformatorių nominalių pilnutinių galių suma (kVA);

0,9 – koeficientas, skaičiuojant naudojamas atsižvelgiant į tai, kad nei vienas transformatorių pastotės transformatorius pagal šiame punkte apibrėžtus matematinius skaičiavimus negali būti apkrautas daugiau kaip 90 procentų jo nominalios pilnutinės galios;

LGG – elektrinių ir kaupimo įrenginių, prie elektros tinklų prijungtų vertinamoje transformatorių pastotėje, leistinų generuoti galių suma (kW);

LGGR – elektrinių ir kaupimo įrenginių, kuriems yra rezervuoti elektros tinklų pralaidumai vertinamoje transformatorių pastotėje, leistinų generuoti galių suma (kW).

83. Operatorius transformatorių pastočių laisvus techninius pralaidumus, apskaičiuotus vadovaujantis Aprašo 81 ir 82 punktais, skelbia laisvų pralaidumų žemėlapyje Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^4 dalyje nurodyta tvarka.

84. Vertinant konkrečios elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų technines galimybes be Aprašo 81 ir 82 punktuose nurodyta tvarka apskaičiuoto transformatorių pastotės techninio pralaidumo taip pat vertinama galios transformatoriaus apvijų konfigūracija, transformatorių pastotės šynų pralaidumai, galios srautų pasiskirstymas per transformatorių pastotės elementus.

85. Kai vertinant elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimą nustatoma, kad prijungus elektrinę ar kaupimo įrenginį būtų viršytas laisvas transformatorių pastotės techninis pralaidumas, apskaičiuotas vadovaujantis Aprašo 81 punktu, arba, neatsižvelgiant į galios transformatoriaus apkrautumą, kai transformatorių pastotėje yra tik vienas galios transformatorius, tinklų naudotojo elektrinė ar kaupimo įrenginys gali būti prijungiamas prie elektros tinklų tik jam sutikus su sąlyga, kad avarinio, remontinio režimo atvejais ir, kai elektros energijos persiuntimas laikinai apribojamas arba nutraukiamas dėl naujų tinklų naudotojų elektros įrenginių prijungimo prie Operatoriaus elektros tinklų arba perdavimo elektros tinklų, Operatoriaus elektros tinklų arba perdavimo elektros tinklų priežiūros darbų, įskaitant modernizavimą, remontą, profilaktiką, bandymus, ar ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimo, taip pat, kai elektros energijos persiuntimas laikinai apribojamas arba nutraukiamas atsižvelgiant į tinklų veikimo režimus ir elektrinės veikimo galimybes, pagamintos, skirtos vartoti, sukauptos bei skirtos kaupti elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas elektrinėms ir kaupimo įrenginiams truks ilgesnį nei Elektros energetikos įstatymo 71 straipsnio 4 dalyje nurodytą, bet ne ilgesnį nei 24 mėnesiai (iš viso, nepriklausomai nuo elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimų atvejų skaičiaus) per šešis kalendorinius metus Operatoriaus elektros tinklų ir perdavimo elektros tinklų rekonstrukcijos atveju ir 6 mėnesiai (iš viso, nepriklausomai nuo elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimų atvejų skaičiaus) per 1 kalendorinius metus kitais atvejais laikotarpį. Jei tinklų naudotojas nesutinka su šiame punkte nurodytu ribojimu, susijusiu su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, tinklų naudotojas privalo atlikti tokį Operatoriaus elektros tinklų ir perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą, kuri užtikrintų, kad šių elektros tinklų pralaidumas avarinio režimo, naujų tinklų

naudotojų elektros įrenginių prijungimo, Operatoriaus elektros tinklų arba perdavimo sistemos operatoriaus elektros tinklų priežiūros darbų, įskaitant modernizavimą, remontą, profilaktiką, bandymus, ar ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimo atveju būtų pakankamas elektrinės ar kaupimo įrenginio leistinai generuoti galiai persiųsti.

86. Kai transformatorių pastotėje yra tik vienas galios transformatorius, prie elektros tinklų elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, prijungiami netaikant Aprašo 85 punkte nurodyto ribojimo, tačiau neviršijant transformatorių pastotės laisvo techninio pralaidumo, apskaičiuoto pagal Aprašo 81 punktą. Kai transformatorių pastotėje yra daugiau nei vienas galios transformatorius ir prijungus elektrinę ar kaupimo įrenginį būtų viršytas transformatorių pastotės laisvas pralaidumas pagal Aprašo 81 punktą, elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, gali būti prijungiami tik Aprašo 97 punkte nurodytais atvejais.

87. Prijungiant elektrines ar kaupimo įrenginius, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) didesnis kaip 100 kW, tinklų naudotojui taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, kai:

87.1. tinklų naudotojas, siekiantis prijungti elektrinę ar kaupimo įrenginį arba didinti jų leistiną generuoti galią, pageidauja rezervuoti didesnę leistiną generuoti galią prijungdamas elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį prie elektros tinklų konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože, nei yra priskirtas jo prioritetinei grupei laisvas pralaidumas, susijęs sistemos balanso galimybėmis, neatsižvelgiant į Operatoriaus elektros tinklų pralaidumą. Jei tinklų naudotojas didina elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią, leistinos generuoti galios ribojimas dėl sistemos balanso taikomas visai (įskaitant iki leistinos galios didinimo suteiktai) leistinai generuoti galiai;

87.2. tinklų naudotojai yra nurodyti Sąraše;

87.3. prijungiama hibridinė elektrinė arba hibridinė elektrinė suformuojama jau prie elektros tinklų prijungtos ar prijungiamos elektrinės pagrindu arba prie jau prie elektros tinklų prijungtos ar prijungiamos elektrinės prijungiamas kaupimo įrenginys arba prie kaupimo įrenginio – elektrinė ir bent vienam elektrinės generacijos šaltiniui, elektrinei ar kaupimo įrenginiui nėra paskirta pralaidumų, kuriems netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso. Šiame punkte nurodytas ribojimas taikomas hibridinės elektrinės ir elektrinės, prijungiamos tame pačiame prijungimo taške kartu su kaupimo įrenginiu, bendrai leistinai generuoti galiai, ribojimo signalą siunčiant elektros energijos gamybos šaltiniui arba kaupimo įrenginiui, kuriam prijungimo dokumentuose nustatytas šis ribojimas. Kai hibridinė elektrinė suformuojama jau prie elektros tinklų prijungtos ar prijungiamos elektrinės pagrindu arba, kai prie jau prie elektros tinklų prijungtos ar prijungiamos elektrinės prijungiamas kaupimo įrenginys arba prie kaupimo įrenginio – elektrinė, šiame punkte nurodyti ribojimai taikomi papildomai prijungiamam elektros energijos gamybos įrenginiui arba kaupimo įrenginiui, išskyrus, kai prie elektros tinklų jau prijungtai ar prijungiamai elektrinei ar kaupimo įrenginiui jos ar jo prijungimo ar pralaidumų rezervavimo metu buvo nustatyti apribojimai.

88. Tinklų naudotojui, siekiančiam prie elektros tinklų prijungti hibridines elektrines, elektrines ar kaupimo įrenginius, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) didesnis kaip 100 kW, Aprašo 87.1–87.3 papunkčiuose nurodytais atvejais nesutikus su leistinos generuoti galios ribojimais dėl sistemos balanso, šie tinklų naudoto elektros įrenginiai negali būti prijungiami prie elektros tinklų.

89. Kai yra išnaudotas konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože priskirtas prioritetinei grupei laisvas pralaidumas, kuriam netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, ir dėl šios priežasties naujai prijungiamam elektrinės gamybos šaltiniui turėtų būti taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, tinklų naudotojo elektrinė ar kaupimo įrenginys, kurio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW (išskyrus tinklų naudotojų iki 10 kW leistinos generuoti galios elektrines ar kaupimo įrenginius(kol nėra Aprašo 92 punkte (iki dvitaškio) nurodytų aplinkybių), ir Aprašo 77 punkte nurodytas elektrines ir kaupimo įrenginius), prie elektros tinklų konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože nebeprijungiami.

90. Atsižvelgiant į tai, kad visa papildoma leistina generuoti galia perdavimo elektros tinkluose apskaičiuota atsižvelgiant į saulės, vėjo energijos ir kaupimo įrenginių generacijos sutaptį, prijungiant:

90.1. elektrines ar kaupimo įrenginius, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW taikomi leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis. Nesutikus su šiais ribojimais, tinklų naudotojo elektrinė ir kaupimo įrenginys, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW, gali būti prijungiami prie elektros tinklų tik atlikus perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą ir padengus jo išlaidas. Šiame punkte nurodytas ribojimas taikomas hibridinės elektrinės ir elektrinės, prijungiamos tame pačiame prijungimo taške kartu su kaupimo įrenginiu, bendrai leistinai generuoti galiai, ribojimo signalą siunčiant elektros energijos gamybos šaltiniui arba kaupimo įrenginiui, kuriam prijungimo dokumentuose nustatytas šis ribojimas. Kai hibridinė elektrinė suformuojama jau prie elektros tinklų prijungtos ar prijungiamos elektrinės pagrindu arba, kai prie jau prie elektros tinklų prijungtos ar prijungiamos elektrinės prijungiamas kaupimo įrenginys arba prie kaupimo įrenginio – elektrinė, šiame punkte nurodyti ribojimai taikomi papildomai prijungiamam elektros energijos gamybos įrenginiui arba kaupimo įrenginiui, išskyrus, kai prie elektros tinklų jau prijungtai ar prijungiamai elektrinei ar kaupimo įrenginiui jos ar jo prijungimo ar pralaidumų rezervavimo metu buvo nustatyti apribojimai. Kai konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimui prie elektros tinklų nepakanka perdavimo elektros tinklų techninių pralaidumų, elektrinė ar kaupimo įrenginys gali būti prie elektros tinklų prijungiami tik atlikus perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą ir padengus jo išlaidas;

90.2. elektrines ar kaupimo įrenginius, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, kai yra išnaudoti pagal Aprašo 64 punktą Operatoriaus gauti perdavimo elektros tinklų techniniai pralaidumai, šios elektrinės ar kaupimo įrenginiai gali būti prijungti prie elektros tinklų tik atlikus perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą ir tinklų naudotojui teisės aktų nustatyta tvarka padengus jo sąnaudas. Perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo apimtis įvertinama atsižvelgiant į kitiems tinklų naudotojams nustatytus leistinos generuoti galios ribojimus, susijusius su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis. Nesutikus atlikti pajėgumų padidinimo, prie elektros tinklų gali būti prijungiamos tik iki 10 kW leistinos generuoti galios elektrinės ar kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, (kol nėra Aprašo 92 punkte (iki dvitaškio) nurodytų aplinkybių), ir Aprašo 77 punkte nurodytos elektrinės ir kaupimo įrenginiai. Kol nėra išnaudoti pagal Aprašo 64 punktą Operatoriaus gauti perdavimo elektros tinklų techniniai pralaidumai, šios elektrinės ar kaupimo įrenginiai gali būti prijungti prie elektros tinklų netaikant ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis.

91. Esant Aprašo 90.1 papunktyje nurodytiems ribojimams, elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas elektrinėms ir kaupimo įrenginiams truks perdavimo sistemos operatoriaus nurodytą, terminą. Jei tinklų naudotojas didina elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią, leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, taikomi bendrai (įskaitant iki leistinos generuoti galios didinimo suteiktai) leistinai generuoti galiai, ribojimo signalą siunčiant elektros energijos gamybos šaltiniui arba kaupimo įrenginiui, kuriam prijungimo dokumentuose nustatytas šis ribojimas.

92. Jei elektrinių ir kaupimo įrenginių, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW, bei elektrinių ir kaupimo įrenginių, kuriems leistina generuoti galia buvo rezervuota iki 2023 m. kovo 3 d., atvirkštinės generacijos reikšmė (išvedant vidutinę reikšmę iš 15 minučių intervalo atvirkštinės generacijos matavimo rezultatų) 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože bent vieną kartą pasiekia saugios generavimo ribos reikšmę, šiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože:

92.1. elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir leistina generuoti galia ne didesnė kaip 1 kW (išnaudojus visus Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodytus laisvus elektros energetikos sistemos pralaidumus, skirtus Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytiems prioritetams paskirstyti, – didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir leistina generuoti galia ne didesnė kaip 0,8 kW), prijungiamos prie elektros tinklų be perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo;

92.2. elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir leistina generuoti galia didesnė kaip 1 kW, kol nėra išnaudoti Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodyti laisvi elektros energetikos sistemos pralaidumai, skirti Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytiems prioritetams paskirstyti, prijungiamos prie

elektros tinklų tik atlikus perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą. Kai yra išnaudoti išnaudoti Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodyti laisvi elektros energetikos sistemos pralaidumai, skirti Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytiems prioritetams paskirstyti, prie elektros tinklų gali būti prijungiamos tik elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir leistina generuoti galia ne didesnė kaip 0,8 kW;

92.3. elektrinės ar kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW ir suteikiama arba didinama leistina generuoti galia didesnė už 0 kW, prijungiamos prie elektros tinklų be perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo tol, kol perdavimo elektros tinklų ruože nėra išnaudotas pagal Aprašo 64 punktą paskirtas techninis pralaidumas, priskirtas konkrečiam profiliui. Išnaudojus šio profilio pralaidumą, šios elektrinės ir kaupimo įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami tik atlikus perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą;

92.4. elektrinės ar kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW, o leistina generuoti galia yra 0 kW arba nedidinama, prie elektros tinklų prijungiamos be perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo.

93. Aprašo 92 punkte nurodyta atvirkštinės generacijos reikšmė (PSGR) 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože, kuri yra lyginama su saugios generavimo ribos reikšme, apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$\mathrm{PSGR} = \mathrm{PATVM} - \left(\frac{\mathrm{PATVM}}{\mathrm{PMSUM}}\right) \mathrm{x}\ \mathrm{P}_{\mathrm{vald}}\ ,\ \text{kur}$$

PATVM – faktinė 15 minučių laiko intervale išmatuota ruožo atvirkštinės generacijos galios reikšmių maksimali reikšmė (kW);

PMSUM – tame pačiame 15 minučių intervale kaip ir PATVM, visų atitinkamame ruože prijungtų prie elektros tinklų elektrinių ir kaupimo įrenginių vidutinių faktinių generacijos galios reikšmių suma (kW);

P_{vald} – elektrinių ir kaupimo įrenginių, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW ir jos turi susitarimus dėl perdavimo tinklo ribojimo, faktinė tame pačiame laiko intervale kaip ir PATVM išmatuotų generuojamos galios reikšmių suma (kW).

94. Prijungiant elektrines ar kaupimo įrenginius, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) didesnis kaip 100 kW, kai yra ar, prijungus šiuos elektros įrenginius, bus viršyti Operatoriaus transformatorių pastotės laisvi techniniai pralaidumai, apskaičiuoti pagal Aprašo 81 punktą, bet nėra ar, prijungus šiuos elektros įrenginius, nebus viršyti transformatorių pastotės laisvi techniniai pralaidumai, apskaičiuoti pagal Aprašo 82 punktą:

94.1. tinklų naudotojui sutikus, Operatorius nustato ribojimus, susijusius su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis (nurodytus Aprašo 85 punkte);

94.2. tinklų naudotojui nesutikus su Aprašo 94.1 papunktyje nurodytais ribojimais, tinklų naudotojo elektros įrenginiai prie elektros tinklų gali būti prijungiami tik atlikus elektros tinklų ir perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą taip, kad būtų sukurti laisvi techniniai pralaidumai, apibrėžti Aprašo 81 punkte, pakankami šių elektros įrenginių prijungimui prie elektros tinklų ir tinklų naudotojui teisės aktų nustatyta tvarka padengus elektros tinklų ir perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo sąnaudas.

95. Tinklų naudotojų elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, prijungiami atsižvelgiant į transformatorių pastotėje likusius laisvus techninius pajėgumus:

95.1. apskaičiuotus pagal Aprašo 81 punktą, jei likusių laisvų techninių pajėgumų pakanka šio tinklų naudotojo elektros įrenginiams prijungti;

95.2. nesant laisvų pralaidumų pagal Aprašo 81 punktą, elektrinės ar kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, gali būti prijungti prie elektros tinklų tik atlikus elektros tinklų ir (ar) perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą ir tinklų naudotojui teisės aktų nustatyta tvarka padengus jo sąnaudas. Elektros tinklų ir perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo apimtis įvertinama atsižvelgiant į kitiems tinklų naudotojams nustatytus leistinos generuoti galios ribojimus, susijusius su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimus, susijusius su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir Aprašo 100 punkte nurodytus ribojimus. Nesutikus atlikti pajėgumų padidinimo, prie elektros

tinklų gali būti prijungiamos tik iki 10 kW leistinos generuoti galios elektrinės ar kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW (kol nėra Aprašo 92 punkte (iki dvitaškio) nurodytų aplinkybių), jei jų prijungimas galimas vadovaujantis Aprašo 97 punktu, ir Aprašo 77 punkte nurodytos elektrinės ir kaupimo įrenginiai.

96. Kai yra išnaudoti pagal Aprašo 64 punktą Operatoriaus gauti perdavimo elektros tinklų techniniai pralaidumai, kuriuos Operatorius, vadovaudamasis Nutarimu dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo, paskyrė Aprašo 66.1–66.7 papunkčiuose nurodytoms prioritetinėms grupėms, Operatorius, ne didesnės kaip 10 kW leistinos generuoti galios (išskyrus Aprašo 77 punkte nurodytas elektrines ir kaupimo įrenginius) elektrinės ir kaupimo įrenginio, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, prijungiamos prie elektros tinklų tol, kol nėra Aprašo 92 punkte (iki dvitaškio) nurodytų aplinkybių.

97. Vertinant elektrinių ir kaupimo įrenginių, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW ir kurių leistina generuoti galia ne didesnė kaip 10 kW, prijungimo prie elektros tinklų technines galimybes, transformatorių pastočių laisvas pralaidumas vertinamas vadovaujantis Aprašo 81 punktu. Nelikus transformatorių pastočių laisvo pralaidumo jį vertinant vadovaujantis Aprašo 81 punktu, transformatorių pastotės transformatoriaus(-ių) keitimo poreikis išankstinėse prijungimo sąlygose ir prijungimo sąlygose elektrinėms ir kaupimo įrenginiams, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW ir kurių leistina generuoti galia ne didesnė kaip 10 kW, nenumatomas iki tol, kol pagal metinį maksimalios atvirkštinės generacijos matavimą į 110 kV perdavimo elektros tinklų ruožą atvirkštinė generacija konkrečioje transformatorių pastotėje neviršija 80 proc. vieno galios transformatoriaus vardinės aktyvios galios dydžio, įvertinus N-1 kriterijų, atsižvelgiat į tai, ar yra galimybė prijungti tokias elektrines vadovaujantis Aprašo 92 punktu. Kai pagal metinį maksimalios atvirkštinės generacijos matavimą, atsižvelgiant į N-1 kriterijų transformatorių, pastotės vienas galios transformatorius butų apkrautas didesne atvirkštine generacija nei 80 proc. jo vardinės aktyvios galios, šiame punkte nurodytoms elektrinėms ar kaupimo įrenginiams, išskyrus Aprašo 77 punkte nurodytas elektrines ir kaupimo įrenginius, išankstinėse prijungimo sąlygose ir prijungimo sąlygose numatomi sprendiniai, pagal kuriuos tinklų naudotojų elektrinės prie elektros tinklų gali būti prijungiamos tik atlikus elektros tinklų pajėgumų padidinimą taip, kad transformatorių pastotės techninis pralaidumas būtų išplėstas iki ne mažesnių nei tinklų naudotojo elektros įrenginiams prijungti reikiamų techninių pajėgumų pagal Aprašo 81 punktą ir įvertinus kitiems tinklų naudotojams nustatytus ribojimus, susijusius su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir Aprašo 100 punkte nurodytus ribojimus, bei tinklų naudotojui teisės aktų nustatyta tvarka padengus tokio pajėgumų padidinimo sąnaudas. Kai yra viršyti žemos įtampos elektros tinklų pralaidumai, vertinami pagal Aprašo 80 punktą, šiame punkte nurodytoms elektrinėms ir kaupimo įrenginiams, išskyrus nurodytus Aprašo 77 punkte nurodytas elektrines ir kaupimo įrenginius, išankstinėse prijungimo sąlygose ir prijungimo sąlygose numatomi sprendiniai, pagal kuriuos tinklų naudotojų elektrinės ir kaupimo įrenginiai prie elektros tinklų gali būti prijungiami tik atlikus elektros tinklų pajėgumų padidinimą taip, kad žemos įtampos techniniai pajėgumai būtų išplėsti iki ne mažesnių nei tinklų naudotojo elektros įrenginiams prijungti reikiamų techninių pajėgumų, kurie leistų persiųsti visą šių elektrinių generuojamą elektros energiją į elektros tinklus.

98. Rezervuojant elektros tinklų pralaidumus iki 10 kW leistinos generuoti galios elektrinėms, kai didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, kaupimo įrenginiams, hibridinėms elektrinėms ir elektrinėms su kaupimo įrenginiais (kai jie prijungiami tame pačiame taške), pralaidumus 10 kV oro linijose, oro kabelių ir kabelių linijose, Operatorius šių linijų rekonstrukcijos nenumato, jei pagal skaičiavimus bet kuriame linijos taške įtampa neviršija 11 kV (10 kV linijose). Jei elektros tinklų pralaidumas neatitinka šiame punkte nurodytų sąlygų, šios elektrinės, hibridinės elektrinės ir kaupimo įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami tik atlikus 10 kV oro linijų, oro kabelių ir (ar) kabelių linijų pajėgumų padidinimą.

99. Kai pagal metinius maksimalios atvirkštinės generacijos matavimo rezultatus, atsižvelgiant į N-1 kriterijų, transformatorių, transformatorių pastotės vienas galios transformatorius yra apkrautas didesne atvirkštine generacija nei 80 proc. jo vardinės aktyvios galios, elektrinės ir kaupimo įrenginiai prie elektros tinklų gali būti prijungiami tik atlikus tokį elektros tinklų pajėgumų padidinimą, kuris sukurtų laisvus pralaidumus vadovaujantis Aprašo 81 punktu, ir padengus jo sąnaudas.

100. Prijungiant kaupimo įrenginį, kuris yra hibridinės elektrinės dalis, prijungiant kaupimo įrenginį tame pačiame prijungimo taške, kaip elektrinė, prijungiant kaupimo įrenginį vartotojo objekto vidaus tinkle arba prijungiant kaupimo įrenginį prie elektros tinklų atskirame prijungimo taške, nereikalaujama atlikti transformatorių pastotės pajėgumų padidinimo, jei tinklų naudotojas sutinka su objekto, kuriame įrengtas kaupimo įrenginys, arba kaupimo įrenginio, kai kaupimo įrenginys prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške, ribojimu pagal kintančią generavimo galią ir (ar) kintančią vartojimo galią, t. y. esant visoms šioms sąlygoms:

100.1. tinklų naudotojas sutinka su eksploatacijos apribojimais pagal kintančią generavimo galią ir (ar) kintančią vartojimo galią. Tinklų naudotojas ir Operatorius susitaria dėl didžiausios (negalimos viršyti) kintančios generavimo galios ir (ar) kintančios vartojimo galios;

100.2. tinklų naudotojas sutinka su ne mažesne kaip 1 MW kintančia generavimo galia ir (ar) ne mažesne kaip 1 MW kintančia vartojimo galia;

100.3. objektui, kuriame įrengtas kaupimo įrenginys, arba kaupimo įrenginiui, kai jis prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške, suteikiama kintanti generavimo galia negali būti didesnė nei kaupimo įrenginio didžiausias pajėgumas (Pmax). Objektui, kuriame įrengtas kaupimo įrenginys, arba kaupimo įrenginiui, kai jis prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške, suteikiama kintanti vartojimo galia negali būti didesnė nei kaupimo įrenginio didžiausias pajėgumas (Pmax);

100.4. tinklų naudotojas įsipareigoja, jog kaupimo įrenginys ir kiti objekte įrengti elektros įrenginiai veiks taip, kad neturės įtakos kitų tinklų naudotojų elektros įrenginių leistinos generuoti galios dydžiui ir poreikiui taikyti leistinos generuoti galios ribojimus dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimus, susijusius su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ir (ar) ribojimus, susijusius su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, bei neperkrautų galios transformatoriaus(-ių), bei įdiegia valdymo priemones, nurodytas Aprašo 271 punkte;

100.5. tinklų naudotojas įdiegia techninę ir programinę įrangą, užtikrinančią, kad kaupimo įrenginys ir kiti objekte įrengti elektros įrenginiai veiks nepažeidžiant Aprašo 100.1, 100.4 papunkčių nuostatų;

100.6. naudotis kintančia generavimo galia ir (ar) kintančia vartojimo galia 110 kV transformatorių pastotės arba 35 kV transformatorių pastotės (vieno iš šių elementų) atžvilgiu gali tik vienas objektas, kuriame įrengtas kaupimo įrenginys, arba kaupimo įrenginys, kai jis prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške. Tų šiame papunktyje nurodytų elementų, kurių atžvilgiu kintančia generavimo galia ir (ar) kintančia vartojimo galia naudojasi kiti tinklų naudojai, arba kuriais šis tinklų naudotojas nesiekia naudotis, pralaidumas (leistina generuoti galia ir (ar) leistina naudoti galia) rezervuojamas šiam tinklų naudotojui kitose Aprašo nuostatose nurodyta tvarka. Objektui, kuriame įrengtas kaupimo įrenginys, arba kaupimo įrenginiui, kai jis prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške, šiame punkte nurodytomis sąlygomis suteikiama galimybė naudotis ne didesne nei suteikta kintančia generavimo galia ir (ar) kintančia vartojimo galia, tačiau kintanti generavimo galia ir (ar) kintanti vartojimo galia negali sudaryti daugiau kaip 80 procentų transformatorių pastotės galios transformatoriaus nominalios pilnutinės galios, įvertinus N-1 kriterijų. Siekiant apskaičiuoti, ar nėra viršijama ši galia, matuojama galios transformatoriaus aktyvioji galia, ir palyginama su nominalia pilnutine galia, padauginta iš 0,8. Jei objektui, kuriame įrengtas kaupimo įrenginys, arba kaupimo įrenginiui, kai jis prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške, suteikiama ir leistina naudoti galia ir (ar) leistina generuoti galia, tokia galia rezervuojama vadovaujantis nuostatomis, reglamentuojančiomis leistinos naudoti galios ir leistinos generuoti galios suteikimą;

100.7. tinklų naudotojas sutinka ir įsipareigoja atlyginti dėl kintančios generavimo galios ir (ar) kintančios vartojimo galios viršijimo kilusius nuostolius Operatoriui, įskaitant regreso teisę dėl kitų tinklų naudotojų nuostolių atlyginimo, ir kitiems tinklų naudotojams;

100.8. kitų nei transformatorių pastotė elektros tinklų elementų atžvilgiu leistina generuoti galia ir leistina naudoti galia rezervuojama vadovaujantis Aprašo nuostatomis, reglamentuojančiomis leistinos naudoti galios ir leistinos generuoti galios suteikimą.

101. Kai kaupimo įrenginys nėra prijungiamas vadovaujantis Aprašo 100 punkte nurodyta tvarka, kaupimo įrenginiui rezervuojamas laisvas transformatorių pastotės techninis pralaidumas,

skirtas elektros energijos generacijai, kuriam taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, ir (ar) laisvas transformatorių pastotės techninis pralaidumas, skirtas elektros energijos vartojimui. Kai transformatorių pastotės techninis pralaidumas, skirtas elektros energijos generacijai, yra išnaudotas, taikomos Aprašo nuostatos, reglamentuojančios leistinos generuoti galios suteikimą kaupimo įrenginiams viršijus transformatorių pastotės techninį pralaidumą, skirtą elektros energijos generacijai. Kai laisvas transformatorių pastotės techninis pralaidumas, skirtas elektros energijos vartojimui, yra išnaudotas, siekiant suteikti leistiną naudoti galią, turi būti atliekamas elektros tinklų pajėgumų padidinimas, sukuriant šiai leistinai naudoti galiai reikalingą transformatorių pastotės techninį pralaidumą, kuris, įvertinus N-1 kriterijų (TPTPVR(N-1)), apskaičiuojamas pagal šią formulę:

TPTPVR(N-1) = TPPR – TPTPV(N-1), kur:

TPPR – transformatorių pastotės pilnutinė galia po galios transformatorių keitimo (kVA);

TPTPV(N-1) – laisvas transformatorių pastotės techninis pralaidumas iki galios transformatorių keitimo (kW) – apskaičiuojamas pagal šią formulę:

TPTPV(N-1) = TPP – LNG – (LNGRB x K1) – (LNGRN x K2) – (LNGRD x K3) – (LNGRK x K4), kur:

TPP – jei transformatorių pastotėje yra daugiau nei vienas galios transformatorius, transformatorių pastotės galios transformatorių suminė nominali pilnutinė galia, iš jos atėmus transformatorių pastotės didžiausio nominalo transformatoriaus pilnutinę galią (kVA); jei transformatorių pastotėje yra vienas galios transformatorius, šio transformatoriaus nominali pilnutinė galia (kVA);

LNG – didžiausia faktinė elektros įrenginių, prijungtų vertinamoje transformatorių pastotėje, suvartojamo aktyvios galios srauto reikšmė vertinimo metu, nustatoma atsižvelgus į praėjusių metų, skaičiuojant juos nuo vertinimo datos, laikotarpio duomenis (kW);

LNGRB – buitinių vartotojų, gaminančių vartotojų elektros įrenginiams, išskyrus prijungiamus daugiabučiuose ar dvibučiuose namuose, rezervuota šių elektros įrenginių leistinos naudoti galios reikšmė (kW);

K1 – nevienalaikiškumo koeficientas, taikomas prijungiant prie elektros tinklų buitinių vartotojų, buitinių gaminančių vartotojų elektros įrenginius, išskyrus prijungiamus daugiabučiuose ar dvibučiuose namuose:

- 1, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 1 iki 3;

- 0,602, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 4 iki 6;

- 0,52, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 7 iki 9;

- 0,403, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 10 iki 12;

- 0,319, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 13 iki 15;

- 0,285, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 16 iki 18;

- 0,26, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 19 iki 24 taikomas koeficientas;

- 0,22, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 25 iki 40;

- 0,188, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 41 iki 60;

- 0,182, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 61 iki 100;

- 0,178, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 101 iki 200;

- 0,175, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 201 iki 400;

- 0,172, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 401 iki 600;

- 0,171, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 601;

LNGRN – nebuitinių vartotojų, nebuitinių gaminančių vartotojų elektros įrenginiams, išskyrus prijungiamus daugiabučiuose ar dvibučiuose namuose, vertinamoje transformatorių pastotėje rezervuota šių elektros įrenginių leistinos naudoti galios reikšmė (kW);

K2 – nevienalaikiškumo koeficientas, taikomas prijungiant prie elektros tinklų nebuitinių vartotojų, nebuitinių gaminančių vartotojų elektros įrenginius, išskyrus prijungiamus daugiabučiuose ar dvibučiuose namuose:

- 0,4, jei siekiama rezervuoti leistina naudoti galia ne didesnė kaip 1 MW;

- 0,5, jei siekiama rezervuoti leistina naudoti galia didesnė kaip 1 MW, bet ne didesnė kaip 5 MW;

- 0,7, jei siekiama rezervuoti leistina naudoti didesnė kaip 5 MW, bet ne didesnė kaip 10 MW;

- 0,9, jei siekiama rezervuoti leistina naudoti didesnė kaip 10 MW;

LNGRD – daugiabučių, dvibučių namų elektros įrenginiams vertinamoje transformatorių pastotėje rezervuota šių elektros įrenginių leistinos naudoti galios reikšmė (kW);

K3 – nevienalaikiškumo koeficientas, taikomas prijungiant prie elektros tinklų elektros įrenginius daugiabučiuose, dvibučiuose namuose:

- 1, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 1 iki 3;

- 0,602, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 4 iki 6;

- 0,52, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 7 iki 9;

- 0,403, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 10 iki 12;

- 0,319, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 13 iki 15;

- 0,285, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 16 iki 18;

- 0,26, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 19 iki 24 taikomas koeficientas;

- 0,22, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 25 iki 40;

- 0,188, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 41 iki 60;

- 0,182, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 61 iki 100;

- 0,178, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 101 iki 200;

- 0,175, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 201 iki 400;

- 0,172, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 401 iki 600;

- 0,171, kai vartotojų, gaminančių vartotojų, kuriems rezervuota ar rezervuojama leistina naudoti galia, skaičius yra nuo 601;

LNGRK – kaupimo įrenginiams vertinamoje transformatorių pastotėje rezervuota šių elektros įrenginių leistinos naudoti galios reikšmė (kW);

K4 – taikomas nevienalaikiškumo koeficientas 1.

102. Aprašo 100 punkte nurodyto ribojimo taikymas negali riboti esamų tinklų naudotojų ir tinklų naudotojų, rezervavusių ar siekiančių rezervuoti leistiną generuoti galią ir (ar) leistiną naudoti galią, pasinaudojimo elektros tinklais galimybių, o tinklų naudotojo, sutikusio su šiais ribojimais, naudojimasis elektros tinklais galimas tol, kol yra laisvos kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) laisvos kintančios leistinos vartoti galios. Tinklų naudotojui sutikus ir jo elektros įrenginius prijungus prie elektros tinklų Aprašo 100 punkte nurodytomis sąlygomis, Operatorius neprisiima atsakomybės, t. y. nekompensuos jokių dėl šių ribojimų tinklų naudotojams kilusių nuostolių, įskaitant, už tai, kad prie atitinkamos transformatorių pastotės prijungus kitų tinklų naudotojų elektros įrenginius, šis tinklų naudotojas negalės visiškai ar iš dalies naudotis kintančia generavimo ir (ar) kintančia vartojimo galia. Operatorius negarantuoja jokio termino, kurį tinklų naudotojas galės naudotis kintančia generavimo ir (ar) kintančia vartojimo galia, atsižvelgiant į tai, kad kitiems tinklų naudotojams leistina generuoti galia ir leistina naudoti galia transformatorių pastotėje bus rezervuojama be Aprašo 100 punkte nurodomo ribojimo. Tinklų naudotojui, kuriam taikomas Aprašo 100 punkte nurodytas ribojimas, siekiančiam rezervuoti leistiną naudoti ir (ar) leistiną generuoti galią, prioritetas kitų tinklų naudotojų atžvilgiu nėra suteikiamas. Tinklų naudotoją, kuriam išduotos prijungimo sąlygos arba sudarytas ketinimų protokolas, sutikusiam su ribojimu pagal kintančią generavimo galią ir (ar) kintančią vartojimo galią, Operatorius ne rečiau kaip kartą per mėnesį informuoja apie transformatorių pastotėje, kurios atžvilgiu taikomas šis ribojimas, likusį laisvą techninį pralaidumą, skirtą elektros energijos vartojimui ir (ar) generacijai.

103. Kaupimo įrenginiui prijungimo taške gali būti suteikiama leistina naudoti ir (ar) leistina generuoti galia bei kintanti generavimo ir (ar) kintanti vartojimo galia.

104. Jei kaupimo įrenginys įrengiamas objekto vidaus tinkle, kai prijungus kaupimo įrenginį objekto didžiausias pajėgumas (Pmax) bus ne didesnis kaip 100 kW, šis kaupimo įrenginys naudojasi objektui suteikta leistina naudoti galia ir leistina generuoti galia. Kaupimo įrenginiai, įrengiami objekto vidaus tinkle, kai objekto didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, prie elektros tinklų prijungiami netaikant leistinos generuoti galios ribojimo dėl sistemos balanso. Šio punkto nuostata taikoma tol, kol yra perdavimo elektros tinklų pralaidumų, skirtų kaupimo įrenginiams.

105. Kaupimo įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami be perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo tik esant laisvų pralaidumų Aprašo 66.8 papunktyje nurodytai prioritetinei grupei. Nesant laisvų pralaidumų Aprašo 66.8 papunktyje nurodytai prioritetinei grupei, kaupimo įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami tik atlikus perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą.

106. Kaupimo įrenginiui, įskaitant, kai jis yra hibridinės elektrinės dalis, elektros energijos kaupimui reikalinga leistina naudoti galia, kai ji yra reikalinga, suteikiama tuo pačiu procesu, kaip ir leistina generuoti galia: išduodamos bendros išankstinės prijungimo sąlygos, prijungimo sąlygos, sudaroma viena prijungimo paslaugos sutartis.

107. Papildomai sukurtas galios transformatoriaus techninis pralaidumas rezervuojamas tinklų naudotojui, kurio lėšomis yra atliekamas pastotės galios transformatorių keitimas, tokia dalimi, kokios leistinos generuoti galios tinklų naudotojas pageidauja rezervuojant ją ketinimų protokolu ar prijungimo sąlygomis. Jei nustatoma, kad esami elektros tinklai neatitinka kokybės standartų ir reikia atlikti jų pajėgumų padidinimą dėl neatitikties kokybės standartams dėl esamų elektros tinklų parametrų atstatymo iki kokybės standarto atitikimo (nevertinant tinklų naudotojo prijungiamų įrenginių), tinklų naudotojo nėra reikalaujama padengti tokio pajėgumų padidinimo išlaidų (jas padengia Operatorius).

108. Nuostoliai ar negautos pajamos dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo dėl leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso, ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ir dėl Aprašo 100 punkte nurodytų ribojimų tinklų naudotojui neatlyginami, išskyrus įstatymų nurodytas išimtis.

109. Kai turi būti sudaryti ketinimų protokolai, prašymai dėl ketinimų protokolų pasirašymo nagrinėjami eilės tvarka pagal tinkamo, kaip nurodyta Aprašo 24 punkte, prašymo pateikimo laiką. Leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, kai tokie reikalingi, taikomi pagal prašymo pateikimo laiką juos pritaikant vėlesniame prašyme nurodytam elektros energijos gamybos įrenginiui ar kaupimo įrenginiui. Pritaikius šiuos ribojimus vadovaujantis šiame punkte nurodytu principu, elektros energijos gamybos įrenginiams ar kaupimo įrenginiams, kurie buvo prijungti prie elektros tinklų arba kuriems elektros tinklų pralaidumai rezervuoti su šiais ribojimais, šie ribojimai nėra panaikinami.

110. Kai ketinimų protokolai neturi būti sudaryti, paraiškos dėl prijungimo sąlygų elektrinėms ir kaupimo įrenginiams išdavimo nagrinėjamos šia tvarka:

110.1. pradedamos nagrinėti iš eilės, atsižvelgiant ir į pateiktus prašymus sudaryti ketinimų protokolus, pagal paraiškos pateikimo laiką, nepriklausomai nuo to, kuriai prioritetinei grupei priklauso tinklų naudotojas. Paraiškoms dėl elektrinių ir kaupimo įrenginių iki 10 kW leistinos generuoti galios, kai didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, prijungimo sudaroma atskira paraiškų nagrinėjimo eilė ir šios paraiškos nagrinėjamos iš eilės pagal paraiškos pateikimo laiką, jeigu daro techninę įtaką viena kitos sprendiniams. Elektrinių ir kaupimo įrenginių, kurių leistina generuoti galia didesnė kaip 10 kW, paraiškos nagrinėjamos pagal paraiškos pateikimo laiką, jeigu jos daro įtaką viena kitos techniniams sprendiniams ir laisvų pralaidumų likučiams. Esamų elektros tinklų pajėgumų padidinimas tinklų naudotojų elektros įrenginiams prijungti Operatoriaus prijungimo sąlygose nenustatomas, jeigu po tinklų naudotojų prijungimo Operatorius galės užtikrinti elektros energijos tiekimą arba jos priėmimą į elektros tinklus išlaikant elektros tinklų charakteristikas, apibrėžtas tinklų standartuose, nustatančiuose įtampos, trumpų jungimų, dažnio, harmonikų ir kitas charakteristikas, taip pat, jeigu yra likę laisvų techninių pralaidumų perdavimo elektros tinkluose ir Operatoriaus elektros tinkluose;

110.2. jeigu tinklų naudotojui išduotose prijungimo sąlygose numatytas iš vidutinės į žemą įtampą pereinančios transformatorinės galios transformatoriaus keitimas dėl to, kad galios transformatoriaus ar žemos įtampos skirstomojo tinklo techninis pralaidumas papildomai generuojamai galiai lygus nuliui, arba jei techninis pralaidumas nelygus nuliui ir yra mažesnis nei tinklų naudotojo norima prijungti leistina generuoti galia ir tinklų naudotojas nesutiko su Operatoriaus siūloma mažesne galima priimti į Operatoriaus elektros tinklus leistina generuoti galia, kuriai šio galios transformatoriaus keitimas būtų nereikalingas, šiam tinklų naudotojui numatomas elektros tinklų pajėgumų padidinimas;

110.3. Aprašo 110.2 papunktyje nurodytu atveju paeiliui pagal paraiškos pateikimo laiką nagrinėjant kito tinklų naudotojo paraišką, kurioje nurodoma pageidaujama suteikti leistina generuoti galia atitinka galios transformatoriaus galimą priimti tinklų naudotojo leistiną generuoti galią, šiam tinklų naudotojui šio galios transformatoriaus pajėgumų padidinimas prijungimo sąlygose nėra numatomas;

110.4. prijungimo sąlygos ir techninis darbo projektas arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas nėra perleidžiami kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta. Prijungimo sąlygos ir techninis darbo projektas arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas taip pat nėra perleidžiami jungtinės veiklos partneriams, jeigu tinklų naudotojai yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys jungtinės veiklos partneriai, tačiau tai nedraudžia vystyti elektrinės ar kaupimo įrenginio jungtinės veiklos partneriams, kai jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti prijungimo sąlygas. Ši nuostata nėra taikoma ir prijungimo sąlygos bei techninis darbo projektas arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas gali būti perleidžiami kitam asmeniui, kai elektrinė ar kaupimo įrenginys įrengiami ir prijungiami vidaus tinkle ir yra perleidžiama nuosavybės teisė į objektą, kuriame (ant kurio) yra įrengiami elektros energijos gamybos įrenginys ar kaupimo įrenginys;

110.5. elektros tinklų pralaidumai gali būti suteikiami (perleidžiami) tam pačiam tinklų naudotojui, kuriam yra išduotos prijungimo sąlygos, tam pačiam generacijos šaltiniui tame pačiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože kitame prijungimo taške, jei prijungiant elektrinę ar kaupimo

įrenginį šiame naujame prijungimo taške nesikeičia techniniai sprendiniai, susiję su perdavimo elektros tinklų techniniais pajėgumais bei vidutinės įtampos elektros tinklų pajėgumų padidinimu, nėra suderintas techninis darbo projektas arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas ir nesikeičia prioritetinė grupė. Tokiu atveju išduotų prijungimo sąlygų galiojimo laikas negali būti ilgesnis nei tų prijungimo sąlygų, kurių pagrindu buvo perkeltas tinklų pralaidumas. Perleidžiant pajėgumus kitame taške vadovaujantis šiuo papunkčiu, yra atsižvelgiama į kitų tinklų naudotojų pateiktas paraiškas ir jų eiliškumą.

111. Operatorius, patikrinęs paraišką išduoti prijungimo sąlygas arba prašymą pasirašyti ketinimų protokolą ir nustatęs, kad juose nurodytai leistinai generuoti galiai nepakanka elektros tinklų pralaidumų, siekiant prijungti elektros energijos įrenginius be leistinos generuoti galios ribojimų dėl elektros energetikos sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir (ar) be elektros tinklų ar perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo, informuoja tinklų naudotoją apie leistiną generuoti galią, kuriai toks prijungimas galimas ir, tinklų naudotojui sutikus su mažesnės leistinos generuoti galios suteikimu, nereikalauja tinklų naudotojo teikti naujos paraiškos ar prašymo (prašoma tinklų naudotojo patikslinti pateiktą prašymą dėl ketinimų protokolo ir raštu arba elektroniniu paštu informuotų, jog sutinka patikslinti paraišką dėl prijungimo sąlygų). Jei yra išduotos išankstinės prijungimo sąlygos, jos yra pakoreguojamos nurodant mažesnę patikslintame prašyme nurodytą leistiną generuoti galią.

112. Elektrinė ar kaupimo įrenginys negali būti prijungiami taikant leistinos generuoti galios ribojimus dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimus, susijusius su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir (ar) ribojimus, susijusius su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, daliai elektrinės ar kaupimo įrenginio (to paties profilio) įrengtosios galios, išskyrus Sąraše nurodytus atvejus, hibridines elektrines (kitam profiliui), atvejus, kai viename prijungimo taške prijungiama elektrinė (kitas profilis) ir kaupimo įrenginys ir šie ribojimai taikomi arba elektrinei, arba kaupimo įrenginiui, ir atvejus, kai tam pačiam profiliui didžiausias pajėgumas (Pmax) nustatomas atskirai.

113. Tame pačiame prijungimo taške pralaidumai negali būti rezervuojami ir negali būti vykdomos skirtingos gaminančio vartotojo, aktyviojo vartotojo ir gamintojo veiklos, kaip jos yra apibrėžtos Elektros energetikos įstatyme. Asmens, vykdančio Įstatymo 20^{1} straipsnio 8 dalyje nurodytą veiklą, atveju, dalis prijungimo taško leistinos generuoti galios gali būti naudojama gamintojo veiklos vykdymui, laikantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose Tarybos 2025 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. O3E-1156 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės), ir (ar) leidime gaminti elektros energiją nustatytų apribojimų. Mėnesio eigoje viename prijungimo taške gali būti taikomas tik vienas iš veiklos modelių.

114. Kai tinklų naudotojai dalyvauja aukcione, taikomos Skatinimo aprašo nuostatos. Tinklų naudotojams, laimėjusiems aukcioną, pralaidumų rezervavimas vykdomas pagal šio skyriaus nuostatas.

115. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas nutraukiamas (netenka galios), o Operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamas statyti ar įrengti elektrines, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo, išskyrus nurodytą Aprašo 116 punkte:

115.1. pateikia prašymą nutraukti ketinimų protokolą;

115.2. pasibaigia ketinimo protokolo galiojimo terminas;

115.3. pasirašęs ketinimų protokolą, per 10 darbo dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo Operatoriui nepateikia asmens prievolių įvykdymo užtikrinimo, atitinkančio Elektros energetikos įstatyme ir Apraše nurodytus sąlygas;

115.4. neįvykdo Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 3, 5 ir 6 punktuose nustatytų esminių ketinimo protokolo vykdymo sąlygų. Operatoriui šiuo pagrindu nutraukus ketinimų protokolą, jis apie tai informuoja Tarybą, kuri panaikina asmeniui išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą;

115.5. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

115.6. Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi prijungimo paslaugos sutarties;

115.7. nutraukia prijungimo paslaugos sutartį, išskyrus Aprašo 162 punkte nurodytą atvejį, arba prijungimo paslaugos sutartis netenka galios dėl statyti ar įrengti elektrinę planuojančio asmens kaltės;

115.8. Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis neapmoka visų faktinių elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidų, įskaitant padidėjusias sąnaudas, kurias tinklų naudotojas privalo apmokėti, kai jis pasirenka kitą prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius;

115.9. nesilaiko įsipareigojimo po ketinimų protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą kitam asmeniui, išskyrus Aprašo 29 punkte nurodytus atvejus;

115.10. tinklų naudotojas siekia pakeisti Įstatymo ar Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje į tokią, dėl kurios ketinimų protokolas nėra sudaromas;

115.11. leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negauna leidimo gaminti elektros energiją;

115.12. pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę.

116. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas nutraukiamas (netenka galios), o Operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamas statyti ar įrengti elektrines, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo, ketinantis dalyvauti ar dalyvavęs aukcione:

116.1. pateikia prašymą nutraukti ketinimų protokolą;

116.2. pasibaigia ketinimo protokolo galiojimo terminas;

116.3. pasirašęs ketinimų protokolą, per 10 darbo dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo Operatoriui nepateikia asmens prievolių įvykdymo užtikrinimo, atitinkančio Elektros energetikos įstatyme ir Apraše nurodytus sąlygas;

116.4. nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione;

116.5. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

116.6. dalyvavęs aukcione jo nelaimi;

116.7. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;

116.8. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;

116.9. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;

116.10. dalyvavęs aukcione jo nelaimi, atitinka Skatinimo aprašo 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas, tačiau per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas;

116.11. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

116.12. neįvykdo Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 3, 5 ir 6 punktuose nustatytų esminių ketinimo protokolo vykdymo sąlygų. Operatoriui šiuo pagrindu nutraukus ketinimų protokolą, jis apie tai informuoja Tarybą, kuri panaikina asmeniui išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą;

116.13. teisės aktuose ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi prijungimo paslaugos sutarties;

116.14. nutraukia prijungimo paslaugos sutartį, išskyrus Aprašo 162 punkte nurodytą atvejį, arba prijungimo paslaugos sutartis netenka galios dėl statyti ar įrengti elektrinę planuojančio asmens kaltės;

116.15. Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis neapmoka visų faktinių Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidų, įskaitant padidėjusias sąnaudas, kurias tinklų naudotojas privalo apmokėti, kai jis pasirenka kitą prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius;

116.16. nesilaiko įsipareigojimo po ketinimų protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą kitam asmeniui, išskyrus Aprašo 29 punkte nurodytus atvejus;

116.17. atsisako leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka;

116.18. tinklų naudotojas siekia pakeisti Įstatymo ar Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje į tokią, dėl kurios ketinimų protokolas nėra sudaromas;

116.19. leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negauna leidimo gaminti elektros energiją;

116.20. pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę, hibridinę elektrinę arba hibridinę elektrinę ir kaupimo įrenginio ar įrenginių, taip pat, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines arba visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines ir kaupimo įrenginius.

117. Ketinimų protokolo, sudaryto dėl elektrinės statybos ar įrengimo, galiojimas taip pat baigiasi, kai statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka (kai taikoma) ir tinklų naudotojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją.

118. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas yra nutraukiamas (netenka galios), o Operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamą statyti ar įrengti kaupimo įrenginį esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo:

118.1. pateikia prašymą nutraukti ketinimų protokolą;

118.2. pasibaigia ketinimo protokolo galiojimo terminas;

118.3. pasirašęs ketinimų protokolą, per 10 darbo dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo Operatoriui nepateikia asmens prievolių įvykdymo užtikrinimo, atitinkančio Elektros energetikos įstatyme ir Apraše nurodytus sąlygas;

118.4. neįvykdo Elektros energetikos įstatymo 48^2 straipsnio 13 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytų esminių ketinimo protokolo vykdymo sąlygų. Operatoriui šiuo pagrindu nutraukus ketinimų protokolą, jis apie tai informuoja Tarybą, kuri panaikina asmeniui išduoto leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimą;

118.5. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

118.6. Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi prijungimo paslaugos sutarties;

118.7. nutraukia prijungimo paslaugos sutartį, išskyrus Aprašo 162 punkte nurodytą atvejį, arba prijungimo paslaugos sutartis netenka galios dėl kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmens kaltės;

118.8. Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis neapmoka visų faktinių kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų išlaidų, įskaitant padidėjusias sąnaudas, kurias tinklų naudotojas privalo apmokėti, kai jis pasirenka kitą prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius;

118.9. nesilaiko įsipareigojimo po ketinimų protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą kitam asmeniui, išskyrus Aprašo 29 punkte nurodytus atvejus;

118.10. tinklų naudotojas siekia pakeisti Įstatymo ar Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje į tokią, dėl kurios ketinimų protokolas nėra sudaromas;

118.11. pasibaigus leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginį.

119. Ketinimų protokolo, sudaryto dėl kaupimo įrengimo, galiojimas taip pat baigiasi, kai kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo užbaigia ketinimų protokole numatytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginio statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka (kai taikoma) ir asmeniui išduodamas leidimas generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių.

120. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolai taip pat nutraukiami (netenka galios), kai jų sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės normoms bei kitais įstatymuose, juos įgyvendinančiuose teisės aktuose ir Apraše nurodytais pagrindais.

VIII SKYRIUS
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS IR LEIDIMO PLĖTOTI ENERGIJOS KAUPIMO PAJĖGUMUS GAVIMU

121. Tinklų naudotojas, vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 3 punktu, Įstatymo 20 straipsnio 12 dalimi bei Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka kreipiasi į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus:

121.1. per 1 mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, pateikdamas prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, jei tinklų naudotojas ketinimų protokolą pasirašė nesiekdamas dalyvauti aukcione;

121.2. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos, pateikdamas prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir jį gaudamas, jei tinklų naudotojas laimėjo aukcioną arba jei tinklų naudotojui buvo suteikti aukcionui rezervuoti elektros tinklų galia ir pralaidumai. Tinklų naudotojas, laimėjęs aukcioną, Įstatyme nurodytais terminais taip pat privalo kreiptis į Operatorių dėl ketinimų protokolo pratęsimo.

122. Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis tinklų naudotojas, kreipiasi į Tarybą dėl leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 48^2 straipsnio 13 dalies 3 punktu ir Elektros energetikos įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

123. Tinklų naudotojui per nustatytą terminą nepateikus prašymo leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti, kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančiam asmeniui nepateikus prašymo leidimui plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ar šių leidimų, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas bei pasirašytas ketinimų protokolas netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Tinklų naudotojo planuojamą statyti elektrinę ar kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio asmens kaupimo įrenginį. Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimu, apskaičiuojamu Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
PRIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS, KEITIMAS, PRIPAŽINIMAS NETEKUSIU GALIOS. PRIJUNGIMO TAŠKO PARINKIMAS

124. Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (kai šis leidimas reikalingas), kreipiasi į Operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo. Tinklų naudotojas turi pateikti Operatoriui šiuos dokumentus:

124.1. užpildytą Operatoriaus nustatytos formos prašymą (prašymą galima užpildyti ir Operatoriaus savitarnos svetainėje);

124.2. leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją;

124.3. informaciją apie dokumentų ar kitų duomenų pasikeitimus (jei jie keitėsi nuo anksčiau Operatoriui su išankstinėmis sąlygomis ar ketinimų protokolu pateiktos informacijos).

125. Tinklų naudotojas, kuriam leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, kreipiasi dėl elektrinės prijungimo sąlygų išdavimo ir Operatoriui pateikia Aprašo 7.1, 7.4, 21.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

126. Tais atvejais, kai ketinimų protokolas nesudaromas, tinklų naudotojas prašyme išduoti prijungimo sąlygas turi pateikti sutikimą dėl šių leistinos generuoti galios ribojimų:

126.1. ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis (Aprašo 85 punkte nurodytų ribojimų);

126.2. leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso;

126.3. leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis.

127. Tais atvejais, kai ketinimų protokolas nesudaromas, tinklų naudotojas, siekiantis, jog jam būtų taikomas Aprašo 273 punkte nurodytas ribojimas, su prašymu išduoti prijungimo sąlygas pateikia įsipareigojimą riboti leistiną generuoti galią, atsižvelgiant į valdančiosios elektrinės ar valdančiojo kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią, kai Apraše nurodytomis sąlygomis elektrinė ar kaupimo įrenginys prijungiami viename taške (komutaciniame punkte, tos pačios transformatorių pastotės vidutinės įtampos šynose, toje pačioje transformatorinėje, tame pačiame apskaitos skyde), kuris nėra vidaus tinkle, kaip ir jau prijungta ar prijungiama prie elektros tinklų sausumos teritorijoje elektrinė ar kaupimo įrenginys, kurių kiekvienos (kiekvieno) didžiausias pajėgumas (Pmax) (inverterių galia) didesnis nei 100 kW. Šis punktas netaikomas hibridinėms elektrinėms.

128. Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo, gavęs leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (kai šis leidimas reikalingas), kreipiasi į Operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo. Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo turi pateikti Operatoriui šiuos dokumentus:

128.1. užpildytą Operatoriaus nustatytos formos prašymą (prašymą galima užpildyti ir Operatoriaus savitarnos svetainėje);

128.2. leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus kopiją;

128.3. informaciją apie dokumentų ar kitų duomenų pasikeitimus (jei jie keitėsi nuo Operatoriui su išankstinėmis sąlygomis ar ketinimų protokolu pateiktos informacijos).

129. Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo, kai leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nereikalingas ir vadovaujantis Aprašo 5 punktu jis privalo kreiptis dėl prijungimo sąlygų išdavimo, pateikia Operatoriui 8.1, 8.4, 22.1 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

130. Tinklų naudotojas, siekdamas pakeisti elektrinės, hibridinės elektrinės ir kaupimo įrenginio įrengtąją galią, leistiną generuoti galią ir (ar) didžiausią pajėgumą (Pmax), privalo kreiptis į Operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo, išskyrus Prijungimo apraše ir Apraše nurodytus atvejus.

131. Prijungimo sąlygų išdavimas tais atvejais, kai reikalingos perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygos, vykdomas šia tvarka:

131.1. kai yra sudarytas ketinimų protokolas:

131.1.1. perdavimo sistemos operatoriaus išduodamos prijungimo sąlygos reikalingos ir jas išdavus Operatorius ir tinklų naudotojas vadovaujasi perdavimo sistemos operatoriaus nurodytomis ar išduotomis prijungimo sąlygomis esant bent vienai iš šių sąlygų:

131.1.1.1. jei Operatoriaus išankstinėse prijungimo sąlygose buvo nurodyta, kad yra reikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas ir (ar) viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui pralaidumų dydis, kaip nurodyta Aprašo 64 punkte, ir yra galima papildoma (didesnė, nei numatyta atsižvelgiant į pralaidumų pasiskirstymą vadovaujantis Aprašo 64 punktu) atvirkštinė generacija;

131.1.1.2. jei Operatoriaus išankstinėse prijungimo sąlygose buvo nurodyta, kad yra reikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas ir (ar) kai nėra viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui dydis, kaip nurodyta Aprašo 64 punkte, tačiau dėl elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo galima atvirkštinė generacija, dėl kurios gali būti reikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas;

131.1.1.3. kai gali būti reikalingas transformatorių pastotės pajėgumų padidinimas, turintis įtakos perdavimo elektros tinklams;

131.1.2. Operatorius, išdavęs Operatoriaus prijungimo sąlygas, Aprašo 131.1.1 papunktyje nurodytais atvejais dėl prijungimo sąlygų į perdavimo sistemos operatorių kreipiasi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tinkų naudotojo mokėjimo už perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygų parengimą pavedimą pavirtinančio dokumento gavimo dienos;

131.2. kai ketinimų protokolas su tinklų naudotoju nesudaromas:

131.2.1. perdavimo sistemos operatoriaus išduodamos prijungimo sąlygos reikalingos ir jas išdavus Operatorius ir tinklų naudotojas vadovaujasi perdavimo sistemos operatoriaus nurodytomis ar išduotomis prijungimo sąlygomis esant bent vienai iš šių sąlygų:

131.2.1.1. viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui pralaidumų dydis, kaip nurodyta Aprašo 64 punkte, ir yra galima papildoma (didesnė, nei numatyta atsižvelgiant į pralaidumų pasiskirstymą vadovaujantis Aprašo 64 punktu) atvirkštinė generacija;

131.2.1.2. nėra viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui dydis, kaip nurodyta Aprašo 64 punkte, tačiau dėl elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo galima atvirkštinė generacija, dėl kurios gali būti reikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas;

131.2.1.3. viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui pralaidumų dydis, kaip nurodyta Aprašo 64 punkte, ir gali būti reikalingas transformatorių pastotės pertvarkymas (rekonstrukcija), turintis įtakos perdavimo elektros tinklams;

131.2.1.4. nėra viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui dydis, kaip nurodyta Aprašo 64 punkte, tačiau gali būti reikalingas transformatorių pastotės pertvarkymas (rekonstrukcija), turintis įtakos perdavimo elektros tinklams;

131.2.2. esant Aprašo 131.2.1.1 arba 131.2.1.3 papunktyje nurodytai sąlygai, Operatorius savo išduodamose prijungimo sąlygose nurodo, kad, siekiant prijungti tinklų naudotojo elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginius, bus reikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas ir (ar) bus reikalingas transformatorių pastotės pertvarkymas (rekonstrukcija), turintis įtakos perdavimo elektros tinklams ir:

131.2.2.1. jei perdavimo sistemos operatoriaus skelbiamame laisvų pralaidumų žemėlapyje yra laisvų pralaidumų, tačiau jie nėra priskirti Operatoriui Aprašo 64 punkte nurodyta tvarka, Operatorius prijungimo sąlygose informuoja, kad tinklų naudotojas turi teisę kreiptis dėl naujų prijungimo sąlygų išdavimo į Operatorių, jei po Aprašo 64 punkte nurodyto pralaidumų perskirstymo tarp Operatoriaus ir perdavimo sistemos operatoriaus Operatoriui paskiriama laisvų pralaidumų ir jie yra paskelbti Operatoriaus laisvų pralaidumų žemėlapyje. Papildomai Operatoriui paskirti pralaidumai paskiriami tinklų naudotojams pagal tinklų naudotojų pasikreipimo (fiksuojamas paraiškos operatoriaus sistemoje gavimo laikas) dėl prijungimo sąlygų išdavimo eiliškumą. Už naujų prijungimo sąlygų išdavimą tokiu atveju, kai jos išduodamos vietoje sąlygų, kuriose buvo nurodyta, kad gali būti reikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas ir tinklų naudotojas prašo ne didesnės leistinos generuoti galios nei buvo nurodyta pirmosiose prijungimo sąlygose, mokestis nėra imamas;

131.2.2.2. jei perdavimo sistemos operatoriaus skelbiamame laisvų pralaidumų žemėlapyje nėra laisvų pralaidumų arba jie nepakankami:

131.2.2.2.1. Operatorius nurodo, kad tinklų naudotojas privalo informuoti Operatorių apie tai, ar planuoja vystyti elektrinę ar kaupimo įrenginį, dėl kurio prijungimo prie elektros tinklų reikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas. Tokiu atveju:

131.2.2.2.1.1. jei tinklų naudotojas, įvertinęs tai, jog dėl jo elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų reikalingas elektros tinklų pajėgumų padidinimas, pageidaujantis toliau vykdyti prijungimo prie elektros tinklų veiksmus, nurodo Operatoriui, kad planuoja vystyti elektrinę ar kaupimo įrenginį, dėl kurio prijungimo prie elektros tinklų reikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas, Operatorius, gavęs iš tinklų naudotojo informaciją, kad tinklų naudotojas planuoja vystyti elektrinę ar kaupimo įrenginį šiomis sąlygomis, per 5 darbo dienas nuo

šios informacijos bei mokėjimo už perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygų parengimą pavedimą pavirtinančio dokumento iš tinklų naudotojo gavimo dienos kreipiasi į perdavimo sistemos operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo, pridėdamas tinklų naudotojo pateiktą mokėjimo už perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygų parengimą pavedimą pavirtinantį dokumentą;

131.2.2.2.1.2. kitais nei Aprašo 131.2.2.2.1.1 papunktyje nurodytais atvejais (pavyzdžiui, jei tinklų naudotojas neinformuoja Operatoriaus, tinklų naudotojas informuoja, kad neplanuoja vystyti elektrinės ar kaupimo įrenginio, nepateikia Operatoriui mokėjimą už perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygų parengimą patvirtinančio dokumento ar pan.), Operatorius į perdavimo sistemos operatorių nesikreipia ir laikoma, kad procedūra yra užbaigta;

131.2.3. esant Aprašo 131.2.1.2 arba 131.2.1.4 papunkčiuose nurodytiems atvejams, Operatoriaus, išdavęs Operatoriaus prijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tinklų naudotojo mokėjimą už perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygų parengimą patvirtinančio dokumento gavimo kreipiasi į perdavimo sistemos operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo, pridėdamas tinklų naudotojo pateiktą mokėjimo už perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygų parengimą pavedimą pavirtinantį dokumentą;

131.3. perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygos nustato reikalavimus elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimui tinklų naudotojui ir Operatoriui, atsižvelgiant į elektros tinklų nuosavybės ribas. Perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygos pridedamos prie Operatoriaus išduodamų prijungimo sąlygų. Perdavimo sistemos operatoriaus su šiame punkte nurodytų elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros tinklų susiję darbai perdavimo tinkle yra laikomi sudėtine tinklų naudotojo elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimo paslaugos dalimi. Operatorius savo prijungimo sąlygas išduoda atskirai ir, gavęs perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygas, jas prideda prie Operatoriaus prijungimo sąlygų bei pateikia tinklų naudotojui. Neatsižvelgiant į tai, kada buvo gautos perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygos, jos yra privalomos įgyvendinti, net jeigu ir nebuvo iš karto pateiktos kartu su Operatoriaus prijungimo sąlygomis;

131.4. Operatorius prie Operatoriaus išduotų prijungimo sąlygų prideda tipines perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygas, kai dėl elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų nereikalingas perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimas, o elektrinės ar kaupimo įrenginio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne mažesnis kaip 5 MW, ir yra bent viena iš šių sąlygų:

131.4.1. yra planuojama, kad dėl elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo metu galima atvirkštinė generacija, kuri neviršija atvirkštinės generacijos, galimos atsižvelgiant į perdavimo sistemos operatoriaus Aprašo 64 punkte nurodyta tvarka Operatoriui prie jo elektros tinklų prijungti elektros įrenginius paskirtą techninių pralaidumų dydį;

131.4.2. elektrinės ar kaupimo įrenginio leistina generuoti galia ne didesnė kaip 1 kW, o didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW;

131.5. už tipinių prijungimo sąlygų parengimą mokestis nėra imamas;

131.6. tinklų naudotojas už perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygų parengimą sumoka tiesiogiai perdavimo sistemos operatoriui.

132. Kai tinklų naudotojas siekia elektrinės, hibridinės elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengimą ar statybą, bandymus ir (ar) įrengimo ar statybos užbaigimą vykdyti etapais, kiekvienam atskiram etapui išduodamos atskiros prijungimo sąlygos. Jei tinklų naudotojas nebepageidauja elektrinės, hibridinės elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengimo ar statybos vykdyti etapais, pageidauja visų ar kelių etapų bandymus vykdyti ar visus ar kelis etapus užbaigti vienu metu, tinklų naudotojas privalo kreiptis į Operatorių dėl bendrų tokiems etapams prijungimo sąlygų išdavimo.

133. Elektrinės ir kaupimo įrenginio prijungimo taškas parenkamas ir dėl jo pakeitimo atsirandančios papildomos sąnaudos padengiamos Elektros energetikos įstatymo, Įstatymo, Aprašo nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

134. Operatorius pagal tinklų naudotojo pateiktą prašymą įvertinęs technologinius ir ekonominius prijungimo taško parinkimo kriterijus ir atsižvelgdamas į elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir geografinę vietovę, parenka technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamiausią prijungimo tašką. Prijungimo taškas nurodomas prijungimo sąlygose.

135. Tinklų naudotojas, atsižvelgdamas į Operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį ir planuojamos elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtąją bei leistiną generuoti galią, turi teisę parinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą prijungimo tašką, nei išankstinėse prijungimo sąlygose ar prijungimo sąlygose nurodė Operatorius, nekeisdamas ketinimų protokole nurodytos teritorijos, kurioje bus statoma ar įrengiama elektrinė ar kaupimo įrenginys. Tinklų naudotojas, pageidaujantis pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą prijungimo tašką, nei prijungimo sąlygose nurodė Operatorius, pateikia Operatoriui argumentuotą prašymą dėl prijungimo sąlygų išdavimo. Jeigu tinklų naudotojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą prijungimo tašką ir jei prijungiant elektrinę ar kaupimo įrenginį gamintojo ar kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio asmens pasiūlytame prijungimo taške padidėja elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, t. y. padidėja prijungimo darbų Operatoriaus elektros tinklų nuosavybės dalyje (neskaitant projektavimo) kaina, šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas padengia tinklų naudotojas.

136. Operatorius turi teisę savo nuožiūra paskirti ir kitą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas tinklų naudotojo pasirinkto prijungimo taško, t. y. priimti galutinį sprendimą dėl prijungimo taško parinkimo. Jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra paskiria tinklų naudotojui ekonomiškai mažiau palankų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, t. y. elektrinės prijungimo darbų Operatoriaus elektros tinklų nuosavybės dalyje kainos padidėjimą (nevertinant projektavimo) lemiantį prijungimo tašką, Operatorius privalo padengti visas šias pagrįstas tinklų naudotojui dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas (padidėjusią elektrinės prijungimo darbų kainą).

137. Operatorius privalo pirmumo teise prijungti tinklų naudotojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, elektrinę prie Operatoriaus valdomų elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka reikiamą įtampos lygį ir yra arčiausiai gamintojo elektrinės, jeigu kiti elektros tinklo taškai technologiniu ir ekonominiu požiūriu nėra tinkamesni gamintojo elektrinės prijungimo taškui.

138. Tinklų naudotojas, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, turi teisę pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, atsižvelgdamas į Operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės planuojamą įrengtąją ir leistiną generuoti galią. Tinklų naudotojo pasirinkto prijungimo taško atitiktį nustatytiems technologiniams ir ekonominiams kriterijams kiekvienu konkrečiu atveju įvertina Operatorius. Jeigu prijungiant elektrinę tinklų naudotojo pasirinktame prijungimo taške padidėja prijungimo sąnaudos, šias padidėjusias sąnaudas padengia tinklų naudotojas šio Aprašo 178 punkte nustatyta tvarka. Operatorius turi teisę savo nuožiūra parinkti ir kitą, ne pirminiame prijungimo sąlygų variante pasiūlytą, elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas tinklų naudotojo, gaminsiančio elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, pasirinkto prijungimo taško. Dėl šio paskyrimo atsirandančias papildomas sąnaudas padengia Operatorius šio Aprašo 178 punkte nustatyta tvarka.

139. Operatorius išduoda prijungimo sąlygas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo tinkamo paraiškos ir visų dokumentų, nurodytų šio Aprašo 124, 125, 128, 129 ar 130 punktuose, pateikimo dienos, jei kitaip nenumatyta Prijungimo apraše. Tinkama paraiškos pateikimo diena suprantama taip, kaip apibrėžta Prijungimo aprašo 10 punkto šeštojoje pastraipoje.

140. Operatorius neprisiima atsakomybės, jei išduotose prijungimo sąlygose numatyti atlikti privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo, plėtros ar kiti elektros tinklų pajėgumų padidinimo reikalavimai nesutampa su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais, jei aukciono laimėtojui elektros tinklų galia ir pralaidumai buvo paskirstyti proporcingai dėl kelių aukciono laimėtojų, ribojančių vienas kito elektrinės prijungimą, patvirtinimo.

141. Operatoriaus elektrinės prijungimui prie elektros tinklų išduotos prijungimo sąlygos (kai reikalingas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus) galioja iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo datos su galimais jo pratęsimais teisės aktų nustatyta tvarka.

142. Operatoriaus kaupimo įrenginiui išduotos prijungimo sąlygos (kai reikalingas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus) galioja iki leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus datos su galimais jo pratęsimais teisės aktų nustatyta tvarka.

143. Prijungimo sąlygos elektros energijos gamybos būdo keitimo atveju, kai elektros energijos gamybos būdui, į kurį keičiama, nereikalingas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus

ar gaminti elektros energiją ir yra keičiama leistina generuoti ir (ar) įrengtoji galia, galioja vienus kalendorinius metus. Jeigu per šį terminą tinklų naudotojas nepasirašo prijungimo paslaugos sutarties su Operatoriumi, prijungimo sąlygos laikomos negaliojančiomis. Kai elektros energijos gamybos būdui, į kurį keičiama, reikalingas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar gaminti elektros energiją arba yra keičiama leistina generuoti ir (ar) įrengtoji galia, prijungimo sąlygų galiojimo terminas atitinka gamybos būdui, į kurį keičiama, numatytą prijungimo sąlygų galiojimo terminą.

144. Operatorius įsipareigoja prijungti elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius prie elektros tinklų pagal išduotose prijungimo sąlygose numatytus reikalingus atlikti privalomuosius elektros tinklų pajėgumų padidinimo reikalavimus iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos (kai prijungiama elektrinė) arba iki leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (kai prijungiamas kaupimo įrenginys), įskaitant galimus jo pratęsimus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, jei yra gauti elektros tinklų dalies ir elektrinės ar kaupimo įrenginio dalies statybas leidžiantys dokumentai (kai jie privalomai pagal teisės aktus). Jei dėl objektyvių aplinkybių Operatorius negali prijungti elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prie elektros tinklų per šiame punkte nurodytą terminą, jis apie tai informuoja tinklų naudotoją, kuris privalo kreiptis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo (kai prijungiama elektrinė) arba leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (kai prijungiamas kaupimo įrenginys) pratęsimo. Tais atvejais, kai leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nereikalingi, Operatorius įsipareigoja prijungi elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius per prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą terminą.

145. Per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dienos tinklų naudotojas ir nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo įsipareigoja pateikti Operatoriui pratęsto leidimo patvirtintą kopiją.

146. Tinklų naudotojui išduotos ir galiojančios prijungimo sąlygos keičiamos, išduodamos ir pripažįstamos netekusiomis galios šiais atvejais ir tvarka:

146.1. prijungimo sąlygos pakeičiamos (koreguojamos), išlaikant elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervaciją ir nekeičiant prijungimo sąlygų galiojimo termino, šiais atvejais:

146.1.1. elektros tinklų dalies techninis darbo projektas arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas nesuderintas ir keičiama įrengtoji galia (neviršijant nurodytos leidime plėtoti elektros energijos pajėgumus, kai jis reikalingas) ir (ar) keičiamas didžiausias pajėgumas (Pmax);

146.1.2. kai elektros tinklų dalies techninis darbo projektas arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas suderintas ir dėl pakeitimų nesikeičia suderinto projekto sprendiniai, kai tokio pakeitimo pageidauja tinklų naudotojas;

146.1.3. mažinama leistina generuoti galia, išskyrus, jei keičiasi esminiai paraiškos duomenys, turintys įtakos prijungimo sąlygų techniniams sprendiniams, nurodytiems Tarybos 2023 m. sausio 31 d. nutarime Nr. O3E-110 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo paslaugos įkainio derinimo“ ir (ar) Prijungimo apraše;

146.1.4. Aprašo 35 punkte nurodytu atveju;

146.1.5. nesikeičia esminiai paraiškos duomenys, turintys įtakos prijungimo sąlygų techniniams sprendiniams, nurodytiems Tarybos 2023 m. sausio 31 d. nutarime Nr. O3E-110 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos, parengimo paslaugos įkainio derinimo“ ir (ar) Prijungimo apraše, išskyrus šiame punkte nurodytas išimtis;

146.1.6. leistina generuoti galia keičiama į 0 kW (kai išduodamos prijungimo sąlygos);

146.1.7. Įstatymo 20^1 straipsnio 11 dalies 2 punkte nurodytais atvejais tinklų naudotojas atsisako leistinos naudoti galios didinimo;

146.2. naujos prijungimo sąlygos, atsižvelgiant į paraiškų nagrinėjimo eilę bei vertinant elektros tinklų galią ir pralaidumus, išduodamos šiuo atveju:

146.2.1. kai prijungimas prie elektros tinklų vykdomas etapais, antru ir vėlesniais elektros energijos gamybos įrenginio ar kaupimo įrenginio prijungimo etapais didinama leistina generuoti galia;

146.2.2. keičiasi prijungimo taškas;

146.2.3. Aprašo 78 punkte nurodytais atvejais;

146.2.4. visais kitais nei 146.1, 146.2.1, 146.2.2, 146.3, 146.4, 146.5, 146.6 papunkčiuose nurodytais atvejais;

146.3. naujos prijungimo sąlygos išduodamos Aprašo 110.5 papunktyje nurodytu atveju Aprašo 110.5 papunktyje nurodytomis sąlygomis;

146.4. naujos bendros prijungimo sąlygos išduodamos Aprašo 132 punkte nurodytu atveju, išlaikant visomis anksčiau išduotomis prijungimo sąlygomis rezervuotus elektros tinklų pralaidumus, nustatant trumpiausią iš anksčiau išduotų prijungimo sąlygų galiojimo terminą;

146.5. prijungimo sąlygos pripažįstamos netekusiomis galios šiais atvejais:

146.5.1. jei įrengtoji galia keičiama į tokią, kokios atveju pagal Prijungimo aprašą prijungimo sąlygos yra neišduodamos;

146.5.2. jei pakeitus didžiausio pajėgumo (Pmax), įrengtosios galios ar leistinos generuoti galios parametrus, būtų galimas prijungimas tik prie perdavimo elektros tinklų;

146.5.3. tam pačiam elektros energijos gamybos įrenginiui ar kaupimo įrenginiui, prijungti prie elektros tinklų išdavus naujas prijungimo sąlygas, nuo kurių išdavimo yra rezervuojama elektros tinklų galia ir pralaidumai, išskyrus, jei elektros įrenginių prijungimas prie elektros tinklų vykdomas etapais;

146.5.4. kai tinklų naudotojas, kuris elektros energijos gamybos įrenginio ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimą vykdo etapais, informuoja, kad nevykdys vieno ar kelių etapų;

146.6. prijungimo sąlygos netenka galios pasibaigus jų galiojimo terminui;

146.7. kai elektros energijos gamybos įrenginio ar kaupimo įrenginio prijungimas reguliuojamas leidimais plėtoti elektros energijos pajėgumus, įrengtosios galios, didžiausio pajėgumo (Pmax) ar leistinos generuoti galios parametrai keičiant ar išduodant naujas prijungimo sąlygas negali būti pakeičiami į didesnius, negu šiame leidime nurodyti parametrai.

147. Keičiant (koreguojant) prijungimo sąlygas ar prijungimo paslaugos sutartis atsižvelgiant į elektros įrenginių parametrų keitimą ar kitas priežastis, kai jų pakeitimas (korekcija) daro įtaką prijungimo sąlygų ir (ar) prijungimo paslaugos sutarties galiojimo terminui, jų galiojimo terminas keičiamas (koreguojamas) šia tvarka:

147.1. jei keičiamų (koreguojamų) prijungimo sąlygų ir (ar) prijungimo paslaugos sutarties terminas pagal prijungimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas privalo būti trumpesnis už terminą, nustatytą iki prašymo dėl keitimo (korekcijos), šis terminas keičiamas į trumpesnį. Ši nuostata netaikoma, jei pakeitus terminą į trumpesnį, šis terminas, skaičiuojant jį nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos arba prijungimo paslaugos sutarties sudarymo dienos, jei buvo sudaryta ši sutartis, keitimo metu būtų pasibaigęs. Jei pakeitus terminą į trumpesnį, šis terminas, skaičiuojant jį nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos arba prijungimo paslaugos sutarties sudarymo dienos, jei buvo sudaryta ši sutartis, keitimo (korekcijos) metu būtų pasibaigęs, paraiška keisti (koreguoti) prijungimo sąlygas arba prijungimo paslaugos sutartį atmetama;

147.2. jei pakeistų (pakoreguotų) prijungimo sąlygų ar prijungimo paslaugos sutarties terminas pagal prijungimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas privalo būti ilgesnis už terminą, nustatytą iki prašymo dėl pakeitimo (korekcijos), prijungimo sąlygų ar prijungimo paslaugos sutarties terminas pakoreguojamas į ilgesnį, skaičiuojant terminą nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos arba prijungimo paslaugos sutarties sudarymo dienos, jei buvo sudaryta ši sutartis;

147.3. tinklų naudotojui nepasirašius prijungimo paslaugos sutarties pakeitimo per 15 kalendorinių dienų terminą arba, jei iki prijungimo paslaugos sutarties galiojimo termino pabaigos yra likę mažiau nei 15 kalendorinių dienų, per laikotarpį iki prijungimo paslaugos sutarties galiojimo termino pabaigos, oferta dėl prijungimo paslaugos sutarties korekcijos netenka dalios paskutinę šio termino dieną, o prijungimo paslaugos sutarties sąlygos išlieka nepakeistos.

X SKYRIUS
PROJEKTAVIMAS

148. Prijungimą prie elektros tinklų reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tinklų naudotojas pagal prijungimo sąlygas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomojo tinklo technologinės plėtros standartą, nustatytus techninius reikalavimus įrenginiams ir medžiagoms bei kitus dokumentais, kurie reglamentuoja projektų rengimą, parengia tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu, arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą, jeigu toks projektas yra privalomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, kurį suderina su Operatoriumi ir kitais suinteresuotais subjektais, ir tinklų naudotojo elektrinės ar kaupimo įrenginio dalies techninį darbo projektą, kuris patikrinamas teisės aktų nustatyta tvarka. Tinklų naudotojas, su kuriuo sudaromas ketinimų protokolas, tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą Operatoriui pateikia Elektros energetikos įstatyme nustatytais terminais.

149. Tinklų naudotojui pateikus prašymą pratęsti Aprašo 148 punkte nurodytų projektų pateikimo Operatoriui terminus, kaip nurodyta Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9^1 dalyje ir 48^2 straipsnio 15 dalyje, dėl šiose nuostatose nurodytų aplinkybių Operatorius priima sprendimą pratęsti šį terminą, jei tinklų naudotojas pateikia bent vieną iš šių aplinkybių įrodančius dokumentus, kaip nurodyta Aprašo 11 priede.

150. Tinklų naudotojo, su kuriuo ketinimų protokolas nesudaromas, pateiktas tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninis darbo projektas arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas derinamas Prijungimo apraše nurodytais terminais.

151. Elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimui prie elektros tinklų reikalingą tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninio darbo projekto arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto rengimą vykdo tinklų naudotojas, jei teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektros įrenginių prijungimą prie elektros tinklų, nenumatyta kitaip.

152. Tinklų naudotojas, kurio elektrinės, hibridinės elektrinė ir (ar) kaupimo įrenginio didžiausias pajėgumas yra didesnis (Pmax) kaip 100 kW, kartu su tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techniniu darbo projektu, kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektu arba, jei tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies projektas nereikalingas, iki prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo Operatoriui pateikia elektrinės ar kaupimo įrenginio dalies techninį darbo projektą. Jei tinklų naudotojas, suderinęs su Operatoriumi, pageidauja pats įrengti elektros tinklus ir organizuoti elektros tinklų įrengimo darbus, jis apie tai privalo informuoti Operatorių ne vėliau nei elektros tinklų dalies techninio darbo projekto arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto pateikimo Operatoriui momentas.

XI SKYRIUS
PRIJUNGIMO PASLAUGOS SUTARTIES SUDARYMAS

153. Tinklų naudotojams, su kuriais sudarytas ketinimų protokolas, Operatorius Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 7 punkte ir 9^3 dalyje (kai kreipiamasi dėl elektrinės) arba 48^2 straipsnio 13 dalies 7 punkte ir 17 dalyje (kai kreipiamasi dėl kaupimo įrenginio) nurodytais terminais pateikia prijungimo paslaugos sutarties projektą.

154. Tinklų naudotojams, su kuriais ketinimų protokolas nesudaromas, prijungimo paslaugos sutartis pateikiama Prijungimo aprašo nurodytais terminais. Kai tinklų naudotojas, su kuriuo ketinimų protokolas nesudaromas, Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais pageidauja Prijungimo aprašo nustatyta tvarka, suderinęs su Operatoriumi, įrengti elektros tinklus ir (ar) perdavimo elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus, Operatorius pateikia prijungimo paslaugos sutarties projektą per Prijungimo apraše nurodytą terminą. Į terminą, per kurį Operatorius turi pateikti prijungimo paslaugos sutartį, neįskaičiuojama patikros dėl tinklų naudotojo pasirinkto rangovo atitikties nacionalinio saugumo interesams ir kvalifikaciniams reikalavimams trukmė.

155. Kai tinklų naudotojas, suderinęs su Operatoriumi, pageidauja organizuoti ir vykdyti elektros tinklų įrengimą, ir (ar) rekonstravimą, ir (ar) perkėlimą, ir (ar) statybą, tarp Operatoriaus, tinklų naudotojo ir jo pasirinkto rangovo gali būti sudaroma trišalė elektros tinklų įrengimo, ir (ar)

rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos sutartis, kuri kartu laikoma prijungimo paslaugos sutartimi.

156. Kai tinklų naudotojas, suderinęs su Operatoriumi, pageidauja organizuoti ir vykdyti elektros tinklų įrengimą, ir (ar) rekonstravimą, ir (ar) perkėlimą, ir (ar) statybą ir dėl tinklų naudotojo elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų ar Operatoriui priklausančių energetikos objektų perkėlimo ar rekonstravimo tinklų naudotojo pageidavimu reikalingi pakeitimai perdavimo tinkle, tarp Operatoriaus, tinklų naudotojo, tinklų naudotojo pasirinkto rangovo ir perdavimo sistemos operatoriaus sudaroma keturšalė prijungimo paslaugos sutartis.

157. Tinklų naudotojas, su kuriuo sudarytas ketinimų protokolas, privalo per Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 8 punkte nurodytą terminą pasirašyti ir per 22 straipsnio 9 dalies 9 punkte nurodytą terminą apmokėti prijungimo išlaidas (kai kreipiamasi dėl elektrinės) arba per 48^2 straipsnio 13 dalies 8 punkte nurodytą terminą pasirašyti ir per 48^2 straipsnio 13 dalies 9 punkte nurodytą terminą apmokėti prijungimo išlaidas (kai kreipiamasi dėl kaupimo įrenginio).

158. Tinklų naudotojas, prie elektros tinklų prijungiantis elektros energijos gamybos įrenginius, su kuriuo ketinimų protokolas nesudaromas, privalo pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir apmokėti prijungimo išlaidas:

158.1. Prijungimo apraše nurodytais terminais;

158.2. kai Prijungimo apraše terminai nenurodyti, iki prijungimo sąlygų galiojimo pabaigos.

159. Tinklų naudotojas, prie elektros tinklų prijungiantis kaupimo įrenginius, su kuriuo ketinimų protokolas nesudaromas, privalo per Prijungimo apraše nurodytą prijungimo sąlygų galiojimo terminą pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir apmokėti prijungimo išlaidas.

160. Tinklų naudotojui per Aprašo 157 punkte nurodytą terminą nepasirašius prijungimo paslaugos sutarties ir neapmokėjus prijungimo išlaidų, tinklų naudotojas netenka elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo, ketinimų protokolas netenka galios (laikomas nutrauktu tinklų naudotojo), o Operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamus statyti įrenginius. Kai su tinklų naudotoju yra sudarytas ketinimų protokolas, šiame punkte nurodytu atveju laikoma, kad ketinimų protokolas yra nutrauktas tinklų naudotojo ir Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka. Kai ketinimų protokolas nesudaromas, tinklų naudotojui per Aprašo ar Prijungimo aprašo nustatytą terminą ar prijungimo sąlygų galiojimo terminą nepasirašius prijungimo paslaugos sutarties ir neapmokėjus prijungimo išlaidų, tinklų naudotojas netenka elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo, o Operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamus statyti įrenginius.

161. Tipinės prijungimo paslaugos sutarties sąlygos yra viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje (www.eso.lt).

162. Jei tinklų naudotojas ir Operatorius yra sudarę dvišalę prijungimo paslaugos sutartį, tinklų naudotojas gali teikti prašymą Operatoriui dėl Aprašo 155 arba 156 punktuose nurodytos sutarties sudarymo iki Operatoriaus ir rangovo, kurį operatorius pasitelkia Operatoriaus elektros tinklams įrengti, sutarties sudarymo. Nutraukus dvišalę prijungimo paslaugos sutartį tarp tinklų naudotojo ir Operatoriaus šiame punkte nurodytu pagrindu, kai vietoje jos ne vėliau nei kitą dieną po dvišalės sutarties nutraukimo sudaroma ir (ar) galioja Aprašo 155 arba 156 punktuose nurodyta sutartis, nėra laikoma, kad ketinimų protokolas (kai sudaromas) neteko galios dėl dvišalės prijungimo sutarties nutraukimo.

XII SKYRIUS
PRIJUNGIMO PASLAUGOS VYKDYMAS

163. Operatorius privalo prijungti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių elektrinę prie Operatoriaus valdomų elektros tinklų Įstatymo 14 straipsnyje, Prijungimo apraše ir (ar) Apraše nurodytais terminais. Prijungimo paslaugos sutartis, sudaryta su tinklų naudotojais, kurių elektros energijos gamybos įrenginių prijungimui reikalingas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba kaupimo įrenginių prijungimui prie elektros tinklų reikalingas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, privalo būti įvykdyta iki šio leidimo galiojimo pabaigos.

164. Kai prie elektros tinklų prijungiama elektrinė, hibridinė elektrinė ar kaupimo įrenginys ir šis prijungimas vykdomas etapais, paskutiniojo etapo prijungimo paslaugos sutartis negali būti užbaigiama anksčiau nei ankstesniųjų etapų prijungimo paslaugos sutarčių terminai.

165. Aprašo 163 punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas, kai Operatorius per jį negali prijungti elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai tinklų naudotojo nuosavybės ribose ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių.

166. Kiekvienu konkrečiu atveju elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, jei šis leidimas yra reikalingas. Kai reikalingas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos, elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas Operatoriaus ir tinklų naudotojo susitarimu prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka, kai leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas yra pratęstas. Kai nėra reikalingas leidimas plėtoti elektros energijos pajėgumus, elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas Prijungimo apraše nurodytais atvejais ir nurodytam laikotarpiui. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas Operatoriaus ir tinklų naudotojo susitarimu elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatyta tvarka.

167. Operatorius privalo kaupimo įrenginius, kuriems reikalingi leidimai plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ir generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių, prijungti prie Operatoriaus valdomų elektros tinklų ne vėliau kaip per Elektros energetikos įstatymo 48^2 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą. Operatorius privalo kaupimo įrenginius, kuriems nereikalingi leidimai plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ir generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių, prijungti prie Operatoriaus valdomų elektros tinklų ne vėliau kaip per prijungimo sąlygų sudarius prijungimo paslaugos sutartį galiojimo terminą.

168. Elektrinės ir kaupimo įrenginio prijungimo darbus Operatoriaus valdomų elektros tinklų dalyje, įskaitant elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą, atlieka Operatorius arba jo pavedimu kitas asmuo, pasirinktas įstatymų nustatyta tvarka.

169. Galutinė elektrinių ir kaupimo įrenginių įrengtoji, leistina generuoti, leistina naudoti galia, elektrinės didžiausias pajėgumas (Pmax), kaupimo įrenginio talpa, ribojamos leistinos generuoti, naudoti ir (ar) įrengtosios galios dydis, kintanti generavimo galia, kintanti vartojimo galia nustatomi gavus rangovo deklaraciją dėl elektrinių ar kaupimo įrenginių įrengimo (kai didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir Tarybos pažyma ar leidimai gaminti elektros energiją arba leidimai generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių nereikalingi), Tarybos pažymą (kai leidimai gaminti elektros energiją arba leidimai generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių nereikalingi, tačiau išduodama ši pažyma), parengtus Atitikties vertinimo ataskaitą (kai didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW ir leidimai gaminti elektros energiją arba leidimai generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių nereikalingi), gavus leidimą gaminti elektros energiją arba leidimą generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių bei šie dydžiai nurodomi nuosavybės ribų akte. Jei teisės aktų nurodytose rangovų deklaracijų dėl elektrinių ar kaupimo įrenginių įrengimo formose nėra numatyta informacijos apie didžiausią pajėgumą (Pmax) pateikimo skiltis, rangovas tokią informaciją pateikia Operatoriui laisva forma, kartu su deklaracija. Apie visus rangovo deklaracijos ir Atitikties vertinimo ataskaitos pasikeitimus tinklų naudotoją informuoja jo rangovas.

170. Po rangovo deklaracijos (kai Tarybos pažyma, Atitikties vertinimo ataskaita ar leidimai gaminti elektros energiją arba leidimai generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių nereikalingi) priėmimo siekiant pakeisti elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtąją galią, leistiną generuoti galią, leistiną naudoti galią, didžiausią pajėgumą (Pmax), kintančią generavimo galią, kintančią vartojimo galią Operatoriui turi būti teikiama nauja paraiška dėl prijungimo paslaugos suteikimo bei vykdomas prijungimo paslaugos procesas, išskyrus Prijungimo apraše nurodytus atvejus.

171. Kai tinklų naudotojas pasirenka pats organizuoti elektros tinklų, reikalingų jo elektros įrenginių prijungimui prie elektros tinklų, įrengimą, rangovo deklaracija Operatoriaus gali būti priimama tik tinklų naudotojui ir jo pasirinktam rangovui perdavus įrengtus elektros tinklus (jei reikalinga įrengti ir perdavimo elektros tinklus, taip pat ir šiuos tinklus), t. y. pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, pateikus sąskaitą-faktūrą, kuria patvirtinama, kad tinklų naudotojas sumokėjo jo

pasirinktam rangovui už elektros tinklų įrengimą, ir pateikus kitus Operatoriaus, tinklų naudotojo ir rangovo (jei reikalinga įrengti ir perdavimo elektros tinklus, taip pat ir perdavimo sistemos operatoriaus) sudarytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodytus dokumentus.

XIII SKYRIUS
ELEKTROS TINKLŲ PAJĖGUMŲ PADIDINIMAS

172. Jei teisės aktuose nenumatyta kitaip, tuo atveju, jeigu tinklų naudotojo elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimas prie elektros tinklų galimas tik techniškai atnaujinus elektros tinklus, juos optimizavus, išplėtus elektros tinklus, padidinus elektros tinklų pajėgumą ar kitaip juos rekonstravus, tinklų naudotojo elektrinė ar kaupimo įrenginys turi būti prijungiami prie elektros tinklų per šalių sutartą protingą terminą, įvertinus elektros tinklų pajėgumų padidinimo poreikį, kiek tai pagrįstai reikalinga elektrinei ar kaupimo įrenginiui prijungti, t. y. tokiu atveju nėra taikomi šio Aprašo 163 ar 167 punkte nurodyti terminai. Šiame punkte nurodytu atveju elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo terminas nustatomas atsižvelgiant į reikiamų atlikti elektros tinklų įrengimo darbų apimtis, šiuos darbus atliksiančių rangovų atrankos terminus, įrangos gamybos terminus.

173. Kai tinklų naudotojas ir Operatorius sudaro prijungimo paslaugos sutartį, Operatorius nedelsdamas, atsižvelgiant į esamą elektros tinklų techninę būklę, imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių Operatoriaus valdomiems elektros tinklams, įskaitant tinklams eksploatuoti reikalingus elektros įrenginius ir objektus, optimizuoti, išplėsti ir (ar) rekonstruoti ir didinti elektros tinklų pajėgumą tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, ar sugeneruotos iš kaupimo įrenginių priėmimą, perdavimą ir paskirstymą. Šiuo atveju tinklų naudotojas kompensuoja visas Operatoriaus patiriamas sąnaudas Aprašo 176 punkte nustatyta tvarka.

174. Jeigu yra duomenų, leidžiančių teigti, kad Operatorius nevykdo Aprašo 172 punkte nurodytų savo įsipareigojimų, tinklų naudotojas turi teisę reikalauti, kad Operatorius pateiktų informaciją apie tai, dėl kokių priežasčių ir kokiu mastu Operatorius nevykdė savo įsipareigojimo optimizuoti ir plėsti savo elektros tinklus bei didinti elektros tinklų pajėgumą.

175. Kai tinklų naudotojo elektrinei, hibridinė elektrinei ar kaupimo įrenginiui prijungti reikalingas elektros tinklų pajėgumų padidinimas ir jis nėra vykdomas pagal su šiuo tinklų naudotoju sudaromą prijungimo paslaugo sutartį, šio tinklų naudotojo elektros įrenginiai gali būti prijungiami prie elektros tinklų elektros prijungimo sąlygose, prijungimo paslaugos sutartyje ir nuosavybės ribų akte numatant, kad iki pajėgumų padidinimo atlikimo šių elektros įrenginių leistina generuoti galia yra lygi 0 kW, o atlikus elektros tinklų pajėgumų padidinimą, suteikiama tinklų naudotojo pageidaujama leistina generuoti galia.

XIV SKYRIUS
PRIJUNGIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

176. Tinklų naudotojai Operatoriui apmoka sąnaudas, susijusias su jų elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, įskaitant sąnaudas, patirtas dėl elektros tinklų pajėgumo didinimo, elektros tinklų, įskaitant jiems eksploatuoti reikalingas įrenginių ir objektų įsigijimo sąnaudas, optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos perdavimą ir paskirstymą, kaip numatyta Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Įstatyme, Prijungimo apraše ir Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

177. Aprašo 138 punkte numatytais atvejais, kai tinklų naudotojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką ir dėl to padidėja prijungimo sąnaudos, tinklų naudotojas padengia šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas 100 procentų.

178. Aprašo 138 punkte numatytais atvejais, kai Operatorius savo nuožiūra paskiria kitą nei pirminiame prijungimo sąlygų variante pasiūlytą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas tinklų naudotojo pasirinkto prijungimo taško, ir dėl to padidėja tinklų naudotojo elektrinės prijungimo prie

elektros tinklų išlaidos, Operatorius padengia dėl tokio paskyrimo atsirandančias visas pagrįstas papildomai atsiradusias sąnaudas 100 procentų tiems tinklų naudotojams, kurie stato elektrinę, gaminsiančią elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių.

XV SKYRIUS
ĮRENGINIŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS PATIKRINIMAS

179. Prie elektros tinklų prijungiami tinklų naudotojo elektros įrenginiai, atliekami prijungimo darbai ir elektros tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Operatoriaus vykdomas atitikties išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas apima prijungimo sąlygose nurodytų parametrų, susijusių su į elektros tinklus persiunčiamos elektros energijos kokybe, tikrinimą.

180. Įrenginių atitikties nustatytiems techniniams reikalavimams patikrinimas vykdomas pagal Aprašo 10 priede nurodytus reikalavimus A tipo elektrinėms bei šiuos teisės aktus ir standartus:

180.1.1. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai;

180.1.2. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai;

180.1.3. Lietuvos standartas LST EN 50549-1:2019 „Reikalavimai, keliami elektrinių prijungimui prie skirstomųjų tinklų. 1 dalis. Prijungimas prie žemosios įtampos skirstomojo tinklo. Elektrinės iki B tipo imtinai“;

180.1.4. Lietuvos standartas LST EN 50549-2:2019 „Reikalavimai, keliami elektrinių prijungimui prie skirstomųjų tinklų. 2 dalis. Prijungimas prie vidutinės įtampos skirstomojo tinklo. Elektrinės iki B tipo imtinai“;

180.1.5. Tarybos 2023 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. O3E-684 „Dėl Bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“;

180.1.6. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. O3E-89 „Dėl Bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, patvirtinimo“.

181. Per Prijungimo apraše nurodytą terminą Operatorius laikinai prijungia tinklų naudotojo elektros įrenginius derinimo, bandymo laikotarpiui. Kai tinklų naudotojas pasirenka pats organizuoti elektros tinklų, reikalingų jo elektros įrenginių prijungimui prie elektros tinklų, įrengimą, tinklų naudotojo elektros įrenginiai derinimo, bandymo laikotarpiui gali būti prijungiami tik tinklų naudotojui ir jo pasirinktam rangovui perdavus įrengtus elektros tinklus (jei reikalinga įrengti ir perdavimo elektros tinklus, taip pat ir šiuos tinklus), t. y. pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, pateikus sąskaitą-faktūrą, kuria patvirtinama, kad tinklų naudotojas sumokėjo jo pasirinktam rangovui už elektros tinklų įrengimą, ir pateikus kitus Operatoriaus, tinklų naudotojo ir rangovo (jei reikalinga įrengti ir perdavimo elektros tinklus, taip pat ir perdavimo sistemos operatoriaus) sudarytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodytus dokumentus.

182. Įrenginių atitikties nustatytiems techniniams reikalavimams patikrinimas vykdomas šiais etapais ir tvarka:

182.1. kai didžiausias pajėgumas (Pmax) 250 kW ir didesnis, įrenginių atitikties nustatytiems techniniams reikalavimų procesą tinklų naudotojas inicijuoja pateikdamas prašymą atlikti atitikties nustatytiems techniniams reikalavimams patikrinimą, įskaitant natūrinius bandymus (paleidimo derinimo darbus). Šis prašymas gali būti teikiamas ne anksčiau nei Operatoriui yra pateikiama Tarybos išduota Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma paleidimo derinimo darbams. Kai didžiausias pajėgumas (Pmax) didesnis kaip 100 kW, tačiau mažesnis kaip 250 kW, įrenginių atitikties nustatytiems techniniams reikalavimų procesas inicijuojamas tinklų naudotojui pateikiant rangovo deklaraciją. Kartu su šiame papunktyje nurodytu prašymu arba po to, kai

pateikiama rangovo deklaracija, tinklų naudotojas turi pateikti Operatoriui Operatoriaus svetainėje nurodytus dokumentus, reikalingus atitikčiai nustatytiems techniniams reikalavimams patikrinti;

182.2. Operatorius per 3 darbo dienas nuo dokumentų, reikalingų atitikčiai nustatytiems techniniams reikalavimams patikrinti, pateikimo patikrina šiuos dokumentus ir, esant trūkumų, grąžina prašymą ir (ar) dokumentus tikslinti, arba, nesant trūkumų, Operatorius inicijuoja techninį patikrinimą, apimantį atitikties prijungimo sąlygoms patikrinimą;

182.3. Operatorius, atlikęs techninį patikrinimą, priima sprendimą dėl atitikties nustatytiems techniniams reikalavimams. Techninis patikrinimas atliekamas per 4 darbo dienas nuo jo inicijavimo;

182.4. jei atlikus techninį patikrinimą nustatoma, kad įrenginiai neatitinka nustatytų techninių reikalavimų, tinklų naudotojas informuojamas apie poreikį ištaisyti trūkumus;

182.5. jei atlikus techninį patikrinimą nustatoma, kad įrenginiai atitinka nustatytus techninius reikalavimus, per 1 darbo dieną inicijuojami natūriniai bandymai. Natūrinių bandymų metu vykdomas inverterių nustatymų patikrinimas, elektros energijos kokybės matavimų vertinimas, aktyvios galios bei įtampos ir reaktyvios galios valdymo Q(U) funkcijos arba cosφ testavimas. Natūriniai bandymai atliekami per 8 darbo dienas nuo su tinklų naudotoju suderintos bandymų datos, išskyrus, jei per šį terminą jų atlikti nėra objektyvių galimybių (pavyzdžiui, dėl oro sąlygų, tinklų naudotojo kaltės);

182.6. jei bandymų metu nenustatoma trūkumų, Operatorius patvirtina, kad elektrinės ar kaupimo įrenginio projektiniai sprendiniai atitinka nustatytus reikalavimus (pasirašo Atitikties vertinimo ataskaitą);

182.7. jei bandymų metu nustatoma, kad elektrinės ar kaupimo įrenginio projektiniai sprendiniai neatitinka nustatytų techninių reikalavimų, Operatorius apie šį sprendimą informuoja tinklų naudotoją, nurodydamas nustatytus trūkumus ir, siekiant įsitikinti atitiktimi nustatytiems techniniams reikalavimams, bandymai turi būti atliekami pakartotinai, išskyrus Aprašo 182.8 ir 182.9 papunkčiuose reglamentuotą atvejį, kai bandymai pakartotinai gali būti atliekami po leidimo gaminti elektros energiją ar leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių;

182.8. laikoma, kad tai neturi įtakos elektros energetikos sistemos darbo saugumui, stabilumui ir patikimumui:

182.8.1. jei elektrinė ar kaupimo įrenginys neatitinka Aprašo 10 priedo 19 punkto trečiojoje pastraipoje nurodyto reikalavimo ir A2 elektrinės reaktyvios galios valdymo funkcija Q(U) veikia tinkamu ženklu, bet su didesne nei leistina paklaida, tačiau bandymų metu yra įrodoma, kad yra užtikrinami įtampos kokybės reikalavimai pilname galios diapazone;

182.8.2. Bendruosiuose techniniuose reikalavimuose, nustatytuose pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtintuose Tarybos 2023 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3E-684 „Dėl Bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“, nurodytais atvejais;

182.9. jei yra reikalingas leidimas gaminti elektros energiją ar leidimas generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių ir jei techninio patikrinimo ar bandymų metu nustatoma, kad elektrinė ar kaupimo įrenginys neatitinka bent vieno iš Aprašo 182.8 papunktyje nurodytų reikalavimų, tačiau tai neturi įtakos elektros energetikos sistemos darbo saugumui, stabilumui ir patikimumui:

182.9.1. tinklų naudotojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas po to, kai Operatorius informuoja apie neatitikį, turi teisę pateikti Operatoriui rašytinį patvirtinimą (Aprašo 14 priedas), kad elektrinė ar energijos kaupimo įrenginys šiuos reikalavimus atitiks per 12 mėnesių nuo leidimo gaminti elektros energiją ar leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių išdavimo dienos, arba, kai statoma hibridinė elektrinė, kol bus pastatyti ar (įrengti) visi hibridinę elektrinę sudarantys įrenginiai. Tinkų naudotojas tokį patvirtinimą taip pat gali pateikti ir teikdamas Aprašo 182.1 papunktyje nurodytą prašymą ar dokumentus (tokiu atveju Aprašo 14 priede nurodytą patvirtinimą pateikia kartu su šiais dokumentais). Rašytiniame patvirtinime tinklų naudotojas privalo nurodyti planuojamą dokumentų, įrodančių, jog reikalavimai buvo įvykdyti, pateikimo Operatoriui datą bei numatomą elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginių bandymų atlikimo datą, prireikus, kitą informaciją. Planuojant šiuos veiksmus tinklų naudotojas privalo atsižvelgti į reikalavimų įvykdymo datą, tai, kad

bandymai gali būti atliekami tik esant tam tinkamoms gamtinėms sąlygoms, bei šiame Aprašo punkte nurodytus maksimalius pateiktų dokumentų įvertinimo, bandymų atlikimo bei bandymų rezultatų įforminimo terminus. Dokumentų, įrodančių, jog reikalavimai buvo įvykdyti, pateikimo terminas turi būti nurodytas toks, kad iki termino pabaigos būtų likęs toks laikotarpis, per kurį atsižvelgiant į gamtines sąlygas bei šiame Aprašo punkte nurodytus terminus būtų galimybė išbandyti gamybos arba kaupimo įrenginių veikimą ir įforminti jų bandymų rezultatus. Jei elektrinės ar kaupimo įrenginio atitiktį Aprašo 182.8 papunktyje nurodytiems reikalavimams vertina ir perdavimo sistemos operatorius, Operatorius tinklų naudotojo rašytinį patvirtinimą pateikia perdavimo sistemos operatoriui, kuris, atlikęs bandymus Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo tvarka ir terminais, informuoja tinklų naudotoją ir Operatorių, kad neatitiktys neturi įtakos elektros energetikos sistemos darbo saugumui, stabilumui ir patikimumui. Jei rašytinis patvirtinimas neatitinka šio papunkčio ar kitų teisės aktų nuostatų, Operatorius jį grąžina tinklų naudotojui tikslinti, nurodydamas trūkumus;

182.9.2. jei tinklų naudotojas Operatoriui pateikia Aprašo 182.9.1 papunktyje nurodytą patvirtinimą, Operatorius, atlikęs techninį patikrinimą ir (ar) bandymus, o, jei elektrinės ar kaupimo įrenginio atitiktį Aprašo 182.8 papunktyje nurodytiems reikalavimams vertina ir perdavimo sistemos operatorius, taip pat gavęs iš perdavimo sistemos operatoriaus informaciją, kad neatitiktys neturi įtakos elektros energetikos sistemos darbo saugumui, stabilumui ir patikimumui, raštu informuoja tinklų naudotoją ir Tarybą, kad neatitiktys neturi įtakos elektros energetikos sistemos darbo saugumui, stabilumui ir patikimumui. Operatorius Tarybą informuoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo gavimo, kaip numatyta Aprašo 182.9.4 papunktyje, nurodydamas išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus išdavimo datą ir numerį, tinklų naudotojo pavadinimą (juridinio asmens) arba vardą ir pavardę (fizinio asmens))ir objekto adresą;

182.9.3. Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytas 12 mėnesių terminas gali būti pratęsiamas tinklų naudotojo ir Operatoriaus susitarimu, t. y. tinklų naudotojui motyvuotu raštu kreipusis į Operatorių ir Operatoriui raštu pritarus tokiam termino pratęsimui. Jei elektrinės ar kaupimo įrenginio atitiktį Aprašo 182.8 papunktyje nurodytiems reikalavimams vertina ir perdavimo sistemos operatorius, termino pratęsimui turi pritarti ir perdavimo sistemos operatorius. Perdavimo sistemos operatorius informuoja, ar pritaria termino pratęsimui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Operatoriaus kreipimosi dienos. Tinklų naudotojas dėl termino pratęsimo turi kreiptis ne vėliau nei likus 2 mėnesiams iki termino pabaigos. Jei tinklų naudotojas dėl termino pratęsimo kreipiasi vėliau nei likus 2 mėnesiams iki termino pabaigos, Operatorius turi teisę nepratęsti termino. Operatorius Tarybą apie termino pratęsimą informuoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo gavimo, kaip numatyta Aprašo 182.9.4 papunktyje, nurodydamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus išdavimo datą ir numerį, tinklų naudotojo pavadinimą (juridinio asmens) arba vardą ir pavardę (fizinio asmens))ir objekto adresą;

182.9.4. tinklų naudotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 182.9.2 papunktyje nurodytos informacijos iš Operatoriaus gavimo pateikia Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 1^1 dalyje arba 48^2 straipsnio 11 dalyje nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimą. Jei Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytas 12 mėnesių terminas yra pratęsiamas, tinklų naudotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po tinklų naudotojo ir Operatoriaus susitarimo pratęsti šį terminą pateikia Operatoriui pratęstą Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 1^1 dalį arba 48^2 straipsnio 11 dalį atitinkantį prievolių įvykdymo užtikrinimą. Nepateikus tokio prievolių įvykdymo užtikrinimo laikoma, kad Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytas 12 mėnesių terminas reikalavimams, neturintiems įtakos elektros energetikos sistemos darbo saugumui, stabilumui ir patikimumui, įvykdyti nėra taikomas ir reikalavimai turi būti įvykdyti iki bandymų pabaigos ir leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpiu. Nepateikus pratęsto prievolių įvykdymo užtikrinimo šiame papunktyje nurodytais terminais, laikoma, kad susitarimas dėl Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodyto termino pratęsimo negalioja. Prievolių įvykdymo užtikrinimas turi atitikti Aprašo 42 punktą;

182.9.5. tinklų naudotojas iki Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodyto termino pabaigos (įskaitant jo pratęsimus) turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, jog nustatytos neatitiktys yra pašalintos ir atlikti pakartotinius bandymus. Dokumentai turi būti pateikti rašytiniame pavirtinime nurodytais terminais. Jei elektrinės ar kaupimo įrenginio atitiktį Aprašo 182.8 papunktyje nurodytiems reikalavimams vertina ir perdavimo sistemos operatorius, tinklų naudotojas dokumentus, patvirtinančius, jog nustatytos neatitiktys yra pašalintos, teikia ir perdavimo sistemos operatoriui;

182.9.6. Operatorius, gavęs Aprašo 182.9.5 papunktyje nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 4 darbo dienas įvertina šiuos dokumentus ir informuoja apie jų trūkumus arba, nurodo, kad trūkumų nėra. Jei trūkumų nėra, Operatorius ir tinklų naudotojas suderina bandymų datą. Natūriniai bandymai atliekami per 8 darbo dienas nuo su tinklų naudotoju suderintos bandymų datos, išskyrus, jei per šį terminą jų atlikti nėra objektyvių galimybių (pavyzdžiui, dėl oro sąlygų, tinklų naudotojo kaltės) (šis terminas negali būti pratęsiamas ilgiau nei iki 12 mėnesių termino pabaigos (įskaitant jo pratęsimus)). Operatorius visa apimtimi patvirtina elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginių Atitikties vertinimo ataskaitą tik įsitikinęs, jog neatitiktys pašalintos ir atlikus bandymus. Atitikties vertinimo ataskaitą Operatorius parengia per 2 darbo dienas nuo bandymų atlikimo, o tuo atveju, kai reikalinga perdavimo sistemos operatoriaus išvada, nuo jos pateikimo. Jei elektrinės ar kaupimo įrenginio atitiktį Aprašo 182.8 papunktyje nurodytiems reikalavimams vertina ir perdavimo sistemos operatorius, jis, gavęs Aprašo 182.9.5 papunktyje nurodytus dokumentus ir juos įvertinęs, ne vėliau nei per 40 darbo dienų (jei reikalingas matematinio modelio įvertinimas) arba ne vėliau nei per 15 darbo dienų (kitais atvejais) nuo šių dokumentų gavimo raštu informuoja tinklų naudotoją ir Operatorių apie tai, ar neatitiktys yra pašalintos. Perdavimo sistemos operatorius apie atitikties reikalavimams vertinimo rezultatus taip pat informuoja Operatorių;

182.9.7. tinklų naudotojui nepateikus Aprašo 182.9.5 papunktyje nurodytų dokumentų per Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytą terminą, dėl gamtinių sąlygų nesant galimybės atlikti bandymų per likusį laiką iki šio termino pabaigos (įskaitant jo pratęsimus), pateikus dokumentus iki šio termino pabaigos (įskaitant jo pratęsimus) likus mažiau nei maksimaliam dokumentų įvertinimo, bandymų atlikimo bei bandymų rezultatų įforminimo terminui arba, jei nustatoma, kad per šį terminą (įskaitant jo pratęsimus) neatitiktys nepašalintos, Operatorius pasinaudoja pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 4 dalies 10 punkte arba 48^2 straipsnio 23 dalies 4 punkte;

182.9.8. Operatorius apie tai, ar reikalavimai yra įvykdyti per nustatytą terminą ir patvirtinama Atitikties vertinimo ataskaita arba, ar reikalavimai nėra įvykdyti, taip pat informuoja Tarybą ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, nurodydamas leidimo gaminti elektros energiją ar leidimo generuoti elektros energiją išdavimo datą ir numerį, tinklų naudotojo pavadinimą (juridinio asmens) arba vardą ir pavardę (fizinio asmens))ir objekto adresą.

182.10. jeigu bandymai yra neatliekami per Tarybos išduotoje elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymoje nurodytą terminą (kai ji išduodama ir šis terminas joje nurodomas), prijungimo paslaugos sutarties galiojimo terminą (jei Taryba neišduoda elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos ir (ar) terminas joje nėra nurodomas) arba terminuotoje Atitikties vertinimo ataskaitoje nurodytą terminą (jei visos apimties bandymai yra nukeliami vadovaujantis Aprašo 183 arba 184 punktu), pasibaigus šiam terminui laikoma, kad tinklų naudotojas neturi teisės generuoti elektros energijos į elektros tinklus ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų atveju vartoti elektros energijos iš jų. Tokiu atveju Operatorius vienašališkai pakeičia nuosavybės ribų aktą, pakeisdamas leistiną generuoti galią į prieš prijungimą bandymams buvusį dydį, prireikus, pakeičia kitus parametrus (išskyrus įrengtąją galią ir didžiausią pajėgumą (Pmax) į prieš prijungimą bandymams buvusius dydžius, ir, prireikus, vienašališkai pakeičia elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį. Apie šiame papunktyje nurodytus veiksmus Operatorius tinklų naudotoją įspėja raštu ne vėliau nei likus 30 kalendorinių dienų iki Tarybos išduotoje elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymoje nurodyto termino pabaigos, prijungimo paslaugos sutarties galiojimo termino pabaigos arba terminuotoje Atitikties vertinimo ataskaitoje nurodyto termino pabaigos. Operatorius neatsako už jokias tinklų naudotojui ar kitiems asmenims kilusias pasekmes bei neatlygina tinklų naudotojui ar kitiems asmenims nuostolių, kilusių dėl šiame papunktyje nurodytų Operatoriaus atliekamų veiksmų ir (ar) tinklų naudotojo vykdomo elektros energijos persiuntimo į

elektros tinklus ar elektros energijos vartojimo pasibaigus Tarybos išduotoje elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymoje nurodytam terminui (kai ji išduodama ir šis terminas joje nurodomas), prijungimo paslaugos sutarties galiojimo terminui (jei Taryba neišduoda elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos ir (ar) terminas joje nėra nurodomas) arba terminuotoje Atitikties vertinimo ataskaitoje nurodytam terminui (jei visos apimties bandymai yra nukeliami vadovaujantis Aprašo 183 arba 184 punktu). Tinkų naudotojui generuojant elektros energiją į elektros tinklus pasibaigus Tarybos išduotoje elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymoje nurodytam terminui (kai ji išduodama ir šis terminas joje nurodomas), prijungimo paslaugos sutarties galiojimo terminui (jei Taryba neišduoda elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos ir (ar) terminas joje nėra nurodomas) arba terminuotoje Atitikties vertinimo ataskaitoje nurodytam terminui (jei visos apimties bandymai yra nukeliami vadovaujantis Aprašo 183 arba 184 punktu), t. y. neturint tam teisės, ir viršijus atnaujintame nuosavybės ribų akte nurodytą leistiną generuoti galią, taikomos Aprašo XVIII skyriaus nuostatos. Jei tinklų naudotojas viršija leistiną naudoti galią, taikomas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38, 116 punkte nurodytas apmokėjimas;

182.11. jei bandymų metu nutraukiamas ketinimų protokolas arba, kai ketinimų protokolas nesudaromas, nutraukiama prijungimo paslaugos sutartis, nuo ketinimo protokolo arba prijungimo paslaugos sutarties nutraukimo dienos bandymai nėra tęsiami ir Operatorius turi teisę atjungti tinklų naudotojo elektros įrenginius, įskaitant elektros energijos vartojimo įrenginius, jei jie prijungti kartu su elektros energijos gamybos ar kaupimo įrenginiais. Operatorius neatsako už jokias tinklų naudotojui ar kitiems asmenims kilusias pasekmes bei neatlygina tinklų naudotojui ar kitiems asmenims nuostolių, kilusių dėl šio atjungimo.

183. Saulės šviesos energijos elektrinių, jeigu objektui suteikta leistina naudoti galia sudaro ne daugiau kaip 5 procentus nuo objekto didžiausio pajėgumo (Pmax) arba, jei leistina naudoti galia sudaro daugiau kaip 5 procentus nuo objekto didžiausio pajėgumo (Pmax), tačiau ši visa leistina naudoti galia yra būtina elektrinės technologiniams procesams užtikrinti, bandymai, kurie turi būti atliekami nuo lapkričio 1 d. iki vasario 28 d., išskyrus Aprašo 184 punkte nurodytų saulės šviesos elektrinių bandymus, nesant reikiamo bandymams atlikti saulės apšviestumo, gali būti atliekami ne visa apimtimi (neatliekamas 50 procentų generuojamos galios testas) ir visos apimties bandymų atlikimas gali būti nukeltas, bet ne vėliau nei iki gegužės 31 d. Nukėlus visos apimties bandymų atlikimą, Operatorius parengia terminuotą Atitikties vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo datą, iki kurios elektrinės natūriniai bandymai turi būti atlikti visa apimtimi. Ne vėliau kaip gegužės 1 d. Operatorius papildomai įspėja tinklų naudotoją apie tai, kad šiame punkte nurodytos apimties bandymas turi būti atliktas iki šiame punkte nurodyto termino. Neatlikus visos apimties bandymo arba esant nesėkmingam bandymui iki gegužės 31 d., atliekami Aprašo 182.10 papunktyje nurodyti veiksmai ir Operatorius informuoja Tarybą.

184. Kitų nei Aprašo 183 punkte nurodytų saulės šviesos elektrinių įjungimo ir išjungimo bandymai atliekami visus metus. Jei dėl gamtinių sąlygų šių saulės elektrinių bandymai, kurie turi būti atliekami nuo lapkričio 1 d. iki vasario 28 d., šiuo laikotarpiu negali būti atlikti, šių bandymų atlikimas gali būti nukeltas, bet ne vėliau nei iki gegužės 31 d. Laikoma, kad šių elektrinių bandymai negali būti atlikti, jei generuojama galia vidaus tinkle nepasiekia 10 procentų įrengtosios galios. Nukėlus visos apimties bandymų atlikimą Operatorius parengia terminuotą Atitikties vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo datą, iki kurios elektrinės natūriniai bandymai turi būti atlikti visa apimtimi. Ne vėliau kaip gegužės 1 d. Operatorius papildomai įspėja tinklų naudotoją apie tai, kad šiame punkte nurodytos apimties bandymas turi būti atliktas iki šiame punkte nurodyto termino. Neatlikus visos apimties bandymo arba esant nesėkmingam bandymui iki gegužės 31 d., atliekami Aprašo 182.10 papunktyje nurodyti veiksmai ir Operatorius informuoja Tarybą.

XVI SKYRIUS
ATITIKTIES ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 73^3 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTO REIKALAVIMO ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS

185. Tinklų naudotojų didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių informacijos valdymo sistemos ir gamybos valdymo sistemos turi atitikti Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą.

186. Tinklų naudotojų elektros energijos gamybos ir kaupimo įrenginių informacijos valdymo sistema ir gamybos valdymo sistema suprantamos kaip programinės ir aparatinės įrangos (duomenų perdavimo įrangos, žmogaus ir mašinos sąsajos, programuojamos logikos valdikliai, nuotolinio valdymo terminalai, valdymo stotys ir pan.) komponentų visuma, skirta valdyti elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių galios keitimo parametrus ir įjungti ar išjungti šiuos įrenginius (toliau – Valdymo sistema). Reikalavimai taikomi Valdymo sistemai kaip šiame punkte nurodytų komponentų visumai ir kiekvienam jos komponentui atskirai.

187. Laikoma, kad Tinklų naudotojo elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių Valdymo sistema atitinka Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą, jei ji atitinka Aprašo 188 punkte ir Aprašo 189 arba 190 punkte nurodytas Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo įgyvendinimo sąlygas. Aprašo 189 punkte nurodytos sąlygos taikomos, jei Valdymo sistemos gamintojus, tiekėjus ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys nėra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys nėra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, o Aprašo 190 punkte nurodytos sąlygos taikomos, jei Valdymo sistemos gamintojus, tiekėjus ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys yra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys yra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, arba nėra įrodoma ar nėra žinoma, kad Valdymo sistemos gamintojus, tiekėjus ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys nėra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys nėra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui.

188. Valdymo sistemai galinčių kilti kibernetinių rizikų valdymo ir sistemos apsaugojimo nuo neteisėto poveikio, kurio metu galėtų būti realizuota nesankcionuota (neleistina, nepatvirtinta) nuotolinio valdymo galimybė, reikalavimai:

188.1. Valdymo sistemai, išskyrus jos ugniasienę, turi būti uždrausta tiesiogiai pasiekti interneto resursus;

188.2. nenaudojami Valdymo sistemos ir jos duomenų perdavimo tinklo įrenginių loginiai prievadai ir fizinės jungtys yra deaktyvuotos;

188.3. kompiuteriniame tinkle, skirtame komunikuoti elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio komponentams, kuriame vykdomi elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo valdymo procesai ir kuris nuo išorinių viešojo interneto resursų yra atskirtas ugniasiene, neturi būti naudojamos bevielės technologijos;

188.4. Valdymo sistema turi būti apsaugota unikaliais (nestandartiniais, negamykliniais) identifikatoriais ir slaptažodžiais;

188.5. patekimas prie Valdymo sistemos turi būti kontroliuojamas: Valdymo sistemos patalpos ir spintos turi būti rakinamos, o raktų išdavimas yra kontroliuojamas, t. y., apskaitomas ir raktai išduodami tik asmenims, kuriems jie yra reikalingi funkcijoms vykdyti;

188.6. prieigos prie Valdymo sistemos valdymui, kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui ir stebėsenai, kibernetinio saugumo spragų ir operatyviam kibernetinių incidentų šalinimui turi būti paskirtas atsakingas asmuo arba tinklų naudotojo pasirinktas paslaugos teikėjas. Jei tinklų naudotojas šiame papunktyje nurodytoms funkcijoms užtikrinti renkasi paslaugų teikėją, tai šiame papunktyje nurodytų funkcijų įgyvendinimas turi būti numatytas su šiuo paslaugų teikėju sudaromoje paslaugų teikimo sutartyje;

188.7. ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki Aprašo 12 priede nurodytos Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo įgyvendinimo deklaracijos (toliau šiame skyriuje – Deklaracija) pateikimo turi būti atliktas Valdymo sistemos kibernetinio saugumo auditas, skirtas identifikuoti galimas saugumo spragas, o aptiktos saugumo spragos turi būti pašalintos iki Deklaracijos pateikimo. Iki šios spragos pašalinimo, jei nėra galimybės spragos pašalinti šiame papunktyje nurodytais terminais, arba, jei nėra galimybės jos pašalinti, privaloma taikyti pagalbines priemones, mažinančias spragos išnaudojimo galimybę ir išnaudojimo neigiamą poveikį;

188.8. tinklų naudotojas yra įsipareigojęs visu elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių eksploatavimo laikotarpiu periodiškai, tačiau ne rečiau nei 1 kartą per 12 mėnesių (šį terminą skaičiuojant nuo Deklaracijos pateikimo), atlikti Valdymo sistemos kibernetinio saugumo auditą, siekiant:

188.8.1. įvertinti Valdymo sistemos žurnalinius įrašus, komunikacijas ir nustatyti, ar Valdymo sistema nėra kompromituota, t. y. ar nėra įvykęs kibernetinis incidentas (vertinami žurnaliniai įrašai nuo paskutinio Valdymo sistemos kibernetinio saugumo audito);

188.8.2. įvertinti, ar pritaikytos saugumo priemonės (pavyzdžiui, ugniasienių taisyklės) yra aktualios ir veikia, bei atitinka Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje ir Apraše elektros energijos gamybos ir kaupimo įrenginiams nurodytus reikalavimus;

188.8.3. pašalinti programinės įrangos saugumo spragas, vadovaujantis programinės arba aparatinės įrangos gamintojų rekomendacijomis. Šios spragos turi būti pašalintos ne vėliau kaip iki kito Valdymo sistemos kibernetinio saugumo audito pradžios. Iki šios spragos pašalinimo, jei nėra galimybės spragos pašalinti šiame papunktyje nurodytais terminais, arba, jei nėra galimybės jos pašalinti, privaloma taikyti pagalbines priemones, mažinančias spragos išnaudojimo galimybę ir išnaudojimo neigiamą poveikį.

189. Reikalavimai, keliami Valdymo sistemos nuotolinio valdymo keliamų kibernetinių rizikų suvaldymui, jei Valdymo sistemų gamintojus, tiekėjus ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys nėra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys nėra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui:

189.1. visos nuotolinės prieigos prie Valdymo sistemos turi būti dokumentuotos ir valdomos;

189.2. Valdymo sistema turi būti atskirta nuo viešųjų ryšių tinklų (interneto) naudojant ugniasienę, kuri turi palaikyti duomenų srauto turinio analizės (angl. *deep packet inspection*, *DPI*) technologiją, apimančią, bet neapsiribojant, įsiskverbimų aptikimo (angl. *intrusion detection system, IDS*), įsiskverbimo užkardymo (angl. *intrusion prevention system, IPS*) ir antivirusinės programos ir funkcijas. Visas įeinantis srautas privalo būti tikrinamas remiantis išvardintais funkcionalumais;

189.3. iš išorės pasiekiamų vartotojo sąsajų (svetainių) komunikacija į išorę ir iš išorės turi būti šifruojama naudojant saugų transporto lygmens saugumo (angl. *Transport Layer Security, TLS*) standarto protokolą;

189.4. iš išorės pasiekiamos Valdymo sistemos vartotojo sąsajos (angl. *user interface, UI*) turi naudoti dviejų faktorių autentifikaciją;

189.5. nuotolinė prieiga prie Valdymo sistemos nėra ir nebus suteikta asmenims, esantiems valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui.

190. Reikalavimai, kuriuos taikant ribojamas nuotolinis valdymas išorės tinklais ir valdomos Valdymo sistemos, kurios gamintojus, tiekėjus ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys yra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys yra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, keliamos rizikos:

190.1. Valdymo sistema turi atitikti bent vieną iš šių (nurodytų Aprašo 190.1.1 papunktyje arba 190.1.2 papunktyje) reikalavimų:

190.1.1. Valdymo sistema neturi būti prijungta prie išorės duomenų perdavimo tinklo ir negali naudoti nuotolinio valdymo (išskyrus būtiną elektros sistemos operatorių valdymą), t. y. Valdymo sistema sukonfigūruota taip, kad visos pagrindinės funkcijos (nuotolinis elektros energijos gamybos valdymas ir (ar) kaupimo įrenginių galios parametrų keitimas, įrenginių įjungimas ar išjungimas) yra vykdomos tik vietiniu (angl. *off-line*) režimu;

190.1.2. Valdymo sistema turi veikti be priklausomybės nuo išorinių nuotolinių paslaugų, kurias teikia asmenys, registruoti arba nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. Tuo atveju, jeigu Valdymo sistema veikia be priklausomybės nuo išorinių nuotolinių paslaugų, kurias teikia asmenys, registruoti arba nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, tokia Valdymo sistema turi atitikti Aprašo 189.1–189.5 papunkčių reikalavimus;

190.2. tinklų naudotojas arba jo samdoma įmonė privalo taikyti šias rizikos valdymo priemones:

190.2.1. visą įrangos naudojimo laikotarpį bus diegiami tik būtini Valdymo sistemos atnaujinimai, prieš tai atlikus jų saugumo analizę, siekiant užkirsti kelią potencialioms kenkėjiškos programinės įrangos grėsmėms. Valdymo sistemos atnaujinimų būtinumo vertinimas ir jų saugumo analizė turi būti dokumentuoti;

190.2.2. ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki Deklaracijos pateikimo turi būti atliktas ir periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, atnaujinamas gamintojų ir tiekėjų rizikos vertinimas (vertinimas, kurio metu vertinama atitinkamų gamintojų ir tiekėjų Valdymo sistemos naudojimo įtaka tinklų naudotojo veiklos, susijusios su elektros energijos gamyba ir (ar) kaupimu, tęstinumui).

191. Tinklų naudotojas iki prieigos prie Valdymo sistemos suteikimo privalo raštu supažindinti su Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodytu reikalavimu ir Apraše nurodytomis šio reikalavimo įgyvendinimo sąlygomis asmenis, kuriems suteikiama prieiga prie elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių Valdymo sistemų ar kurie gali būti susiję su prieigos suteikimu ar šių sistemų naudojimu ir saugoti tai įrodančius duomenis. Šis reikalavimas taikomas visu elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių eksploatavimo laikotarpiu.

192. Kibernetinio saugumo auditą, nurodytą Aprašo 188.7, 188.8 papunkčiuose, turi atlikti nepriklausomi visuotinai pripažintų tarptautinių organizacijų sertifikuoti informacinių sistemų saugumo atitikties auditoriai, audito įmonės ar kitos institucijos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo nustatyta tvarka mokymus išklausę ir kvalifikacinius žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo egzaminą išlaikę asmenys, kurie atitinka Nacionalinio kibernetinio saugumo centro kibernetinio saugumo auditų atlikimo metodikoje nustatytus nepriklausomumo, nešališkumo ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus. Kartu su Deklaracija tinklų naudotojas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad kibernetinio saugumo auditas, nurodytas Aprašo 188.7, 188.8 papunkčiuose, buvo atliktas šiame papunktyje nurodytus reikalavimus atitinkančio asmens.

193. Įrenginių atitikties nustatytiems techniniams reikalavimams patikrinimo metu, teikiant Aprašo 182.1 papunktyje nurodytą prašymą arba Aprašo 182.1 papunktyje nurodytu atveju pateikus rangovo deklaraciją, kartu su kitais dokumentais, reikalingais atitikčiai nustatytiems techniniams reikalavimams patikrinti turi būti pateikiama Deklaracija. Operatorius Deklaracijos atitiktį Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodytam reikalavimui ir Aprašo reikalavimams patikrina ne vėliau nei iki natūrinių bandymų, atliekamų Aprašo 182.5 papunktyje nurodytais terminais, atlikimo pabaigos. Jei, atsižvelgiant į Aprašo ir kitų teisės aktų nuostatas įrenginių atitikties nustatytiems techniniams reikalavimams vertinimas (techninis patikrinimas ir (ar) natūriniai bandymai) neatliekamas, Deklaracija Operatoriui pateikiama kartu su rangovo deklaracija.

194. Jei Deklaracijoje nurodyta informacija neatitinka Aprašo 188 punkte ir 189 arba 190 punkte nurodytų sąlygų, Operatorius Deklaraciją grąžina tinklų naudotojui tikslinti ir nepasirašo Atitikties vertinimo ataskaitos (jei buvo atliekamas techninis patikrinimas ir (ar) natūriniai bandymai) arba neatnaujina nuosavybės ribų akto (jei techninis patikrinimas ir (ar) natūriniai bandymai neatliekami). Operatorius apie tai, kad Deklaracijoje nurodyta informacija neatitinka Apraše nurodytų sąlygų, taip pat informuoja Tarybą.

195. Operatorius Deklaracijos tikrinimo metu bei elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginio eksploatavimo metu turi teisę elektros energijos gamybos ar kaupimo įrenginyje arba nuotoliniu būdu patikrinti šioje Deklaracijoje nurodytų duomenų atitiktį Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodytam reikalavimui ir Apraše nurodytoms šio reikalavimo įgyvendinimo sąlygoms. Elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginio eksploatavimo metu Operatorius turi teisę atlikti šį patikrinimą iš anksto neįspėjęs. Atliekant tokį patikrinimą, tinklų naudotojas turi visapusiškai bendradarbiauti, t. y. suteikti galimybę gauti reikalingą patikrinimui informaciją, susipažinti su dokumentais, infrastruktūra, aparatine ir programine įranga, kuri naudojama apdorojant, saugant ar perduodant elektros energijos gamybos ir kaupimo įrenginių informacijos Valdymo sistemų duomenis. Operatorius eksploatavimo metu nustatęs, kad Deklaracijoje nurodyta informacija faktiškai neatitinka Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo ir (ar) Apraše nurodytų sąlygų, informuoja tinklų naudotoją ir Tarybą.

196. Tinklų naudotojas turi suteikti galimybę ir netrukdyti Operatoriui ar Operatoriaus pasirinktai trečiajai šaliai, veikiančiai operatoriaus pavedimu, atlikti Aprašo 195 punkte nurodytą patikrinimą. Tinklų naudotojas Operatoriui ar Operatoriaus pasirinktai trečiajai šaliai, veikiančiai Operatoriaus pavedimu, pareikalavus, šiam patikrinimui atlikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas suteikia šią informaciją, jeigu šie dokumentai nebuvo pateikti Deklaracijos pateikimo Operatoriui metu:

196.1. naudojamos elektros energijos gamybos ir kaupimo įrenginių Valdymo sistemos komponentų sąrašą, jų gamintojų, tiekėjų, Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančių juridinių asmenų pavadinimus arba fizinių asmenų vardus ir pavardes ir duomenis apie tai, kokioje valstybėje šie fiziniai asmenys yra nuolat gyvenantys bei tai, kokioje valstybėje yra registruoti ar nuolat gyvenantys šiuos juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys;

196.2. Valdymo sistemų duomenų perdavimo tinklo schemas;

196.3. ugniasienės gamintoją ir naudojamų licencijų pavadinimus;

196.4. aktualius asmenų, turinčių nuotolinę ir fizinę prieigą prie Valdymo sistemos, sąrašus;

196.5. tinklų naudotojo atliktų Valdymo sistemos auditų rezultatus, jų metu nustatytų trūkumų pašalinimo planus ir šių planų įgyvendinimo rezultatus bei dokumentus, įrodančius asmens, kuris atliko valdymo sistemos kibernetinio saugumo auditą, atitiktį Aprašo 192 punkto reikalavimams;

196.6. jeigu Valdymo sistema naudoja komponentus, kurių tiekėjus, gamintojus ir (ar) priežiūrą vykdančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys yra registruoti ar nuolat gyvenantys arba kurių tiekėjai, gamintojai ir (ar) priežiūrą vykdantys fiziniai asmenys yra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, turi būti pateikiamas Valdymo sistemos komponentų atnaujinimų diegimo žurnalas su kiekvieno atnaujinimo diegimo būtinumo vertinimu ir saugumo analize, taip pat metiniai gamintojų ir tiekėjų rizikos vertinimai (vertinimai, kurių metu vertinama atitinkamų gamintojų ir tiekėjų Valdymo sistemos naudojimo įtaka tinklų naudotojo veiklos, susijusios su elektros energijos gamyba ir (ar) kaupimu, tęstinumui);

196.7. gamintojų ir tiekėjų rizikos vertinimo rezultatus;

196.8. kitą informaciją, reikalingą atitikčiai Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodytam reikalavimui ir Apraše nurodytoms šio reikalavimo įgyvendinimo sąlygoms pagrįsti.

197. Keičiant elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginio įrengtąją galią, leistiną generuoti galią, leistiną naudoti galią, didžiausią pajėgumą (Pmax), Deklaracija turi būti teikiama tik tuo atveju, jei yra keičiama elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginio Valdymo sistemos struktūra, tinklo įrenginių konfigūracijos ir (ar) architektūra.

198. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 22 ir 48^2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 73^3 straipsniu įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nurodyto atitikties Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodytam reikalavimui ir jį įgyvendinančioms Aprašo nuostatoms tikrinimo tvarka nustatoma Aprašo 13 priede. Atliekant šį atitikties tikrinimą taikomos Aprašo 195 ir 196 punktų nuostatos.

XVII SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS PRIĖMIMAS IR PERSIUNTIMAS ELEKTROS TINKLAIS

199. Operatorius, atlikdamas elektros energijos srautų paskirstymo elektros tinkluose dispečerinį valdymą ir atsižvelgdamas į skirstymo sistemos darbo saugumo reikalavimus, remdamasis skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais, pirmumo teise užtikrina elektros energijos priėmimą ir persiuntimą elektros tinklais bei elektros energijos, įskaitant dėl neigiamo vartotojo paklausos pokyčio susidariusį elektros energijos kiekį, perskirstymą elektros tinkluose *mutatis mutandis*, vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 3–9 dalyse nustatytais reikalavimais.

200. Operatorius, siekdamas išvengti avarinių situacijų Operatoriaus elektros tinkluose ir perdavimo elektros tinkluose, turi teisę reguliuoti prie jo elektros tinklų prijungtoje elektrinėje ar kaupimo įrenginyje pagaminamos ir į elektros tinklus patiekiamos elektros energijos kiekį ar atidėti tokios elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimą.

201. Tinklų naudotojams elektros energijos priėmimas ir persiuntimas elektros tinklais užtikrinamas pagal šias elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo kategorijas, įvertinant ketinimų protokoluose, prijungimo sąlygose, prijungimo paslaugų sutartyse, nuosavybės ribų akte ir (ar) persiuntimo paslaugos sutartyse nustatomus ribojimus:

201.1. I kategorija:

201.1.1. elektrinės, prijungtos prie elektros tinklų iki 2018 m. spalio 15 d. (imtinai);

201.1.2. A0 ir A1 tipo elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių inverterio galia arba suminė inverterio galia yra ne didesnė kaip 100 kW;

201.1.3. kitos nei Aprašo 201.1.1–201.1.2 papunkčiuose nurodytos elektrinės, kurios prie elektros tinklų buvo prijungtos nenustačius leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso, ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ar leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis;

201.2. II.1 kategorija – elektrinės, nurodytos Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 1–3 punktuose, atsižvelgiant į šio straipsnio 4–5 dalyse nurodytas sąlygas. Šioms elektrinėms taip pat gali būti nustatyti ir taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso;

201.3. II.2 kategorija – A2, B, C, D elektrinės, kurioms leistina generuoti galia rezervuota iki 2023 m. kovo 3 d. (įskaitytinai) ir kurioms nustatyti ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis;

201.4. II.3 kategorija – A2, B, C, D tipo elektrinės, kurioms leistina generuoti galia rezervuota nuo 2023 m. kovo 4 d. (įskaitytinai) ir kurioms nustatyti ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis;

201.5. III kategorija – A2, B, C, D tipo elektrinės, kurioms leistina generuoti galia rezervuota nuo 2023 m. kovo 4 d. (įskaitytinai) ir kurioms nustatyti leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, nepriklausomai nuo to, ar jiems taip pat yra nustatyti susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir (ar) ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis;

201.6. IV.1 kategorija – Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 5 punkte nurodytos elektrinės, atsižvelgiant į šio straipsnio 6 dalyje nurodytą sąlygą, kai jų didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis nei 100 kW;

201.7. IV.2 kategorija – Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 6 punkte nurodytos elektrinės, atsižvelgiant į šio straipsnio 7 dalyje nurodytą sąlygą, kai jų didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis nei 100 kW;

201.8. IV.3 kategorija – kaupimo įrenginiai, kuriems leistina generuoti galia rezervuota nuo 2023 m. kovo 4 d. (įskaitytinai) ir kurių inverterio arba suminė inverterių galia yra didesnė kaip 100 kW;

201.9. Sąraše nurodytų tinklų naudotojų elektrinių įrengtosios galios dalis, kuriai netaikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl elektros energetikos sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, atitinkamai kategorijai

priskiriama pagal elektrinės didžiausią pajėgumą (Pmax), o dalis, kuriai taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl elektros energetikos sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, priskiriami III kategorijai.

202. Elektros energijos persiuntimo nutraukimas ir (ar) ribojimas vykdomas šia eilės tvarka:

202.1. pirmiausiai nutraukiamas kaupimų įrenginių, nurodytų Aprašo 201.8 papunktyje, generuojamos elektros energijos persiuntimas (įvykdomas IV.3 kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas);

202.2. nepakakus IV.3 kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo, elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar ribojimas, elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas vykdomas elektrinėms, nurodytoms Aprašo 201.7 papunktyje (t. y. vykdomas IV.2 kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas);

202.3. nepakakus IV.3 ir IV.2 kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo, elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar ribojimas vykdomas elektrinėms, nurodytoms Aprašo 201.6 papunktyje (t. y. vykdomas IV.1 kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas);

202.4. nepakakus IV.3, IV.2 ir IV.1 kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo, elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar ribojimas vykdomas elektrinėms, nurodytoms Aprašo 201.5 papunktyje (t. y. vykdomas III kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar ribojimas);

202.5. nepakakus IV.3, IV.2, IV.1 ir III kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo, elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar ribojimas vykdomas elektrinėms, nurodytoms Aprašo 201.4 papunktyje (t. y. vykdomas II.3 kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar ribojimas);

202.6. nepakakus IV.3, IV.2, IV.1, III, II.3 kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo, elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar ribojimas vykdomas elektrinėms, nurodytoms Aprašo 201.3 papunktyje (t. y. vykdomas II.2 kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar ribojimas);

202.7. nepakakus IV.3, IV.2, IV.1, III, II.3, II.2 kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo, elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar ribojimas vykdomas elektrinėms, nurodytoms Aprašo 201.2 papunktyje (t. y. vykdomas II.1 kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar ribojimas).

203. Aprašo 201.1 papunktyje nurodytoms elektrinėms leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso ir leistinos generuoti galios, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, nėra taikomi. A1 tipo elektrinėms gali būti nustatomi ir taikomi ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, kaip nurodoma Aprašo VII skyriuje.

204. Vykdant atitinkamos kategorijos elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar ribojimą leistinos generuoti galios ribojimas dėl sistemos balanso ir leistinos generuoti galios, susijęs su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, vykdomas pagal Operatoriaus esamas technines galimybes bei ribojimui atlikti reikiamą laiką pasirinktoms tai kategorijai priskirtoms elektrinėms ar kaupimo įrenginiams nuo įrengtosios galios, atsižvelgiant į perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą. Ribojimai atliekami iki tol, kol bus eliminuotos tinklų perkrovos ir užtikrintas sistemos balansas. Ribojimai atšaukiami įvertinus, kad nėra rizikos perkrauti Operatoriaus ir (ar) perdavimo elektros tinklų elektros įrenginių. Ribojimų atšaukimas yra vykdomas atbuline tvarka ir eiliškumu, kaip numatyta Aprašo 202 punkte.

205. Elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar ribojimą, susijusį su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, vykdo Operatoriaus dispečeris, atsižvelgdamas į transformatorių pastočių galios transformatorių apkrovimą, įtampos dydžius elektros tinkluose, remonto ar avarijos atvejus.

206. Elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar ribojimą, susijusį su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, prie elektros tinklų prijungtoms elektrinėms vykdo Operatoriaus dispečeris, gavęs perdavimo sistemos operatoriaus dispečerio nurodymą. Perdavimo sistemos operatoriaus dispečeris nurodymą vykdyti elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar

ribojimą duoda telefonu, nurodydamas reikiamą sumažinti leistiną generuoti galią atitinkamoje transformatorių pastotėje, elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo tikslą/rūšį (leistinos generuoti galios ribojimas, susijęs su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis). Perdavimo sistemos operatoriaus dispečeris, duodamas nurodymą dėl atitinkamos reikiamos sumažinti leistinos generuoti galios, privalo atsižvelgti į Operatoriaus pateiktą informaciją apie atitinkamoje transformatorių pastotėje prie elektros tinklų prijungtas elektrines ir kaupimo įrenginius, kuriems nėra galima įvykdyti elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo. Įvertinus, kad nėra rizikos perkrauti perdavimo elektros tinklų elektros įrenginių, perdavimo sistemos operatoriaus dispečeris duoda nurodymą Operatoriaus dispečeriui atšaukti prieš tai nurodytus ribojimus.

207. Elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar ribojimą dėl sistemos balanso prie elektros tinklų prijungtoms elektrinėms vykdo Operatoriaus dispečeris, gavęs perdavimo sistemos operatoriaus dispečerio nurodymą. Perdavimo sistemos operatoriaus dispečeris nurodymą vykdyti elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar ribojimą duoda telefonu, nurodydamas reikiamą sumažinti leistiną generuoti galią visuose elektros tinkluose ir elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo tikslą/rūšį (leistinos generuoti galios ribojimas dėl sistemos balanso). Perdavimo sistemos operatoriaus dispečeris, duodamas nurodymą dėl atitinkamos reikiamos sumažinti leistinos generuoti galios, privalo atsižvelgti į Operatoriaus pateiktą informaciją apie prie elektros tinklų prijungtas elektrines ir kaupimo įrenginius, kuriems nėra galima įvykdyti elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo. Įvertinus, kad nėra rizikos dėl sistemos balanso užtikrinimo, perdavimo sistemos operatoriaus dispečeris duoda nurodymą Operatoriaus dispečeriui atšaukti prieš tai nurodytus ribojimus dėl sistemos balanso.

208. Jei prireikus vykdyti energijos persiuntimo nutraukimą ar ribojimą nustatoma, jog elektros energiją į elektros tinklus persiunčia tinklų naudotojas, kuris vadovaujantis Aprašo 182.10, 182.11 papunkčiais ar kitais atvejais neturi teisės persiųsti elektros energiją į elektros tinklus, tokio tinklų naudotojo elektros energijos persiuntimas nutraukiamas pirmiausiai ir be išankstinio įspėjimo. Jei nėra galimas nuotolinis elektros energijos persiuntimo nutraukimas, tokio tinklų naudotojo elektros įrenginiai atjungiami, įskaitant elektros energijos vartojimo įrenginių atjungimą, jei nėra galimas tik elektros energijos gamybos ar kaupimo įrenginių atjungimas. Tinklų naudotojui nuostoliai dėl šiame punkte nurodytų Operatoriaus veiksmų nėra atlyginami.

209. Operatorius perdavimo sistemos operatoriui ne dažniau kaip kas tris mėnesius teikia informaciją apie prie elektros tinklų prijungtas (įskaitant prijungtas paleidimo-derinimo darbams) elektrines ir kaupimo įrenginius (jų suminę leistiną generuoti galią), kuriems nėra nustatyti leistinos generuoti galios ribojimai dėl elektros energetikos sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ir dėl to nėra galima įvykdyti elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo ir kuriems yra nustatyti šie ribojimai.

210. Operatorius tinklo balansavimo paslaugos ar kitų papildomų paslaugų neteikia ir neįsipareigoja tinklų naudotojui užtikrinti šios paslaugos ar atlyginti nuostolių ar negautų pajamų dėl negalėjimo vykdyti tokią paslaugą. Tinklų naudotojas, pageidaujantis dalyvauti perdavimo sistemos operatoriaus koordinuojamoje balansavimo paslaugoje ar kitose papildomose paslaugose, turi kreiptis į perdavimo sistemos operatorių ir į elektros energijos paklausos telkėją, kai šias paslaugas teikia per telkėją, įgyvendinti jų nustatytus reikalavimus tokiai veiklai ir sudaryti sutartį balansavimo paslaugos vykdymui, o šio tinklų naudotojo kaupimo įrenginiai, dalyvaujantys papildomų paslaugų teikime, turi atitikti Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos apraše nurodytus reikalavimus.

211. Jei dėl tinklų naudotojų įrenginių ir (ar) jų eksploatacijos trūkumų neužtikrinamas teleinformacijos apsikeitimas ar neteisingai pateikiama teleinformacija (blogi matavimai, signalai, nevykdomos valdymo komandos, nėra ryšio su tinklų naudotojo nuosavybėje esančiais įrenginiais ar įranga neveikia) tarp operatoriaus realaus laiko dispečerinio valdymo sistemos ir tinklų naudotojo įrenginių ir dėl to arba dėl kitų nuo tinklų naudotojų priklausančių priežasčių Operatorius neturi galimybės laiku ir reikiama apimtimi nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimo, Operatorius turi teisę jų reikalauti dėl to patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo bei turi regreso teisę į šiuos tinklų naudotojus padengiant kitų tinklų naudotojų patirtus nuostolius.

212. Jei didesnės apimties ir (ar) trukmės elektros energijos persiuntimo ribojimas ar nutraukimas įvykdomas dėl perdavimo sistemos operatoriaus netinkamo nurodymo, Operatorius turi

teisę reikalauti iš jo dėl to patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo ir turi regreso teisę į perdavimo sistemos operatorių dėl tokio ribojimo tinklų naudotojams, kurių elektros įrenginiai prijungti prie Operatoriaus elektros tinklų, sukeltų nuostolių atlyginimo.

213. Elektrinės projektavimo, prijungimo sutarties ir persiuntimo paslaugos sutarties stadijoje turi būti išspręsti visi galimi tinklo veikimo režimai ir elektrinės galimybės veikti esant atitinkamiems režimams.

214. Elektros energijos persiuntimas elektros tinklais taip pat gali būti laikinai ribojamas ar nutraukiamas bei dėl tokio ribojimo ar nutraukimo nuostoliai tinklų naudotojui atlyginami Elektros energetikos įstatymo, Įstatymo bei jų įgyvendinamųjų teisės aktų nurodytais atvejais ir tvarka.

215. Laikinas elektros energijos persiuntimo elektros tinklais ribojimas ar nutraukimas vykdomas pagal elektrinės projektavimo, prijungimo sutarties ir persiuntimo paslaugos sutarties stadijoje numatytus elektros tinklų veikimo režimus ir jų metu numatytas elektrinės ar kaupimo įrenginio veikimo galimybes. Elektros tinklų veikimo režimai ir elektrinės ar kaupimo įrenginio veikimo galimybės nurodomos techniniame darbo projekte, kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekte, prijungimo paslaugos sutartyje, nuosavybės ribų akte ir (ar) persiuntimo paslaugos sutartyje.

216. Perdavimo sistemos operatorius elektros energijos priėmimo ir persiuntimo ribojimo dėl perdavimo tinklo pralaidumų ribojimo atveju privalo gauti teleinformaciją bei turėti galimybę riboti prie skirstomųjų elektros tinklų prijungtos C tipo elektrinės generuojamą galią, keisti-valdyti elektrinės parametrus, reikalingus elektros perdavimo tinklo dažnio ir įtampos palaikymui.

217. Tinklų naudotojas, valdantis C ar D tipo elektrinę, prijungtą prie Operatoriaus elektros tinklų, privalo perdavimo sistemos operatoriui perduoti teleinformaciją, vadovaujantis Standartiniais techniniais valdymo ir teleinformacijos reikalavimais skirstomojo tinklo operatoriui C ar D tipo elektros energijos gamybos modulio prijungimui, kurie skelbiami perdavimo sistemos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu). Siekiant užtikrinti patikimus teleinformacijos mainus, perdavimo sistemos operatorius ir tinklų naudotojas sudaro Tarpusavio santykių nuostatus dėl teleinformacijos operatoriui teikimo.

218. Tais atvejais, kai prijungimo sąlygose numatyta, kad tinklų naudotojas, valdantis kaupimo įrenginius, prijungtus prie Operatoriaus elektros tinklų, privalo perdavimo sistemos operatoriui perduoti teleinformaciją, šis tinklų naudotojas privalo vadovautis Elektros energijos kaupimo įrenginių valdymo reikalavimais, kurie yra skelbiami perdavimo sistemos operatoriaus interneto svetainėje (www.litgrid.eu).

219. Apie leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, taikymą, taip pat apie ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, kai jie taikomi dėl avarijos, sutrikimo ar gedimo, taikymą tinklų naudotojas iš anksto nėra informuojamas.

XVIII SKYRIUS
LEISTINOS GENERUOTI GALIOS VIRŠIJIMO APRIBOJIMAI

220. Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnyje nurodyti asmenys, eksploatuodami prie elektros tinklų prijungtus elektros įrenginius, privalo neviršyti leistinos generuoti galios, nurodytos prijungimo paslaugos sutartyje, nuosavybės ribų akte ir (ar) kituose su tinklų naudotojo elektros įrenginiais susijusiuose dokumentuose, taip pat vadovaujantis Aprašu ar kitais teisės aktais apribotos leistinos generuoti galios. Kai prie elektros tinklų yra prijungta hibridinė elektrinė arba tame pačiame prijungimo taške prie elektros tinklų yra prijungta elektrinė ir kaupimo įrenginys, laikoma, kad viršijama leistina generuoti galia ir tuo atveju, jei viršijama leistina generuoti galia, suteikta atitinkamam gamybos profiliui ar kaupimo profiliui. Leistinos generuoti galios viršijimo faktas nustatomas atsižvelgiant į kontrolinės ir komercinės elektros apskaitos duomenis. Kai tinklų naudotojas generuoja elektros energiją į elektros tinklus pasibaigus Tarybos išduotoje elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymoje nurodytam terminui, laikoma, kad jis viršija leistiną generuoti galią, jei viršija leistiną generuoti galią, nustatytą vadovaujantis Aprašo 182.10 papunkčiu atnaujintame nuosavybės ribų akte (leistina generuoti galia yra laikoma lygia 0 kW, jei buvo kreipiamasi dėl elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, arba lygia iki prieš prijungimą

bandymams buvusiam dydžiui, jei buvo kreipiamasi dėl leistinos generuoti galios keitimo). Kai tinklų naudotojas generuoja elektros energiją į elektros tinklus neįvykdęs prijungimo prie elektros tinklų teisės aktų reikalavimų, t. y. neturėdamas tam suteiktos teisės, laikoma, kad jam suteikta leistina generuoti galia yra lygi 0 kW ir generuojant elektros energiją į elektros tinklus taikomos šio skyriaus nuostatos, išskyrus Aprašo 221 punktą.

221. Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnyje nurodyti asmenys, viršiję leistiną generuoti galią, kiekvieną mėnesį Operatoriui moka baudą už leistinos generuoti galios viršijimą esant bent vienai iš šių sąlygų:

221.1. leistina generuoti galia viršijama ne trumpiau kaip 5 sumines valandas per mėnesį (nepertraukiamai arba atskirais intervalais);

221.2. leistina generuoti galia viršijama 5% ar daugiau.

222. Bauda už leistinos generuoti galios viršijimą yra lygi per kalendorinį mėnesį į Operatoriaus tinklus persiųsto leistiną generuoti galią viršijančio elektros energijos kiekio (kWh) ir kainos, tris kartus didesnės nei vidutinė ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kaina, susiformavusi Lietuvos kainų zonoje kitos paros rinkoje, sandaugai. Per kalendorinį mėnesį į Operatoriaus elektros tinklus persiųstas leistiną generuoti galią viršijantis elektros energijos kiekis yra lygus kiekvienos kalendorinio mėnesio valandos į Operatoriaus elektros tinklus persiųsto elektros energijos kiekio, viršijančio leistiną generuoti galią, sumai.

223. Aprašo 222 punkte nurodytam baudos skaičiavimui naudojami 15 minučių intervalų elektros apskaitos prietaisų rodmenys. Jeigu toks detalumas nėra galimas, skaičiavimai atliekami naudojant vienos valandos intervalų rodmenis.

224. Baudą už leistinos generuoti galios viršijimą Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnyje nurodytas asmuo privalo sumokėti ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

225. Jei leistina generuoti galia yra viršyta ne mažiau, nei nurodyta Aprašo 221 punkte, tačiau apskaičiuotas baudos už leistinos generuoti galios viršijimą dydis yra mažesnis nei 2 eurai, Operatorius apie leistinos generuoti galios viršijimą informuoja tinklų naudotoją ir bauda nėra taikoma. Šiame punkte nurodytais atvejais tinklų naudotojas apie leistinos generuoti galios viršijimą neinformuojamas, jei leistina generuoti galia viršijama ne daugiau nei 0,1 kW.

226. Vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 72 straipsnio 1 dalimi, Operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą, jeigu Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnyje nurodyti asmenys, gavę Operatoriaus rašytinį įspėjimą, per 5 dienas nenutraukia šios leistinos generuoti galios viršijimo. Šį įspėjimą Operatorius pateikia tuomet, kai, užfiksavus kitą leistinos generuoti galios viršijimą, kai Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnyje nurodytas asmuo per pastaruosius 12 mėnesių yra gavęs ne mažiau kaip keturias baudas už leistinos generuoti galios viršijimą, išskyrus Aprašo 227 punkte nurodytus atvejus.

227. Vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 72 straipsnio 1 dalimi, Operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo, jeigu dėl Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnyje nurodytų asmenų leistinos galios viršijimo kyla perdavimo ar skirstomųjų tinklų avarijos grėsmė arba kenkiama elektros energetikos sistemos saugumui ir patikimumui.

228. Nutraukiant elektros energijos persiuntimą, Operatorius turi teisę atjungti Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnyje nurodyto asmens įrenginius nuo Operatoriaus tinklų ir demontuoti elektros apskaitos prietaisus ir elektros atvadą. Tokiu būdu nuo Operatoriaus tinklų atjungtas Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnyje nurodyto asmens elektros įrenginiams elektros energijos persiuntimas atnaujinamas vadovaujantis Prijungimo apraše bei Apraše nustatyta tvarka, atlyginus visas Operatoriaus patirtas išlaidas.

229. Operatorius nekompensuoja Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnyje nurodyto asmens patirtų išlaidų dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnyje nurodytam asmeniui viršijus leistiną generuoti galią.

230. Kai elektrinei ar kaupimo įrenginiui taikomas Aprašo 273 punkte nurodytas leistinos generuoti galios ribojimas, bauda už leistinos generuoti galios viršijimą taikoma tinklų naudotojui, kuriam priklauso nuosavybės ribų akte nurodyta valdomoji elektrinė ar valdomasis kaupimo įrenginys.

231. Apskaičiuojant, ar yra viršyta leistina generuoti galia, tinklų naudotojui suteikta leistina generuoti galia palyginama su matematine trijų fazių suma A- apskaitos prietaiso registre (A1-, A2-, A3-).

232. Operatorius turi teisę apie nustatytą leistinos generuoti galios viršijimą konkrečiame elektros įrenginyje informuoti rangovą, šiam elektros įrenginiui Prijungimo aprašo nustatyta tvarka patvirtinusį rangovo deklaraciją.

XIX SKYRIUS
HIBRIDINIŲ ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ

233. Prijungiant hibridinę elektrinę jos atskirų elektrinių ir kaupimo įrenginių įrengtųjų galių suma laikoma hibridinės elektrinės bendra įrengtąja galia.

234. Hibridinės elektrinės bendru didžiausiu pajėgumu (Pmax) laikoma visų hibridinės elektrinės elektrinių ir kaupimo įrenginių keitiklių (kai jie yra atskiri, skirti tik kaupimo įrenginiui) vardinių aktyviųjų galių suma, išskyrus, kai hibridinėje elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių ir elektros energijos gamybos įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija. Kai hibridinėje elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, didžiausias pajėgumas nurodomas taip, kaip nustatyta Aprašo 2.30 papunktyje.

235. Hibridinės elektrinės yra prijungiamos *mutatis mutandis* vadovaujantis Aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytomis elektrinių prijungimui prie elektros tinklų taikomomis procedūromis bei Aprašo nuostatomis, taikomomis elektrinėms, detalizuojančiomis su jomis susijusių veiksmų atlikimą, atsižvelgiant į tinklų naudotojo, siekiančio prijungti hibridinę elektrinę, kategoriją, pasirinktą veiklos būdą, suminę visų hibridinės elektrinės įrenginių įrengtąją galią, hibridinės elektrinės didžiausią pajėgumą (Pmax) bei leistiną generuoti galią prijungimo taške. Hibridinės elektrinės tipas yra nustatomas pagal jos didžiausią pajėgumą (Pmax), kuris nustatomas vadovaujantis Aprašo 234 punktu. Hibridinėms elektrinėms taikomi tokie patys techniniai prijungimo prie elektros tinklų reikalavimai, kaip elektrinėms, nurodyti Aprašo XXIV skyriuje ir kitose Aprašo nuostatose. Hibridinę elektrinę gali vystyti vienas tinklų naudotojas arba jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys jungtinės veiklos partneriai, jeigu jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines prijungimo sąlygas arba prijungimo sąlygas, kai išankstinės prijungimo sąlygos nėra reikalingos, hibridinės elektrinės suformavimui. Jungtinės veiklos sutartyje dėl hibridinės elektrinės vystymo turi būti nurodytas vienas visus jungtinės veiklos partnerius atstovaujantis partneris, kuriam bus išduodami leidimai, prijungimo sąlygos ir kiti dokumentai.

236. Su tinklų naudotojais, siekiančiais prie elektros tinklų prijungti hibridinę elektrinę, sudaromas ketinimų protokolas Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka. Hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų atveju, su tinklų naudotoju sudaromas vienas ketinimo protokolas, nurodytas Aprašo 4 priede. Tuo atveju, kai tinklų naudotojas, turintis teisę dalyvauti aukcione, su prie elektros tinklų prijungiama elektrine siekia dalyvauti aukcione, su tinklų naudotoju sudaromas ketinimų protokolas, nurodytas Aprašo 3 priede.

237. Asmenys, siekiantys įrengti hibridines elektrines, gali vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytą veiklą tik tuo atveju, jei visų hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir kaupimo įrenginių, kai jie yra įrengiami, statybai ar įrengimui naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga.

238. Hibridinės elektrinės leistina generuoti galia turi atitikti Skatinimo aprašo 40 punkto nuostatas. Hibridinės elektrinės leistina generuoti galia prijungimo taške negali būti didesnė nei didžiausia atskiros energijos rūšies ir (ar) kaupimo įrenginio įrengtoji galia arba keitiklio, su kuriuo sujungtas generacijos šaltinis arba kaupimo įrenginys, aktyvioji galia (pasirenkamas vienas iš šių dydžių, kuris mažesnis) . Kaupimo įrenginio leistina naudoti galia negali būti didesnė nei kaupimo įrenginio leistina generuoti galia, o tuo atveju, kai kaupimo įrenginys yra hibridinės elektrinės dalis, ne didesnė nei hibridinės elektrinės leistina generuoti galia.

239. Hibridinės elektrinės bandymai turi būti atliekami, kai jos bendras didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW.

XX SKYRIUS
ELEKTRINIŲ IR KAUPIMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ KARTU (TAME PAČIAME PRIJUNGIMO TAŠKE)

240. Kai siekiama prie elektros tinklų kartu (tame pačiame prijungimo taške) prijungti elektrinę ir kaupimo įrenginį, *mutatis mutandis* taikomos Aprašo nuostatos, taikomos hibridinėms elektrinėms (išskyrus nuostatas dėl pralaidymų rezervavimo), jei Apraše ar kituose teisės aktuose nenumatyta kitaip.

241. Kai siekiama prie elektros tinklų kartu (tame pačiame prijungimo taške bei vienu metu) prijungti elektrinę ir kaupimo įrenginį, su tinklų naudotoju sudaromas vienas bendras ketinimų protokolas (Aprašo 4 priedas), prievolių įvykdymo užtikrinimą teikiant pagal bendrą elektrinės ir kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią, pasinaudojimui prievolių įvykdymo užtikrinimu – *mutatis mutandis* taikomos nuostatos, taikomos hibridinėms elektrinėms, o ketinimų protokolo terminas nustatomas dviem mėnesiais ilgesnis nei ilgiausias iš leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir plėtoti energijos kaupimo pajėgumus terminas. Kai prie statomos elektrinės papildomai numatoma įrengti kaupimo įrenginį ir nėra didinama leistina generuoti galia, sudaromas susitarimas dėl ketinimų protokolo pakeitimo. Kai siekiama prie elektros tinklų tame pačiame prijungimo taške prijungti elektrinę ir kaupimo įrenginį, kai elektrinė arba kaupimo įrenginys jau prijungti prie elektros tinklų, ketinimų protokolas sudaromas pagal Aprašo 4 priede nurodytą formą (jei prie kaupimo įrenginio įrengiama elektrinė) arba Aprašo 5 arba 6 priedai (jei prie elektrinės prijungiamas kaupimo įrenginys).

242. Kai siekiama prie elektros tinklų kartu (tame pačiame prijungimo taške, nepriklausomai nuo to, ar jie įrengiami vienu metu, ar vienas iš elektros įrenginių įrengiamas kitam jau esant prijungtam prie elektros tinklų) prijungti elektrinę ir kaupimo įrenginį, poreikis gauti energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą paleidimo ir derinimo laikotarpiui ir (ar) energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą (jei reikalinga) vertinamas atsižvelgiant į bendrą elektrinės ir kaupimo įrenginio didžiausią pajėgumą (Pmax). Kai nėra reikalinga energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma paleidimo ir derinimo laikotarpiui ir (ar) energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma, prijungimo procese Operatoriui turi būti teikiama rangovo deklaracija Prijungimo aprašo 3 arba 4 priedas. Kai vienas iš elektros įrenginių įrengiamas kitam jau esant prijungtam prie elektros tinklų, teikiant rangovo deklaraciją apie elektrinės ir (ar) energijos kaupimo įrenginio įrengimą abu elektros įrenginiai privalo atitikti reikalavimus, galiojančius šios deklaracijos teikimo metu.

243. Kai siekiama prie elektros tinklų kartu (tame pačiame prijungimo taške) prijungti elektrinę ir kaupimo įrenginį, kai dėl vieno iš šių įrenginių vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu nėra sudaromas ketinimų protokolas, ketinimų protokolas sudaromas dėl įrenginio, dėl kurio vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo nuostatomis privalomas sudaryti ketinimų protokolas, sudaromas ketinimų protokolas ir šiame protokole nurodoma įrenginio, dėl kurio ketinimų protokolas nesudaromas, techninė informacija. Šiame papunktyje nurodytu atveju išduodamos bendros išankstinės prijungimo sąlygos, bendros prijungimo sąlygos elektrinei ir kaupimo įrenginiui bei paprastai sudaroma bendra prijungimo paslaugos sutartis. Kai dėl vieno iš elektros įrenginių yra sudarytas ketinimų protokolas ir tinklų naudotojas pageidauja tame pačiame prijungimo taške įrengti kitą elektros įrenginį, kurių įrengimui ketinimų protokolas nesudaromas, prieš išduodant prijungimo sąlygas šiam elektros įrenginiui arba prieš priimant deklaraciją, kai prijungimo sąlygos neišduodamos, turi būti sudarytas ketinimo protokolo pakeitimas, kuriame nurodoma įrenginio, dėl kurio ketinimų protokolas nesudaromas, techninė informacija.

244. Kai dėl elektrinės siekiama dalyvauti aukcione bei siekiama prie elektros tinklų kartu (tame pačiame prijungimo taške) prijungti elektrinę ir kaupimo įrenginį, sudaromi atskiri ketinimų protokolai. Jei kaupimo įrenginiui leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nėra reikalingas, techninė informacija dėl šio įrenginio nurodoma ketinimų protokole, sudaromame dėl elektrinės, dėl kurios planuojama dalyvauti aukcione.

XXI SKYRIUS

PEB IR AIEB ELEKTRINIŲ AR KAUPIMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ

245. PEB ir AIEB, kreipdamosi dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo, Operatoriui pateikia dokumentus, nurodytus Aprašo 7 punkte, o kreipdamosi dėl prijungimo sąlygų išdavimo ir prijungimo taško parinkimo, pateikia dokumentus, nurodytus Aprašo 124 punkte. PEB ir AIEB, kreipdamosi dėl:

245.1. išankstinių prijungimo sąlygų (taikoma AIEB atveju) ir prijungimo sąlygų išdavimo (taikoma PEB atveju) taip pat privalo pateikti steigimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas jų tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas;

245.2. prijungimo sąlygų išdavimo taip pat turi pateikti Tarybos sprendimą dėl PEB ar AIEB statuso suteikimo.

246. Prijungiant PEB ir AIEB elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius, taikomi prijungimo reikalavimai, analogiški gamintojų elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių prijungimui prie elektros tinklų.

247. Prijungiant PEB ir AIEB atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, išskyrus AIEB, ketinančių dalyvauti aukcione, netaikomas reikalavimas dėl ketinimų protokolų sudarymo.

248. Prijungiant AIEB ir PEB, siekiančių vykdyti Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytą veiklą, elektrines, taikomi analogiški reikalavimai ir procesiniai žingsniai kaip gamintojų, vykdančių Įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nurodytą veiklą, elektrinių prijungimui prie elektros tinklų, išskyrus Aprašo 247 punkte nurodytas išimtis dėl ketinimų protokolo sudarymo.

XXII SKYRIUS
AKTYVIŲJŲ VARTOTOJŲ ELEKTRINIŲ AR KAUPIMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ

249. Aktyvieji vartotojai prieš pradėdami veiklą kaip rinkos dalyviai privalo sudaryti atsiskaitymo už disbalansą sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutartį dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi ir apie tai informuoti Operatorių elektroninių ryšių priemonėmis. Tinklų naudotojas laikomas aktyviuoju vartotoju nuo šios informacijos gavimo dienos.

250. Gaminančiam vartotojui arba gamintojui, siekiančiam pakeisti vykdomos veiklos statusą ir tapti aktyviuoju vartotoju, taikomos Aprašo 4, 5 (dėl veiklos keitimo į aktyviojo vartotojo) ir 78 punktų nuostatos.

XXIII SKYRIUS
GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

251. Kai gaminančių vartotojų elektrines siekiama prijungti vartotojo objekte, kuris prie elektros tinklų yra prijungtas terminuotam laikotarpiui, šio gaminančio vartotojo elektrinė prijungiama terminuotam laikotarpiui, sutampančiam su vartotojo objekto prijungimo prie elektros tinklų terminuotu laikotarpiu.

252. Gaminančio vartotojo elektrinių prijungimu prie elektros tinklų negali būti laikomi atvejai, kai asmuo siekia viename objekte įrengti ir eksploatuoti elektrinę iš atsinaujinančių energijos išteklių ir elektros energijos gamybos įrenginį, gaminantį elektros energiją ne iš atsinaujinančių energijos išteklių, kai šie įrenginiai nėra naudojami kaip autonominiai elektros energijos šaltiniai avarinio režimo schemoje.

XXIV SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRINIŲ IR KAUPIMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS TINKLŲ

253. Prijungimo taško parinkimo sąlygos ir kriterijai:

253.1. elektrinių, kurios prijungiamos siekiant visą pagamintą elektros energiją atiduoti į elektros tinklus, savo poreikiams sunaudojant tik tą elektros energijos kiekį, kuris reikalingas elektrinės technologiniams procesams užtikrinti, ir kaupimo įrenginių, kurių leistina generuoti galia yra didesnė už 0 ir ne didesnė nei leistina naudoti galia, prijungimo taškas ir nuosavybės riba nustatomi esamuose, prie elektrinės įrengimo vietos artimiausiuose, žemos įtampos (0,23 kV−0,4 kV) elektros tinkluose, jei prijungiant elektrinę ar kaupimo įrenginį šių tinklų pajėgumų padidinimas nebūtinas (išskyrus, kai esamoje transformatorinėje pakeičiamas galios transformatorius), kitu atveju prijungimo taškas ir nuosavybės riba nustatomi vidutinės įtampos (6–35 kV) elektros tinkluose. Operatorius, projektavimo metu nustačius poreikį, tinklų naudotojo lėšomis keičia žemos įtampos (0,23 kV−0,4 kV) galios transformatorius, vidutinės įtampos (6−35 kV) elektros tinklus, t. y. padidina pajėgumus vidutinės įtampos (6−35 kV) linijose, skirstomuosiuose punktuose, transformatorių pastotėse ir kituose įrenginiuose;

253.2. į transformatorių pastočių 10 kV arba 35 kV skirstyklas tinklų naudotojų elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginiai prijungiami šia tvarka:

253.2.1. jei transformatorių pastotės galios transformatoriaus pilnutinė galia yra 10 arba mažiau MVA, į jos 10 kV arba 35 kV skirstyklas gali būti jungiamos elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW;

253.2.2. jei transformatorių pastotės galios transformatoriaus pilnutinė galia didesnė kaip 10 MVA, į jos 10 kV arba 35 kV skirstyklas gali būti jungiamos elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 2 MW;

253.2.3. Aprašo 253.2.1 ir 253.2.2 papunkčiai netaikomi, jei tinklų naudotojas savo lėšomis išplečia 10 kV arba 35 kV skirstyklą, papildomais narveliais neužimdamas esamų rezervinių vietų;

253.2.4. transformatorių pastotėje turi būti palikta rezervinės vietos papildomų 10 kV narvelių sumontavimui ir (ar) rezerviniai narveliai. Rezervinių vietų ir (ar) rezervinių narvelių skaičius turi būti toks, kad prie kiekvienos 10 kV šynų sekcijos būtų galima būtų prijungti po 2 papildomus prijunginius. Šie rezerviniai narveliai ir (ar) vietos negali būti užimti tiesiogiai prie šio narvelio prijungiant tinklų naudotojų elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius. Nesant galimybės tinklų naudotojų elektros įrenginių prijungti pagal šio papunkčio reikalavimus, atliekant skirstyklos išplėtimą papildomų rezervinių vietų įrengimas prijungimo sąlygose nėra numatomas;

253.3. gamintojų, kurie prisijungia elektrines į savo elektros energiją vartojančių objektų vidaus elektros tinklus su tikslu į elektros tinklus generuoti elektros energijos kiekį, likusį nuo nesunaudoto savo reikmėms ir ūkio poreikiams, ir (ar) kaupimo įrenginių, kurių leistina generuoti galia yra didesnė už 0, objekto prijungimo taškas ir riba nekeičiama, jeigu objekto leistina generuoti galia ne didesnė nei leistina naudoti galia. Jeigu šio tinklų naudotojo objektui suteikiama leistina generuoti galia yra didesnė nei leistina naudoti galia, esamas objekto prijungimo taškas gali būti keičiamas vadovaujantis Aprašo 253.1 papunkčio prijungimo taško parinkimo kriterijais;

253.4. prijungiant tinklų naudotojų elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius, Operatorius tinklų naudotojų lėšomis padidina pajėgumus žemos įtampos tinkluose (0,23 kV−0,4 kV) ir (arba) vidutinės įtampos (6−35 kV) elektros tinklus, t. y. padidina pajėgumus žemos įtampos (0,23 kV–0,4 kV) ir (arba) vidutinės įtampos (6−35 kV) linijose, transformatorinėse, skirstomuosiuose punktuose, transformatorių pastotėse ir kt. įrenginiuose;

253.5. tinklų naudotojo elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio, kurio leistina generuoti galia yra didesnė už 0, jungimo prie transformatorinės žemos įtampos išvado atveju linijinio apsaugos aparato nominalas gali būti lygus transformatoriaus žemos įtampos išvado apsaugos aparato nominalui;

253.6. normalių nutraukimų schemos, vidutinės įtampos tinkle, prijungiant tinklų naudotojų elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius nekeičiamos.

254. Tinklų naudotojams, kurie visą jų objekte esančioje elektrinėje pagamintą elektros energiją persiunčia į Operatoriaus elektros tinklus, techninės apskaitos skydas ir techninė apskaita prie generatoriaus neįrengiama, jeigu objektui suteikta leistina naudoti galia sudaro ne daugiau kaip 5 procentus nuo objekto didžiausio pajėgumo (Pmax) arba, jei leistina naudoti galia sudaro daugiau

kaip 5 procentus nuo objekto didžiausio pajėgumo (Pmax), tačiau ši visa leistina naudoti galia yra būtina elektrinės technologiniams procesams užtikrinti. Jei leistina naudoti galia yra didesnė nei 5 procentai nuo didžiausio pajėgumo (Pmax), išskyrus, jei ji visa yra būtina elektrinės technologiniams procesams užtikrinti, reikalinga prie elektrinės generatorių įrengti papildomą apskaitos skydą su techninėmis apskaitomis, išskyrus Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 126 punkte nurodytas išimtis. Kai hibridinėse elektrinėse naudojami skirtingi generacijos šaltiniai ir (ar) kaupimo įrenginiai, išskyrus Įstatymo 20^3 straipsnio 5 dalyje nurodytus atvejus, turi būti įrengiamos atskiros apskaitos, skirtos kiekvieno generacijos šaltinio pagamintai elektros energijai apskaičiuoti (išskyrus Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 126 punkte nurodytas išimtis) ir (ar) kaupimo įrenginio į elektros tinklus patiektai ir iš elektros tinklų suvartotai elektros energijai apskaičiuoti. Kai gamintojų elektrinės prijungiamos objekto, kuris vartoja elektros energiją, vidaus tinkle, elektrinės leistina generuoti galia turi neviršyti gamintojo objektui, kuris vartoja elektros energiją, suteiktos leistinos naudoti galios.

255. Operatorius, vertindamas elektrinių ir kaupimo įrenginių prijungimo galimybes žemos įtampos elektros tinkluose, vadovaujasi išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų balandžio–rugsėjo mėnesių 0,4 kV fazinių įtampų 10 minučių vidurkių duomenimis, bet ne mažiau kaip savaitės imties išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų 0,4 kV fazinių įtampų 10 minučių vidurkių duomenimis. Neturint šio laikotarpio savaitės duomenų, turi būti vadovaujamasi šio laikotarpio bent 1 paros išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų 10 minučių vidurkių duomenimis, o neturint šių duomenų – kito metų laikotarpio, kuris yra ne mažesnis nei 1 para, išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų 10 minučių vidurkių duomenimis. Neturint išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų duomenų, vadovaujamasi bent 1 paros tinklo analizatoriaus 0,4 kV fazinių įtampų duomenimis. Nustatydamas viršutinę fazinės įtampos vertę iš visos turimos fazinių įtampų verčių imties Operatorius pašalina 0,5 procento didžiausių 10 minučių vidurkių įtampų verčių. Nustatydamas žemiausią fazinės įtampos vertę Operatorius iš visos turimos fazinių įtampos verčių imties pašalina 5 proc. mažiausių 10 minučių vidurkių įtampos verčių. Tinklų naudotojų elektrinių ir kaupimo įrenginių (kai jie veikia generacijos režimu) prijungimas prie elektros tinklų vertinamas pagal aukščiausią likusią fazinės 10 minučių vidurkių įtampos vertę apdorotų duomenų imtyje. Kaupimo įrenginių, kai jie veikia vartojimo režimu, prijungimas prie elektros tinklų vertinamas pagal žemiausią likusią fazinės 10 minučių vidurkių įtampos vertę apdorotų duomenų imtyje.

256. Prie vidutinės įtampos elektros linijų tinklų naudotojų elektrinės prijungiamos tranzitu per komutacinį punktą, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus. Numatant tinklų naudotojų elektrinių prijungimą prie vidutinės įtampos tinklų, kai elektrinės leistina generuoti galia lygi arba mažesnė nei 500 kW ir jos atstumas nuo magistralinės linijos iki elektrinės yra didesnis nei 500 m, elektrinė gali būti prijungiama per esamą atšakinę vidutinės įtampos liniją (ne tranzitu), kurios ilgis yra didesnis nei 500 m, bet ne didesnis nei 2 km. Iki 250 kW leistinos generuoti galios elektrinės prie vidutinės įtampos elektros linijų gali būti jungiamos per oro linijos jungtuvą. Prie komutacinių punktų turi būti suprojektuoti ir įrengti privažiavimai.

257. Tinklų naudotojui užpildžius paraiškas dėl kelių atskirų elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimo besiribojančiuose ar viename bendrame sklype, Operatorius apjungia šias paraiškas į vieną paraišką, išduoda vienas bendras išankstines arba prijungimo sąlygas bei laiko įrenginį vienu elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo objektu. Tokiu atveju šio objekto įrengtoji ir leistina generuoti galios susumuojamos. Ši nuostata netaikoma, jei elektrinėse ir (ar) kaupimo įrenginiuose bus vykdoma skirtinga veikla arba, kai prie elektros tinklų siekiama prijungti elektros energijos gamybos įrenginius, naudojančius skirtingas energijos išteklių rūšis.

258. Tinklų naudotojų elektrinės, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) didesnis kaip 100 kW, prijungiamos prie Operatoriaus elektros tinklų su galimybe dirbti tik normaliu tinklo veikimo režimu. Esant remontiniam ar avariniam režimui, šios elektrinės į elektros tinklus leistina generuoti galia automatiškai turi būti ribojama iki 0 kW. Esant avariniam ar remontiniam režimui, operatorius nekompensuoja gamintojo dėl nepagamintos elektros energijos patirtų nuostolių, išskyrus Elektros energetikos įstatyme nurodytus atvejus. Šio punkto reikalavimai netaikomi, jei tinklų naudotojas ir Operatorius susitaria dėl kitokių prijungimo sąlygų.

259. Tinklų naudotojas, išskyrus išimtis, nurodytas Aprašo VII skyriuje, siekdamas sumažinti prijungimo prie elektros tinklų išlaidas elektros tinklų pajėgumų padidinimui, gali susitarti su

Operatoriumi dėl elektrinės veikimo apribojimo pagal Aprašo 85 punktą. Tokiu atveju nebūtų numatomas transformatorių keitimas ir gamintojo elektrinė būtų prijungiama prie mažiau apkrauto transformatoriaus, tačiau vienam iš transformatorių atsijungus dėl avarinio režimo arba Operatoriui vieną iš transformatorių atjungus dėl elektros tinkluose vykdomų remonto darbų, tinklų naudotojo generacija būtų negalima ir Operatorius nekompensuotų tinklų naudotojo dėl nepagamintos elektros energijos patirtų nuostolių ar negautų pajamų. Nuostata dėl nepagaminto elektros energijos kiekio nekompensavimo taikoma ir tais atvejais, kai transformatorių pastotė, prie kurios prijungiama tinklų naudotojo elektrinė, turi tik vieną galios transformatorių.

260. Viena tinklų naudotojo elektrinė jungiama prie Operatoriaus elektros tinklų tik per vieną fizinę jungtį ir vieną apskaitos prietaisą, išskyrus šiame punkte ir Aprašo 261 punkte nurodytas išimtis. Šis reikalavimas netaikomas elektrinėms, jungiamoms į esamų tinklų naudotojų objektų vidaus elektros tinklus ir tokiu atveju išlaikoma esama objekto apskaitos įrengimo schema.

261. Jei transformatorių pastotės galios transformatoriaus vidutinės įtampos apvijos yra padalintos ir vienos iš padalintų apvijų galia yra mažesnė nei siekiamos prijungti elektrinės, kurios leistina generuoti galia neviršija galios transformatoriaus aukštos įtampos apvijos galios nominalo, tokią elektrinę galima padalinti į dvi elektrines ir kiekvieną iš jų prijungti prie skirtingų galios transformatoriaus vidutinės įtampos padalintų apvijų įrengiant atskiras fizinės jungtis ir atskirus apskaitos prietaisus. Laikoma, kad kiekviena iš šių elektrinių yra prijungiama atskirame prijungimo taške. Dėl kiekvienos iš šių elektrinių sudaromas atskiras ketinimų protokolas (kai ketinimų protokolas dėl vienos iš šių elektrinių jau yra sudarytas, jis atitinkamai pakeičiamas).

262. Tinklų naudotojo elektrinei turi būti suteikta ne mažiau nei 1 kW leistina naudoti galia technologiniams elektrinės procesams palaikyti arba kitiems elektrinės poreikiams tenkinti (apsaugos signalizacija, teritorijos apšvietimas ir kt.). Jeigu tinklų naudotojas, pildydamas paraišką elektrinei prijungti prie elektros tinklų, leistinos naudoti galios nepasirenka, šią galią nustato Operatorius. Leistina naudoti galia nustatoma ne mažesnė nei 5 procentų dydžio nuo didžiausio pajėgumo (Pmax), bet ne mažiau nei 1 kW. Jei tinklų naudotojas pageidauja leistinos naudoti galios, kuri yra didesnė nei 5 procentai nuo didžiausio pajėgumo (Pmax), jis privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius tokį leistinos naudoti galios poreikį.

263. Gaminantys vartotojai, prijungiantys prie elektros tinklų elektrines iki 100 kW (imtinai) didžiausio pajėgumo (Pmax), elektros įrenginiuose privalo nustatyti Q(U) reaktyvios galios funkciją pagal Aprašo 10 priede nurodytus elektrinių nustatymus.

264. Prijungimo taškas parenkamas atsižvelgiant į elektrinės leistiną generuoti galią ir elektrinės didžiausią pajėgumą (Pmax).

265. N-1 kriterijus (transformatorių pastotės galios transformatoriams) prijungiant tinklų naudotojų elektrines ar kaupimo įrenginius prie transformatorių pastotės vidutinės įtampos paskirstymo įrenginių turi būti taikomas tais atvejais, kai transformatorių pastotės turi du ir daugiau galios transformatorių, nepriklausomai nuo normalaus nutraukimo vietos elektros tinkle, išskyrus, jei Operatorius ir tinklų naudotojas susitaria dėl Aprašo 259 punkte nurodytų elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų ir eksploatacijos išimčių.

266. Kai tinklų naudotojo kaupimo įrenginys arba hibridinė elektrinė prie elektros tinklų prijungiami su sąlyga, kad į elektros tinklus bus persiunčiama tik vieno iš generacijos šaltinių (turinčio didesnę nei 0 kW leistiną generuoti galią) momentinė elektros energija, tinklų naudotojas privalo suprojektuoti ir įrengti technines priemones, užtikrinančias tokio įsipareigojimo vykdymą visu eksploatavimo laikotarpiu. Tinklų naudotojui nesilaikant šio reikalavimo, Operatorius apie tai informuoja Tarybą.

267. Prijungiant kaupimo įrenginius su integruotu keitikliu prie elektros tinklų laikoma, kad jų keitiklio vardinė aktyvioji galia kintamos srovės pusėje atitinka didžiausią pajėgumą (Pmax), o prijungiant kaupimo įrenginius be integruoto keitiklio prie elektros tinklų laikoma, jog kaupimo įrenginio keitiklio, prie kurio jis prijungtas, vardinė aktyvioji galia kintamos srovės pusėje atitinka didžiausią pajėgumą (Pmax) ir techniniai reikalavimai kaupimo įrenginiui nustatomi *mutatis mutandis* vadovaujantis 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamente (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, nurodytais reikalavimais atitinkamam elektros energijos gamybos modulio tipui, parenkamam atsižvelgiant į šias galias.

268. Prijungiant elektrines, hibridines elektrines ir kaupimo įrenginius, įskaitant, kai viename prijungimo taške prijungiama elektrinė ir energijos kaupimo įrenginys, prie esamos elektrinės prijungiamas kaupimo įrenginys arba prie kaupimo įrenginio – elektrinė, prie elektros tinklų šių elektros įrenginių leistina generuoti galia negali būti didesnė nei suminis didžiausias pajėgumas (Pmax).

269. Kai tinklų naudotojas siekia prie elektros tinklų prijungti elektros energijos gamybos įrenginius, gaminančius elektros energiją ne iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir naudoti šiuos elektros energijos gamybos įrenginius ne kaip autonominius elektros energijos šaltinius avarinio režimo schemoje ir neatsijungus nuo elektros tinklų, tinklų naudotojas turi kreiptis dėl tokių įrenginių prijungimo prie elektros tinklų Aprašo 5 punkte nurodyta tvarka. Tinklų naudotojų elektros energijos gamybos įrenginių prijungimu prie elektros tinklų nėra laikomi ir Aprašo 5 punkto nuostatos nėra taikomos tais atvejais, kai siekiama prijungti elektros energijos gamybos įrenginius, gaminančius elektros energiją ne iš atsinaujinančių energijos išteklių ir kai šie įrenginiai naudojami kaip autonominiai elektros energijos šaltiniai avarinio režimo schemoje, atsijungus nuo elektros tinklų.

270. Gamintojų prijungimu prie elektros tinklų nelaikomi atvejai, kai juridiniai ar fiziniai asmenys pageidauja įsirengti autonominius elektros energiją generuojančius įrenginius, užtikrinančius elektros energijos tiekimą tik sutrikusio aprūpinimo elektra iš operatoriaus tinklų atkūrimo laikotarpiui (rezervuojantys šaltiniai).

271. Prijungiant elektrines ar kaupimo įrenginius, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) didesnis kaip 100 kW, ir kuriems taikomi Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus nustatyti leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir (ar) Aprašo 100 punkte nurodyti ribojimai, siekiant sklandaus elektrinės valdymo iš Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus dispečerinio centro, nuo Operatoriaus esamo technologinio tinklo ryšio prieigos taško iki elektrinės ar kaupimo įrenginio privaloma įrengti technologinio tinklo ryšį šviesolaidiniu kabeliu arba naudotis paslaugos teikėjo šviesolaidiniu tinklu naudojant *IPSec VPN technologiją* arba radioreliniu ryšio tinklu, kuris užtikrintų, kad elektrinės ar kaupimo įrenginio valdymą būtų galima atlikti bet kuriuo metu nurodžius Operatoriui ir (ar) perdavimo sistemos operatoriui. Elektrinėms ir kaupimo įrenginiams, kurių didžiausias pajėgumas yra didesnis kaip 100 kW ir kurių leistina generuoti galia yra lygi 0 kW, gali būti taikomos šio punkto nuostatos arba valdymas iš Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus dispečerinio centro gali būti vykdomas per GSM ryšį, naudojant *IPSec VPN technologiją*. GSM ryšys užtikrinamas tinklų naudotojo. Tais atvejais, kai esamos elektrinės didina įrengtąją galią arba įrengia papildomą elektros energijos gamybos šaltinį ar kaupimo įrenginį tame pačiame prijungimo taške, tačiau nėra keičiama leistina generuoti galia ar nesikeičia elektrinės tipas, šie nauji įrenginiai valdomi naudojantis esamos elektrinės technologinio tinklo ryšiu.

272. Tinklų naudotojas privalo užtikrinti valdymo sistemų ir ryšio įrangos nepertraukiamą veikimą su Operatoriaus dispečerinio centro valdymo sistema per visą tinklų naudotojo objekto eksploatavimo laikotarpį. Valdymo sistemų ir ryšio įrangos veikimo sąlygos:

272.1. tinklų naudotojas privalo užtikrinti realaus laiko duomenų perdavimą iš savo generatorinės dalies valdiklio į Operatoriaus Skirstymo valdymo sistemą (angl. *Distribution Management System*, toliau – DMS) ne mažesniu kaip 98,36% patikimumu (leidžiamas 144 valandų neveikimas per kalendorinius metus). Vieno neveikimo laikas neturi viršyti 48 valandų arba 16 val., kai elektros energiją gaminančiam ir (ar) kaupiančiam bei grąžinančiam į Operatoriaus elektros tinklus tinklų naudotojo objektui yra taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir (ar) Aprašo 100 punkte nurodyti ribojimai;

272.2. tinklų naudotojas turi imtis visų veiksmų valdymo sistemų ir ryšio įrangos gedimo priežasčiai išsiaiškinti ir jį pašalinti per 48 valandas arba 16 val., kai elektros energiją gaminančiam ir (ar) kaupiančiam bei grąžinančiam į Operatoriaus elektros tinklus tinklų naudotojo objektui yra taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimai, susiję su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimai, susiję su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir (ar) Aprašo 100 punkte nurodyti

ribojimai. Nesant techninės galimybės per nurodytą laiką pašalinti valdymo sistemų ir ryšio įrangos gedimo, tinklų naudotojas privalo iki gedimo pašalinimo atjungti savo įrenginius, kurie persiunčia elektros energiją į Operatoriaus elektros tinklus;

272.3. teleinformacija į DMS teikiama nepertraukiamu režimu, išskyrus laiką, kurio metu vykdomi Operatoriaus ir tinklų naudotojo iš anksto suderinti planiniai darbai, turintys įtaką valdymo sistemų ir ryšio įrangos veikimui;

272.4. atsiradus papildomiems reikalavimams valdymo sistemų bei telekomunikacijų įrangai (pavyzdžiui, kibernetinės saugos ar kitiems), taip pat dėl teleinformacijos tiekėjo (tinklų naudotojas) ar gavėjo (Operatorius) valdymo sistemų ar telekomunikacijų įrangos susidėvėjimo, sunaikinimo, gedimų bei dėl telekomunikacijų paslaugos tiekėjo pasikeitimo, teleinformacijos tiekėjas (tinklų naudotojas) turi atlikti jam priklausančios įrangos papildymo, o, reikalui esant, ir šios įrangos pakeitimo darbus, bei atlikti reikiamus konfigūravimo darbus ir teleinformacijos testavimo darbus ir kitus su tuo susijusius darbus;

272.5. jei tinklų naudotojas nevykdo teisėtų Operatoriaus reikalavimų ištaisyti atsiradusius valdymo sistemų ir ryšio įrangos veikimo trūkumus, Operatorius be išankstinio įspėjimo gali nutraukti elektros energijos persiuntimą į ir iš elektros tinklų, atjungiat tinklų naudotojo objektą (visus tinklų naudotojo elektros įrenginius, įskaitant persiunčiančius elektros energiją į elektros tinklus bei vartojančius elektros energiją) nuo elektros tinklų. Dėl šiame papunktyje nurodyto elektros energijos persiuntimo nutraukimo į ir iš elektros tinklų, tinklų naudotojo patiriami nuostoliai ar negautos pajamos nekompensuojami.

273. Viename taške (komutaciniame punkte, tos pačios transformatorių pastotės vidutinės įtampos šynose, toje pačioje transformatorinėje, tame pačiame apskaitos skyde), kuris nėra vidaus tinkle, gali būti prijungiamos kelios elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių kiekvienos (kiekvieno) didžiausias pajėgumas (Pmax) (inverterių galia) yra didesnis nei 100 kW , ir šių elektrinių ar kaupimo įrenginių leistina generuoti galia jų savininko sprendimu ar savininkų susitarimu (jei savininkai skiriasi) ribojama iki didžiausios iš šių įrenginių bendros leistinos generuoti galios. Šis punktas netaikomas hibridinėms elektrinėms. Prijungiant elektrines ir kaupimo įrenginius taikant šiame punkte nurodytą leistinos generuoti galios ribojimą taikomos šios sąlygos ir tvarka:

273.1. tinklų naudotojas turi įdiegti technines priemones, leidžiančias elektrinės ar kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią riboti tinklų naudotojui (jei elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių savininkai skiriasi, riboti tarpusavyje) bei iš Operatoriaus dispečerinio centro;

273.2. sudaromi atskiri ketinimų protokolai dėl kiekvienos iš elektrinių ir kaupimo įrenginių;

273.3. elektros tinklų pralaidumai rezervuojami atskirai kiekvienai elektrinei ir kaupimo įrenginiui;

273.4. jei elektrinės ir kaupimo įrenginiai priklauso skirtingiems tinklų naudotojams, sudarant ketinimų protokolą yra pateikiamas susitarimas tarp šių tinklų naudotojų dėl šiame punkte nurodyto leistinos generuoti galios ribojimo taikymo bei jo taikymo sąlygų (kuri iš elektrinių ar kaupimo įrenginių laikoma valdančiąja ir valdomąja);

273.5. šiame punkte nurodytas leistinos generuoti galios ribojimas negali būti taikomas jau prie elektros tinklų prijungtai elektrinei ar kaupimo įrenginiui, tačiau kita siekiama prijungti prie elektros tinklų elektrinė ar kaupimo įrenginys gali būti ribojami pagal tokios prie elektros tinklų prijungtos elektrinės ar kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią. Šiame punkte nurodytu atveju tinklų naudotojas turi pateikti įsipareigojimą riboti leistiną generuoti galią, atsižvelgiant į valdančiosios elektrinės ar valdančiojo kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią, o, jei elektrinės ar kaupimo įrenginiai priklauso skirtingiems tinklų naudotojams, be šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo taip pat pateikiamas Aprašo 273.4 papunktyje nurodytas susitarimas tarp prie elektros tinklų prijungtos elektrinės ar kaupimo įrenginio savininko bei siekiamos prijungti prie elektros tinklų elektrinės ar kaupimo įrenginio savininko;

273.6. elektrinėms ir kaupimo įrenginiams įrengiamos atskiros komercinės apskaitos;

273.7. nuosavybės ribų akte, atsižvelgiant į prijungimo proceso metu tinklų naudotojų nurodytus duomenis, nurodoma, kuri iš elektrinių ar kaupimo įrenginių yra valdomoji (valdomasis), t. y. elektrinę ar kaupimo įrenginį, kurių leistina generuoti galia nustatoma pagal valdančiosios elektrinės ar valdomojo kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią, kad nebūtų viršijama bendra šių elektrinių ar kaupimo įrenginių leistina generuoti galia. Šiame punkte nurodytas elektrinės ar kaupimo

įrenginio statusas (valdančioji (valdantysis) ar valdomoji (valdomasis) gali būti keičiamas tinklų naudotojui informavus Operatorių, o tais atvejais, kai elektrinės ar kaupimo įrenginiai priklauso skirtingiems tinklų naudotojams, taip pat turi būti pateikiamas atnaujintas susitarimas tarp tinklų naudotojų.

274. Tinklų naudotojui, kuriam taikomas Aprašo 273 punkte nurodytas leistinos generuoti galios ribojimas, viršijus leistiną generuoti galią, suteiktą valdomajai elektrinei ar valdomajam kaupimo įrenginiui, taikoma bauda ir (ar) nutraukiamas ar ribojamas elektros energijos persiuntimas, kaip nurodyta Aprašo XVIII skyriuje. Leistinos generuoti galios viršijimas nustatomas Aprašo 223 punkte nurodytu intervalu matuojant valdomojo ir valdančiojo įrenginio generuojamos galios dydžius.

275. Tinklų naudotojai, siekiantys nutraukti Aprašo 273 punkte nurodyto leistinos generuoti galios ribojimo taikymą, privalo kreiptis į Operatorių dėl elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų be Aprašo 273 punkte nurodyto leistinos generuoti galios ribojimo (dėl išankstinių prijungimo sąlygų arba prijungimo sąlygų dėl elektros tinklų pajėgumų padidinimo) ir dėl elektros tinklų pralaidumų (leistinos generuoti galios) rezervavimo atitinkamai veiklai. Jei laisvų elektros tinklų pralaidumų (leistinos generuoti galios) siekiamai vykdyti veiklai nėra, tinklų naudotojai privalo kreiptis dėl leidimo gaminti elektros energiją panaikinimo ar pakeitimo.

276. Prijungiant kaupimo įrenginius prie elektros tinklų kaupimo įrenginių keitiklių generacijos režimas turi būti sureguliuotas pagal keitiklių nuostatų reikalavimus, nustatytus saulės šviesos energijos elektrinėms. Prijungiant kaupimo įrenginius prie elektros tinklų nevienalaikiškumo koeficientas elektros energijos vartojimui ir generacijai laikomas lygus 1.

277. Prijungiant prie elektros tinklų A tipo elektrines, taikomi reikalavimai, nurodyti Aprašo 10 priede.

278. Projektuojamo elektros tinklo įtampos turi būti vertinamos taip, kad jų išlaikymui standarto ribose nebūtų naudojamos kraštinės (aukščiausia ir žemiausia) 10/0,4 kV galios transformatorių įtampos reguliatoriaus padėtys.

279. Jei teisės aktuose nenumatyta kitaip, esamam A, B, C arba D tipo elektros energijos gamybos moduliui (sinchroniniam elektros energijos gamybos moduliui bei atskirai energijos gamybos moduliui, veikiančiam su keitikliu) taikomi 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, kai elektros energijos modulio savininko nuosavybės teise valdomas elektros energijos gamybos modulis buvo modernizuotas taip:

279.1. A, B, C arba D tipo elektros energijos gamybos modulis buvo pakeistas taip, kad prijungimo taške pasikeitė jo didžiausias pajėgumas neviršijant modulio tipui nustatymo maksimalaus galingumo;

279.2. A tipo elektros energijos gamybos modulis buvo pakeistas taip, kad prijungimo taške pagal didžiausią pajėgumą (Pmax) toks modulis priskiriamas B tipo elektros energijos gamybos moduliui (tokiu atveju taikomi B tipo elektros energijos gamybos modulio reikalavimai);

279.3. B tipo elektros energijos gamybos modulis buvo pakeistas taip, kad prijungimo taške pagal didžiausią pajėgumą (Pmax) toks modulis priskiriamas C tipo elektros energijos gamybos moduliui (tokiu atveju taikomi C tipo elektros energijos gamybos modulio reikalavimai);

279.4. C tipo elektros energijos gamybos modulis buvo pakeistas taip, kad prijungimo taške pagal didžiausią pajėgumą (Pmax) toks modulis priskiriamas D tipo elektros energijos gamybos moduliui (tokiu atveju taikomi D tipo elektros energijos gamybos modulio reikalavimai);

279.5. A, B, C arba D tipo elektros energijos gamybos modulis buvo modernizuotas taip, kad pasikeitė jo įrenginių (katilo, turbinos, generatoriaus, žadinimo sistemos, galios keitiklio, valdymo sistemų ar kitų pagrindinių elektros energijos gamybos modulio įrenginių) esamos veikimo charakteristikos (tokiu atveju taikomi reikalavimai tiems įrenginiams, kurių pakeitimas daro įtaką veikimo pokyčiams).

280. Vertinant tinklų naudotojų elektrinių ir kaupimo įrenginių prijungimo galimybes, nėra vertinamas elektros energijos vartojimas (išskyrus Aprašo 255 punkte nurodytus atvejus) bei elektros apkrovų maksimumų nesutapimo koeficientas K^{max} yra laikomas lygiu 1. Atsižvelgiant į tai, laikoma, kad galima atvirkštinė generacija, jei elektrinės, hibridinės elektrinės (bent vieno iš jos generacijos šaltinių) ar kaupimo įrenginio leistina generuoti galia didesnė už 0 kW.

281. Kai viename prijungimo taške vykdoma veikla vienoje ar keliose elektrinėse ar kaupimo įrenginiuose jungtinės veiklos sutarties pagrindu, viename prijungimo taške prijungti elektros įrenginiai elektros tinklų atžvilgiu laikomi vienu objektu, kuriam visam, išskyrus Apraše nurodytas išimtis, taikomi elektros energijos persiuntimo ribojimai, kiti ribojimai ar sankcijos. Jungtinės veiklos sutartyje dėl tokių įrenginių vystymo turi būti nurodytas vienas visus jungtinės veiklos partnerius atstovaujantis partneris, kuriam bus išduodami leidimai, prijungimo sąlygos ir kiti dokumentai.

282. Tinklų naudotojas, kurio elektrinės ar kaupimo įrenginio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW (išskyrus, kurio objektui suteikta leistina naudoti galia sudaro ne daugiau kaip 5 procentus nuo objekto didžiausio pajėgumo (Pmax)), privalo objekte suprojektuoti techninių priemonių visumą, ribojančią tinklų naudotojo elektrinės ar kaupimo įrenginio generuojamos elektros energijos patekimą į Operatoriaus elektros tinklus iki Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus nurodyto dydžio gavus signalą iš Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus dispečerinio centro.

283. Prijungiant elektrines ir kaupimo įrenginius žemos įtampos elektros tinkluose, nesant išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų, įrengtų iš vidutinės į žemą įtampą transformuojančiose transformatorinėse, vykdant skaičiavimus, reikalingus įvertinti elektrinių ir kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų galimybes žemos įtampos linijose, vietoje išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų, įrengtų iš vidutinės į žemą įtampą transformuojančiose transformatorinėse, duomenų vadovaujamasi artimiausio su transformatorine susijusio žemos įtampos tinkle įrengto elektros energijos apskaitos prietaiso, duomenimis jų reikšmes.

284. Prijungiant elektrines ir kaupimo įrenginius, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) didesnis kaip 100 kW, prie žemos įtampos elektros tinklų iš vidutinės į žemą įtampą transformuojančiose transformatorinėse N-1 kriterijus šiose transformatorinėse vertinant prijungimo galimybes yra nevertinamas, jeigu tinklų naudotojas įrengia technines priemones, kurios riboja elektrinės ar kaupimo įrenginio generuojamą galią taip, kad atsijungus vienam galios transformatoriui likęs galios transformatorius nebūtų apkrautas daugiau kaip 100 proc. savo aktyviosios vardinės galios dydžio.

XXV SKYRIUS
INFORMACIJOS TEIKIMAS IR KETINIMŲ PROTOKOLUOSE NURODYTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

285. Operatorius stebi, ar gamintojas ir kaupimo įrenginių savininkas vykdo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus leistą vykdyti veiklą ir atsako už ketinimų protokole numatytų įsipareigojimų įgyvendinimo laiku priežiūrą ir kontrolę. Vykdydamas šias pareigas, Operatorius numato ir vykdo veiksmus, kad įsitikintų, kad ketinimų protokolą pasirašęs asmuo leidime nurodytą veiklą vykdo nuolat. Gamintojas, pasirašęs ketinimų protokolą ir (ar) gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, ir kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo, pasirašęs ketinimų protokolą ir (ar) gavęs leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki kiekvieno ketvirčio pabaigos raštu arba elektroniniu paštu pateikia Operatoriui informaciją, įrodančią, kad jis vykdo ketinimų protokole numatytus įsipareigojimus, vykdo leidimuose nurodytą veiklą ir leidimuose nurodytą veikla nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Šiame punkte nurodyta informacija teikiama pagal Aprašo 9 priede nurodytą formą. Operatoriui kilus įtarimų, kad šiame punkte nurodytuose leidimuose nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, informuoja Tarybą. Operatoriaus prašymu, asmuo, pasirašęs ketinimų protokolą ir gavęs šiame punkte nurodytus leidimus, privalo Operatoriaus nurodytais terminais pateikti ir kitą nei Aprašo 9 priede nustatytą informaciją ir (ar) dokumentus, kuriais pagrįstai įrodoma, kad ketinimų protokole numatyti įsipareigojimai ir leidime nurodyta veikla yra vykdoma.

286. Tinklų naudotojas, sudaręs ketinimų protokolą, raštu informuoja Operatorių apie tai, kad pateikė prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba prašymą dalyvauti aukcione, pateikdamas Operatoriui prašymo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios prašymo kopijos per vieną mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, Operatorius nutraukia ketinimų protokolą.

287. Tinklų naudotojas, sudaręs ketinimų protokolą, raštu informuoja Operatorių apie statybą leidžiančio dokumento Operatoriaus elektros tinklų daliai (jei taikoma) gavimą, pateikdamas Operatoriui jo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios kopijos ne kaip per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo, Operatorius nutraukia ketinimų protokolą.

288. Operatorius tinklų naudotojams teikia visą informaciją, susijusią su elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, tarp jų techninius reikalavimus, prijungimo terminus ir reikalingas prijungimo išlaidas kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio paklausimo gavimo dienos.

289. Operatorius kas mėnesį teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Tarybai ir viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai informaciją apie vykdomų atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą bei išduotas išankstines prijungimo sąlygas.

290. Operatorius privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ketinimo protokolo sudarymo momento savo interneto svetainėje paskelbti informaciją apie sudarytą ketinimų protokolą, nurodydamas datą, kada sudarytas ketinimų protokolas, ketinimo protokolą sudariusį asmenį (jeigu ketinimo protokolą sudarė fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos elektrinės, elektrinių parko atsinaujinančių išteklių rūšį, kaupimo įrenginio bei elektrinės įrengtąją ir leistiną generuoti galią konkrečiam gamybos šaltiniui.

291. Operatorius kas mėnesį teikia Energetikos ministerijai, Tarybai ir viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai informaciją apie prijungimo sąlygas, išduotas gamintojams, gaminantiems vartotojams ir asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais ir numatantiems statyti ar įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, kurioms Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalyje nustatyta tvarka leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas.

292. Tarybos nustatyta tvarka ir apimtimi Operatorius teikia Tarybai duomenis apie PEB ir aktyviųjų vartotojų veiklą.

293. Prognoziniai eksploatavimo ribojimai dėl sistemos balanso galimybių skelbiami Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plane, skelbiamame perdavimo sistemos operatoriaus tinklapyje.

XXVI SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

294. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

295. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjekto teises, duomenų saugojimo laikotarpius yra skelbiama viešai Operatoriaus privatumo politikoje, skelbiamoje https://www.eso.lt/lt/privatumas.html.

XXVII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

296. Apraše nurodytų elektrinių ir kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarką ir sąlygas, kiek nenustatyta Elektros energetikos įstatyme, Įstatyme, jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiame Apraše, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Prijungimo aprašas ir kiti teisės aktai.

297. Jei, pasikeitus teisės aktams, pasikeičia šiuo Aprašu nustatomų elektrinių, prijungimo prie elektros tinklų tvarkos ir sąlygų reglamentavimas, turi būti vadovaujamasi pasikeitusiomis teisės aktų nuostatomis, išskyrus, jei pakeistuose teisės aktuose nėra nurodyta kitaip. Jei Aprašo nuostatos prieštarauja imperatyvioms įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatoms, tiesiogiai taikomos šių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatos.

298. Tinklų naudotojų skundus dėl Operatoriaus veiksmų ar neveikimo, kreipiantis dėl tinklų naudotojų elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimo prie atitinkamų elektros tinklų ar sistemų, prijungiant įrenginius, priimant pagamintą energiją į elektros tinklus ar sistemas ir (ar) vykdant kitas su prijungimo paslaugos teikimu susijusias teisės aktų nustatytas pareigas nagrinėja Taryba, kaip nurodyta Energetikos įstatyme ir Įstatyme.

299. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

300. Jei iki 2025 m. balandžio 30 d. išduotose išankstinėse prijungimo sąlygose buvo numatyti kaupimo įrenginio eksploatacijos apribojimai, užkertantys kelią generuoti elektros energiją į elektros tinklus maksimalios atsinaujinančių išteklių energijos generacijos metu ar vykdyti energijos kaupimą maksimalių apkrovų elektros tinkluose metu, sudarant ketinimų protokolą ir išduodant prijungimo sąlygas toks ribojimas prilyginamas ribojimui pagal kintančią generavimo ir (ar) kintančią vartojimo galią, nekeičiant suteiktos galios skaitinės reikšmės.

301. Ketinimų protokolui sudaryti iki 2026 m. liepos 31 d. gali būti pateikiamas iki 2025 m. liepos 31 d. išduotas savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba.

302. Iki Aprašo pakeitimo įsigaliojimo pateikti prašymai pasirašyti ketinimo protokolus bei kiti su prijungimo dokumentų parengimu susiję prašymai baigiami nagrinėti vadovaujantis iki Aprašo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus nuostatas, susijusias su įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų tiesioginiu įgyvendinimu.

303. Tinklų naudotojams, kurių elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimui prie elektros tinklų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11^1, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27^1, 28, 34, 37, 39, 47, 49, 51, 52^1, 53, 55, 56, 57, 59 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11^2, 27^2, 68 straipsniais įstatymo Nr. XIV-2413 3, 4, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 30, 34 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo nustatyta tvarka reikalinga rengti projektinius pasiūlymus Operatoriaus elektros tinklų daliai ir (ar) perdavimo elektros tinklų daliai, ir kurie sudarė ketinimų protokolus pagal iki 2025 m. liepos 31 d. galiojusią Elektros energetikos įstatymo redakciją bei kuriems Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus nėra išduotos prijungimo sąlygos, privalo per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo gauti statybą leidžiančius dokumentus Operatoriaus elektros tinklų daliai ir (ar) perdavimo elektros tinklų daliai ir pateikti Operatoriui ir (ar) perdavimo sistemos operatoriui derinti Operatoriaus elektros tinklų dalies ir (ar) perdavimo elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu, ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo pabaigos.

304. Tinklų naudotojams, kurių elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimui prie elektros tinklų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11^1, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27^1, 28, 34, 37, 39, 47, 49, 51, 52^1, 53, 55, 56, 57, 59 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11^2, 27^2, 68 straipsniais įstatymo Nr. XIV-2413 3, 4, 9, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 30, 34 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo nustatyta tvarka reikalinga rengti projektinius pasiūlymus Operatoriaus elektros tinklų daliai ir (ar) perdavimo elektros tinklų daliai, ir kurie sudarė ketinimų protokolus bei kuriems Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus yra išduotos prijungimo sąlygos pagal iki 2025 m. liepos 31 d. galiojusią Elektros energetikos įstatymo redakciją, privalo per 9 mėnesius nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d. gauti statybą leidžiančius dokumentus Operatoriaus elektros tinklų daliai ir (ar) perdavimo elektros tinklų daliai ir pateikti Operatoriui ir (ar) perdavimo sistemos operatoriui derinti Operatoriaus elektros tinklų dalies ir (ar) perdavimo elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu, ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki leidimo plėtoti pajėgumus galiojimo pabaigos.

305. Jei elektrinių ir kaupimo įrenginių, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, bei elektrinių ir kaupimo įrenginių, kuriems leistina generuoti galia buvo rezervuota iki 2023 m. kovo 3 d., atvirkštinės generacijos reikšmė (išvedant vidutinę reikšmę iš 15 minučių intervalo atvirkštinės generacijos matavimo rezultatų) 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože saugios generavimo ribos nustatymo dieną viršija saugios generavimo ribos reikšmę, bet šių elektrinių ir

kaupimo įrenginių atvirkštinės generacijos reikšmė neviršija 80 proc. 110 kV perdavimo elektros tinklų ruožo vardinio aktyviosios galios pralaidumo dydžio, šiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože:

305.1. elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir leistina generuoti galia ne didesnė kaip 1 kW (išnaudojus visus Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodytus laisvus elektros energetikos sistemos pralaidumus, skirtus Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytiems prioritetams paskirstyti, – didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir leistina generuoti galia ne didesnė kaip 0,8 kW), prijungiamos prie elektros tinklų be perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo;

305.2. elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir leistina generuoti galia didesnė kaip 1 kW, kol nėra išnaudoti Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodyti laisvi elektros energetikos sistemos pralaidumai, skirti Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytiems prioritetams paskirstyti, prijungiamos prie elektros tinklų tik atlikus perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą. Kai yra išnaudoti Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodyti laisvi elektros energetikos sistemos pralaidumai, skirti Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytiems prioritetams paskirstyti, prie elektros tinklų gali būti prijungiamos tik elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir leistina generuoti galia ne didesnė kaip 0,8 kW;

305.3. elektrinės ar kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW ir suteikiama arba didinama leistina generuoti galia didesnė už 0 kW, prijungiamos prie elektros tinklų be perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo tol, kol perdavimo elektros tinklų ruože nėra išnaudotas pagal Aprašo 64 punktą paskirtas techninis pralaidumas, priskirtas konkrečiam profiliui. Išnaudojus šio profilio pralaidumą, šios elektrinės ir kaupimo įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami tik atlikus perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą;

305.4. elektrinės ar kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW, o leistina generuoti galia yra 0 kW arba nedidinama, prie elektros tinklų prijungiamos be perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo.

306. Jei elektrinių ir kaupimo įrenginių, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, bei elektrinių ir kaupimo įrenginių, kuriems leistina generuoti galia buvo rezervuota iki 2023 m. kovo 3 d., atvirkštinės generacijos reikšmė (išvedant vidutinę reikšmę iš 15 minučių intervalo atvirkštinės generacijos matavimo rezultatų) 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože saugios generavimo ribos nustatymo dieną viršija saugios generavimo ribos reikšmę ir viršija 80 proc. 110 kV perdavimo elektros tinklų ruožo vardinio aktyviosios galios pralaidumo dydį, šiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože:

306.1. elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir leistina generuoti galia ne didesnė kaip 1 kW (išnaudojus visus Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodytus laisvus elektros energetikos sistemos pralaidumus, skirtus Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytiems prioritetams paskirstyti, – didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir leistina generuoti galia ne didesnė kaip 0,8 kW), prijungiamos prie elektros tinklų be perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo;

306.2. elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir leistina generuoti galia didesnė kaip 1 kW, kol nėra išnaudoti Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodyti laisvi elektros energetikos sistemos pralaidumai, skirti Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytiems prioritetams paskirstyti, prijungiamos prie elektros tinklų tik atlikus perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą. Kai yra išnaudoti Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodyti laisvi elektros energetikos sistemos pralaidumai, skirti Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytiems prioritetams paskirstyti, prie elektros tinklų gali būti prijungiamos tik elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra ne didesnis kaip 100 kW ir leistina generuoti galia ne didesnė kaip 0,8 kW;

306.3. elektrinės, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW ir suteikiama arba didinama leistina generuoti galia didesnė už 0 kW, prijungiamos prie elektros tinklų tik atlikus

perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą, nepriklausomai nuo pagal Aprašo 64 punktą paskirto techninio pralaidumo, priskirto konkrečiam profiliui, likučio;

306.4. kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW ir suteikiama arba didinama leistina generuoti galia didesnė už 0 kW, prijungiami prie elektros tinklų be perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo tol, kol perdavimo elektros tinklų ruože nėra išnaudotas pagal Aprašo 64 punktą paskirtas techninis pralaidumas, priskirtas kaupimo įrenginio profiliui. Išnaudojus šio profilio pralaidumą, šie kaupimo įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami tik atlikus perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimą;

306.5. elektrinės ar kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra didesnis kaip 100 kW, o leistina generuoti galia yra 0 kW arba nedidinama, prie elektros tinklų prijungiamos be perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo.

307. Jei saugi generavimo riba nėra nustatyta, Aprašo 92, 305, 306 punktai netaikomi ir, kai yra išnaudoti pagal Aprašo 64 punktą Operatoriaus gauti perdavimo elektros tinklų techniniai pralaidumai, kuriuos Operatorius, vadovaudamasis Nutarimu dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo, paskyrė Aprašo 66.1–66.7 papunkčiuose nurodytoms prioritetinėms grupėms, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po tinklų naudotojų, kuriems perdavimo sistemos operatorius patvirtins apie galimą perdavimo tinklų pralaidumų rezervaciją, sąrašo paskelbimo perdavimo sistemos operatoriaus Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo nustatyta tvarka, Operatorius kreipiasi į perdavimo sistemos operatorių dėl tinklų naudotojų ne didesnės kaip 10 kW leistinos generuoti galios (išskyrus, jei leistina generuoti galia lygi 0 kW) elektrinių ar kaupimo įrenginių, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) ne didesnis kaip 100 kW, prijungimo prie elektros tinklų galimybės 110 kV perdavimo elektros tinklų ruožuose. Perdavimo sistemos operatoriui nenurodžius, kad tokios (papildomos atvirkštinės generacijos) galimybės nėra, Operatorius gali prijungti prie elektros tinklų šiame punkte nurodytas galios elektrines ar kaupimo įrenginius. Tais atvejais, kai perdavimo sistemos operatorius nurodo, kad papildomos atvirkštinės generacijos į perdavimo elektros tinklus galimybės nėra, tinklų naudotojų ne didesnės kaip 10 kW leistinos generuoti galios elektrinių ar kaupimo įrenginių (išskyrus Aprašo 77 punkte nurodytus atvejus, kai Aprašo 77 punkte nurodytos elektrinės prijungiamos prie elektros tinklų nenumatant elektros tinklų ir (ar) perdavimo elektros tinklų pajėgumų didinimo) prijungimas prie elektros tinklų galimas tik rekonstravus perdavimo elektros tinklus ir (ar) elektros tinklus ir tinklų naudotojui teisės aktų nustatyta tvarka padengus jų rekonstrukcijos sąnaudas. Elektros tinklų ir perdavimo elektros tinklų pajėgumų padidinimo apimtis nustatoma atsižvelgiant į kitiems tinklų naudotojams nustatytus leistinos generuoti galios ribojimus.

_____

Pasinaudojimo
elektros skirstomaisiais tinklais
tvarkos aprašo
1 priedas

(Prašymo pasirašyti ketinimų protokolą dėl elektrinės, hibridinės elektrinės pavyzdinė forma)

_____
(Juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

_____
(Juridinio ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, 04215Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt

PRAŠYMAS
PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ DĖL ELEKTRINĖS, HIBRIDINĖS ELEKTRINĖS

_____
(data)

1. Numatoma įrengti elektros energijos gamybos pajėgumų (elektrinės, hibridinės elektrinės) galia:

1.1. įrengtoji galia (hibridinės elektrinės atveju nurodoma hibridinės elektrinės bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai, ir kiekvienos elektrinės ir energijos kaupimo įrenginių įrengtoji galia): _____(kW);

1.2. leistina generuoti galia (hibridinės elektrinės atveju bei tuo atveju, kai viename prijungimo taške prijungiama elektrinė ir energijos kaupimo įrenginys, nurodoma leistina generuoti galia prijungimo taške (objekte) ir kiekvienos elektrinės ir energijos kaupimo įrenginio leistina generuoti galia): _____(kW);

1.3. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (Pmax): _____ (kW) *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*.

2. Laikotarpis, per kurį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, asmuo pastatys elektrinę, baigs savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateiks Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti _____ (mėn.).

3. Numatomų įrengti generatorių skaičius: _____.

4. Planuojamų pajėgumų plėtrai gautos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos 20___ m._____ d. ir Nr._____(p*rašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikimo dieną turi galioti išankstinės prijungimo sąlygos*).

5. Pasirašyti ketinimų protokolo prašoma *(pažymėti tik vieną)*:

☐ (a) siekiant gauti skatinimo kvotą ir ketinant dalyvauti artimiausiame Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuojamame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione;

☐ (b) nesiekiant pasinaudoti skatinimo kvota ir neketinant dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione.

6. Sutikimas dėl *(sutikimą pažymėti)*:

☐ ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis. Tinklų naudotojas ir Operatorius susitaria, kad avarinio, remontinio režimo atvejais ir, kai elektros energijos persiuntimas laikinai apribojamas arba nutraukiamas dėl naujų tinklų naudotojų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų arba perdavimo elektros tinklų, skirstomųjų elektros tinklų arba perdavimo elektros tinklų priežiūros darbų, įskaitant modernizavimą, remontą,

profilaktiką, bandymus, ar ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimo, taip pat, kai elektros energijos persiuntimas laikinai apribojamas arba nutraukiamas atsižvelgiant į tinklų veikimo režimus ir elektrinės veikimo galimybes, pagamintos, skirtos vartoti, sukauptos bei skirtos kaupti elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas truks ilgesnį nei Elektros energetikos įstatymo 71 straipsnio 4 dalyje nurodytą, bet ne ilgesnį nei 24 mėnesiai (iš viso, nepriklausomai nuo elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimų atvejų skaičiaus) per šešis kalendorinius metus skirstomųjų elektros tinklų ir perdavimo elektros tinklų rekonstrukcijos atveju ir 6 mėnesiai (iš viso, nepriklausomai nuo elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimų atvejų skaičiaus) per 1 kalendorinius metus kitais atvejais laikotarpį;

☐ leistinos generuoti galios ribojimų dėl elektros energetikos sistemos balanso. Šie ribojimai gali viršyti Elektros energetikos įstatyme nurodytas laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiko ribas;

☐ leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis. Elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas elektrinėms ir energijos kaupimo įrenginiams truks perdavimo sistemos operatoriaus nurodytą, terminą.

Nuostoliai ar negautos pajamos dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo aukščiau nurodytų ribojimų metu tinklų naudotojui neatlyginami.

7. Siekiama rezervuoti elektros tinklų galią ir pralaidumus (informacija dėl atitikties Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalyje nurodytiems kriterijams): *(pažymėti tik vieną, išskyrus di, dii, diii)*

☐ (a) pelno nesiekiančio juridinio asmens, įgijusio ar siekiančio įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų statusą, kai jų dalyviais yra savivaldybė, jos įstaigos ir (ar) įmonės ir ne mažiau kaip 20 procentų šių bendrijų eksploatuojamų atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių įrengtosios galios ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo leidimo gaminti elektros energiją gavimo dienos bus skirta mažinti energijos nepriteklių ir (ar) teikti naudą pažeidžiamiems vartotojams, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalies 1 punktas), kai siekiama dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione;

(b) asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalies 2 punktas), kai elektrinę įsigyja (*kai suformuojama hibridinė elektrinė, procentinė veiklos dalis negali būti keičiama, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis*):

☐ (bi) fiziniai asmenys (_____ proc. veiklos);

☐ (bii) juridiniai asmenys (_____ proc. veiklos);

☐ (biii) pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (_____ proc. veiklos);

(c) asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20^1 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalies 2 punktas), kai jie įrengia hibridinę elektrinę ir hibridinę elektrinę įsigyja (*kai suformuojama hibridinė elektrinė, procentinė veiklos dalis negali būti keičiama, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis*):

☐ (bi) fiziniai asmenys (_____ proc. veiklos);

☐ (bii) juridiniai asmenys (_____ proc. veiklos);

☐ (biii) pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (_____ proc. veiklos);

☐ (d) juridinių asmenų, kurių pagamintai elektros energijai taikomas grynasis atsiskaitymas, ant pastatų stogų planuojamiems įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalies 2 punktas);

☐ (e) pelno nesiekiančio juridinio asmens, įgijusio ar siekiančio įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų statusą, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalies 3 punktas), kai siekiama dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione;

☐ (f) hibridinėms elektrinėms, kai tame pačiame prijungimo taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės arba šios elektrinės ir energijos kaupimo įrenginys ar įrenginiai, prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalies 4 punktas);

☐ (g) pelno nesiekiančių juridinių asmenų, planuojančių įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius elektros energijos gamybos įrenginius ir juose pagamintą elektros energiją naudoti savo reikmėms ir ūkio poreikiams (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalies 5 punktas);

☐ (h) hibridinėms elektrinėms, kai tame pačiame prijungimo taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės, prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalies 6 punktas);

☐ (i) vėjo elektrinėms prijungti, išskyrus aukščiau numatytus atvejus (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalies 6 punktas);

☐ (j) saulės šviesos energijos elektrinėms prijungti, išskyrus aukščiau numatytus atvejus (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalies 6 punktas);

☐ (k) kitiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 2^1 dalies 6 punktas).

8. Kai įrengiama hibridinė elektrinė su energijos kaupimo įrenginiu:

8.1. Energijos kaupimo įrenginio talpa: ____ (kWh);

8.2. Leistina naudoti galia: ____ (kWh);

9. Numatoma vykdyti veikla: _____.

10. Žemės sklypo ar kitos teritorijos, kur planuojama įrengti ar statyti elektrinę ar hibridinę elektrinę, kadastrinis numeris ir adresas: _____.

11. Kai prijungiamas energijos kaupimo įrenginys, kuris yra hibridinės elektrinės dalis, prijungiamas energijos kaupimo įrenginys tame pačiame prijungimo taške, kaip elektrinė, kai prijungiamas energijos kaupimo įrenginys vartotojo objekto vidaus tinkle arba kai prijungiamas energijos kaupimo įrenginys atskirame prijungimo taške, informacija, ar tinklų naudotojas sutinka su objekto, kuriame įrengtas energijos kaupimo įrenginys, arba energijos kaupimo įrenginio, kai energijos kaupimo įrenginys prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške, ribojimu pagal kintančią generavimo galią ir (ar) kintančią vartojimo galią, t. y. visomis šiomis sąlygomis:

11.1. sutinka su objekto, kuriame įrengtas energijos kaupimo įrenginys, arba energijos kaupimo įrenginio, kai energijos kaupimo įrenginys prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške, eksploatacijos apribojimais pagal kintančią generavimo galią: Taip/Ne *(išbraukti nereikalingą)*;

11.2. sutinka su objekto, kuriame įrengtas energijos kaupimo įrenginys, arba energijos kaupimo įrenginio, kai energijos kaupimo įrenginys prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške, eksploatacijos apribojimais pagal kintančią vartojimo galią: Taip/Ne *(išbraukti nereikalingą);*

11.3. sutinka su šia ne mažesne kaip 1 MW kintančia generavimo galia: _____ *(nurodyti galią, MW)*;

11.4. sutinka su šia ne mažesne kaip 1 MW kintančia vartojimo galia: _____ *(nurodyti galią, MW)*;

11.5. tinklų naudotojas supranta, sutinka ir įsipareigoja dėl visų žemiau nuodytų sąlygų (Taip/Ne *(išbraukti nereikalingą)*):

11.5.1. tinklų naudotojas įsipareigoja, jog energijos kaupimo įrenginys ir kiti objekte įrengti elektros įrenginiai veiks taip, kad neturės įtakos kitų tinklų naudotojų elektros įrenginių leistinos generuoti galios dydžiui ir poreikiui taikyti leistinos generuoti galios ribojimus dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimus, susijusius su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ir (ar) ribojimus, susijusius su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis bei neperkrautų galios transformatoriaus(-ių), bei įdiegia tam reikalingas valdymo priemones;

11.5.2. tinklų naudotojas įdiegs techninę ir programinę įrangą, užtikrinančią, kad energijos kaupimo įrenginys ir kiti objekte įrengti elektros įrenginiai veiks nepažeidžiant Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytų sąlygų;

11.5.3. ribojimo taikymas negali riboti esamų tinklų naudotojų ir tinklų naudotojų, rezervavusių ar siekiančių rezervuoti leistiną generuoti galią ir (ar) leistiną naudoti galią, pasinaudojimo elektros tinklais galimybių;

11.5.4. tinklų naudotojo, sutikusio su šiais ribojimais, naudojimasis elektros tinklais galimas tol, kol yra laisvos kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) laisvos kintančios leistinos vartoti galios;

11.5.5. Operatorius neprisiima atsakomybės, t. y. nekompensuos jokių dėl šių ribojimų tinklų naudotojams kilusių nuostolių, įskaitant, už tai, kad prie atitinkamos transformatorių pastotės prijungus kitų tinklų naudotojų elektros įrenginius, su šiuo ribojimu sutikęs tinklų naudotojas negalės visiškai ar iš dalies naudotis kintančia generavimo ir (ar) kintančia vartojimo galia;

11.5.6. Operatorius negarantuoja jokio termino, kurį tinklų naudotojas galės naudotis kintančia generavimo ir (ar) kintančia vartojimo galia, atsižvelgiant į tai, kad kitiems tinklų naudotojams leistina generuoti galia ir leistina naudoti galia transformatorių pastotėje bus rezervuojama be ribojimų;

11.5.7. tinklų naudotojui, kuriam taikomas šis ribojimas, siekiančiam rezervuoti leistiną naudoti ir (ar) leistiną generuoti galią, prioritetas kitų tinklų naudotojų atžvilgiu nėra suteikiamas;

11.5.8. tinklų naudotojas sutinka ir įsipareigoja atlyginti dėl kintančios generavimo galios ir (ar) kintančios vartojimo galios viršijimo kilusius nuostolius Operatoriui, įskaitant regreso teisę dėl kitų tinklų naudotojų, ir kitiems tinklų naudotojams.

12. Įsipareigojimas riboti leistiną generuoti galią, atsižvelgiant į valdančiosios elektrinės ar valdančiojo energijos kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią, kai Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytomis sąlygomis elektrinė ar energijos kaupimo įrenginys prijungiami viename taške (komutaciniame punkte, tos pačios transformatorių pastotės vidutinės įtampos šynose, toje pačioje transformatorinėje, tame pačiame apskaitos skyde), kuris nėra vidaus tinkle, kaip ir jau prijungta ar prijungiama prie elektros tinklų sausumos teritorijoje elektrinė ar energijos kaupimo įrenginys, kurių kiekvienos (kiekvieno) didžiausias pajėgumas (Pmax) (inverterių galia) yra didesnis nei 100 kW *(netaikoma hibridinėms elektrinėms)*: Taip/Ne *(išbraukti nereikalingą).*

13. Kai prijungiama hibridinė elektrinė arba elektrinė ir energijos kaupimo įrenginys tame pačiame prijungimo taške, – energijos kaupimo įrenginio cheminė sudėtis: _____.

14. Asmens, siekiančio statyti ar įrengti elektrinę, rekvizitai *(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, įmonės kodas, buveinės adresas, tel. Nr., fakso Nr. ir (ar) el. pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas, PVM mokėtojo kodas, asmens, siekiančio statyti ar įrengti elektrinę, atstovo, pasirašysiančio ketinimų protokolą, vardas, pavardė, pareigos)*: _____.

PRIEDAI:

1. Tinklų naudotojo patvirtinimas, kad žemės sklypo, kuriame planuojama statyti elektrinę, plotas pakankamas siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos elektrinei plėtoti.

2. Savivaldybės *(nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti elektrinę, pavadinimą)* mero patvirtinimas, kad Prašymo 1 punkte nurodytos planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi, arba, jei savivaldybės meras per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos nepateikė patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo, prašymas dėl patvirtinimo su matoma jo pateikimo data.

3. Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba hibridines elektrinės, kurios bent viena iš elektrinių yra vėjo elektrinė *(dokumentas pateikiamas, jei planuojama statyti vėjo elektrines arba hibridines elektrinės, kurių bent viena iš elektrinių yra vėjo elektrinė, suformuojant hibridinę elektrinę jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu – kurių bent viena iš naujai prijungiamų elektrinių yra vėjo elektrinė)*.

4. Įgaliojimas pasirašyti ketinimų protokolą *(kai ketinimų protokolą pasirašo įgaliotas atstovas)*.

5. Dokumentai, patvirtinantys, kad tinklų naudotojas žemės sklypą ar kitą objektą, kuriame planuojama įrengti ar statyti elektrinę, valdo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Kai elektrinės projektas vystomas žemės nuomos ar kitu nei nuosavybės teisė teisėtu pagrindu, dokumentai, pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kita teisė galioja ne trumpiau nei ketinimų protokolo galiojimo terminas bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su elektrinių statyba ir eksploatavimu. Operatoriui pateikiami dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisės ar kito teisėto valdymo teisės registraciją viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka *(Pateikiami išrašai turi būti ne senesni nei 30 kalendorinių dienų)*.

6. Informacija apie fizinius ir juridinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime (*pateikiamas dokumentas iš Lietuvos Respublikos viešo registro arba lygiavertis kitos valstybės išduotas oficialus dokumentas; dokumentas pateikiamas, jei elektrinės prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW ir prašymą teikia juridinis asmuo*).

7. Kita informacija.

_____ _____

(parašas) (vardas, pavardė)

Pasinaudojimo elektros
skirstomaisiais tinklais tvarkos
aprašo
2 priedas

(Prašymo pasirašyti ketinimų protokolą dėl energijos kaupimo įrenginio pavyzdinė forma)

_____
(Juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

_____
(Juridinio ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt

PRAŠYMAS
PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ
DĖL ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIO

_____
(data)

1. Numatomo statyti ar įrengti energijos kaupimo įrenginio galia:
1.1. įrengtoji galia: _____ (kW);
1.2. leistina generuoti galia: ____ (kW);
1.3. leistina naudoti galia: ____ (kW).
2. Numatomo statyti ar įrengti energijos kaupimo įrenginio talpa: ____ (kWh).
3. Planuojamų pajėgumų plėtrai gautos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos 20___ m._____d. ir Nr._____ *(Prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikimo dieną turi galioti išankstinės prijungimo sąlygos)*.
4. Laikotarpis, per kurį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos asmuo pastatys ar įrengs energijos kaupimo įrenginį, baigs savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateiks Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai reikalingus dokumentus leidimui generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių: _____ mėn.
5. Sutikimas dėl *(sutikimą pažymėti)*:

☐ ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis. Tinklų naudotojas ir Operatorius susitaria, kad avarinio, remontinio režimo atvejais ir, kai elektros energijos persiuntimas laikinai apribojamas arba nutraukiamas dėl naujų tinklų naudotojų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų arba perdavimo elektros tinklų, skirstomųjų elektros tinklų arba perdavimo elektros tinklų priežiūros darbų, įskaitant modernizavimą, remontą, profilaktiką, bandymus, ar ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimo, taip pat, kai elektros energijos persiuntimas laikinai apribojamas arba nutraukiamas atsižvelgiant į tinklų veikimo režimus ir elektrinės veikimo galimybes, pagamintos, skirtos vartoti, sukauptos bei skirtos kaupti elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas truks ilgesnį nei Elektros energetikos įstatymo 71 straipsnio 4 dalyje nurodytą, bet ne ilgesnį nei 24 mėnesiai (iš viso, nepriklausomai nuo elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimų atvejų skaičiaus) per šešis kalendorinius metus skirstomųjų elektros tinklų ir perdavimo elektros tinklų rekonstrukcijos atveju ir 6 mėnesiai (iš viso, nepriklausomai nuo elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimų atvejų skaičiaus) per 1 kalendorinius metus kitais atvejais laikotarpį;

☐ leistinos generuoti galios ribojimų dėl elektros energetikos sistemos balanso. Šie ribojimai gali viršyti Elektros energetikos įstatyme nurodytas laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiko ribas;

☐ leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis. Elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas elektrinėms ir energijos kaupimo įrenginiams truks perdavimo sistemos operatoriaus nurodytą, terminą.

Nuostoliai ar negautos pajamos dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo aukščiau nurodytų ribojimų metu tinklų naudotojui neatlyginami.

6. Žemės sklypo ar kitos teritorijos, kur planuojama įrengti ar statyti energijos kaupimo įrenginį, kadastrinis numeris ir adresas: _____.

7. Įsipareigojimas riboti leistiną generuoti galią, atsižvelgiant į valdančiosios elektrinės ar valdančiojo energijos kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią, kai Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytomis sąlygomis energijos kaupimo įrenginys prijungiamas viename taške (komutaciniame punkte, tos pačios transformatorių pastotės vidutinės įtampos šynose, toje pačioje transformatorinėje, tame pačiame apskaitos skyde), kuris nėra vidaus tinkle, kaip ir jau prijungta ar prijungiama prie elektros tinklų sausumos teritorijoje elektrinė ar energijos kaupimo įrenginys, kurių kiekvienos (kiekvieno) didžiausias pajėgumas (Pmax) (inverterių galia) yra didesnis nei 100 kW *(netaikoma hibridinėms elektrinėms)*: Taip/Ne *(išbraukti nereikalingą)*.

8. Energijos kaupimo įrenginio cheminė sudėtis: _____.

9. Kai prijungiamas energijos kaupimo įrenginys, kuris yra hibridinės elektrinės dalis, prijungiamas energijos kaupimo įrenginys tame pačiame prijungimo taške, kaip elektrinė, kai prijungiamas energijos kaupimo įrenginys vartotojo objekto vidaus tinkle arba kai prijungiamas energijos kaupimo įrenginys atskirame prijungimo taške, informacija, ar tinklų naudotojas sutinka su objekto, kuriame įrengtas energijos kaupimo įrenginys, arba energijos kaupimo įrenginio, kai energijos kaupimo įrenginys prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške, ribojimu pagal kintančią generavimo galią ir (ar) kintančią vartojimo galią, t. y. visomis šiomis sąlygomis:

9.1. sutinka su objekto, kuriame įrengtas energijos kaupimo įrenginys, arba energijos kaupimo įrenginio, kai energijos kaupimo įrenginys prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške, eksploatacijos apribojimais pagal kintančią generavimo galią: Taip/Ne *(išbraukti nereikalingą)*;

9.2. sutinka su objekto, kuriame įrengtas energijos kaupimo įrenginys, arba energijos kaupimo įrenginio, kai energijos kaupimo įrenginys prie elektros tinklų prijungiamas atskirame prijungimo taške, eksploatacijos apribojimais pagal kintančią vartojimo galią: Taip/Ne *(išbraukti nereikalingą)*;

9.3. sutinka su šia ne mažesne kaip 1 MW kintančia generavimo galia: _____ *(nurodyti galią, MW)*;

9.4. sutinka su šia ne mažesne kaip 1 MW kintančia vartojimo galia: _____ *(nurodyti galią, MW)*;

9.5. tinklų naudotojas supranta, sutinka ir įsipareigoja dėl visų žemiau nuodytų sąlygų (Taip/Ne *(išbraukti nereikalingą)*):

9.5.1. tinklų naudotojas įsipareigoja, jog energijos kaupimo įrenginys ir kiti objekte įrengti elektros įrenginiai veiks taip, kad neturės įtakos kitų tinklų naudotojų elektros įrenginių leistinos generuoti galios dydžiui ir poreikiui taikyti leistinos generuoti galios ribojimus dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimus, susijusius su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ir (ar) ribojimus, susijusius su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, bei neperkrautų galios transformatoriaus(-ių), bei įdiegia tam reikalingas valdymo priemones;

9.5.2. tinklų naudotojas įdiegs techninę ir programinę įrangą, užtikrinančią, kad energijos kaupimo įrenginys ir kiti objekte įrengti elektros įrenginiai veiks nepažeidžiant Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytų sąlygų;

9.5.3. ribojimo taikymas negali riboti esamų tinklų naudotojų ir tinklų naudotojų, rezervavusių ar siekiančių rezervuoti leistiną generuoti galią ir (ar) leistiną naudoti galią, pasinaudojimo elektros tinklais galimybių;

9.5.4. tinklų naudotojo, sutikusio su šiais ribojimais, naudojimasis elektros tinklais galimas tol, kol yra laisvos kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) laisvos kintančios leistinos vartoti galios;

9.5.5. Operatorius neprisiima atsakomybės, t. y. nekompensuos jokių dėl šių ribojimų tinklų naudotojams kilusių nuostolių, įskaitant, už tai, kad prie atitinkamos transformatorių pastotės prijungus kitų tinklų naudotojų elektros įrenginius, su šiuo ribojimu sutikęs tinklų naudotojas negalės visiškai ar iš dalies naudotis kintančia generavimo ir (ar) kintančia vartojimo galia;

9.5.6. Operatorius negarantuoja jokio termino, kurį tinklų naudotojas galės naudotis kintančia generavimo ir (ar) kintančia vartojimo galia, atsižvelgiant į tai, kad kitiems tinklų naudotojams leistina generuoti galia ir leistina naudoti galia transformatorių pastotėje bus rezervuojama be ribojimų;

9.5.7. tinklų naudotojui, kuriam taikomas šis ribojimas, siekiančiam rezervuoti leistiną naudoti ir (ar) leistiną generuoti galią, prioritetas kitų tinklų naudotojų atžvilgiu nėra suteikiamas;

9.5.8. tinklų naudotojas sutinka ir įsipareigoja atlyginti dėl kintančios generavimo galios ir (ar) kintančios vartojimo galios viršijimo kilusius nuostolius Operatoriui, įskaitant regreso teisę dėl kitų tinklų naudotojų, ir kitiems tinklų naudotojams.

10. Energijos kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio asmens rekvizitai *(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, įmonės kodas, buveinės adresas, tel. Nr., fakso Nr. ir (ar) el. pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas, PVM mokėtojo kodas. Energijos kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio asmens atstovo, pasirašysiančio ketinimų protokolą, vardas, pavardė, pareigos)*: _____.

PRIEDAI:

1. Įgaliojimas pasirašyti ketinimų protokolą *(kai ketinimų protokolą pasirašo įgaliotas atstovas)*.

2. Dokumentai, patvirtinantys, kad tinklų naudotojas žemės sklypą ar kitą objektą, kuriame planuojama įrengti ar statyti energijos kaupimo įrenginį, valdo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Kai energijos kaupimo įrenginio projektas vystomas žemės nuomos ar kitu nei nuosavybės teisė teisėtu pagrindu, dokumentai, pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei ketinimų protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su energijos kaupimo įrenginių statyba ir eksploatavimu. Operatoriui pateikiami dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisės ar kito teisėto valdymo teisės registraciją viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka *(Pateikiami išrašai turi būti ne senesni nei 30 kalendorinių dienų)*.

3. Informacija apie fizinius ir juridinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime *(pateikiamas dokumentas iš Lietuvos Respublikos viešo registro arba lygiavertis kitos valstybės išduotas oficialus dokumentas; dokumentas pateikiamas, jei energijos kaupimo įrenginio prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW ir prašymą teikia juridinis asmuo)*.

4. Kita informacija.

(parašas) (vardas, pavardė)

Pasinaudojimo elektros
skirstomaisiais tinklais tvarkos
aprašo
3 priedas

(Elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros skirstymo tinklų ketinimų protokolo, pasirašomo su tinklų naudotoju, siekiančiu dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, pavyzdinė forma)

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTYMO TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLAS, PASIRAŠOMAS SU TINKLŲ NAUDOTOJU, SIEKIANČIU DALYVAUTI SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONE

20__ m. _____ d. Nr.
Vilnius

Šis Elektros energijos gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros skirstymo tinklų (toliau – elektros tinklų) ketinimų protokolas (toliau – Protokolas) yra sudarytas tarp elektros skirstymo sistemos operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“, registruota buveinė Laisvės pr. 10, Vilnius, 04215, juridinio asmens kodas 304151376 (toliau – Operatorius), atstovaujamo _____ *(v., pavardė, pareigos)* ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo _____ *(įmonės pavadinimas)*, buveinė _____ *(adresas)*, įmonės kodas _____ toliau – Tinklų naudotojas), atstovaujamo _____*(v., pavardė, pareigos)*.

Operatorius ir Tinklų naudotojas kartu ar atskirai Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – Elektros energetikos įstatymas).

1. Ketinimų dalykas.

1.1. Tinklų naudotojas, turintis išankstines prijungimo sąlygas Nr._____, išduotas 20___ m. _____ d., įsipareigoja parengti savo elektros energijos gamybos įrenginius/hibridinę elektrinę *(išbraukti nereikalingą)* (toliau – Elektrinė) prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius – prijungti šio Tinklų naudotojo Elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų. Šis prijungimas vykdomas pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Tinklų naudotojo parengtus ir su Operatoriumi suderintus tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu, arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą, jeigu toks projektas yra privalomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės), ir Elektrinės dalies techninį darbo projektą, ir sudaromą Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau – Sutartis) Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti _____ kW *(nurodoma Elektrinės įrengtoji galia)* įrengtosios galios ir _____ kW *(nurodoma*

Elektrinės leistina generuoti galia) leistinos generuoti galios Elektrinę, kurios elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra _____ kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*, elektros energijos gamybai naudojančią _____ *(nurodoma naudojamų energijos išteklių ir Elektrinės rūšis)*, adresu _____ *(nurodoma vietovė, kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____
(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė) baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei.

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, vykdomo Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 33 punkto nustatyta tvarka)

2.1. Tinklų naudotojas pagal ketinimų protokolą Nr. _____ (toliau – Protokolas Nr. 1), ketinimų protokolą Nr. _____ (toliau – Protokolas Nr. 2) ir šį Protokolą įsipareigoja pastatyti _____ kW *(nurodoma Elektrinės įrengtoji galia)* įrengtosios galios ir _____ kW *(nurodoma Elektrinės leistina generuoti galia)* leistinos generuoti galios Elektrinę (leistina generuoti galia – _____ kW ir įrengtoji galia – _____ kW pagal Protokolą Nr. 1, leistina generuoti galia – _____ kW ir įrengtoji galia – _____ kW pagal Protokolą Nr. 2 ir leistina generuoti galia – _____ kW ir įrengtoji galia – _____ kW pagal šį Protokolą), kurios elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra _____ kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*, elektros energijos gamybai naudojančią _____ *(nurodoma naudojamų energijos išteklių ir Elektrinės rūšis)*, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____
(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei.

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų)

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė)*, baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių

(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai: _____kW;

2.1.2. leistina generuoti galia prijungimo taške (objekte): _____kW;

2.1.3. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške: _____kW;

2.1.4. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške: _____kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*;

2.1.5. Elektrinę sudarančių įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.	Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys	Įrengtoji galia, kW (atskirai nurodoma esama ir nauja)	Leistina generuoti galia, kW	Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis	Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis	Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh
2.1.5.1.						
2.1.5.2.						
...						

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės, kurios dalis yra kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros tinklų, kai suteikiama kintanti leistina generuoti ir (ar) kintanti leistina vartoti galia)

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė)*, baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai: _____kW;

2.1.2. leistina generuoti galia prijungimo taške (objekte): _____kW;

2.1.3. kintanti leistina generuoti galia (objekte), jei nustatoma: _____ kW;

2.1.4. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške: _____kW;

2.1.5. kintanti leistina vartoti galia (objekte), jei nustatoma: _____ kW;

2.1.6. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške: _____kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*;

2.1.7. Elektrinę sudarančių įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.	Elektros energijos gamybos įrenginys arba	Įrengtoji galia, kW (atskirai nurodoma	Leistina generuoti galia, kW	Elektros energijos gamybos	Elektros energijos gamybos įrenginio	Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh

	energijos kaupimo įrenginys	esama ir nauja)		įrenginio rūšis	naudojamų energijos išteklių rūšis	
2.1.7.1.						
2.1.7.2.						
...						

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, vykdomo Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 33 punkto nustatyta tvarka)

2.1. Tinklų naudotojas pagal ketinimų protokolą Nr. _____ (toliau – Protokolas Nr. 1), ketinimų protokolą Nr. _____ (toliau – Protokolas Nr. 2) ir šį Protokolą įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė)*, baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai: _____kW, kurią sudaro:

2.1.1.1. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą Nr. 1: _____ kW;

2.1.1.2. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą Nr. 2: _____ kW;

2.1.2. leistina generuoti galia prijungimo taške (objekte): _____kW, kurią sudaro:

2.1.2.1. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą Nr. 1: _____ kW;

2.1.2.2. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą Nr. 2: _____ kW;

2.1.3. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške: _____kW;

2.1.4. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške: _____kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*;

2.1.5. Elektrinę sudarančių įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.	Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys	Įrengtoji galia, kW (atskirai nurodoma esama ir nauja)			Leistina generuoti galia, kW	Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis	Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis	Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh
		Pagal Protokolą Nr. 1	Pagal Protokolą Nr. 2	Pagal Protokolą				
2.1.5.1.								
2.1.5.2.								
...								

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės, kurios dalis yra kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros tinklų, vykdomo Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 33 punkto nustatyta tvarka, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia ir (ar) kintanti leistina vartoti galia)

2.1. Tinklų naudotojas pagal ketinimų protokolą Nr. _____ (toliau – Protokolas Nr. 1), ketinimų protokolą Nr. _____ (toliau – Protokolas Nr. 2) ir šį Protokolą įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė)*, baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai: _____kW, kurią sudaro:

2.1.1.1. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą Nr. 1: _____ kW;

2.1.1.2. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą Nr. 2: _____ kW;

2.1.1.3. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą: _____ kW;

2.1.2. leistina generuoti galia prijungimo taške (objekte):_____kW, kurią sudaro:

2.1.2.1. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą Nr. 1: _____ kW;

2.1.2.2. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą Nr. 2: _____ kW;

2.1.2.3. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą: _____ kW;

2.1.3. kintanti leistina generuoti galia (objekte), jei nustatoma: _____ kW, kurią sudaro:

2.1.3.1. kintanti leistina generuoti galia (objekte) pagal Protokolą Nr. 1, jei nustatoma: _____ kW;

2.1.3.2. kintanti leistina generuoti galia (objekte) pagal Protokolą Nr. 2, jei nustatoma: _____ kW;

2.1.4. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške: _____kW;

2.1.5. kintanti leistina vartoti galia (objekte), jei nustatoma: _____ kW, kurią sudaro:

2.1.5.1. kintanti leistina vartoti galia (objekte) pagal Protokolą Nr. 1, jei nustatoma: _____ kW;

2.1.5.2. kintanti leistina vartoti galia (objekte) pagal Protokolą Nr. 2, jei nustatoma: _____ kW;

2.1.6. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške: _____kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*;

2.1.7. Elektrinę sudarančių įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.	Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys	Įrengtoji galia, kW (atskirai nurodoma esama ir nauja)			Leistina generuoti galia, kW	Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis	Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis	Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh
		Pagal Protokolą Nr. 1	Pagal Protokolą Nr. 2	Pagal Protokolą				
2.1.7.1.								
2.1.7.2.								
...								

2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Tinklų naudotojui, dalyvaujančiam Tarybos paskelbtame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (toliau – aukcionas), elektros tinklų galią ir pralaidumus Protokolo 2.1 papunktyje nurodytos leistinos generuoti galios ir kitų Protokolo 2.1 papunktyje nurodytų parametrų Elektrinei prijungti iki Protokolo galiojimo pabaigos. Kai prie elektros tinklų prijungiama hibridinė elektrinė, skirstomuosiuose ir (ar) perdavimo elektros tinkluose rezervuojama šių tinklų galia ir pralaidumai atitinkamai Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšiai ir (ar) energijos kaupimo įrenginiui.

2.3. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Tarybai prašymą dalyvauti aukcione. Tinklų naudotojas raštu informuoja Operatorių apie tai, kad pateikė prašymą dalyvauti aukcione, pateikdamas Operatoriui šio prašymo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios prašymo kopijos per vieną mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos, Operatorius nutraukia Protokolą.

2.4. Tinklų naudotojo laimėjimo aukcione atveju Tinklų naudotojas įsipareigoja per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Tarybos nutarimu dienos kreiptis į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

2.5. Tinklų naudotojui nelaimėjus aukciono, tačiau atitinkant Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti plėtros ir skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti plėtros ir skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skatinimo aprašas), 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytos sąlygas, Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos kreiptis į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

2.6. Tinklų naudotojas, laimėjęs aukcioną, arba jo nelaimėjęs, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka ketinantis tęsti veiklą, privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo aukciono laimėtojo paskelbimo dienos pratęsti Protokolo galiojimą.

2.7. Operatorius įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį nuo Tinklų naudotojo teisės aktų reikalavimus atitinkančio prašymo išduoti prijungimo sąlygas pateikimo dienos išduoti prijungimo sąlygas.

2.8. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo gauti statybą leidžiančius dokumentus tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai, kai tokie dokumentai yra privalomi vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu, arba pateikti Operatoriui kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai, jeigu toks projektas yra privalomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Tinklų naudotojas iki šiame papunktyje nurodyto termino pabaigos raštu informuoja Operatorių apie statybą leidžiančio dokumento gavimą, pateikdamas Operatoriui jo kopiją. Operatorius visas savo pastabas dėl Tinklų naudotojo pateikto kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto įsipareigoja pateikti per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį. Tinklų naudotojas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį įvertinti pateiktas pastabas ir pateikia Operatoriui patikslintą kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą. Patikslintam kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui Operatorius turi pritarti per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo šio projekto pateikimo dienos. Šiame papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą Operatoriui per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo arba reikalavimas pateikti patikslintą kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą per 20 darbo dienų nuo Operatoriaus pastabų gavimo dienos netaikomas, kai šio įsipareigojimo Tinklų naudotojas negali įvykdyti dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Jei yra šios aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui tokias aplinkybes įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina

pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl termino pratęsimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis, negu nurodytų aplinkybių buvimo laikotarpis. Pratęsus terminą kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui pateikti, pratęsto termino laikymasis laikomas esmine Protokolo vykdymo sąlyga.

2.9. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau nei likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami elektros energijos gamybos įrenginiai, kuriems išduotas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 4^1 dalies 1 punkte nurodytas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, arba ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami elektros energijos gamybos įrenginiai, kuriems išduotas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 4^1 dalies 2 punkte nurodytas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, pateikti Operatoriui tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis šio įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Operatorius visas savo pastabas dėl Tinklų naudotojo pateikto techninio darbo projekto įsipareigoja pateikti per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį. Tinklų naudotojas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį įvertinti pateiktas pastabas ir pateikti Operatoriui patikslintą techninį darbo projektą. Patikslintam techniniam darbo projektui Operatorius turi pritarti per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo šio projekto pateikimo dienos. Šiame papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti techninį darbo projektą Operatoriui per 12 arba 24 mėnesius iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos arba reikalavimas pateikti patikslintą techninį darbo projektą per 20 darbo dienų nuo Operatoriaus pastabų gavimo dienos netaikomas, kai šio įsipareigojimo Tinklų naudotojas negali įvykdyti dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Jei yra šios aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui tokias aplinkybes įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl termino pratęsimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis, negu nurodytų aplinkybių buvimo laikotarpis. Pratęsus terminą techniniam darbo projektui pateikti, pratęsto termino laikymasis laikomas esmine Protokolo vykdymo sąlyga.

2.10. Tinklų naudotojas įsipareigoja po Protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal Protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar Tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta arba jungtinės veiklos partneriams, jei jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines sąlygas, įskaitant atvejus, kai dėl išankstinių prijungimo sąlygų kreipiamasi siekiant vystyti hibridinę elektrinę jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

2.11. Siekiant perleisti Protokolą 2.10 papunktyje nurodytais atvejais, sudaromas susitarimas dėl Protokolo pakeitimo, kuris yra neatskiriama Protokolo dalis, ir Tinklų naudotojas per 10 darbo dienų nuo susitarimo dėl Protokolo pakeitimo sudarymo turi pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas Protokolas, vardu arba kitą prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu patvirtinantį dokumentą. Tinklų naudotojui per šiame papunktyje nurodytą terminą nepateikus šiame papunktyje nurodytų dokumentų, laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą.

2.12. Operatorius įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo Tinklų naudotojo prašymo sudaryti Sutartį pateikimo dienos parengti Sutartį , ją pasirašyti ir pateikti ją pasirašyti Tinklų naudotojui. Jei Tinklų naudotojas Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais pageidauja Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas), nustatyta tvarka,

suderinęs su Operatoriumi, įrengti, statyti ir (ar) rekonstruoti tinklų operatoriaus elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimą, statybą ir (ar) rekonstravimą darbus, į šiame papunktyje nurodytą terminą neįskaičiuojama patikros dėl gamintojo pasirinkto rangovo atitikties nacionalinio saugumo interesams ir kvalifikaciniams reikalavimams trukmė.

2.13. Tinklų naudotojas įsipareigoja pasirašyti Sutartį per 5 darbo dienas nuo dienos, kai Operatorius pateikia Sutartį, atitinkančią suderintą techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą, arba Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, jeigu nei vienas iš šių projektų yra neprivalomas.

2.14. Tinklų naudotojo prašymas sudaryti Sutartį Operatoriui gali būti pateiktas tik gavus Operatoriaus išvadą, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus arba Operatoriui pritarus kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai. Tais atvejais, kai nei vienas iš šių projektų yra neprivalomas, Tinklų naudotojo prašymas gali būti teikiamas ne anksčiau, nei yra Operatoriui pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas, numatytą Protokolo 2.22 papunktyje, ir leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Jei Tinklų naudotojas Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais pageidauja Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše nustatyta tvarka, suderinęs su Operatoriumi, įrengti, statyti ir (ar) rekonstruoti Operatoriui priklausančius elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimą, statybą ir (ar) rekonstravimą, Tinklų naudotojo prašyme sudaryti Sutartį privalo būti nurodytas Tinklų naudotojo pasirinktas Statybos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse ir (ar) elektros įrenginių prijungimą prie elektros tinklų reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis rangovas, įrengsiantis, pastatysiantis ar rekonstruosiantis tinklų operatoriui priklausančius energetikos objektus.

2.15. Tinklų naudotojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas faktines Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidas per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

2.16. Jeigu Tinklų naudotojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą Elektrinės prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius, ir dėl to padidėja Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, Tinklų naudotojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas. Tinklų naudotojas taip pat įsipareigoja apmokėti padidėjusias išlaidas perskaičiavus prijungimo įmoką Sutartyje nurodytais atvejais, jei pagal Sutartį tokių išlaidų padengimas tenka Tinklų naudotojui.

2.17. Jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra, kaip nurodyta Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje, paskiria Tinklų naudotojui, elektros energiją gaminančiam iš atsinaujinančių išteklių, ekonomiškai mažiau palankų Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, Operatorius įsipareigoja padengti visas pagrįstas Tinklų naudotojo, elektros energijos gamybai naudojančio atsinaujinančių išteklių energiją, dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas (padidėjusią Elektrinės prijungimo darbų kainą).

2.18. Operatorius įsipareigoja prijungti Elektrinę prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos elektros energijos persiuntimą per _____ mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas:

2.18.1. tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Tinklų naudotojo Elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Tinklų naudotojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju Elektrinės, naudojančios atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

2.18.2. terminas pratęsiamas Operatoriaus ir Tinklų naudotojo susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.

2.19. Tinklų naudotojas, pageidaujantis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje, įsipareigoja

Operatoriui padidinti Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

2.20. Įpareigojimas padidinti prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį netaikomas tuo atveju, kai leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminą siekiama pratęsti valstybės veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui.

2.21. Tinklų naudotojas įsipareigoja, per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dienos, pateikti Operatoriui pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją.

2.22. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui _____ eurų dydžio Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinę ir kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau, nei Protokolas. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia kaip finansų įstaigos garantiją arba laidavimą. Įstaigai, išduodančiai garantiją arba laidavimą (arba šią įstaigą valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 % to banko akcijų), turi būti suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor's reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody's reitingo agentūros – „Baa3“. Tinklų naudotojui savo iniciatyva nutraukus Protokolą arba nepateikus šiame papunktyje nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo per šiame papunktyje nurodytą terminą, Protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o Tinklų naudotojas 6 mėnesius nuo Protokolo nutraukimo dienos praranda teisę teikti naują prašymą dėl bet kokio ketinimų protokolo pasirašymo.

(2.22 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, kai hibridinė elektrinė suformuojama jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu)

2.22. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui _____ eurų dydžio Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytos įrengtosios galios Elektrinę (prievolių įvykdymo užtikrinimas teikiamas pagal numatomos įrengti naujos atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio numatytą įrengtąją galią) ir kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau, nei Protokolas. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia kaip finansų įstaigos garantiją arba laidavimą. Įstaigai, išduodančiai garantiją arba laidavimą (arba šią įstaigą valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 % to banko akcijų), turi būti suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor's reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody's reitingo agentūros – „Baa3“. Tinklų naudotojui savo iniciatyva nutraukus Protokolą arba nepateikus šiame papunktyje nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo per šiame papunktyje nurodytą terminą, Protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o Tinklų naudotojas 6 mėnesius nuo Protokolo nutraukimo dienos praranda teisę teikti naują prašymą dėl bet kokio ketinimų protokolo pasirašymo.

(2.22 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės, kurios dalis yra kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros tinklų, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

2.22. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui _____ eurų dydžio Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios (jei suteikiama) Elektrinę ir kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau, nei Protokolas. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia kaip finansų įstaigos garantiją arba laidavimą. Įstaigai, išduodančiai garantiją arba laidavimą (arba šią įstaigą valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau

kaip 50 % to banko akcijų), turi būti suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor's reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody's reitingo agentūros – „Baa3“. Tinklų naudotojui savo iniciatyva nutraukus Protokolą arba nepateikus šiame papunktyje nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo per šiame papunktyje nurodytą terminą, Protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o Tinklų naudotojas 6 mėnesius nuo Protokolo nutraukimo dienos praranda teisę teikti naują prašymą dėl bet kokio ketinimų protokolo pasirašymo.

2.23. Tinklų naudotojas, laimėjęs aukcioną arba jo nelaimėjęs, tačiau ketinantis toliau tęsti veiklą, ir pratęsęs Protokolo galiojimo terminą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio pratęsimo dienos privalo pateikti pratęstą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu Protokolas.

2.24. Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įsipareigoja Operatoriui ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos Protokolo 7.3 papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais teikti informaciją apie vykdomą Elektrinės statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, įrodančią, kad Tinklų naudotojas vykdo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Operatoriui kilus įtarimų, kad Tinklų naudotojo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, Operatorius apie tai informuoja Tarybą.

2.25. Tinklų naudotojas įsipareigoja laikytis įsipareigojimų, susijusių su Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nurodytų leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ir kitų ribojimų taikymu.

(2.25 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės, kurios dalis yra kaupimo įrenginys ir yra suteikiama kintanti leistina generuoti galia ir (ar) kintanti leistina vartoti galia)

2.25. Tinklų naudotojas įsipareigoja laikytis įsipareigojimų, susijusių su Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nurodytų leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos vartoti galios ribojimų ir kitų ribojimų taikymu.

2.26. Tuo atveju, jeigu Protokolo galiojimo laikotarpiu pasikeičia asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, Tinklų naudotojas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo tokio pasikeitimo momento pateikti Operatoriui informaciją apie šių asmenų pasikeitimus. Nuostata taikoma Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo ir kurio elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW.

2.27. Tinklų naudotojas įsipareigoja leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu gauti leidimą gaminti elektros energiją.

2.28. Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo panaudojimo sąlygos:

2.28.1. Kai Tinklų naudotojas užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios Elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka (kai taikoma) ir Tinklų naudotojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduodamas leidimas gaminti elektros energiją, Operatorius, gavęs Tinklų naudotojo prašymą arba nustatęs, kad yra išduotas leidimas gaminti elektros energiją, ne vėliau kaip

per 7 kalendorines dienas atsisako savo teisių pagal Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam Tinklų naudotojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

2.28.2. Jeigu Tinklų naudotojas, dalyvaujantis aukcione, nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedo (toliau – kainos priedas) vertinimo pabaigos atsisako jame dalyvauti, dalyvavęs aukcione jo nelaimi, dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti Elektrinių prijungimui, Operatorius, gavęs Tinklų naudotojo prašymą arba nustatęs, kad yra išduotas leidimas gaminti elektros energiją, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas atsisako savo teisių pagal Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam Tinklų naudotojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

2.28.3. Visu Protokolo 2.22 papunktyje nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Operatorius pasinaudoja tuo atveju, jeigu:

2.28.3.1. Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios (jei suteikiama) Elektrinę arba hibridinę elektrinę arba hibridinę elektrinę ir energijos kaupimo įrenginio ar įrenginių (išskyrus Protokolo 2.28.6 papunktyje nurodytą atvejį) ir leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negauna leidimo gaminti elektros energiją;

2.28.3.2. Protokolas nutraukiamas neįvykdžius Protokolo 2.8 arba 2.9 papunktyje nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų;

2.28.3.3. Tinklų naudotojas energetikos sritį reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

2.28.4. Jei Tinklų naudotojas, nelaimėjęs aukciono, neatitinka Skatinimo aprašo, 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytų sąlygų, elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi šio asmens Elektrinei prijungti, nėra suteikiami, o Operatorius atsisako savo teisių pagal asmens pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam asmeniui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui.

2.28.5. Operatorius pasinaudoja Tinklų naudotojo įvykdymo užtikrinimo dalimi (išskyrus, kai iki Tinklų naudotojo pranešimo apie Protokolo nutraukimą dienos arba iki kitų šiame papunktyje nurodytų aplinkybių Tinklų naudotojas įvykdo esminių Protokolo vykdymo sąlygų pažeidimą), kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant Protokolą, nustatyta tvarka, šiais atvejais:

2.28.5.1. Tinklų naudotojas nutraukia Protokolą, įskaitant, kai Tinklų naudotojas neįvykdo bent vienos iš Protokolo 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.16 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų ar, kai atsiranda 5.2.17, 5.2.18 arba 5.2.19 papunkčiuose nurodytos aplinkybės.;

2.28.5.2. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

2.28.5.3. Tinklų naudotojas neįvykdo 2.3 papunktyje nurodyto įsipareigojimo;

2.28.5.4. Tinklų naudotojas siekia sumažinti elektrinės leistiną generuoti galią ar hibridinės elektrinės leistiną generuoti galią ar įrengtąją galią, pagal kurią pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas.

2.28.6. Jeigu Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia Elektrinę, kurios leistina generuoti galia yra mažesnė arba turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė negu nurodyta Protokole, Operatorius, iš Tinklų naudotojo gavęs informaciją apie išduodą leidimą gaminti elektros energiją arba nustatęs, kad šis leidimas išduotas, pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui. Ši nuostata

netaikoma tuo atveju, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės (tokiu atveju taikomas Protokolo 2.28.7 papunktis).

2.28.7. Operatorius, iš Tinklų naudotojo gavęs informaciją apie išduodą leidimą gaminti elektros energiją arba nustatęs, kad šis leidimas išduotas, pasinaudoja Tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, proporcingai nepastatytai ar neįrengtai hibridinės elektrinės įrengtajai galiai, proporcingą prievolių įvykdymo užtikrinimo dalį (eurais) už nepastatytą ar neįrengtą hibridinės elektrinės įrengtąją galią apskaičiuojant Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo redakcijos, galiojusios pasirašant Protokolą, nustatyta tvarka, jeigu:

2.28.7.1. Tinklų naudotojas pastato ne visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines arba ne visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines ir ne visus energijos kaupimo įrenginius;

2.28.7.2. Tinklų naudotojas pastato ar įrengia hibridinę elektrinę arba hibridinę elektrinę ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius, kurios leistina generuoti galia yra mažesnė arba turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė, negu nurodyta Protokole;

2.28.7.3. Tinklų naudotojas pastato ar įrengia mažesnės įrengtosios galios, negu nurodyta Protokole, hibridinę elektrinę sudarančią elektrinę ir (ar) energijos kaupimo įrenginį, kai Protokole nurodyta hibridinės elektrinės leistina generuoti galia nesikeičia.

(2.28.7 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės, kurios dalis yra kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros tinklų, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

2.28.7. Operatorius, iš Tinklų naudotojo gavęs informaciją apie išduodą leidimą gaminti elektros energiją arba nustatęs, kad šis leidimas išduotas, pasinaudoja Tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, proporcingai nepastatytai ar neįrengtai hibridinės elektrinės įrengtajai galiai, proporcingą prievolių įvykdymo užtikrinimo dalį (eurais) už nepastatytą ar neįrengtą hibridinės elektrinės įrengtąją galią apskaičiuojant Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo redakcijos, galiojusios pasirašant Protokolą, nustatyta tvarka, jeigu:

2.28.7.1. Tinklų naudotojas pastato ne visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines arba ne visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines ir ne visus energijos kaupimo įrenginius;

2.28.7.2. Tinklų naudotojas pastato ar įrengia hibridinę elektrinę arba hibridinę elektrinę ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius, kurios leistina generuoti galia ir (ar) kintanti leistina generuoti galia yra mažesnė arba turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia ir (ar) kintanti leistina generuoti galia yra mažesnė, negu nurodyta Protokole;

2.28.7.3. Tinklų naudotojas pastato ar įrengia mažesnės įrengtosios galios, negu nurodyta Protokole, hibridinę elektrinę sudarančią elektrinę ir (ar) energijos kaupimo įrenginį, kai Protokole nurodyta hibridinės elektrinės leistina generuoti ir kintanti leistina generuoti galia nesikeičia.

2.28.8. Operatorius pasinaudoja pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu (ar jo dalimi) kitais Elektros energetikos įstatyme ar jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nurodytais pagrindais.

2.28.9. Operatorius nepasinaudoja visu pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Protokolo 2.28.3 papunktyje, arba jo dalimi, kaip nurodyta Protokolo 2.28.5.1, 2.28.5.3, 2.28.5.4, 2.28.6, 2.28.7 papunkčiuose, kai šiuose Protokolo papunkčiuose nurodyti įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių Tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti Protokolo ir (ar) Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Tinklų naudotojo kaltės. Kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo ar jo dalies grąžinimo. Prievolių įvykdymo užtikinimo dalimi Protokolo 2.28.5.1, 2.28.5.3, 2.28.5.4, 2.28.6, 2.28.7 papunkčiuose nurodytais atvejais taip pat nėra pasinaudojama, jei Elektrinės leistina generuoti galia (kai prievolių

įvykdymo užtikrinamas yra pateiktas pagal leistiną generuoti galią), kintanti leistina generuoti galia (kai prievolių įvykdymo užtikrinamas yra pateiktas pagal kintančią leistiną generuoti galią) arba įrengtoji galia (kai prievolių įvykdymo užtikrinimas yra pateiktas pagal įrengtąją galią) yra mažesnė ar turi būti sumažinta mažiau nei 1 kW.

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.

3.3. Tinklų naudotojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros įrenginių pajėgumų plėtros bei gamybos veikla, jo statoma Elektrinė bei jos statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų.

3.4. Tinklų naudotojui yra žinoma, jog Tinklų naudotojo Sutartis, remiantis Įstatymo nuostatomis, bus sudaroma tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis, kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Tinklų naudotojo reikalavimus ir techninius pajėgumus.

3.5. Tinklų naudotojas patvirtina, kad yra gautas _____ savivaldybės (nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti Elektrinę, pavadinimą) mero patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti Elektrinės įrengimas ar statyba, vadovaujantis galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, saugomų teritorijų nuostatais, yra galima (prie Protokolo pridedamas _____ savivaldybės mero patvirtinimas) arba savivaldybės meras per 10 darbo dienų nuo Tinklų naudotojo prašymo gavimo dienos nepateikė patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo.

3.6. Tinklų naudotojas patvirtina, kad yra gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba yra apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Įstatyme (prie Protokolo pridedamas gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas). Nuostata taikoma, kai planuojama statyti vėjo elektrines arba hibridines elektrinės, kurių bent viena iš elektrinių yra vėjo elektrinė, suformuojant hibridinę elektrinę jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu – kurių bent viena iš naujai prijungiamų elektrinių yra vėjo elektrinė.

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus informaciją, kurią Operatorius, vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, privalo paskelbti viešai savo elektroninėje svetainėje (kada sudarytas Protokolas, Protokolo galiojimo terminą, Protokolą sudariusio asmens pavadinimą / vardą, pavardę, prijungiamos Elektrinės / Elektrinių parko atsinaujinančių išteklių rūšį bei įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą), bei kitus įstatymų numatytus atvejus, kai privaloma atskleisti informaciją, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu. Pasirašydamas Protokolą, Tinklų naudotojas besąlygiškai sutinka, jog Operatorius skelbtų informaciją apie Protokolo sudarymo datą, Tinklų naudotoją (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos Elektrinės / Elektrinių parko atsinaujinančių išteklių rūšį bei įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą Operatoriaus interneto svetainėje. Tinklų naudotojas taip pat patvirtina, jog šiame papunktyje nurodytam veiksmui atlikti atskiras Tinklų naudotojo sutikimas nėra reikalingas.

4.2. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo pabaigos.

4.3. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai, ir ši pareiga galioja neterminuotai.

5. Protokolo galiojimas.

5.1. Protokolas galioja 270 kalendorinių dienų nuo jo pasirašymo (paskutiniosios iš šalių) dienos.

5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti, esant bent vienai iš šių sąlygų, kai Tinklų naudotojas:

5.2.1. per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos Operatoriui nepateikia Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo, atitinkančio Elektros energetikos įstatyme ir Apraše nurodytus sąlygas;

5.2.2. pateikia prašymą nutraukti Protokolą;

5.2.3. nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione;

5.2.4. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

5.2.5. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

5.2.6. neįvykdo Protokolo 2.3 papunktyje nurodytos sąlygos arba Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokolo 2.8 arba 2.9 papunkčiuose nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų ir dėl to netenka elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo. Nutraukus Protokolo galiojimą šiame papunktyje nurodytu atveju, Operatorius apie tai informuoja Tinklų naudotoją ir Tarybą per 10 kalendorinių dienų nuo šio sprendimo priėmimo;

5.2.7. neįvykdo 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.16 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.16 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė protokolą;

5.2.8. pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinę, hibridinę elektrinę arba hibridinę elektrinę ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius, taip pat, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines arba visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines ir kaupimo įrenginius;

(5.2.8 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės, kurios dalis yra kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros tinklų, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

5.2.8. pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios Elektrinę, hibridinę elektrinę arba hibridinę elektrinę ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius, taip pat, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines arba visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines ir kaupimo įrenginius;

5.2.9. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;

5.2.10. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau Tinklų naudotojo planuojamos statyti ar įrengti Elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;

5.2.11. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti Elektrinių prijungimui;

5.2.12. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pateikė asmenys, ketinantys

statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;

5.2.13. užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios Elektrinės statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Tinklų naudotojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją;

5.2.14. Tinklų naudotojas, nelaimėjęs aukciono, atitinka Skatinimo aprašo 32.1 ir 32.2 papunkčiuose nurodytos sąlygas, tačiau per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas, pasibaigia jo galiojimo terminas ar jo galiojimas panaikinamas;

5.2.15. kai Protokolo sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės normoms;

5.2.16. pasibaigia Protokolo galiojimo terminas, nurodytas Protokolo 5.1 papunktyje, įskaitant jo pratęsimo laikotarpį;

5.2.17. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį, išskyrus atvejus, kai vietoje dvišalės Sutarties tarp Tinklų naudotojo ir Operatoriaus, ją nutrauktus, ne vėliau nei kitą darbo dieną sudaroma ir (ar) galioja trišalė ar keturšalė Sutartis tarp Tinklų naudotojo, jo pasirinkto rangovo, Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus, arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą, išskyrus, jei Sutartis nutraukta dėl Operatoriaus kaltės ar perdavimo sistemos operatoriaus kaltės, kai sudaryta keturšalė prijungimo paslaugos sutartis;

5.2.18. kai Tinklų naudotojas siekia pakeisti Įstatymo ar Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje į tokią, dėl kurios ketinimų protokolas nėra sudaromas. Šiame papunktyje nurodytu atveju laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą (pasinaudojama prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi);

5.2.19. atsisako leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka;

5.2.20. leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negavus leidimo gaminti elektros energiją;

5.2.21. kitais Elektros energetikos įstatyme ar jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nurodytais atvejais.

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pasibaigus Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Tinklų naudotojui netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Tinklų naudotojo elektros įrenginius.

6.3. Jei Protokolo vykdymo metu Tinklų naudotojo elektros įrenginiai buvo prijungti prie elektros tinklų, nutraukus Protokolą šie elektros įrenginiai yra atjungiami nuo elektros tinklų. Operatorius neatsako už jokias Tinklų naudotojui ar kitiems asmenims kilusias pasekmes bei neatlygina Tinklų naudotojui ar kitiems asmenims nuostolių, kilusių dėl šio atjungimo.

6.4. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.

6.5. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.6. Tinklų naudotojas atsako už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimą, t. y. teisės aktų nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

7. Kitos sąlygos.

7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra, išskyrus, kai abi šalys Protokolą, įskaitant jo priedus, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.

7.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.

7.4. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, išskyrus atvejus, kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, kad Protokolas sudarytas vienu egzemplioriumi panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (pasirašant abiem Šalims kvalifikuotu elektroniniu parašu).

7.5. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams Šalys įsipareigoja atitinkamai keisti Protokolo sąlygas siekiant užtikrinti, kad šalių sudarytas Protokolas atitiktų naujus teisės aktų reikalavimus.

7.6. Prie šio Protokolo pridedami priedai:

7.6.1. tuo atveju, jei Elektrinės projektas vystomas žemės nuomos ar kitais nei nuosavybės teisė teisėtais pagrindais, dokumentai pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei Protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su elektrinių statyba ir eksploatavimu;

7.6.2. kiti dokumentai, kuriais nuosavybės teisė ar kito teisėto valdymo teisės būtų įregistruotos viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka;

7.6.3. kiti dokumentai *(nurodyti, kai taikoma)*.

(kitos Šalių sutartos sąlygos)

Šalių rekvizitai ir parašai:

Operatorius:	Tinklų naudotojas:
AB „Energijos skirstymo operatorius“	

Pasinaudojimo
elektros skirstomaisiais
tinklais tvarkos aprašo
4 priedas

(Elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros skirstymo tinklų ketinimų protokolo, pasirašomo su tinklų naudotoju, nesiekiančiu dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, pavyzdinė forma)

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTYMO TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLAS, PASIRAŠOMAS SU TINKLŲ NAUDOTOJU, NESIEKIANČIU DALYVAUTI SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONE

20___ m. _____ d.

Vilnius

Šis Elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros skirstymo tinklų (toliau − elektros tinklų) ketinimų protokolas (toliau − Protokolas) yra sudarytas tarp elektros skirstymo sistemos operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“, registruota buveinė Laisvės pr. 10, Vilnius, 04215, juridinio asmens kodas 304151376 (toliau − Operatorius), atstovaujamo _____*(v., pavardė, pareigos)* ir tinklų naudotojo _____ *(įmonės pavadinimas)*, buveinė _____*(adresas)*, įmonės kodas _____ (toliau – Tinklų naudotojas), atstovaujamo _____ *(v., pavardė, pareigos)*.

Operatorius ir Tinklų naudotojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau − Įstatymas), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau − Elektros energetikos įstatymas).

1. Ketinimų dalykas.

1.1. Tinklų naudotojas, turintis išankstines prijungimo sąlygas Nr._____, išduotas 20___ m. _____ d., įsipareigoja parengti savo elektros energijos gamybos įrenginius / hibridinę elektrinę *(išbraukti nereikalingą)* (toliau − Elektrinė) prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius − prijungti šio Tinklų naudotojo Elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų. Šis prijungimas vykdomas pagal tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Tinklų naudotojo parengtus ir su Operatoriumi suderintus tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu, arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą, jeigu toks projektas yra privalomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės), ir Elektrinės dalies techninį darbo projektą ir sudaromą Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau − Sutartis) Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

(1.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

1.1. Tinklų naudotojas, turintis išankstines prijungimo sąlygas Nr._____, išduotas 20___ m. _____ d., įsipareigoja parengti savo elektros energijos gamybos įrenginius ir energijos kaupimo įrenginius (toliau kartu vadinama − Elektrinė, jei nenurodyta kitaip) prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius − prijungti šio Tinklų naudotojo Elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų. Šis prijungimas vykdomas pagal tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Tinklų naudotojo parengtus ir su Operatoriumi suderintus tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu, arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą, jeigu toks projektas yra privalomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės), ir Elektrinės dalies techninį darbo projektą ir sudaromą Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau − Sutartis) Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti _____ kW *(nurodoma Elektrinės įrengtoji galia)* įrengtosios galios ir _____ kW *(nurodoma Elektrinės leistina generuoti galia)* leistinos generuoti galios Elektrinę, kurios elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra _____ kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*, elektros energijos gamybai naudojančią _____ *(nurodoma naudojamų energijos išteklių ir Elektrinės rūšis)*, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____
(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei.

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, vykdomo Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 33 punkto nustatyta tvarka)

2.1. Tinklų naudotojas pagal ketinimų protokolą Nr. _____ (toliau – Protokolas Nr. 1), ketinimų protokolą Nr. _____ (toliau – Protokolas Nr. 2) ir šį Protokolą įsipareigoja pastatyti _____ kW *(nurodoma Elektrinės įrengtoji galia)* įrengtosios galios ir _____ kW *(nurodoma Elektrinės leistina generuoti galia)* leistinos generuoti galios Elektrinę (leistina generuoti galia – _____ kW ir įrengtoji galia – _____ kW pagal Protokolą Nr. 1, leistina generuoti galia – _____ kW ir įrengtoji galia – _____ kW pagal Protokolą Nr. 2 ir leistina generuoti galia – _____ kW ir įrengtoji galia – _____ kW pagal šį Protokolą), kurios elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra _____ kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*, elektros energijos gamybai naudojančią _____ *(nurodoma naudojamų energijos išteklių ir Elektrinės rūšis)*, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____

(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei.

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų)

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė)*, baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai: _____kW;

2.1.2. leistina generuoti galia prijungimo taške (objekte): _____kW;

2.1.3. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške: _____kW;

2.1.4. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške: _____kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*;

2.1.5. Elektrinę sudarančių įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.	Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys	Įrengtoji galia, kW (atskirai nurodoma esama ir nauja)	Leistina generuoti galia, kW	Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis	Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis	Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh
2.1.5.1.						
2.1.5.2.						
...						

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės, kurios dalis yra kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros tinklų, kai kaupimo įrenginiui suteikiama kintanti leistina generuoti ir (ar) kintanti leistina vartoti galia)

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė)*, baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio

Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai: _____kW;

2.1.2. leistina generuoti galia prijungimo taške (objekte): _____kW;

2.1.3. kintanti leistina generuoti galia (objekte), jei nustatoma: _____ kW;

2.1.4. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške: _____kW;

2.1.5. kintanti leistina vartoti galia (objekte), jei nustatoma: _____ kW;

2.1.6. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške: _____kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*;

2.1.7. Elektrinę sudarančių įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.	Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys	Įrengtoji galia, kW (atskirai nurodoma esama ir nauja)	Leistina generuoti galia, kW	Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis	Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis	Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh
2.1.7.1.						
2.1.7.2.						
...						

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, vykdomo Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 33 punkto nustatyta tvarka)

2.1. Tinklų naudotojas pagal ketinimų protokolą Nr. _____ (toliau – Protokolas Nr. 1), ketinimų protokolą Nr. _____ (toliau – Protokolas Nr. 2) ir šį Protokolą įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____
(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai: _____kW, kurią sudaro:

2.1.1.1. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą Nr. 1: _____ kW;

2.1.1.2. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą Nr. 2: _____ kW;

2.1.2. bendra leistina generuoti galia prijungimo taške (objekte): _____kW, kurią sudaro:

2.1.2.1. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą Nr. 1: _____ kW;

2.1.2.2. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą Nr. 2: _____ kW;

2.1.3. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške: _____kW;

2.1.4. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške: _____kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*;

2.1.5. Elektrinę sudarančių įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.	Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys	Įrengtoji galia, kW (atskirai nurodoma esama ir nauja)			Leistina generuoti galia, kW	Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis	Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis	Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh
		Pagal Protokolą Nr. 1	Pagal Protokolą Nr. 2	Pagal Protokolą				
2.1.5.1.								
2.1.5.2.								
...								

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės, kurios dalis yra kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros tinklų, vykdomo Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 33 punkto nustatyta tvarka, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia ir (ar) kintanti leistina vartoti galia)

2.1. Tinklų naudotojas pagal ketinimų protokolą Nr. _____ (toliau – Protokolas Nr. 1), ketinimų protokolą Nr. _____ (toliau – Protokolas Nr. 2) ir šį Protokolą įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė)*, baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai: _____kW, kurią sudaro:

2.1.1.1. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą Nr. 1: _____ kW;

2.1.1.2. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą Nr. 2: _____ kW;

2.1.1.3. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą: _____ kW;

2.1.2. bendra leistina generuoti galia prijungimo taške (objekte): _____kW, kurią sudaro:

2.1.2.1. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą Nr. 1: _____ kW;

2.1.2.2. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą Nr. 2: _____ kW;

2.1.2.3. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą: _____ kW;

2.1.3. kintanti leistina generuoti galia (objekte), jei nustatoma: _____ kW, kurią sudaro:

2.1.3.1. kintanti leistina generuoti galia (objekte) pagal Protokolą Nr. 1, jei nustatoma: _____ kW;

2.1.3.2. kintanti leistina generuoti galia (objekte) pagal Protokolą Nr. 2, jei nustatoma: _____ kW;

2.1.4. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške: _____kW;

2.1.5. kintanti leistina vartoti galia (objekte), jei nustatoma: _____ kW, kurią sudaro:

2.1.5.1. kintanti leistina vartoti galia (objekte) pagal Protokolą Nr. 1, jei nustatoma: _____ kW;

2.1.5.2. kintanti leistina vartoti galia (objekte) pagal Protokolą Nr. 2, jei nustatoma: _____ kW;

2.1.6. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške: _____kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*;

2.1.7. Elektrinę sudarančių įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.	Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys	Įrengtoji galia, kW (atskirai nurodoma esama ir nauja)			Leistina generuoti galia, kW	Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis	Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis	Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh
		Pagal Protokolą Nr. 1	Pagal Protokolą Nr. 2	Pagal Protokolą				
2.1.7.1.								
2.1.7.2.								
...								

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė)*, baigti savo elektros energijos gamybos ir energijos kaupimo įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją ir leidimui generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi Elektrinę sudarančių elektros energijos gamybos įrenginių ir energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai: _____kW;

2.1.2. bendra leistina generuoti galia prijungimo taške (objekte): _____kW;

2.1.3. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške: _____kW;

2.1.4. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške: _____kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*;

2.1.5. įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.	Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys	Įrengtoji galia, kW (atskirai nurodoma esama ir nauja)	Leistina generuoti galia, kW	Elektros energijos gamybos įrenginio tipas	Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis	Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh
2.1.5.1.						
2.1.5.2.						
...						

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais, dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas bei suteikiama kintanti leistina generuoti galia ir (ar) leistina vartoti galia)

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė)*, baigti savo elektros energijos gamybos ir energijos kaupimo įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją ir leidimui generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje nurodytai Elektrinei. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi Elektrinę sudarančių elektros energijos gamybos įrenginių ir energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai: _____kW;

2.1.2. bendra leistina generuoti galia prijungimo taške (objekte): _____kW;

2.1.3. kintanti leistina generuoti galia (objekte), jei nustatoma: _____ kW;

2.1.4. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške: _____kW;

2.1.5. kintanti leistina vartoti galia (objekte), jei nustatoma: _____ kW;

2.1.6. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške: _____kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*;

2.1.7. įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.	Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys	Įrengtoji galia, kW (atskirai nurodoma esama ir nauja)	Leistina generuoti galia, kW	Elektros energijos gamybos įrenginio tipas	Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis	Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh
2.1.7.1.						
2.1.7.2.						
...						

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio prijungimo prie elektros tinklų, kai tame pačiame prijungimo taške taip pat prijungiamas energijos kaupimo įrenginys, kai dėl šio energijos kaupimo įrenginio ketinimų protokolas nesudaromas ir jo veikla nereguliuojama leidimais)

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu _____ *(nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė)*, baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Tinklų naudotojas patvirtina, kad šiame papunktyje nurodyto žemės sklypo plotas yra pakankamas šiame papunktyje

nurodytai Elektrinei. Tame pačiame prijungimo taške, kaip ir Elektrinė, bus prijungiamas ir energijos kaupimo įrenginys, kuriam, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 29 dalimi, leidimai plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ir generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių nereikalingi, ir dėl kurio, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 48^2 straipsnio 29 dalimi, ketinimų protokolas nesudaromas. Elektrinės ir energijos kaupimo įrenginio duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi Elektrinės ir energijos kaupimo įrenginio įrengtųjų galių sumai: _____kW;

2.1.2. bendra leistina generuoti galia prijungimo taške (objekte): _____kW;

2.1.3. bendra leistina naudoti galia prijungimo taške: _____kW;

2.1.4. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške: _____kW *(nurodomas vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 2.30 papunkčiu)*;

2.1.5. įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.	Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys	Įrengtoji galia, kW	Leistina generuoti galia, kW	Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis	Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis	Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh
2.1.5.1.						
2.1.5.2.						
...						

2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Tinklų naudotojui, nedalyvaujančiam skatinimo kvotų aukcione, elektros tinklų galią ir pralaidumus Protokolo 2.1 papunktyje nurodytos leistinos generuoti galios ir kitų Protokolo 2.1 papunktyje nurodytų parametrų Elektrinei prijungti iki Protokolo galiojimo pabaigos. Kai prie elektros tinklų prijungiama hibridinė elektrinė, skirstomuosiuose ir (ar) perdavimo elektros tinkluose rezervuojama šių tinklų galia ir pralaidumai atitinkamai elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšiai ir (ar) energijos kaupimo įrenginiui.

2.3. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Tarybai prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Tinklų naudotojas raštu informuoja Operatorių apie tai, kad pateikė prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, pateikdamas Operatoriui šio prašymo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios prašymo kopijos per vieną mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos, Operatorius nutraukia Protokolą.

(2.3 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.3. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Tarybai prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus. Tinklų naudotojas raštu informuoja Operatorių apie tai, kad pateikė prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, pateikdamas Operatoriui šio prašymo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios prašymo kopijos per vieną mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos, Operatorius nutraukia Protokolą.

2.4. Tinklų naudotojas įsipareigoja Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

(2.4 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.4. Tinklų naudotojas įsipareigoja Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus.

2.5. Operatorius įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį nuo Tinklų naudotojo teisės aktų reikalavimus atitinkančio prašymo išduoti prijungimo sąlygas pateikimo dienos išduoti prijungimo sąlygas.

2.6. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo gauti statybą leidžiančius dokumentus tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai, kai tokie dokumentai yra privalomi vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu, arba pateikti Operatoriui kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai, jeigu toks projektas yra privalomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Tinklų naudotojas iki šiame papunktyje nurodyto termino pabaigos raštu informuoja Operatorių apie statybą leidžiančio dokumento gavimą, pateikdamas Operatoriui jo kopiją. Operatorius visas savo pastabas dėl Tinklų naudotojo pateikto kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto įsipareigoja pateikti per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį. Tinklų naudotojas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį įvertinti pateiktas pastabas ir pateikia Operatoriui patikslintą kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą. Patikslintam kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui Operatorius turi pritarti per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį s. nuo šio projekto pateikimo dienos. Šiame papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą Operatoriui per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo arba reikalavimas pateikti patikslintą kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą per 20 darbo dienų nuo Operatoriaus pastabų gavimo dienos netaikomas, kai šio įsipareigojimo Tinklų naudotojas negali įvykdyti dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Jei yra šios aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui tokias aplinkybes įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl termino pratęsimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis, negu nurodytų aplinkybių buvimo laikotarpis. Pratęsus terminą kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui pateikti, pratęsto termino laikymasis laikomas esmine Protokolo vykdymo sąlyga.

2.7. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau nei likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami elektros energijos gamybos įrenginiai, kuriems išduotas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 4^1 dalies 1 punkte nurodytas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, arba ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami elektros energijos gamybos įrenginiai, kuriems išduotas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 4^1 dalies 2 punkte nurodytas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, pateikti Operatoriui tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis šio įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Operatorius visas savo pastabas dėl Tinklų naudotojo pateikto techninio darbo projekto įsipareigoja pateikti per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį. Tinklų naudotojas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį įvertinti pateiktas pastabas ir pateikti Operatoriui patikslintą techninį darbo projektą. Patikslintam techniniam darbo projektui Operatorius turi pritarti per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo šio projekto pateikimo dienos. Šiame papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti techninį darbo projektą

Operatoriui per 12 arba 24 mėnesius iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos arba reikalavimas pateikti patikslintą techninį darbo projektą per 20 darbo dienų nuo Operatoriaus pastabų gavimo dienos netaikomas, kai šio įsipareigojimo Tinklų naudotojas negali įvykdyti dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Jei yra šios aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui tokias aplinkybes įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl termino pratęsimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis, negu nurodytų aplinkybių buvimo laikotarpis. Pratęsus terminą techniniam darbo projektui pateikti, pratęsto termino laikymasis laikomas esmine Protokolo vykdymo sąlyga.

(2.7 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.7. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau nei likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami elektros energijos gamybos įrenginiai, kuriems išduotas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 4^1 dalies 1 punkte nurodytas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir energijos kaupimo įrenginiai, kuriems išduotas 16 straipsnio 4^1 dalies 2 punkte arba Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 4^3 dalyje nurodytas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, arba ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami elektros energijos gamybos įrenginiai, kuriems išduotas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 4^1 dalies 2 punkte nurodytas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, ir energijos kaupimo įrenginiai, kuriems išduotas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 4^1 dalies 2 punkte nurodytas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, pateikti Operatoriui Operatoriaus tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis šio įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Operatorius visas savo pastabas dėl Tinklų naudotojo pateikto techninio darbo projekto įsipareigoja pateikti per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį. Tinklų naudotojas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį įvertinti pateiktas pastabas ir pateikti Operatoriui patikslintą techninį darbo projektą. Patikslintam techniniam darbo projektui Operatorius turi pritarti per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo šio projekto pateikimo dienos. Šiame papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti techninį darbo projektą Operatoriui per 12 arba 24 mėnesius iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos arba reikalavimas pateikti patikslintą techninį darbo projektą per 20 darbo dienų nuo Operatoriaus pastabų gavimo dienos netaikomas, kai šio įsipareigojimo Tinklų naudotojas negali įvykdyti dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Jei yra šios aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui tokias aplinkybes įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl termino pratęsimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis, negu nurodytų aplinkybių buvimo laikotarpis. Pratęsus terminą techniniam darbo projektui pateikti, pratęsto termino laikymasis laikomas esmine Protokolo vykdymo sąlyga.

2.8. Tinklų naudotojas įsipareigoja po Protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal Protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar Tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta arba jungtinės veiklos partneriams, jei jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines sąlygas, įskaitant atvejus, kai dėl išankstinių prijungimo sąlygų kreipiamasi siekiant vystyti hibridinę elektrinę jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

2.9. Siekiant perleisti Protokolą 2.8 papunktyje nurodytais atvejais, sudaromas susitarimas dėl Protokolo pakeitimo, kuris yra neatskiriama Protokolo dalis, ir Tinklų naudotojas per 10 darbo dienų nuo susitarimo dėl Protokolo pakeitimo sudarymo turi pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas Protokolas, vardu arba kitą prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu patvirtinantį dokumentą. Tinklų naudotojui per šiame papunktyje nurodytą terminą nepateikus šiame papunktyje nurodytų dokumentų, laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą.

2.10. Operatorius įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo Tinklų naudotojo prašymo sudaryti Sutartį pateikimo dienos parengti Sutartį, ją pasirašyti ir pateikti ją pasirašyti Tinklų naudotojui. Jei Tinklų naudotojas Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais pageidauja Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas), nustatyta tvarka, suderinęs su Operatoriumi, įrengti, statyti ir (ar) rekonstruoti tinklų operatoriaus elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimą, statybą ir (ar) rekonstravimą, į šiame papunktyje nurodytą terminą neįskaičiuojama patikros dėl gamintojo pasirinkto rangovo atitikties nacionalinio saugumo interesams ir kvalifikaciniams reikalavimams trukmė.

2.11. Tinklų naudotojas įsipareigoja pasirašyti Sutartį per 5 darbo dienas nuo dienos, kai Operatorius pateikia Sutartį, atitinkančią suderintą techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą, arba Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, jeigu nei vienas iš šių projektų yra neprivalomas.

2.12. Tinklų naudotojo prašymas sudaryti Sutartį Operatoriui gali būti pateiktas tik gavus Operatoriaus išvadą, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus arba Operatoriui pritarus kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai. Tais atvejais, kai nei vienas iš šių projektų neprivalomas, Tinklų naudotojo prašymas gali būti teikiamas ne anksčiau, nei yra Operatoriui pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas, numatytas Protokolo 2.20 papunktyje, ir gautas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Jei Tinklų naudotojas Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais pageidauja Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše nustatyta tvarka, suderinęs su Operatoriumi, įrengti, statyti ir (ar) rekonstruoti Operatoriui priklausančius elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimą, statybą ir (ar) rekonstravimą, Tinklų naudotojo prašyme sudaryti Sutartį privalo būti nurodytas Tinklų naudotojo pasirinktas Statybos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse ir (ar) elektros įrenginių prijungimą prie elektros tinklų reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis rangovas, įrengsiantis, pastatysiantis ar rekonstruosiantis tinklų operatoriui priklausančius energetikos objektus.

(2.12 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.12. Tinklų naudotojo prašymas sudaryti Sutartį Operatoriui gali būti pateiktas tik gavus Operatoriaus išvadą, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus arba Operatoriui pritarus kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai. Tais atvejais, kai nei vienas iš šių projektų nereikalingas, Tinklų naudotojo prašymas gali būti teikiamas ne anksčiau, nei yra Operatoriui pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas, numatytas Protokolo 2.20 papunktyje, ir gautas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus bei leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus. Jei Tinklų naudotojas Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais pageidauja Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše nustatyta tvarka, suderinęs su Operatoriumi, įrengti, statyti ir (ar) rekonstruoti

Operatoriui priklausančius elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimą, statybą ir (ar) rekonstravimą, Tinklų naudotojo prašyme sudaryti Sutartį privalo būti nurodytas Tinklų naudotojo pasirinktas Statybos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse ir (ar) elektros įrenginių prijungimą prie elektros tinklų reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis rangovas, įrengsiantis, pastatysiantis ar rekonstruosiantis tinklų operatoriui priklausančius energetikos objektus.

2.13. Tinklų naudotojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas faktines Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidas per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

2.14. Jeigu Tinklų naudotojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą Elektrinės prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius, ir dėl to padidėja Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, Tinklų naudotojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas. Tinklų naudotojas taip pat įsipareigoja apmokėti padidėjusias išlaidas perskaičiavus prijungimo įmoką Sutartyje nurodytais atvejais, jei pagal Sutartį tokių išlaidų padengimas tenka Tinklų naudotojui.

2.15. Jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra paskiria Tinklų naudotojui, elektros energiją gaminančiam iš atsinaujinančių išteklių, ekonomiškai mažiau palankų Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, Operatorius įsipareigoja padengti visas pagrįstas Tinklų naudotojo, elektros energijos gamybai naudojančio atsinaujinančių išteklių energiją, dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas (padidėjusią Elektrinės prijungimo darbų kainą).

2.16. Operatorius įsipareigoja prijungti Elektrinę prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos elektros energijos persiuntimą per _____mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas:

2.16.1. tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Tinklų naudotojo Elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Tinklų naudotojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju Elektrinės, prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

(2.16.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.16.1. tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Tinklų naudotojo Elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Tinklų naudotojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju Elektrinės, prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, nepažeidžiant Protokolo 5.1 papunktyje nurodytos nuostatos;

2.16.2. terminas pratęsiamas Operatoriaus ir Tinklų naudotojo susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.

2.17. Tinklų naudotojas, pageidaujantis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje, įsipareigoja Operatoriui padidinti Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

(2.17 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.17. Tinklų naudotojas, pageidaujantis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą ir (ar) leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje, įsipareigoja Operatoriui padidinti Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

2.18. Įpareigojimas padidinti prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį netaikomas tuo atveju, kai leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminą siekiama pratęsti valstybės veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui.

(2.18 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

Įpareigojimas padidinti prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį netaikomas tuo atveju, kai leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir (ar) leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminą siekiama pratęsti valstybės veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui.

2.19. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dienos pateikti Operatoriui pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją.

(2.19 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.19. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir (ar) leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus išdavimo dienos pateikti Operatoriui pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją.

2.20. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui _____ eurų dydžio Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinę ir kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau, nei Protokolas. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia kaip finansų įstaigos garantiją arba laidavimą. Įstaigai, išduodančiai garantiją arba laidavimą (arba šią įstaigą valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 % to banko akcijų), turi būti suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor's reitingo agentūros – „BBB-" arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-" arba Moody's reitingo agentūros – „Baa3".

(2.20 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, kai hibridinė elektrinė suformuojama jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu)

2.20. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui _____ eurų dydžio Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytos įrengtosios galios Elektrinę (prievolių įvykdymo užtikrinimas teikiamas pagal numatomos įrengti naujos atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio numatytą įrengtąją galią) ir kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau, nei Protokolas. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia kaip finansų įstaigos garantiją arba

laidavimą. Įstaigai, išduodančiai garantiją arba laidavimą (arba šią įstaigą valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 % to banko akcijų), turi būti suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor's reitingo agentūros – „BBB-" arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-" arba Moody's reitingo agentūros – „Baa3".

(2.20 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės, kurios dalis yra kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros tinklų, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

2.20. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui _____ eurų dydžio Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios (jei suteikiama) Elektrinę ir kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau, nei Protokolas. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia kaip finansų įstaigos garantiją arba laidavimą. Įstaigai, išduodančiai garantiją arba laidavimą (arba šią įstaigą valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 % to banko akcijų), turi būti suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor's reitingo agentūros – „BBB-" arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-" arba Moody's reitingo agentūros – „Baa3".

2.21. Tinklų naudotojui savo iniciatyva nutraukus Protokolą arba nepateikus Protokolo 2.20 papunktyje nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo per Protokolo 2.20 papunktyje nurodytą terminą, Protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o Tinklų naudotojas 6 mėnesius nuo Protokolo nutraukimo dienos praranda teisę teikti naują prašymą dėl bet kokio ketinimų protokolo pasirašymo.

2.22. Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įsipareigoja Operatoriui ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos Protokolo 7.3 papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais teikti informaciją apie vykdomą Elektrinės statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, įrodančią, kad Tinklų naudotojas vykdo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Operatoriui kilus įtarimų, kad Tinklų naudotojo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, Operatorius apie tai informuoja Tarybą.

(2.22 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.22. Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, įsipareigoja Operatoriui ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos Protokolo 7.3 papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais teikti informaciją apie vykdomą Elektrinės statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, įrodančią, kad Tinklų naudotojas vykdo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Operatoriui kilus įtarimų, kad Tinklų naudotojo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, Operatorius apie tai informuoja Tarybą.

2.23. Tinklų naudotojas įsipareigoja laikytis įsipareigojimų, susijusių su Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nurodytų leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis ir kitų ribojimų taikymu.

(2.23 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos vartoti galios)

2.23. Tinklų naudotojas įsipareigoja laikytis įsipareigojimų, susijusių su Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nurodytų leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos vartoti galios ribojimų ir kitų ribojimų taikymu.

2.24. Tuo atveju, jeigu Protokolo galiojimo laikotarpiu pasikeičia asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, Tinklų naudotojas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo tokio pasikeitimo momento pateikti Operatoriui informaciją apie šių asmenų pasikeitimus. Nuostata taikoma Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo ir kurio elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW arba kurio energijos kaupimo įrenginių leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų.

2.25. Tinklų naudotojas įsipareigoja leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu gauti leidimą gaminti elektros energiją.

(2.25 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.25. Tinklų naudotojas įsipareigoja leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu gauti leidimą gaminti elektros energiją ir leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu gauti leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių.

2.26. Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo panaudojimo sąlygos:

2.26.1. Kai Tinklų naudotojas užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios Elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Tinklų naudotojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduodamas leidimas gaminti elektros energiją, Operatorius, gavęs Tinklų naudotojo prašymą arba nustatęs, kad yra išduotas leidimas gaminti elektros energiją, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas atsisako savo teisių pagal Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam Tinklų naudotojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

(2.26.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.26.1. Kai Tinklų naudotojas užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios Elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Tinklų naudotojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduodamas leidimas gaminti elektros energiją ir Tinklų naudotojas užbaiga Protokole numatytos leistinos generuoti galios energijos kaupimo įrenginio statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Tinklų naudotojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduotas leidimas generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių, Operatorius, gavęs Tinklų naudotojo prašymą arba nustatęs, kad yra išduotas leidimas gaminti elektros energiją ir leidimas generuoti elektros energiją iš kaupimo, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas atsisako savo teisių pagal Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam Tinklų naudotojui ar jo

prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

2.26.2. Visu Protokolo 2.20 papunktyje nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Operatorius pasinaudoja tuo atveju, jeigu:

2.26.2.1. Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios (jei suteikiama) elektrinę arba hibridinę elektrinę arba hibridinę elektrinę ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius (visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines arba visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines ir kaupimo įrenginius) (išskyrus Protokolo 2.26.4 papunktyje nurodytą atvejį) ir leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negauna leidimo gaminti elektros energiją;

2.26.2.2. Protokolas nutraukiamas neįvykdžius Protokolo 2.6 arba 2.7 papunktyje nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų;

2.26.2.3. Tinklų naudotojas energetikos sritį reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

(2.26.2 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.26.2. Visu Protokolo 2.20 papunktyje nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Operatorius pasinaudoja tuo atveju, jeigu:

2.26.2.1. Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo ir leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios (jei suteikiama) Elektrinę (visų ją sudarančių elektros energijos gamybos ir energijos kaupimo įrenginių) (išskyrus Protokolo 2.26.4 papunktyje nurodytą atvejį) ir leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negauna leidimo gaminti elektros energiją ir leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negauna leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių;

2.26.2.2. Protokolas nutraukiamas neįvykdžius Protokolo 2.6 arba 2.7 papunktyje nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų;

2.26.2.3. Tinklų naudotojas energetikos sritį reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus.

2.26.3. Operatorius pasinaudoja Tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi (išskyrus, kai iki Tinklų naudotojo pranešimo apie Protokolo nutraukimą dienos arba iki kitų šiame papunktyje nurodytų aplinkybių Tinklų naudotojas įvykdo esminių Protokolo vykdymo sąlygų pažeidimą), kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka, jeigu:

2.26.3.1. Tinklų naudotojas nutraukia Protokolą, įskaitant atvejus, kai Tinklų naudotojas neįvykdo 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų arba atsiranda 5.3.9 ar 5.3.10 papunkčiuose nurodytos aplinkybės;

2.26.3.2. Tinklų naudotojas neįvykdo 2.3 papunktyje nurodyto įsipareigojimo;

2.26.3.3. Tinklų naudotojas siekia sumažinti elektrinės leistiną generuoti galią ar hibridinės elektrinės leistiną generuoti galią ar įrengtąją galią, pagal kurią pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas.

2.26.4. Jeigu Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia Elektrinę, kurios leistina

generuoti galia yra mažesnė arba turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė negu nurodyta Protokole, Operatorius, iš Tinklų naudotojo gavęs informaciją apie išduodą leidimą gaminti elektros energiją arba nustatęs, kad šis leidimas išduotas, pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui. Ši nuostata netaikoma tuo atveju, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės arba, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų (tokiu atveju taikomas Protokolo 2.26.5 papunktis).

2.26.5. Kai Protokolas sudarytas dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, Operatorius, iš Tinklų naudotojo gavęs informaciją apie išduodą leidimą gaminti elektros energiją arba nustatęs, kad šis leidimas išduotas, pasinaudoja Tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, proporcingai nepastatytai ar neįrengtai hibridinės elektrinės įrengtajai galiai, proporcingą prievolių įvykdymo užtikrinimo dalį (eurais) už nepastatytą ar neįrengtą hibridinės elektrinės įrengtąją galią apskaičiuojant Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo redakcijos, galiojusios pasirašant Protokolą, nustatyta tvarka, jeigu:

2.26.5.1. Tinklų naudotojas pastato ne visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines arba ne visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines ir ne visus energijos kaupimo įrenginius;

2.26.5.2. Tinklų naudotojas pastato ar įrengia hibridinę elektrinę arba hibridinę elektrinę ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius, kurios leistina generuoti galia yra mažesnė arba turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė, negu nurodyta Protokole;

2.26.5.3. Tinklų naudotojas pastato ar įrengia mažesnės įrengtosios galios, negu nurodyta Protokole, hibridinę elektrinę sudarančią elektrinę ir (ar) energijos kaupimo įrenginį, kai Protokole nurodyta hibridinės elektrinės leistina generuoti galia nesikeičia.

(2.26.5 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės, kurios dalis yra kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros tinklų, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

2.26.5. Kai Protokolas sudarytas dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, Operatorius, iš Tinklų naudotojo gavęs informaciją apie išduodą leidimą gaminti elektros energiją arba nustatęs, kad šis leidimas išduotas, pasinaudoja Tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, proporcingai nepastatytai ar neįrengtai hibridinės elektrinės įrengtajai galiai, proporcingą prievolių įvykdymo užtikrinimo dalį (eurais) už nepastatytą ar neįrengtą hibridinės elektrinės įrengtąją galią apskaičiuojant Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo redakcijos, galiojusios pasirašant Protokolą, nustatyta tvarka, jeigu:

2.26.5.1. Tinklų naudotojas pastato ne visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines arba ne visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines ir ne visus energijos kaupimo įrenginius;

2.26.5.2. Tinklų naudotojas pastato ar įrengia hibridinę elektrinę arba hibridinę elektrinę ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius, kurios leistina generuoti galia ir (ar) kintanti leistina generuoti galia yra mažesnė arba turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia ir (ar) kintanti leistina generuoti galia yra mažesnė, negu nurodyta Protokole;

2.26.5.3. Tinklų naudotojas pastato ar įrengia mažesnės įrengtosios galios, negu nurodyta Protokole, hibridinę elektrinę sudarančią elektrinę ir (ar) energijos kaupimo įrenginį, kai Protokole nurodyta hibridinės elektrinės leistina generuoti galia ir kintanti leistina generuoti galia nesikeičia.

(2.26.5 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

2.26.5. Kai Protokolas sudarytas dėl Elektrinės, kurią sudaro elektros energijos gamybos įrenginys ir energijos kaupimo įrenginys, kartu prijungiami prie elektros tinklų, Operatorius, iš

Tinklų naudotojo gavęs informaciją apie išduodą leidimą gaminti elektros energiją ir (ar) leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių arba nustatęs, kad šis leidimas išduotas, pasinaudoja Tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, proporcingai nepastatytai ar neįrengtai Elektrinę sudarančio elektros energijos gamybos įrenginio ar kaupimo įrenginio įrengtajai galiai, proporcingą prievolių įvykdymo užtikrinimo dalį (eurais) už nepastatytą ar neįrengtą Elektrinę sudarančio elektros energijos gamybos įrenginio ar energijos kaupimo įrenginio įrengtąją galią apskaičiuojant Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo redakcijos, galiojusios pasirašant Protokolą, nustatyta tvarka, jeigu:

2.26.5.1. Tinklų naudotojas pastato ne visus Elektrinę sudarančius elektros energijos gamybos įrenginius arba ne visus energijos kaupimo įrenginius;

2.26.5.2. Tinklų naudotojas pastato ar įrengia Elektrinę sudarančius elektros energijos gamybos įrenginius ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius, kurių leistina generuoti galia yra mažesnė arba turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė, negu nurodyta Protokole;

2.26.5.3. Tinklų naudotojas pastato ar įrengia mažesnės įrengtosios galios, negu nurodyta Protokole, Elektrinę sudarančius elektros energijos gamybos įrenginius ir (ar) energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius, kai Protokole nurodyta leistina generuoti galia nesikeičia;

2.26.5.4. Tinklų naudotojas energetikos sritį reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ir vadovaujantis Protokolu pastato ar įrengia tik tą elektros įrenginį, kuriam yra gautas leidimas;

2.26.5.5. Tinklų naudotojas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negauna leidimo gaminti elektros energiją arba leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negauna leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių.

(2.26.5 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais, dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas bei suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

2.26.5. Kai Protokolas sudarytas dėl Elektrinės, kurią sudaro elektros energijos gamybos įrenginys ir energijos kaupimo įrenginys, kartu prijungiami prie elektros tinklų, Operatorius, iš Tinklų naudotojo gavęs informaciją apie išduodą leidimą gaminti elektros energiją ir (ar) leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių arba nustatęs, kad šis leidimas išduotas, pasinaudoja Tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, proporcingai nepastatytai ar neįrengtai Elektrinę sudarančio elektros energijos gamybos įrenginio ar kaupimo įrenginio įrengtajai galiai, proporcingą prievolių įvykdymo užtikrinimo dalį (eurais) už nepastatytą ar neįrengtą Elektrinę sudarančio elektros energijos gamybos įrenginio ar energijos kaupimo įrenginio įrengtąją galią apskaičiuojant Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo redakcijos, galiojusios pasirašant Protokolą, nustatyta tvarka, jeigu:

2.26.5.1. Tinklų naudotojas pastato ne visus Elektrinę sudarančius elektros energijos gamybos įrenginius arba ne visus energijos kaupimo įrenginius;

2.26.5.2. Tinklų naudotojas pastato ar įrengia Elektrinę sudarančius elektros energijos gamybos įrenginius ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius, kurių leistina generuoti galia ir (ar) kintanti leistina generuoti galia yra mažesnė arba turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti ir (ar) kintanti leistina generuoti galia yra mažesnė, negu nurodyta Protokole;

2.26.5.3. Tinklų naudotojas pastato ar įrengia mažesnės įrengtosios galios, negu nurodyta Protokole, Elektrinę sudarančius elektros energijos gamybos įrenginius ir (ar) energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius, kai Protokole nurodyta leistina generuoti galia ir kintanti leistina generuoti galia nesikeičia;

2.26.5.4. Tinklų naudotojas energetikos sritį reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ir vadovaujantis Protokolu pastato ar įrengia tik tą elektros įrenginį, kuriam yra gautas leidimas;

2.26.5.5. Tinklų naudotojas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negauna leidimo gaminti elektros energiją arba leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negauna leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių.

2.26.6. Operatorius pasinaudoja pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu (ar jo dalimi) kitais Elektros energetikos įstatyme ar jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nurodytais pagrindais.

2.26.7. Operatorius nepasinaudoja visu pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Protokolo 2.26.2 papunktyje, arba jo dalimi, kaip nurodyta Protokolo 2.26.3, 2.26.4, 2.26.5 papunkčiuose, kai šiuose Protokolo papunkčiuose nurodyti įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių Tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti Protokolo ir (ar) Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Tinklų naudotojo kaltės. Kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo ar jo dalies grąžinimo. Prievolių įvykdymo užtikinimo dalimi Protokolo 2.26.3, 2.26.4, 2.26.5 papunkčiuose nurodytais atvejais taip pat nėra pasinaudojama, jei Elektrinės leistina generuoti galia (kai prievolių įvykdymo užtikrinamas yra pateiktas pagal leistiną generuoti galią), kintanti leistina generuoti galia (kai prievolių įvykdymo užtikrinamas yra pateiktas pagal kintančią leistiną generuoti galią) arba įrengtoji galia (kai prievolių įvykdymo užtikrinimas yra pateiktas pagal įrengtąją galią) yra mažesnė ar turi būti sumažinta mažiau nei 1 kW.

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.

3.3. Tinklų naudotojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros įrenginių pajėgumų plėtros bei gamybos veikla, jo statoma Elektrinė bei jos statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų.

3.4. Tinklų naudotojui yra žinoma, jog Tinklų naudotojo Sutartis, remiantis Įstatymo nuostatomis, bus sudaroma tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis, kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Tinklų naudotojo reikalavimus ir techninius pajėgumus.

3.5. Tinklų naudotojas patvirtina, kad yra gautas _____ savivaldybės *(nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti Elektrinę, pavadinimą)* mero patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti Elektrinės įrengimas ar statyba, vadovaujantis galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, saugomų teritorijų nuostatais, yra galimi (prie Protokolo pridedamas _____ savivaldybės mero patvirtinimas) arba savivaldybės meras per 10 darbo dienų nuo Tinklų naudotojo prašymo gavimo dienos nepateikė patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo.

3.6. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba yra apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Įstatyme (prie Protokolo pridedamas gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas). Nuostata taikoma, kai planuojama statyti vėjo

elektrines arba hibridines elektrinės, kurių bent viena iš elektrinių yra vėjo elektrinė, suformuojant hibridinę elektrinę jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu – kurių bent viena iš naujai prijungiamų elektrinių yra vėjo elektrinė.

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus informaciją, kurią Operatorius, vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, privalo paskelbti viešai savo elektroninėje svetainėje (kada sudarytas Protokolas, Protokolo galiojimo terminą, Protokolą sudariusio asmens pavadinimą / vardą, pavardę (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos Elektrinės / Elektrinių parko atsinaujinančių išteklių rūšį bei įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą), bei kitus įstatymų numatytus atvejus, kai privaloma atskleisti informaciją, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu. Pasirašydamas Protokolą, Tinklų naudotojas besąlygiškai sutinka, jog Operatorius skelbtų informaciją apie Protokolo sudarymo datą, Tinklų naudotoją (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos Elektrinės / Elektrinių parko atsinaujinančių išteklių rūšį bei įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą Operatoriaus interneto svetainėje. Tinklų naudotojas taip pat patvirtina, jog šiame papunktyje nurodytam veiksmui atlikti atskiras Tinklų naudotojo sutikimas nėra reikalingas.

4.2. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo pabaigos.

4.3. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai ir ši pareiga galioja neterminuotai.

5. Protokolo galiojimas.

5.1. Protokolas galioja 50 mėnesių nuo jo pasirašymo (paskutinės iš šalių) dienos, išskyrus Protokolą, pasirašomą dėl saulės šviesos energijos elektrinės, kurios leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW. Protokolas, pasirašomas dėl saulės šviesos energijos elektrinės, kurios leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, galioja 26 mėnesius nuo jo pasirašymo (paskutinės iš pasirašančių šalių) dienos.

(5.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

5.1. Protokolas galioja _____ mėn. *(nustatomas dviem mėnesiais ilgesnis terminas nei ilgiausias iš leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir plėtoti energijos kaupimo pajėgumus terminas)* nuo jo pasirašymo (paskutinės iš šalių) dienos.

5.2. Protokolo 5.1 papunktyje nurodyti terminai pratęsiami, kai yra pratęsiamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas.

(5.2 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

5.2. Protokolo 5.1 papunktyje nurodyti terminai pratęsiami, kai yra pratęsiamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminas, vadovaujantis kuriuo nustatytas Protokolo 5.1 papunktyje nurodytas terminas.

5.3. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti esant bent vienai iš šių sąlygų:

5.3.1. Tinklų naudotojui per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos nepateikus Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo, atitinkančio Elektros energetikos įstatyme ir Apraše nurodytus sąlygas;

5.3.2. Tinklų naudotojui pateikus prašymą nutraukti Protokolą;

5.3.3. Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokolo 2.3 papunktyje nurodytos sąlygos arba Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokolo 2.6 ar 2.7 papunkčiuose nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų ir dėl to netekus elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo. Nutraukus Protokolo galiojimą šiame papunktyje nurodytu atveju, Operatorius apie tai informuoja Tinklų naudotoją ir Tarybą per 10 kalendorinių dienų nuo šio sprendimo priėmimo;

5.3.4. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.4, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė protokolą;

5.3.5. pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinę, hibridinę elektrinę arba hibridinę elektrinę ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius, taip pat, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines arba visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines ir kaupimo įrenginius;

(5.3.5 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

5.3.5. pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį bei pasibaigus leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jų pratęsimus, Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę ir energijos kaupimo įrenginį;

(5.3.5 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais, dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas bei suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

5.3.5. pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį bei pasibaigus leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jų pratęsimus, Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios elektrinę ir energijos kaupimo įrenginį;

(5.3.5 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės, kurios dalis yra kaupimo įrenginys, prijungimo prie elektros tinklų, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

5.3.5. pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios Elektrinę, hibridinę elektrinę arba hibridinę elektrinę ir energijos kaupimo įrenginį ar įrenginius, taip pat, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines arba visas hibridinę elektrinę sudarančias elektrines ir kaupimo įrenginius;

5.3.6. Tinklų naudotojui užbaigus Protokole numatytos įrengtosios galios Elektrinės statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gavus leidimą gaminti elektros energiją;

(5.3.6 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

5.3.6. Tinklų naudotojui užbaigus Protokole numatytos įrengtosios galios Elektrinės statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gavus leidimą gaminti elektros energiją ir Protokole numatytos leistinos generuoti galios energijos kaupimo įrenginio statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Tinklų naudotojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka gavus leidimą generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių;

(5.3.6 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais, dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas bei suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

5.3.6. Tinklų naudotojui užbaigus Protokole numatytos įrengtosios galios Elektrinės statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gavus leidimą gaminti elektros energiją ir Protokole numatytos leistinos generuoti galios ir kintančios leistinos generuoti galios energijos kaupimo įrenginio statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Tinklų naudotojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka gavus leidimą generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių;

5.3.7. kai Protokolo sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės normoms;

5.3.8. pasibaigus Protokolo galiojimo terminui, nurodytam Protokolo 5.1 papunktyje, įskaitant jo pratęsimo laikotarpį;

5.3.9. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį, išskyrus atvejus, kai vietoje dvišalės Sutarties tarp Tinklų naudotojo ir Operatoriaus, ją nutrauktus, ne vėliau nei kitą darbo dieną sudaroma ir (ar) galioja trišalė ar keturšalė Sutartis tarp Tinklų naudotojo, jo pasirinkto rangovo, Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus, arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą, išskyrus, jei Sutartis nutraukta dėl Operatoriaus kaltės ar perdavimo sistemos operatoriaus kaltės, kai sudaryta keturšalė prijungimo paslaugos sutartis;

5.3.10. kai Tinklų naudotojas siekia pakeisti Įstatymo ar Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje į tokią, dėl kurios ketinimų protokolas nėra sudaromas. Šiame papunktyje nurodytu atveju laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą (pasinaudojama prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi);

(5.3.10 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

5.3.10. Tinklų naudotojas siekia pakeisti Įstatymo ar Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje į tokią, dėl kurios ketinimų protokolas nėra sudaromas. Šiame papunktyje nurodytu atveju laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą (pasinaudojama prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi). Jei tinklų naudotojas siekia pakeisti veiklą į tokią, dėl kurios ketinimų protokolas nesudaromas, tik dėl vieno iš Protokole nurodomų elektros įrenginių, sudaromas susitarimas dėl Protokolo pakeitimo ir pasinaudojama dalimi prievolių įvykdymo užtikrinimo, proporcinga veiklos, kuriai nereikalingas ketinimų protokolas, daliai *mutatis mutandis* vadovaujantis Protokolo 2.26.5 papunkčiu;

5.3.11. leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negavus leidimo gaminti elektros energiją;

(5.3.11 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

5.3.11. leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negavus leidimo gaminti elektros energiją ir leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negavus leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių;

5.3.12. kitais Elektros energetikos įstatyme ar jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nurodytais atvejais.

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pasibaigus Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Tinklų naudotojui netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Tinklų naudotojo elektros įrenginius.

6.3. Jei Protokolo vykdymo metu Tinklų naudotojo elektros įrenginiai buvo prijungti prie elektros tinklų, nutraukus Protokolą šie elektros įrenginiai yra atjungiami nuo elektros tinklų. Operatorius neatsako už jokias Tinklų naudotojui ar kitiems asmenims kilusias pasekmes bei neatlygina Tinklų naudotojui ar kitiems asmenims nuostolių, kilusių dėl šio atjungimo.

6.4. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą, kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.

6.5. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.6. Tinklų naudotojas atsako už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimą, t. y. teisės aktų nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

(6.6 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų, kai veikla su abiem šiais įrenginiais reguliuojama leidimais bei dėl abiejų įrenginių sudaromas ketinimų protokolas)

6.6. Tinklų naudotojas atsako už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus gavimą, t. y. teisės aktų nustatytų sąlygų šiems leidimams gauti tinkamą įvykdymą bei jų tinkamą galiojimą Protokolo bei Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

7. Kitos sąlygos.

7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra, išskyrus, kai abi šalys Protokolą, įskaitant jo priedus, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.

7.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.

7.4. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, išskyrus atvejus, kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, kad Protokolas sudarytas vienu egzemplioriumi

panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (pasirašant abiem Šalims kvalifikuotu elektroniniu parašu).

7.5. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams Šalys įsipareigoja atitinkamai keisti Protokolo sąlygas siekiant užtikrinti, kad šalių sudarytas Protokolas atitiktų naujus teisės aktų reikalavimus.

7.6. Prie šio Protokolo pridedami priedai:

7.6.1. tuo atveju, jei Elektrinės projektas vystomas žemės nuomos ar kitais nei nuosavybės teisė teisėtais pagrindais, dokumentai pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei Protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su elektrinių statyba ir eksploatavimu;

7.6.2. kiti dokumentai, kuriais nuosavybės teisė ar kito teisėto valdymo teisės būtų įregistruotos viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka;

7.6.3. kiti dokumentai *(nurodyti, kai taikoma)*.

(kitos Šalių sutartos sąlygos)

Šalių rekvizitai ir parašai:

Operatorius:	Tinklų naudotojas:

Pasinaudojimo
elektros skirstomaisiais
tinklais tvarkos aprašo
5 priedas

(**Ketinimų protokolo dėl energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros skirstymo tinklų pavyzdinė forma)**

KETINIMŲ PROTOKOLAS DĖL ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIO PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTYMO TINKLŲ

20___ m. _____ d.

Vilnius

Šis energijos kaupimo įrenginio (toliau – kaupimo įrenginys) prijungimo prie elektros skirstymo tinklų (toliau − elektros tinklai) ketinimų protokolas (toliau − Protokolas) yra sudarytas tarp elektros skirstymo sistemos operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“, registruota buveinė Laisvės pr. 10, Vilnius, 04215, juridinio asmens kodas 304151376 (toliau − Operatorius), atstovaujamo_____*(v., pavardė, pareigos)* ir kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio asmens _____*(įmonės pavadinimas)*, buveinė _____ *(adresas)*, įmonės kodas _____ (toliau – Tinklų naudotojas), atstovaujamo _____ *(v., pavardė, pareigos)*.

Operatorius ir Tinklų naudotojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau − Elektros energetikos įstatymas).

1. Ketinimų dalykas.

1.1. Tinklų naudotojas, turintis išankstines prijungimo sąlygas Nr._____, išduotas 20___ m. _____ d., įsipareigoja parengti savo kaupimo įrenginį prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius − prijungti šio Tinklų naudotojo kaupimo įrenginį prie savo valdomų elektros tinklų. Šis prijungimas vykdomas pagal tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Tinklų naudotojo parengtus ir su Operatoriumi suderintus tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu, arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą, jeigu toks projektas yra privalomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės), ir kaupimo įrenginio dalies techninį darbo projektą ir sudaromą kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau − Sutartis) Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti ar įrengti kaupimo įrenginį, kurio įrengtoji galia –_____ kW *(nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio įrengtoji galia)*, prijungimo taške leistina generuoti galia – _____ kW *(nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio prijungimo taške leistina generuoti galia)*, leistina naudoti galia – _____ kW *(nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio leistina naudoti galia)*, talpa – ___kWh *(nurodoma kaupimo įrenginio talpa)*, adresu _____*(nurodoma vietovė, kur Tinklų naudotojas planuoja statyti ar įrengti kaupimo įrenginį, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose*

nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė), baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Tinklų naudotojo prašymu bei Sutartyje ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, tačiau pratęstas terminas negali viršyti leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo termino. Kaupimo įrenginys yra įrengiamas tame pačiame prijungimo taške, kuriame yra įrengta elektrinė (jei taikoma), elektros energijos gamybai naudojanti _____ *(nurodyti šaltinį)*, kurios įrengtoji galia _____ *(nurodoma esamos elektrinės įrengtoji galia)*, leistina generuoti galia – _____ *(nurodoma esamos elektrinės leistina generuoti galia)*.

(2.1 papunkčio redakcija, jei suteikiama kintanti leistina generuoti ir (ar) kintanti leistina vartoti galia)

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti ar įrengti kaupimo įrenginį, kurio įrengtoji galia –_____ kW *(nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio įrengtoji galia)*, prijungimo taške leistina generuoti galia – _____ kW *(nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio prijungimo taške leistina generuoti galia)*, leistina naudoti galia – _____ kW *(nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio leistina naudoti galia)*, talpa – ___kWh *(nurodoma kaupimo įrenginio talpa)*, kintanti leistina generuoti galia – _____ kW *(nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio kintanti leistina generuoti galia)*, kintanti leistina vartoti galia – _____ kW *(nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio kintanti leistina vartoti galia)*, adresu _____*(nurodoma vietovė, kur Tinklų naudotojas planuoja statyti ar įrengti kaupimo įrenginį, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė)*, baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Tinklų naudotojo prašymu bei Sutartyje ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, tačiau pratęstas terminas negali viršyti leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo termino. Kaupimo įrenginys yra įrengiamas tame pačiame prijungimo taške, kuriame yra įrengta elektrinė (jei taikoma), elektros energijos gamybai naudojanti _____ *(nurodyti šaltinį)*, kurios įrengtoji galia _____ *(nurodoma esamos elektrinės įrengtoji galia)*, leistina generuoti galia – _____ *(nurodoma esamos elektrinės leistina generuoti galia)*.

2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Tinklų naudotojui elektros tinklų galią ir pralaidumus Protokolo 2.1 papunktyje nurodytos leistinos generuoti galios ir kitų Protokolo 2.1 papunktyje nurodytų parametrų kaupimo įrenginiui prijungti iki Protokolo galiojimo pabaigos.

2.3. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Tarybai prašymą išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus. Tinklų naudotojas raštu informuoja Operatorių apie tai, kad pateikė prašymą išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, pateikdamas Operatoriui šio prašymo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios prašymo kopijos per vieną mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos, Operatorius nutraukia Protokolą.

2.4. Tinklų naudotojas įsipareigoja Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus.

2.5. Operatorius įsipareigoja išduoti prijungimo sąlygas per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį nuo Tinklų naudotojo teisės aktų reikalavimus atitinkančio prašymo išduoti šias sąlygas pateikimo dienos.

2.6. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo gauti statybą leidžiančius dokumentus tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai, kai tokie dokumentai yra privalomi vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu, arba pateikti Operatoriui kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai, jeigu toks projektas yra privalomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis pateikti Operatoriui techninį projektą, kai toks projektas yra privalomas (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Tinklų naudotojas iki šiame papunktyje nurodyto termino pabaigos raštu informuoja Operatorių apie statybą leidžiančio dokumento gavimą, pateikdamas Operatoriui jo kopiją. Operatorius visas savo pastabas dėl Tinklų naudotojo pateikto kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto įsipareigoja pateikti per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį. Tinklų naudotojas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį įvertinti pateiktas pastabas ir pateikti Operatoriui patikslintą kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą . Patikslintam kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui Operatorius turi pritarti per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo šio projekto pateikimo dienos. Šiame papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą Operatoriui per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo arba reikalavimas pateikti patikslintą kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą per 20 darbo dienų nuo Operatoriaus pastabų gavimo dienos netaikomas, kai šio įsipareigojimo Tinklų naudotojas negali įvykdyti dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Jei yra šios aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui tokias aplinkybes įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl termino pratęsimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis, negu nurodytų aplinkybių buvimo laikotarpis. Pratęsus terminą kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui pateikti, pratęsto termino laikymasis laikomas esmine Protokolo vykdymo sąlyga.

2.7. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau nei likus 18 mėnesių iki leidimo plėtoti kaupimo pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami kaupimo įrenginiai, kuriems išduotas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 4^3 dalyje nurodytas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, arba ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami kaupimo įrenginiai, kuriems išduotas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 4^1 dalies 2 punkte nurodytas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, pateikti Operatoriui tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis šio įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Operatorius visas savo pastabas dėl Tinklų naudotojo pateikto techninio darbo projekto įsipareigoja pateikti per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį. Tinklų naudotojas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį įvertinti pateiktas pastabas ir pateikti Operatoriui patikslintą techninį darbo projektą. Patikslintam techniniam darbo projektui Operatorius turi pritarti per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo šio projekto pateikimo dienos. Šiame papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti techninį darbo projektą Operatoriui per 18 arba 24 mėnesius iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos arba reikalavimas pateikti patikslintą techninį darbo projektą per 20 darbo dienų nuo Operatoriaus pastabų gavimo dienos netaikomas, kai šio įsipareigojimo Tinklų naudotojas negali įvykdyti dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Jei yra šios aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui tokias aplinkybes įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl termino pratęsimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis, negu nurodytų aplinkybių buvimo laikotarpis. Pratęsus terminą techniniam darbo projektui pateikti, pratęsto termino laikymasis laikomas esmine Protokolo vykdymo sąlyga.

2.8. Tinklų naudotojas įsipareigoja po Protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal Protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar Tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta arba jungtinės veiklos partneriams, jei jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines sąlygas, įskaitant atvejus, kai dėl išankstinių prijungimo sąlygų kreipiamasi siekiant vystyti hibridinę elektrinę jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

2.9. Siekiant perleisti Protokolą 2.8 papunktyje nurodytais atvejais, sudaromas susitarimas dėl Protokolo pakeitimo, kuris yra neatskiriama Protokolo dalis, ir Tinklų naudotojas per 10 darbo dienų nuo susitarimo dėl Protokolo pakeitimo sudarymo turi pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas Protokolas, vardu arba kitą prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu patvirtinantį dokumentą. Tinklų naudotojui per šiame papunktyje nurodytą terminą nepateikus šiame papunktyje nurodytų dokumentų, laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą.

2.10. Operatorius įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo Tinklų naudotojo prašymo sudaryti Sutartį pateikimo dienos , parengti Sutartį, ją pasirašyti ir pateikti ją pasirašyti Tinklų naudotojui. Jei Tinklų naudotojas Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais pageidauja Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas), nustatyta tvarka, suderinęs su Operatoriumi, įrengti, statyti ir (ar) rekonstruoti tinklų operatoriaus elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimą, statybą ir (ar) rekonstravimą, į šiame papunktyje nurodytą terminą neįskaičiuojama patikros dėl gamintojo pasirinkto rangovo atitikties nacionalinio saugumo interesams ir kvalifikaciniams reikalavimams trukmė.

2.11. Tinklų naudotojas įsipareigoja pasirašyti Sutartį per 5 darbo dienas nuo dienos, kai Operatorius pateikia Sutartį, atitinkančią suderintą techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą, arba Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, jeigu nei vienas iš šių projektų yra neprivalomas.

2.12. Tinklų naudotojo prašymas sudaryti Sutartį Operatoriui gali būti pateiktas tik gavus Operatoriaus išvadą, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus arba Operatoriui pritarus kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai. Tais atvejais, kai nei vienas iš šių projektų neprivalomas, Tinklų naudotojo prašymas gali būti teikiamas ne anksčiau, nei yra Operatoriui pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas, numatytas Protokolo 2.18 papunktyje, ir gautas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus. Jei Tinklų naudotojas Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais pageidauja Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše nustatyta tvarka, suderinęs su Operatoriumi, įrengti, statyti ir (ar) rekonstruoti Operatoriui priklausančius elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimą, statybą ir (ar) rekonstravimą, Tinklų naudotojo prašyme sudaryti Sutartį privalo būti nurodytas Tinklų naudotojo pasirinktas Statybos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse ir (ar) elektros įrenginių prijungimą prie elektros tinklų reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis rangovas, įrengsiantis, pastatysiantis ar rekonstruosiantis tinklų operatoriui priklausančius energetikos objektus.

2.13. Tinklų naudotojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas faktines kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų išlaidas atliktų darbų faktinei kainai, per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

2.14. Jeigu Tinklų naudotojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą kaupimo įrenginio prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius, ir dėl to padidėja kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, Tinklų naudotojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias

pagrįstas sąnaudas. Tinklų naudotojas taip pat įsipareigoja apmokėti padidėjusias išlaidas perskaičiavus prijungimo įmoką Sutartyje nurodytais atvejais, jei pagal Sutartį tokių išlaidų padengimas tenka Tinklų naudotojui.

2.15. Operatorius įsipareigoja prijungti kaupimo įrenginį prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą iš šio įrenginio į elektros tinklus patiekiamos elektros energijos persiuntimą per _____ mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas:

2.15.1. tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Tinklų naudotojo kaupimo įrenginio technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Tinklų naudotojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

2.15.2. terminas pratęsiamas Operatoriaus ir Tinklų naudotojo susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.

2.16. Tinklų naudotojas, pageidaujantis pratęsti leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje, įsipareigoja Operatoriui padidinti Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Įpareigojimas padidinti prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį netaikomas tuo atveju, kai leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminą siekiama pratęsti valstybės veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui.

2.17. Tinklų naudotojas įsipareigoja, per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus išdavimo dienos, pateikti Operatoriui pratęsto leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus kopiją.

2.18. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui _____ eurų dydžio Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginį ir kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau, nei Protokolas. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia kaip finansų įstaigos garantiją arba laidavimą. Įstaigai, išduodančiai garantiją arba laidavimą (arba šią įstaigą valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 % to banko akcijų), turi būti suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor's reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody's reitingo agentūros – „Baa3“.

(2.18 papunkčio redakcija, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

2.18. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui _____ eurų dydžio Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios (jei suteikiama) kaupimo įrenginį ir kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau, nei Protokolas. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia kaip finansų įstaigos garantiją arba laidavimą. Įstaigai, išduodančiai garantiją arba laidavimą (arba šią įstaigą valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 % to banko akcijų), turi būti suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor's reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody's reitingo agentūros – „Baa3“.

2.19. Tinklų naudotojui savo iniciatyva nutraukus Protokolą arba nepateikus Protokolo 2.18 papunktyje nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo per Protokolo 2.18 papunktyje nurodytą terminą, Protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o Tinklų naudotojas 6 mėnesius nuo Protokolo nutraukimo dienos praranda teisę teikti naują prašymą dėl bet kokio ketinimų protokolo pasirašymo.

2.20. Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, įsipareigoja Operatoriui ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos Protokolo 7.3 papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais, teikti informaciją apie vykdomą kaupimo įrenginio statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, įrodančią, kad Tinklų naudotojas vykdo leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Operatoriui kilus įtarimų, kad Tinklų naudotojo leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, Operatorius apie tai informuoja Tarybą.

2.21. Tuo atveju, jeigu Protokolo galiojimo laikotarpiu pasikeičia asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, Tinklų naudotojas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo tokio pasikeitimo momento pateikti Operatoriui informaciją apie šių asmenų pasikeitimus. Nuostata taikoma Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo ir kurio elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW.

2.22. Tinklų naudotojas įsipareigoja laikytis įsipareigojimų, susijusių su Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nurodytų leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ir kitų ribojimų taikymu.

(2.22 papunkčio redakcija, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia ir (ar) kintanti leistina vartoti galia)

2.22. Tinklų naudotojas įsipareigoja laikytis įsipareigojimų, susijusių su Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nurodytų leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos vartoti galios ribojimų ir kitų ribojimų taikymu.

2.23. Tinklų naudotojas įsipareigoja leidimo plėtoti elektros kaupimo pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu gauti leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių.

2.24. Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo panaudojimo sąlygos:

2.24.1. Kai Tinklų naudotojas užbaigia Protokole numatytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginio statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Tinklų naudotojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduodamas leidimas generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių, Operatorius, gavęs Tinklų naudotojo prašymą arba nustatęs, kad yra išduotas leidimas gaminti elektros energiją, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas atsisako savo teisių pagal Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam Tinklų naudotojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

2.24.2. Visu Protokolo 2.18 papunktyje nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Operatorius pasinaudoja tuo atveju, jeigu:

2.24.2.1. Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginį (išskyrus Protokolo 2.24.4 papunktyje nurodytą atvejį) ir leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negauna leidimo gaminti elektros energiją;

(2.24.2.1 papunkčio redakcija, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

2.24.2.1. Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios kaupimo įrenginį (išskyrus Protokolo 2.24.4 papunktyje nurodytą atvejį) ir leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negauna leidimo gaminti elektros energiją;

2.24.2.2. Tinklų naudotojas energetikos sritį reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka negauna leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

2.24.2.3. Protokolas nutraukiamas neįvykdžius Protokolo 2.6 arba 2.7 papunktyje nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų.

2.24.3. Operatorius pasinaudoja Tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi (išskyrus, kai iki Tinklų naudotojo pranešimo apie Protokolo nutraukimą dienos arba iki kitų šiame papunktyje nurodytų aplinkybių Tinklų naudotojas įvykdo esminių Protokolo vykdymo sąlygų pažeidimą), kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka, jeigu:

2.24.3.1. Tinklų naudotojas nutraukia Protokolą, įskaitant atvejus, kai Tinklų naudotojas neįvykdo 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų ar atsiranda Protokolo 5.2.9 ar 5.2.10 papunkčiuose nurodytos aplinkybės;

2.24.3.2. Tinklų naudotojas neįvykdo 2.3 papunktyje nurodyto įsipareigojimo;

2.24.3.3. Tinklų naudotojas siekia sumažinti kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią.

2.24.4. Jeigu Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia mažesnės leistinos generuoti galios kaupimo įrenginį, negu buvo įsipareigojęs pagal Protokolą, Operatorius, iš Tinklų naudotojo gavęs informaciją apie išduodą leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių arba nustatęs, kad šis leidimas išduotas, pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai neįvykdytiems įsipareigojimams. Faktinė leistina generuoti galia nustatoma pagal leidime generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių nurodytą leistiną generuoti galią, kuri turi atitikti Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąlygą.

(2.24.4 papunkčio redakcija, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

2.24.4. Jeigu Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia mažesnės leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios (jei suteikiama) kaupimo įrenginį, negu buvo įsipareigojęs pagal Protokolą, Operatorius, iš Tinklų naudotojo gavęs informaciją apie išduodą leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių arba nustatęs, kad šis leidimas išduotas, pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai neįvykdytiems įsipareigojimams. Faktinė leistina generuoti galia nustatoma pagal leidime generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių nurodytą leistiną generuoti galią, kuri turi atitikti Elektros energetikos įstatymo 20^1 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąlygą.

2.24.5. Operatorius pasinaudoja pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu (ar jo dalimi) kitais Elektros energetikos įstatyme ar jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nurodytais pagrindais.

2.24.6. Operatorius nepasinaudoja visu pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Protokolo 2.24.2 papunktyje, arba jo dalimi, kaip nurodyta Protokolo 2.24.3, 2.24.4 papunktyje, kai šiuose Protokolo papunkčiuose nurodyti įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių Tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti Protokolo ir (ar) Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Tinklų naudotojo kaltės. Kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą

dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo. Prievolių įvykdymo užtikinimo dalimi Protokolo 2.24.3, 2.24.4 papunktyje nurodytu atveju taip pat nėra pasinaudojama, jei energijos kaupimo įrenginio leistina generuoti galia arba kintanti leistina generuoti galia yra mažesnė ar turi būti sumažinta mažiau nei 1 kW.

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.

3.3. Tinklų naudotojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti energijos kaupimo pajėgumus plėtojimo ir elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių generavimo veikla, jo statomas kaupimo įrenginys bei jo statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų.

3.4. Tinklų naudotojui yra žinoma, jog Tinklų naudotojo Sutartis bus sudaroma tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamų elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis, kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Tinklų naudotojo reikalavimus ir techninius pajėgumus.

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus informaciją, kurią Operatorius, vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, privalo paskelbti viešai savo elektroninėje svetainėje (kada sudarytas Protokolas, Protokolo galiojimo terminą, Protokolą sudariusio asmens pavadinimą / vardą, pavardę (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamo kaupimo įrenginio įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą), bei kitus įstatymų numatytus atvejus, kai privaloma atskleisti informaciją, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu. Pasirašydamas Protokolą, Tinklų naudotojas besąlygiškai sutinka, jog Operatorius skelbtų informaciją apie Protokolo sudarymo datą, Tinklų naudotoją (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamo kaupimo įrenginio įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą Operatoriaus interneto svetainėje. Tinklų naudotojas taip pat patvirtina, jog šiame papunktyje nurodytam veiksmui atlikti atskiras Tinklų naudotojo sutikimas nėra reikalingas.

4.2. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo pabaigos.

4.3. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai ir ši pareiga galioja neterminuotai.

5. Protokolo galiojimas.

5.1. Protokolas galioja 50 mėnesių nuo jo pasirašymo (paskutinės iš šalių) dienos, išskyrus Protokolą, pasirašomą dėl kaupimo įrenginio, kurio leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW. Protokolas, pasirašomas dėl kaupimo įrenginio, kurio leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, galioja 38 mėnesius nuo jo pasirašymo (paskutinės iš šalių) dienos. Šiame papunktyje nurodytas terminas pratęsiamas, kai yra pratęsiamas leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminas.

5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti esant bent vienai iš sąlygų:

5.2.1. Tinklų naudotojui per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos nepateikus Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo, atitinkančio Elektros energetikos įstatyme ir Apraše nurodytus sąlygas;

5.2.2. Tinklų naudotojui pateikus prašymą nutraukti Protokolą;

5.2.3. Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokolo 2.3 papunktyje nurodytos sąlygos arba Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokolo 2.6 ar 2.7 papunkčiuose nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų ir dėl to netekus elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo. Nutraukus Protokolo galiojimą šiame papunktyje nurodytu atveju, Operatorius apie tai informuoja Tinklų naudotoją ir Tarybą per 10 kalendorinių dienų nuo šio sprendimo priėmimo;

5.2.4. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.4, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė protokolą;

5.2.5. pasibaigus leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginį;

(5.2.5 papunkčio redakcija, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

5.2.5. pasibaigus leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios (jei suteikiama) kaupimo įrenginį;

5.2.6. Tinklų naudotojui užbaigus Protokole numatytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginio statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gavus leidimą generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių;

(5.2.6 papunkčio redakcija, kai suteikiama kintanti leistina generuoti galia)

5.2.6. Tinklų naudotojui užbaigus Protokole numatytos leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos generuoti galios (jei suteikiama) kaupimo įrenginio statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gavus leidimą generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių;

5.2.7. kai Protokolo sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės normoms;

5.2.8. pasibaigus Protokolo galiojimo terminui, nurodytam Protokolo 5.1 papunktyje, įskaitant jo pratęsimo laikotarpį;

5.2.9. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį, išskyrus atvejus, kai vietoje dvišalės Sutarties tarp Tinklų naudotojo ir Operatoriaus, ją nutrauktus, ne vėliau nei kitą darbo dieną sudaroma ir (ar) galioja trišalė ar keturšalė Sutartis tarp Tinklų naudotojo, jo pasirinkto rangovo, Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus, arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą, išskyrus, jei Sutartis nutraukta dėl Operatoriaus kaltės ar perdavimo sistemos operatoriaus kaltės, kai sudaryta keturšalė prijungimo paslaugos sutartis;

5.2.10. kai Tinklų naudotojas siekia pakeisti Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje į tokią, dėl kurios ketinimų protokolas nėra sudaromas. Šiame papunktyje nurodytu atveju laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą (pasinaudojama prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi);

5.2.11. leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negavus leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių;

5.2.12. kitais Elektros energetikos įstatyme ar jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nurodytais atvejais.

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pasibaigus Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Tinklų naudotojui netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Tinklų naudotojo elektros įrenginius.

6.3. Jei Protokolo vykdymo metu Tinklų naudotojo elektros įrenginiai buvo prijungti prie elektros tinklų, nutraukus Protokolą šie elektros įrenginiai yra atjungiami nuo elektros tinklų. Operatorius neatsako už jokias Tinklų naudotojui ar kitiems asmenims kilusias pasekmes bei neatlygina Tinklų naudotojui ar kitiems asmenims nuostolių, kilusių dėl šio atjungimo.

6.4. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.

6.5. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.6. Tinklų naudotojas atsako už leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus gavimą, t. y. teisės aktų nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti energijos kaupimo pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

7. Kitos sąlygos.

7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra, išskyrus, kai abi šalys Protokolą, įskaitant jo priedus, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.

7.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.

7.4. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, išskyrus atvejus, kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, kad Protokolas sudarytas vienu egzemplioriumi panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (pasirašant abiem Šalims kvalifikuotu elektroniniu parašu).

7.5. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams Šalys įsipareigoja atitinkamai keisti Protokolo sąlygas siekiant užtikrinti, kad šalių sudarytas Protokolas atitiktų naujus teisės aktų reikalavimus.

7.6. Prie šio Protokolo pridedami priedai:

7.6.1. tuo atveju jei kaupimo įrenginio projektas vystomas žemės nuomos ar kitais nei nuosavybės teisė teisėtais pagrindais, dokumentai pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei Protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su kaupimo įrenginių statyba ir eksploatavimu;

7.6.2. kiti dokumentai, kuriais nuosavybės teisė ar kito teisėto valdymo teisės būtų įregistruotos viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka;

7.6.4. kiti dokumentai *(nurodyti, kai taikoma)*.

(kitos Šalių sutartos sąlygos)

Šalių rekvizitai ir parašai:

Operatorius:	Tinklų naudotojas:

Pasinaudojimo
elektros skirstomaisiais
tinklais tvarkos aprašo
6 priedas

(**Ketinimų protokolo dėl energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros skirstymo tinklų, kai nėra suteikiama ar didinama leistina generuoti galia, pavyzdinė forma)**

KETINIMŲ PROTOKOLAS DĖL ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIO PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTYMO TINKLŲ, KAI NĖRA SUTEIKIAMA AR DIDINAMA LEISTINA GENERUOTI GALIA

20___ m. _____ d.

Vilnius

Šis energijos kaupimo įrenginio (toliau – kaupimo įrenginys) prijungimo prie elektros skirstymo tinklų (toliau − elektros tinklai) ketinimų protokolas (toliau − Protokolas) yra sudarytas tarp elektros skirstymo sistemos operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“, registruota buveinė Laisvės pr. 10, Vilnius, 04215, juridinio asmens kodas 304151376 (toliau − Operatorius), atstovaujamo_____*(v., pavardė, pareigos)* ir kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio asmens _____*(įmonės pavadinimas)*, buveinė _____ *(adresas)*, įmonės kodas _____ (toliau – Tinklų naudotojas), atstovaujamo _____ *(v., pavardė, pareigos)*.

Operatorius ir Tinklų naudotojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau − Elektros energetikos įstatymas).

1. Ketinimų dalykas.

1.1. Tinklų naudotojas, turintis išankstines prijungimo sąlygas Nr._____, išduotas 20___ m. _____ d., įsipareigoja parengti savo kaupimo įrenginį prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius − prijungti šio Tinklų naudotojo kaupimo įrenginį prie savo valdomų elektros tinklų. Šis prijungimas vykdomas pagal tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Tinklų naudotojo parengtus ir su Operatoriumi suderintus tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu, arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą, jeigu toks projektas yra privalomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės), ir kaupimo įrenginio dalies techninį projektą ir sudaromą kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau − Sutartis) Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti ar įrengti kaupimo įrenginį, kurio įrengtoji galia –_____ kW (esama –_____ kW, naujai suteikiama –_____ kW) *(nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio įrengtoji galia)*, prijungimo taške esama leistina generuoti galia – _____ kW (papildoma/nauja leistina generuoti galia nesuteikiama), leistina naudoti galia – _____ kW (esama –_____ kW, naujai suteikiama –_____ kW) *(nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio leistina naudoti galia)*, talpa – ___kWh (esama –_____ kWh, naujai suteikiama –_____ kWh) *(nurodoma kaupimo įrenginio talpa)*, adresu _____*(nurodoma vietovė, kur Tinklų naudotojas planuoja statyti ar įrengti kaupimo įrenginį, žemės sklypo kad. Nr.)*, prijungiant prie

Operatoriaus elektros tinklų _____ *(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė)*, baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių gauti per _____ mėnesių *(nurodomas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei ketinimų protokolo galiojimo terminas)* nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Tinklų naudotojo prašymu bei Sutartyje ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, tačiau pratęstas terminas negali viršyti leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo termino. Kaupimo įrenginys yra įrengiamas tame pačiame prijungimo taške, kuriame yra įrengta elektrinė (jei taikoma), elektros energijos gamybai naudojanti _____ *(nurodyti šaltinį)*, kurios įrengtoji galia _____ *(nurodoma esamos elektrinės įrengtoji galia)*, leistina generuoti galia – _____ *(nurodoma esamos elektrinės leistina generuoti galia)*.

2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Tinklų naudotojui perdavimo elektros tinklų galią ir pralaidumus Protokolo 2.1 papunktyje nurodytos leistinos generuoti galios ir kitų Protokolo 2.1 papunktyje nurodytų parametrų kaupimo įrenginiui prijungti iki Protokolo galiojimo pabaigos.

2.3. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Tarybai prašymą išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus. Tinklų naudotojas raštu informuoja Operatorių apie tai, kad pateikė prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, pateikdamas Operatoriui šio prašymo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios prašymo kopijos per vieną mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos, Operatorius nutraukia Protokolą.

2.4. Tinklų naudotojas įsipareigoja Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus.

2.5. Operatorius įsipareigoja išduoti prijungimo sąlygas per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį nuo Tinklų naudotojo teisės aktų reikalavimus atitinkančio prašymo išduoti šias sąlygas pateikimo dienos.

2.6. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo gauti statybą leidžiančius dokumentus tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai, kai tokie dokumentai yra privalomi vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu, arba pateikti Operatoriui kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai, jeigu toks projektas yra privalomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Tinklų naudotojas iki šiame papunktyje nurodyto termino pabaigos raštu informuoja Operatorių apie statybą leidžiančio dokumento gavimą, pateikdamas Operatoriui jo kopiją. Operatorius visas savo pastabas dėl Tinklų naudotojo pateikto kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto įsipareigoja pateikti per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį. Tinklų naudotojas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį įvertinti pateiktas pastabas ir pateikti Operatoriui patikslintą kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą. Patikslintam kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui Operatorius turi pritarti per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo šio projekto pateikimo dienos. Šiame papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą Operatoriui per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo arba reikalavimas pateikti patikslintą kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą per 20 darbo dienų nuo Operatoriaus pastabų gavimo dienos netaikomas, kai šio įsipareigojimo Tinklų naudotojas negali įvykdyti dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Jei yra šios aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui tokias aplinkybes įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl termino pratęsimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis, negu nurodytų aplinkybių buvimo laikotarpis. Pratęsus terminą kilnojamųjų elektros

energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui pateikti, pratęsto termino laikymasis laikomas esmine Protokolo vykdymo sąlyga.

2.7. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau nei likus 18 mėnesių iki leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami kaupimo įrenginiai, kuriems išduotas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 4^3 dalyje nurodytas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, arba ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, kai statomi ar įrengiami kaupimo įrenginiai, kuriems išduotas Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 4^1 dalies 2 punkte nurodytas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, pateikti Operatoriui tinklų operatoriaus elektros tinklų dalies techninį darbo projektą, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis šio įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Operatorius visas savo pastabas dėl Tinklų naudotojo pateikto techninio darbo projekto įsipareigoja pateikti per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį. Tinklų naudotojas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį įvertinti pateiktas pastabas ir pateikti Operatoriui patikslintą techninį darbo projektą. Patikslintam techniniam darbo projektui Operatorius turi pritarti per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo šio projekto pateikimo dienos. Šiame papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti techninį darbo projektą Operatoriui per 18 arba 24 mėnesius iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos arba reikalavimas pateikti patikslintą techninį darbo projektą per 20 darbo dienų nuo Operatoriaus pastabų gavimo dienos netaikomas, kai šio įsipareigojimo Tinklų naudotojas negali įvykdyti dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Jei yra šios aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui tokias aplinkybes įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl termino pratęsimo laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis, negu nurodytų aplinkybių buvimo laikotarpis. Pratęsus terminą techniniam darbo projektui pateikti, pratęsto termino laikymasis laikomas esmine Protokolo vykdymo sąlyga.

2.8. Tinklų naudotojas įsipareigoja po Protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal Protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar Tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta arba jungtinės veiklos partneriams, jei jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines sąlygas, įskaitant atvejus, kai dėl išankstinių prijungimo sąlygų kreipiamasi siekiant vystyti hibridinę elektrinę jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Siekiant perleisti Protokolą šiame papunktyje nurodytais atvejais, sudaromas susitarimas dėl Protokolo pakeitimo, kuris yra neatskiriama Protokolo dalis.

2.9. Operatorius įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį nuo Tinklų naudotojo prašymo sudaryti Sutartį pateikimo dienos parengti Sutartį, ją pasirašyti ir pateikti ją pasirašyti Tinklų naudotojui. Jei Tinklų naudotojas Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais pageidauja Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas), nustatyta tvarka, suderinęs su Operatoriumi, įrengti, statyti ir (ar) rekonstruoti tinklų operatoriaus elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimą, statybą ir (ar) rekonstravimą, į šiame papunktyje nurodytą terminą neįskaičiuojama patikros dėl gamintojo pasirinkto rangovo atitikties nacionalinio saugumo interesams ir kvalifikaciniams reikalavimams trukmė.

2.10. Tinklų naudotojas įsipareigoja pasirašyti Sutartį per 5 darbo dienas nuo dienos, kai Operatorius pateikia Sutartį, atitinkančią suderintą techninį darbo projektą arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektą, arba Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, jeigu nei vienas iš šių projektų yra neprivalomas.

2.11. Tinklų naudotojo prašymas sudaryti Sutartį Operatoriui gali būti pateiktas tik gavus Operatoriaus išvadą, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus arba Operatoriui pritarus kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektui tinklų operatoriaus elektros tinklų daliai. Tais atvejais, kai nei vienas iš šių projektų neprivalomas, Tinklų naudotojo prašymas gali būti teikiamas ne anksčiau, nei yra gautas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus. Jei Tinklų naudotojas Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais pageidauja Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše nustatyta tvarka, suderinęs su Operatoriumi, įrengti, statyti ir (ar) rekonstruoti Operatoriui priklausančius elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimą, statybą ir (ar) rekonstravimą, Tinklų naudotojo prašyme sudaryti Sutartį privalo būti nurodytas Tinklų naudotojo pasirinktas Statybos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse ir (ar) elektros įrenginių prijungimą prie elektros tinklų reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis rangovas, įrengsiantis, pastatysiantis ar rekonstruosiantis tinklų operatoriui priklausančius energetikos objektus.

2.12. Tinklų naudotojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas faktines kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų išlaidas atliktų darbų faktinei kainai, per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

2.13. Jeigu Tinklų naudotojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą kaupimo įrenginio prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius, ir dėl to padidėja kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, Tinklų naudotojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas. Tinklų naudotojas taip pat įsipareigoja apmokėti padidėjusias išlaidas perskaičiavus prijungimo įmoką Sutartyje nurodytais atvejais, jei pagal Sutartį tokių išlaidų padengimas tenka Tinklų naudotojui.

2.14. Operatorius įsipareigoja prijungti kaupimo įrenginį prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą iš šio įrenginio į elektros tinklus patiekiamos elektros energijos persiuntimą per _____ mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas:

2.14.1. tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Tinklų naudotojo kaupimo įrenginio technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Tinklų naudotojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

2.14.2. terminas pratęsiamas Operatoriaus ir Tinklų naudotojo susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.

2.15. Tinklų naudotojas įsipareigoja, per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus išdavimo dienos, pateikti Operatoriui pratęsto leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus kopiją, jei Tinklų naudotojas pratęsia šį leidimą.

2.16. Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, įsipareigoja Operatoriui ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos Protokolo 7.3 papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais, teikti informaciją apie vykdomą kaupimo įrenginio statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, įrodančią, kad Tinklų naudotojas vykdo leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Operatoriui kilus įtarimų, kad Tinklų naudotojo leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, Operatorius apie tai informuoja Tarybą.

2.17. Tuo atveju, jeigu Protokolo galiojimo laikotarpiu pasikeičia asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, Tinklų naudotojas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo tokio pasikeitimo momento pateikti Operatoriui informaciją apie šių asmenų pasikeitimus. Nuostata taikoma Tinklų naudotojui,

kuris yra juridinis asmuo ir kurio elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW.

2.18. Tinklų naudotojas įsipareigoja laikytis įsipareigojimų, susijusių su Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nurodytų leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ir kitų ribojimų taikymu.

(2.18 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos vartoti galios)

2.18. Tinklų naudotojas įsipareigoja laikytis įsipareigojimų, susijusių su Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše ir kituose teisės aktuose nurodytų leistinos generuoti galios ribojimų dėl sistemos balanso, leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, ribojimų, susijusių su skirstomųjų elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, kintančios leistinos generuoti galios ir (ar) kintančios leistinos vartoti galios ribojimų ir kitų ribojimų taikymu.

2.19. Tinklų naudotojas įsipareigoja leidimo plėtoti elektros kaupimo pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu gauti leidimą generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių.

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.

3.3. Tinklų naudotojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti energijos kaupimo pajėgumus plėtojimo ir elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių generavimo veikla, jo statomas kaupimo įrenginys bei jo statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų.

3.4. Tinklų naudotojui yra žinoma, jog Tinklų naudotojo Sutartis bus sudaroma tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamų elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis, kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Tinklų naudotojo reikalavimus ir techninius pajėgumus.

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus informaciją, kurią Operatorius, vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, privalo paskelbti viešai savo elektroninėje svetainėje (kada sudarytas Protokolas, Protokolo galiojimo terminą, Protokolą sudariusio asmens pavadinimą / vardą, pavardę (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamo kaupimo įrenginio įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą), bei kitus įstatymų numatytus atvejus, kai privaloma atskleisti informaciją, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu. Pasirašydamas Protokolą, Tinklų naudotojas besąlygiškai sutinka, jog Operatorius skelbtų informaciją apie Protokolo sudarymo datą, Tinklų naudotoją (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamo kaupimo įrenginio įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą Operatoriaus interneto svetainėje. Tinklų naudotojas taip pat patvirtina, jog šiame papunktyje nurodytam veiksmui atlikti atskiras Tinklų naudotojo sutikimas nėra reikalingas.

4.2. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo pabaigos.

4.3. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai ir ši pareiga galioja neterminuotai.

5. Protokolo galiojimas.

5.1. Protokolas galioja 38 mėnesius nuo jo pasirašymo (paskutinės iš šalių) dienos. Šiame papunktyje nurodytas terminas pratęsiamas, kai yra pratęsiamas leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminas.

5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti esant bent vienai iš sąlygų:

5.2.1. Tinklų naudotojui pateikus prašymą nutraukti Protokolą;

5.2.2. Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokolo 2.3 papunktyje nurodytos sąlygos arba Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokolo 2.6 arba 2.7 papunkčiuose nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų. Nutraukus Protokolo galiojimą šiame papunktyje nurodytu atveju, Operatorius apie tai informuoja Tinklų naudotoją ir Tarybą per 10 kalendorinių dienų nuo šio sprendimo priėmimo;

5.2.3. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.4, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.8, 2.10, 2.12, 2.13 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė protokolą;

5.2.4. pasibaigus leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginį;

5.2.5. Tinklų naudotojui užbaigus Protokole numatytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginio statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gavus leidimą generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių;

5.2.6. kai Protokolo sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės normoms;

5.2.7. pasibaigus Protokolo galiojimo terminui, nurodytam Protokolo 5.1 papunktyje, įskaitant jo pratęsimo laikotarpį;

5.2.8. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį, išskyrus atvejus, kai vietoje dvišalės Sutarties tarp Tinklų naudotojo ir Operatoriaus, ją nutrauktus, ne vėliau nei kitą darbo dieną sudaroma ir (ar) galioja trišalė ar keturšalė Sutartis tarp Tinklų naudotojo, jo pasirinkto rangovo, Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus, arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą, išskyrus, jei Sutartis nutraukta dėl Operatoriaus kaltės ar perdavimo sistemos operatoriaus kaltės, kai sudaryta keturšalė prijungimo paslaugos sutartis;

5.2.9. kai Tinklų naudotojas siekia pakeisti Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka vykdomą ar planuojamą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje į tokią, dėl kurios ketinimų protokolas nėra sudaromas. Šiame papunktyje nurodytu atveju laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą (pasinaudojama prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi);

5.2.10. leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, įskaitant galimus jo pratęsimus, galiojimo laikotarpiu negavus leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių;

5.2.11. kitais Elektros energetikos įstatyme ar jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nurodytais atvejais.

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pasibaigus Protokolo galiojimui, rezervuota perdavimo elektros tinklų galia ir pralaidumai, kuriems taikomi leistinos generuoti galios ribojimai dėl elektros energetikos sistemos balanso, Tinklų naudotojui netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Tinklų naudotojo elektros įrenginius.

6.3. Jei Protokolo vykdymo metu Tinklų naudotojo elektros įrenginiai buvo prijungti prie elektros tinklų, nutraukus Protokolą šie elektros įrenginiai yra atjungiami nuo elektros tinklų. Operatorius neatsako už jokias Tinklų naudotojui ar kitiems asmenims kilusias pasekmes bei neatlygina Tinklų naudotojui ar kitiems asmenims nuostolių, kilusių dėl šio atjungimo.

6.4. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.

6.5. Tinklų naudotojas atsako už leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus gavimą, t. y. teisės aktų nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti energijos kaupimo pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

7. Kitos sąlygos.

7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra, išskyrus, kai abi šalys Protokolą, įskaitant jo priedus, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.

7.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.

7.4. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, išskyrus atvejus, kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, kad Protokolas sudarytas vienu egzemplioriumi panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (pasirašant abiem Šalims kvalifikuotu elektroniniu parašu).

7.5. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams Šalys įsipareigoja atitinkamai keisti Protokolo sąlygas siekiant užtikrinti, kad šalių sudarytas Protokolas atitiktų naujus teisės aktų reikalavimus.

7.6. Prie šio Protokolo pridedami priedai:

7.6.1. tuo atveju jei kaupimo įrenginio projektas vystomas žemės nuomos ar kitais nei nuosavybės teisė teisėtais pagrindais, dokumentai pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei Protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su kaupimo įrenginių statyba ir eksploatavimu;

7.6.2. kiti dokumentai, kuriais nuosavybės teisė ar kito teisėto valdymo teisės būtų įregistruotos viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka;

7.6.4. kiti dokumentai *(nurodyti, kai taikoma)*.

(kitos Šalių sutartos sąlygos)

Šalių rekvizitai ir parašai:

Operatorius:	Tinklų naudotojas:

Pasinaudojimo
elektros skirstomaisiais
tinklais tvarkos aprašo
7 priedas

(Savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, mero patvirtinimo dėl planuojamos plėtoti elektrinės įrengimo ar statybos forma)

(Savivaldybės mero rašto blanko rekvizitai)

(Adresatas) *(data)* Nr. _____

Į *(data)* Nr. _____

Kopija
AB „Energijos skirstymo operatorius“
info@eso.lt

(data) buvo gautas *(fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)* prašymas dėl patvirtinimo, jog galima _____kW leistinos generuoti galios ir _____kW įrengtosios galios _____ *(elektrinės rūšis, pavyzdžiui, saulės šviesos energijos elektrinė)* elektrinės įrengimas ar statyba *(žemės sklypo ar kitos teritorijos, kur planuojama įrengti ar statyti elektrinę, kadastrinis numeris ir adresas)*.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 13 punktu *(papildyti kitais pagrindais, jei yra)*, informuojame, kad, vadovaujantis galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, saugomų teritorijų nuostatais, *(pažymėti vieną iš variantų žemiau)*:

☐ patvirtiname, jog aukščiau nurodytos elektrinės įrengimas ar statyba **galima**.

☐ aukščiau nurodytos elektrinės įrengimas ar statyba **negalima** dėl šių priežasčių: *(nurodomas argumentuotas prieštaravimas (sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui turėjusios įtakos aplinkybės, motyvai. Jei elektrinei įrengti ar statyti būtina pakeisti žemės paskirtį, ar atlikti kitus veiksmus, kurių neatlikus elektrinės statyba būtų negalima, ir žemės paskirtis nėra pakeista ar kiti veiksmai nėra atlikti, **turi būti nurodoma, jog elektrinės įrengimas ar statyba negalima**)*.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka _____.

(nurodoma konkreti skundą nagrinėsianti institucija ar įstaiga)

(

pareigų pavadinimas) *(parašas)* *(vardas ir pavardė)*

(Rengėjo nuoroda)

Pasinaudojimo
elektros skirstomaisiais
tinklais tvarkos aprašo
8 priedas

(Patvirtinimo, kad žemės sklypo plotas pakankamas siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos elektrinei plėtoti, pavyzdinė forma)

PATVIRTINIMAS, KAD ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS PAKANKAMAS ELEKTRINEI PLĖTOTI

(data)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 12 punktu, patvirtinu, kad žemės sklypo, kurio adresas _____ *(nurodyti adresą)*, kadastrinis numeris _____ *(nurodyti kadastrinį numerį)* plotas pakankamas _____ kW *(nurodyti įrengtąją galią)* įrengtosios galios _____ *(nurodyti elektrinės technologiją, pavyzdžiui, saulės šviesos energijos)* elektrinei plėtoti.

Prisiimu visą atsakomybę už tai, kada šiame patvirtinime nurodyta informacija yra teisinga.

(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos
aprašo
9 priedas

(Informacijos apie ketinimų protokole prisiimtų įsipareigojimų vykdymą teikimo forma)

INFORMACIJA APIE KETINIMŲ PROTOKOLE PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMĄ

_____
(Informacijos pateikimo data)

1. Elektrinę ar energijos kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo (juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė):

2. Numatoma elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio įrengimo ar pastatymo data:

3. Ketinimų protokolo registracijos data ir numeris:

4. Prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo data:

5. Prašymo išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus (elektrinės prijungimo prie elektros tinklų atveju), prašymo išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų atveju) arba prašymo dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (jeigu asmuo ketina statyti ar įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines) pateikimo data:

6. Leidimo plėtoti gamybos pajėgumus (elektrinės prijungimo prie elektros tinklų atveju) arba leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų atveju) išdavimo data:

7. Paraiškos išduoti prijungimo sąlygas data:

8. Prijungimo sąlygų išdavimo data ir numeris:

9. Techninio darbo projekto, jeigu toks projektas yra reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Statybos įstatymu arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto, jeigu toks projektas yra privalomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, pateikimo tinklų operatoriui data:

10. Patikslinto techninio darbo projekto arba kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projekto, kai jis privalomas ir buvo tikslinamas, pateikimo tinklų operatoriui data:

11. Prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo data:

12. Prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimo data:

13. Statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, data:

14. Vykdomas elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio įrengimo ar statybos etapas (nurodomas vykdomas etapas informacijos teikimo dieną; jei tinklų naudotojas vykdo darbus taip pat ir tinklų operatoriaus tinklų dalyje, taip pat pateikiama informacija ir apie šių darbų vykdymo eigą):

Elektrinę ar energijos kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo:
(Pareigos) *(Parašas, jei nėra pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu)* *(Vardas ir pavardė)*

_____

Pasinaudojimo
elektros skirstomaisiais
tinklais tvarkos aprašo
10 priedas

A TIPO ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ REIKALAVIMAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiame priede nustatomi reikalavimai A tipo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų.

2. Šiame priede vartojamos sąvokos ir jų sutrumpinimai:

2.1. **Bendras prijungimo taškas (angl. *Point of Common Coupling*; toliau – PCC)** – sąsaja, kuria elektros energijos gamybos moduliai, apkrovos objektai, skirstomasis tinklas arba aukštos įtampos nuolatinės srovės sistema prijungiami prie perdavimo sistemos, jūrinio elektros tinklo, skirstomojo tinklo, įskaitant uždaruosius skirstomuosius tinklus, arba aukštos įtampos nuolatinės srovės sistemos, kaip nustatyta prijungimo paslaugos sutartyje ir (ar) prijungimo sąlygose.

2.2. **Elektros energijos gamybos vieneto prijungimo taškas (angl. *Point of Generator Connection*; toliau – PGC)** – sąsaja, kuria elektros energijos gamybos vieneto pirminė įranga/jėgos grandinės prijungiamos prie kintamos srovės (AC) elektros tinklo, kaip nustatyta prijungimo paslaugos sutartyje ir (ar) prijungimo sąlygose.

2.3. **Įrengimo taškas (angl. *Point of Connection in Installation*; toliau – PCI)** – sąsaja, kuria elektros energijos gamybos vienetų pirminė įranga/jėgos grandinės sujungiamos elektriškai į vieną tašką/mazgą ir kuris yra prijungtas prie elektros tinklo, kaip nustatyta prijungimo paslaugos sutartyje ir (ar) prijungimo sąlygose.

2.4. **Prijungimo taškas (angl. *Point of Connection*; toliau – POC)** – sąsaja, kuria elektros energijos gamybos modulis, apkrovos objektas, skirstomasis tinklas arba aukštos įtampos nuolatinės srovės sistema prijungiami prie perdavimo sistemos, jūrinio elektros tinklo, skirstomojo tinklo, įskaitant uždaruosius skirstomuosius tinklus, arba aukštos įtampos nuolatinės srovės sistemos, kaip nustatyta prijungimo paslaugos sutartyje ir (ar) prijungimo sąlygose.

II SKYRIUS
A TIPO (DIDŽIAUSIAS PAJĖGUMAS (Pmax) NUO 0,8 IKI 9,999 kW) ELEKTROS JĖGAINIŲ PARKO MODULIŲ REIKALAVIMAI

3. A tipo (didžiausias pajėgumas (Pmax), toliau šiame priede – Pmax) nuo 0,8 iki 9,999 kW) elektros jėgainių parko modulių įtampos apsaugų parametrų nuostačiai:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimo poreikis	A tipas, **Pmax 0,8–9,999 kW**
			Nuostačiai
1.	Per aukšta įtampa **U>>** (II laipto suveikimo laikas)	Įtampos stabilumas	U=1,15 sant. vnt., t= 0,2 s
2.	Per aukšta įtampa **U>** (I laipto suveikimo laikas)		U=1,11 sant. vnt., t=**600*** s
3.	Per žema įtampa **U<** (I laipto suveikimo laikas)		U=0,85 sant. vnt., t=3 s
4.	Per žema įtampa **U<<** (II laipto suveikimo laikas)		U= **0,05**** sant. vnt., t=0,25 s

*** -** keitiklyje įvedama laiko delsa, nesant galimybės įvedamas vidurkinimo langas.

****** – keitiklyje nesant galimybės įvesti pateikiamos reikšmės, įvedama minimali reikšmė.

4. 3 punkte nurodyti įtampos apsaugų parametrų nuostačiai nustatomi keitiklyje (angl. *inverter*), kurių reikšmės turi būti pateiktos, užtikrinamos ir palaikomos ties keitiklio išvadais (gnybtais) (PGC taškas).

III SKYRIUS
A TIPO (Pmax NUO 10 IKI 249,999 kW) ELEKTROS JĖGAINIŲ PARKO MODULIŲ REIKALAVIMAI

5. A tipo (Pmax nuo 10 iki 249,999 kW) elektros jėgainių parko modulių, įrengiamų vartotojo vidaus elektros tinkle (šalia gaminančio arba aktyviojo vartotojo apkrovos, PGC/PCI taške), įtampos apsaugų parametrų nuostačiai:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimo poreikis	A tipas, **Pmax 10–249,999 kW**
			Nuostačiai
1.	Per aukšta įtampa **U>>** (II laipto suveikimo laikas)	Įtampos stabilumas	1,15 sant. vnt., t=0,2 s
2.	Per aukšta įtampa **U>** (I laipto suveikimo laikas)		1,11 sant. vnt., t=600 s
3.	Per žema įtampa **U<** (I laipto suveikimo laikas)		U=0,84 sant. vnt., t=3 s
4.	Per žema įtampa **U<<** (II laipto suveikimo laikas)		U= 0,8 sant. vnt., t=2,9 s

6. 5 punkte nurodyti įtampos apsaugų parametrų nuostačiai nustatomi keitiklyje, kurių reikšmės turi būti pateiktos, užtikrinamos ir palaikomos ties keitiklio išvadais (gnybtais) (PGC taškas).

7. A tipo (Pmax nuo 10 iki 249,999 kW) elektros jėgainių parko modulių, įrengiamų vartotojo vidaus elektros tinkle (šalia gaminančio arba aktyviojo vartotojo apkrovos, PCI/PGC taške), atsparumas triktims:

Įtampos parametrai, sant. vnt.		Laiko parametrai, s	
Trikties metu prijungimo taške išlaikoma įtampa, U_{ret}:	0,05	Trikties pašalinimo momentas, t_{clear}:	0,25
Įtampa trikties pašalinimo momentu, U_{clear}:	0,15	Laiko momentas 1, kuriame pasiekta įtampos atkūrimo riba U_{rec1} pašalinus triktį, t_{rec1}:	0,25
Pirmoji įtampos atkūrimo riba pašalinus triktį, U_{rec1}:	0,15	Laiko momentas 2, kuriame pasiekta įtampos atkūrimo riba U_{rec2} pašalinus triktį, t_{rec2}:	0,25
Antroji įtampos atkūrimo riba pašalinus triktį, U_{rec2}:	0,85	Laiko momentas 3, kuriame pasiekta įtampos atkūrimo riba $U_{rec\ 3}$ pašalinus triktį, t_{rec3}:	3

8. A tipo (Pmax nuo 10 iki 249,999 kW) elektros jėgainių parko modulių, įrengiamų vartotojo vidaus elektros tinkle (šalia gaminančio arba aktyviojo vartotojo apkrovos, PGC/PCI taške), atsparumo triktims profilis pateikiamas A tipo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų reikalavimų 1 priedo a paveiksle *Elektros jėgainių parko modulių atsparumo triktims parametrai*.

Atsparumo triktims profilis turi būti įvedamas taip, kad atitiktų A tipo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų reikalavimų 1 priedo a paveiksle *Elektros jėgainių parko modulių atsparumo triktims parametrai* pateikiamą charakteristiką (pavyzdžiui, jeigu vadovaujantis 2.1 papunktyje nurodyta lente nėra galimybės keitiklyje nustatyti $U_{clear} = 0,15$, tuomet nustatoma reikšmė $U_{clear} = 0,14$).

Apsaugų atsparumo triktims parametrai/profilis nustatomi keitiklyje, kurių reikšmės turi būti užtikrinamos, palaikomos ir (arba) pateiktos ties keitiklio išvadais (gnybtais) (PGC taškas).

9. A tipo (Pmax nuo 10 iki 249,999 kW) elektros jėgainių parko modulių, prijungiamų prie elektros skirstomųjų tinklų/prijungimo taško (POC/PCC taškas), įtampos apsaugų parametrų nuostačiai:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalavimo poreikis	A tipas, **Pmax 10–249,999 kW**
			Nuostačiai
1.	Per aukšta įtampa **U>>** (II laipto suveikimo laikas)	Įtampos stabilumas	1,20 sant. vnt., t= 0,1 s
2.	Per aukšta įtampa **U>** (I laipto suveikimo laikas)		1,15 sant. vnt., t= 5 s
3.	Per žema įtampa **U<** (I laipto suveikimo laikas)		U=0,84 sant. vnt., t=3 s
4.	Per žema įtampa **U<<** (II laipto suveikimo laikas)		U= 0,8 sant. vnt., t=2,9 s

10. A tipo (Pmax nuo 10 iki 30 kW) elektros jėgainių parko modulių, prijungiamų prie elektros skirstomųjų tinklų/prijungimo taško (POC/PCC taškas), atsparumo triktims profilis pateikiamas A tipo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų reikalavimų 1 priedo a paveiksle *Elektros jėgainių parko modulių atsparumo triktims profilio parametrai*. Įtampos apsaugų parametrų nuostačiai ir apsaugų atsparumo triktims profilio parametrų nuostačiai nustatomi keitiklyje, kurių reikšmės turi būti užtikrinamos, palaikomos ir (arba) pateiktos ties keitiklio išvadais (gnybtais) (PGC taškas).

11. A tipo (Pmax virš 30 iki 249,999 kW) elektros jėgainių parko modulių, prijungiamų prie elektros skirstomojo tinklo/prijungimo taško (POC/PCC taškas), atsparumo triktims profilis pateikiamas A tipo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų reikalavimų 1 priedo a paveiksle *Elektros jėgainių parko modulių atsparumo triktims parametrai*, kurio reikšmės turi būti pateiktos, užtikrinamos ir (arba) palaikomos prijungimo taške (POC taškas).

Elektros jėgainių parko moduliams, kurių Pmax yra viršl00 kW, apsaugų parametrai nustatomi papildomai įrengiamoje relėje/valdiklyje prijungimo taške (POC taškas), atjungimas vykdomas komutavimo aparatu (atjungimas vykdomas ne keitiklyje).

Elektros jėgainių parko moduliams, kurių Pmax yra virš 100 kW, apsaugų parametrai, nustatomi keitiklyje (PGC taškas), turi būti perskaičiuoti įvertinant laidininkų ilgius (iki POC taško) ir perskaičiuotos reikšmės, vertinant laidininkų ilgius ir selektyvumą (selektyvumą tarp relinės apsaugos ir keitiklio apsaugų nustato STO).

Elektros jėgainių parko moduliams, kurių Pmax yra nuo virš 30 iki 100 kW (įskaitytinai), skirstomųjų tinklų operatoriaus sprendimu, gali būti taikomi šio punkto antrojoje arba trečiojoje pastraipoje nurodyti reikalavimai, atsižvelgiant į skirstomųjų elektros tinklų įtampos stabilumą prijungimo taške. Rekomenduojama prioritetą teikti trečiajai pastraipai.


IV SKYRIUS
A TIPO (Pmax NUO 12 IKI 249,999 kW) ELEKTROS JĖGAINIŲ PARKO MODULIŲ REIKALAVIMAI

12. A tipo (Pmax nuo 12 iki 249,999 kW) elektros jėgainių parko modulių trikties srovės reikalavimai:

12.1. Reikalavimai trikties srovės tiekimo valdymui: ši srovė turi būti tiekiama įvykus simetriniam ir nesimetriniam trumpajam jungimui, kai režimas patenka į užbrūkšniuotą zoną, tokiu

būdu bandant išlaikyti tinklo stabilumą/įtampą. Trikties srovės tiekimo vėlinimas negali būti ilgesnis nei 100 ms, leistina paklaida – ±20 % I_N.

Keitiklyje įvedama trikties srovės tiekimo charakteristika (PGC taškas), kaip nurodyta 1 paveiksle arba keitiklyje įvedami reaktyviosios srovės tiekimo gradiento koeficientai (angl. *gradient*) k_1=2 ir k_2=2, kaip jie suprantami Lietuvos standarte LST EN 50549-2:2019 „Reikalavimai, keliami elektrinių prijungimui prie skirstomųjų tinklų. 2 dalis. Prijungimas prie vidutinės įtampos skirstomojo tinklo. Elektrinės iki B tipo imtinai“).

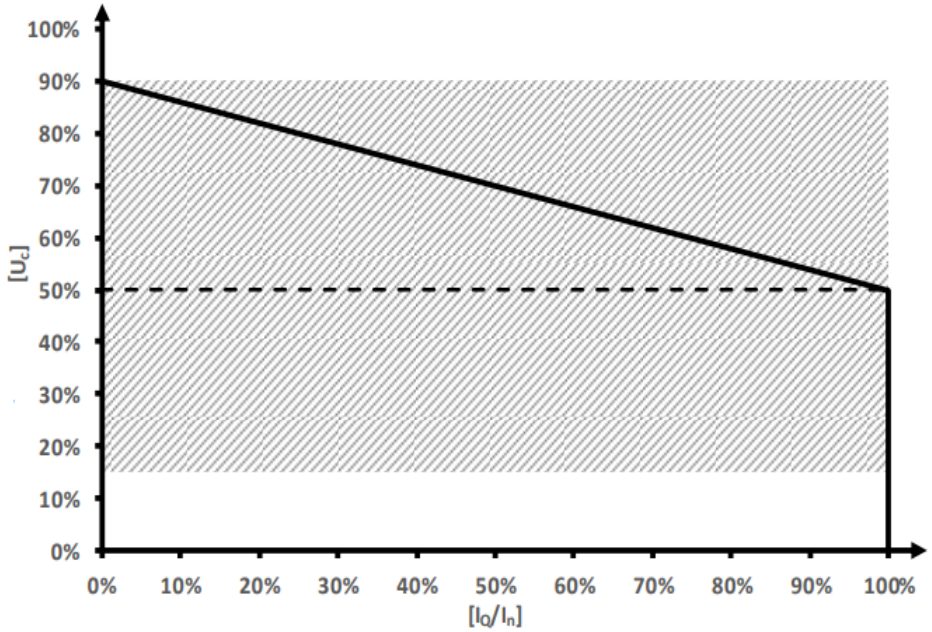

1 paveikslas. Elektros jėgainių parko modulių trikties srovės tiekimo charakteristika

12.2. Keitiklyje įvedama tik trikties srovės tiekimo charakteristika arba tik reaktyviosios srovės tiekimo gradiento koeficientai k_1 ir k_2.

V SKYRIUS
A TIPO ELEKTROS JĖGAINIŲ PARKO MODULIŲ ĮTAMPOS IR REAKTYVIOS GALIOS REGULIATORIŲ LAIKO PASTOVIOSIOS

13. A tipo elektros jėgainių parko modulių įtampos ir reaktyvios galios reguliatorių laiko pastoviosios (angl. *time constant*), kaip jos suprantamos žr. Lietuvos standarte LST EN 50549-1 „Reikalavimai, keliami elektrinių prijungimui prie skirstomųjų tinklų. 1 dalis. Prijungimas prie žemosios įtampos skirstomojo tinklo. Elektrinės iki B tipo imtinai“ ir (arba) Lietuvos standartą LST EN 50549-2:2019 „Reikalavimai, keliami elektrinių prijungimui prie skirstomųjų tinklų. 2 dalis. Prijungimas prie vidutinės įtampos skirstomojo tinklo. Elektrinės iki B tipo imtinai“, nustatomos vienu iš šių būdų:

13.1. Inercinė grandis (pirmos eilės filtras, angl. *first order filter*) nustatoma – 15 s, draudžiama < 10 s ir > 20 s;

13.2. Integruojanti grandis nustatoma – 30 s, draudžiama < 10 s ir >50 s;

13.3. Inercinė-integruojanti grandis:

13.3.1. nustatoma inercinė grandis – 15 s, draudžiama < 10 s ir > 20 s;

13.3.2. nustatoma integruojanti grandis – 30 s, draudžiama < 10 s ir >50 s.

14. Esant poreikiui, elektros skirstomojo tinklo operatorius gali nustatyti kitą laiko pastoviosios reikšmę pateikiamose leistinose ribose.

15. Įtampos ir reaktyviosios galios reguliatoriaus laiko pastoviosios gali būti realizuotos (aktyvuotos) tik keitiklyje arba tik atskirai (papildomai) įrengiamame įtampos ir reaktyviosios galios valdymo valdiklyje.

VI SKYRIUS
A TIPO (Pmax NUO 0,8 IKI 3,6 kW) ELEKTROS JĖGAINIŲ PARKO MODULIO REIKALAVIMAI

16. A tipo (Pmax nuo 0,8 iki 3,6 kW) elektros jėgainių parko modulio P-Q/Pmax galios charakteristikos profiliai pateikti A elektrinių prijungimo prie elektros tinklų reikalavimų 2 priedo a, b, c paveiksluose (tik vienas iš trijų charakteristikų profilių pasirinktinai aktyvuojamas keitiklyje).

17. Esant galimybei, rekomenduojama keitiklyje aktyvuoti „stačiakampį“ cosφ=0,9 P-Q/Pmax charakteristikos profilį, pateiktą A tipo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų reikalavimų 2 priedo c paveiksle.

18. A tipo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų reikalavimų 2 priedo c paveiksle nurodyta Smax – gamintojo dokumentacijoje nurodoma maksimali pilnoji galia arba keitiklio vardinė pilnoji galia (jeigu nenurodyta maksimali pilnoji galia).

0,1 Smax zonoje reaktyviosios galios reikalavimai nėra nustatomi.

VII SKYRIUS
A TIPO (Pmax NUO 3,601 IKI 249,999 kW) ELEKTROS JĖGAINIŲ PARKO MODULIO REIKALAVIMAI


19. A tipo (Pmax nuo 3,601 iki 249,999 kW) elektros jėgainių parko modulio P-Q/Pmax galios charakteristikos profilis (aktyvuojamas keitiklyje) pateiktas A tipo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų reikalavimų 2 priedo c paveiksle.

0,1 Smax zonoje reaktyviosios galios reikalavimai nėra nustatomi.

A2 tipo elektros energijos gamybos modulių faktinė reaktyviosios galios kiekio paklaida vykdant Q(U) funkciją turi būti ne didesnė kaip: ±10 % nuo šio priedo 20 ir 21 punktuose nustatytos vertės.

VIII SKYRIUS
A TIPO (Pmax NUO 0,8 IKI 249,999 kW) ELEKTROS JĖGAINIŲ PARKO MODULIŲ REIKALAVIMAI

20. A tipo (Pmax nuo 0,8 iki 249,999 kW) elektros jėgainių parko moduliams, įrengtiems **žemos įtampos elektros tinkle** (PGC, PCI, POC, PCC taškai), turi būti taikoma įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U) statinė charakteristika ir parametrų nuostačiai:

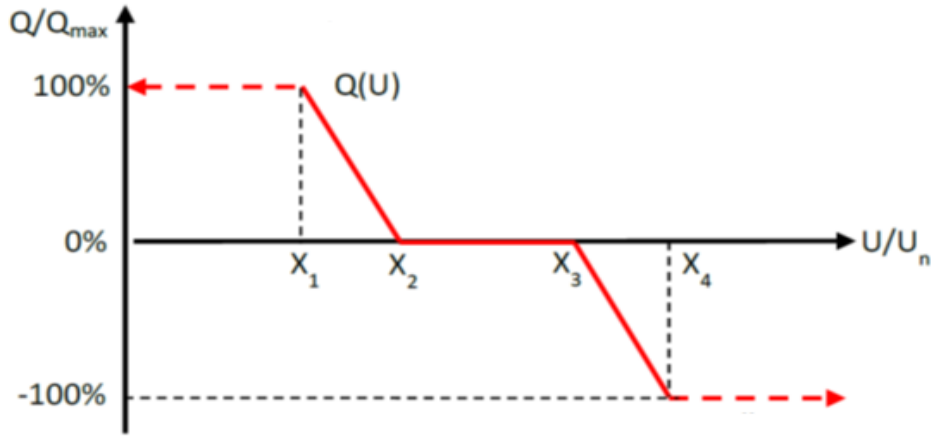

2 paveikslas. Elektros jėgainių parko modulių įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U) statinė charakteristika

Taškas, X_n	Įtampa U/U_n	Reaktyvioji galia Q/Q_{max}


X_1	0,91 (0,92)	1 (elektrinė generuoja reaktyviąją galią)
X_2	0,95 (0,96)	0
X_3	1,05 (1,04)	0
X_4	1,09 (1,08)	-1 (elektrinė vartoja reaktyviąją galią)

Esant poreikiui, atsižvelgiant į skirstomųjų elektros tinklų įtampos stabilumą prijungimo taške, skirstomųjų tinklų operatorius gali pareikalauti nustatyti parametrų reikšmes, pateiktas šio punkto lentelės skliaustuose (0,92; 0,96; 1,04; 1,08).

Elektros jėgainių parko modulių, įrengiamų vartotojo vidaus elektros tinkle (šalia gaminančio arba aktyviojo vartotojo apkrovos, PGC/PCI taške), įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U) statinė charakteristika (parametrai) pateikti ties keitiklio išvadais (gnybtais) (PGC taškas).

Elektros jėgainių parko modulių, prijungiamų prie elektros skirstomųjų elektros tinklų/prijungimo taško (POC/PCC taškas), įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U) statinė charakteristika (parametrai) ir nuostačiai pateikti prie elektros skirstomųjų elektros tinklų/prijungimo taško (POC taškas).

21. A tipo (Pmax nuo 0,8 iki 249,999 kW) elektros jėgainių parko moduliams, įrengtiems **vidutinės įtampos elektros tinkle** (galimi PCI, POC, PCC taškai), turi būti taikoma įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U) statinė charakteristika ir parametrų nuostačiai:

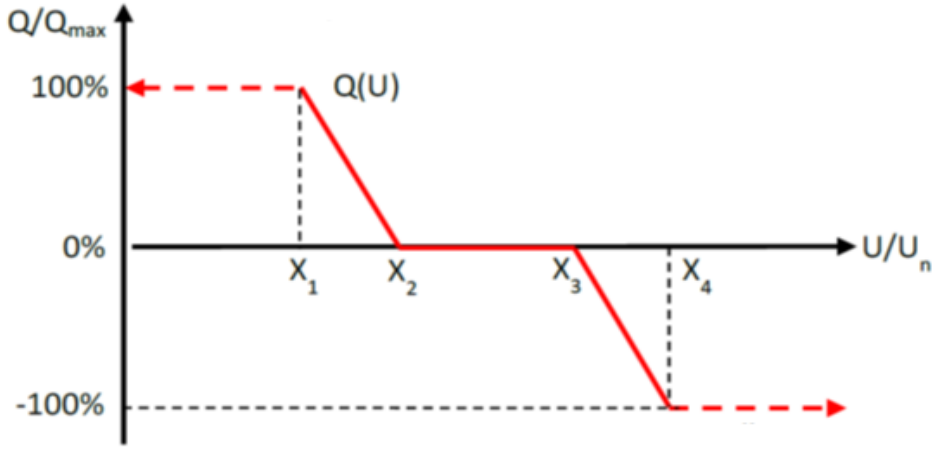

3 paveikslas. Elektros jėgainių parko modulių įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U) statinė charakteristika

Taškas, X_n	Įtampa U/U_n	Reaktyvioji galia Q/Q_{max}
X_1	0,92 (0,91)	1 (elektrinė generuoja reaktyviąją galią)
X_2	0,96 (0,95)	0
X_3	1,04 (1,05)	0
X_4	1,08 (1,09)	-1 (elektrinė vartoja reaktyviąją galią)

Jeigu vidutinės įtampos elektros skirstomojo tinklo segmente nėra įrengta 10/0,42 kV galios transformatorių, elektros skirstomųjų tinklų operatorius, atsižvelgiant į skirstomųjų elektros tinklų

įtampos stabilumą prijungimo taške, gali pareikalauti nustatyti parametrų reikšmes, pateiktas šio punkto lentelėje skliaustuose (0,91; 0,95; 1,05; 1,09). Jeigu vidutinės įtampos elektros skirstomųjų tinklų segmente yra įrengtas 10/0,42 kV galios transformatorius (-iai), tuomet skliaustuose pateiktos reikšmės nenaudojamos.


Elektros jėgainių parko modulių, įrengiamų vartotojo vidaus elektros tinkle (šalia gaminančio arba aktyviojo vartotojo apkrovos, PCI taške), įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U) statinė charakteristika (parametrai) pateikti ties keitiklio išvadais (gnybtais) (PGC taškas).

Elektros jėgainių parko modulių, prijungiamų prie elektros skirstomųjų tinklų/prijungimo taško (POC/PCC taškas), įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U) statinė charakteristika/parametrai ir nuostačiai pateikti elektros skirstomųjų tinklų/prijungimo taškui (POC taškas).

_____

A tipo elektrinių prijungimo
prie elektros tinklų
reikalavimų (10 priedo)
1 priedas


A TIPO ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS MODULIŲ ATSPARUMO TRIKTIMS PROFILIS

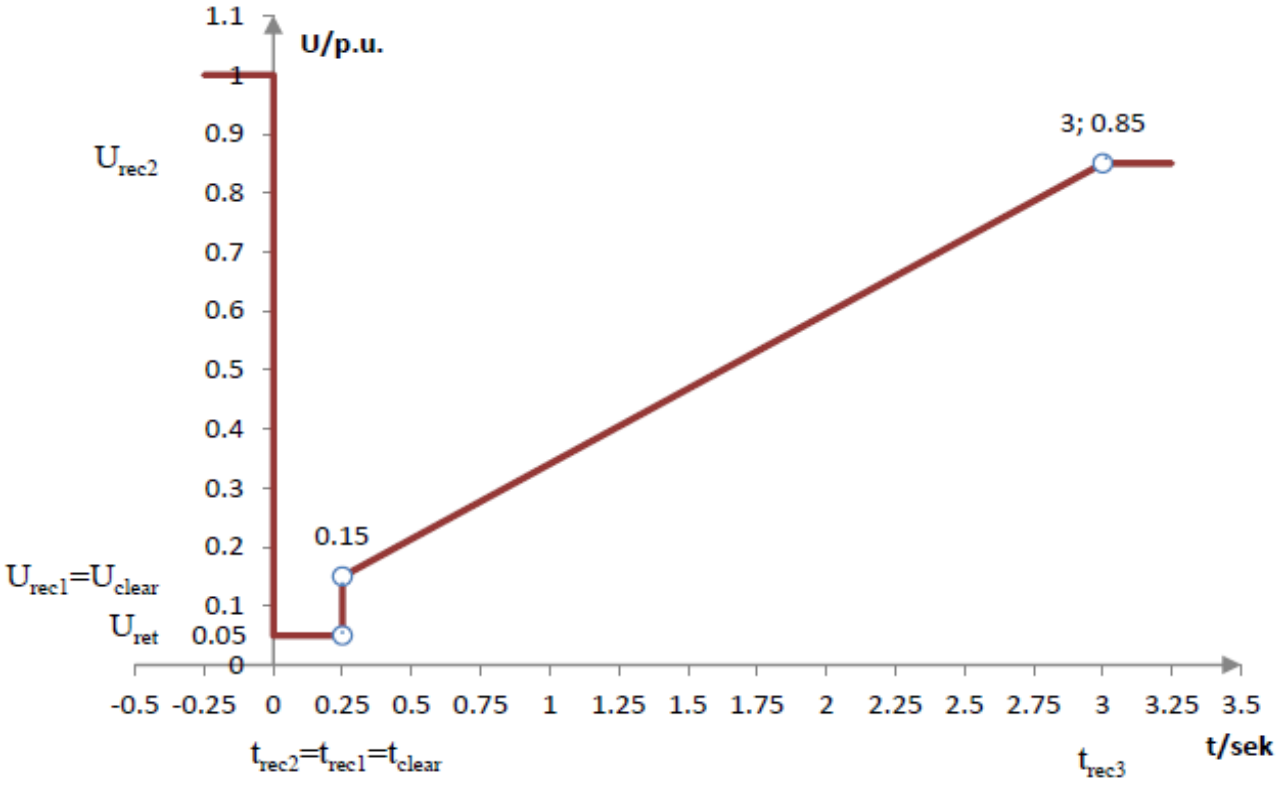


a paveikslas. A tipo (Pmax nuo 10 kW) elektros jėgainių parko modulių atsparumo triktims parametrai

A tipo elektrinių prijungimo
prie elektros tinklų
reikalavimų (10 priedo)
2 priedas


A TIPO ELEKTROS JĖGAINIŲ PARKO MODULIŲ P- Q/Pmax PROFILIAI

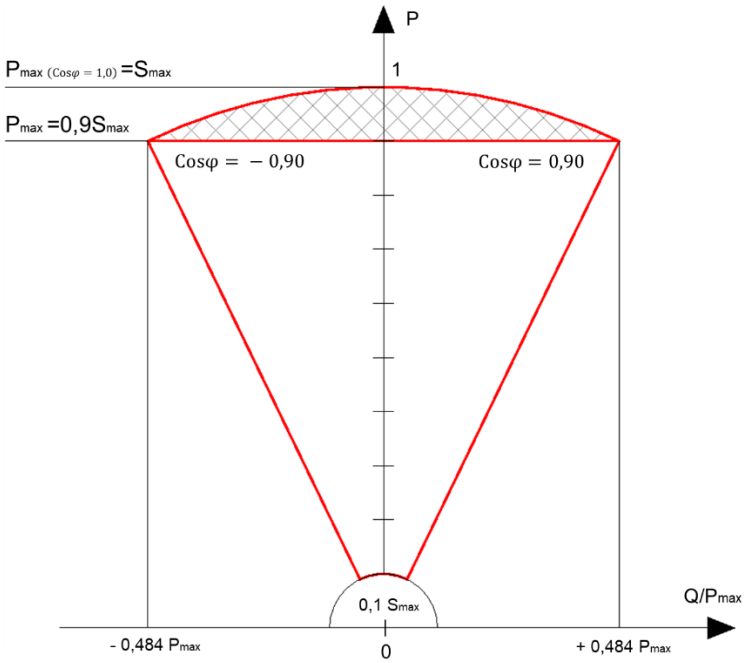

a paveikslas. A tipo (Pmax nuo 0,8 iki 3,6 kW) elektros jėgainių parko modulio P-Q/Pmax galios charakteristikos profilis, kur Pmax=0,9Smax (kai cosφ=±0,90) – privalomasis reikalavimas. Elektros jėgainių parko modulis gali veikti ir $P_{max\ (cos\varphi=\ 0,9)} \leq Pmax \leq P_{max\ (cos\varphi=\ 1,0)}$ (užbrūkšniuotoje) zonoje, tačiau privalo užtikrinti elektros tinklo įtampos valdymą pagal 10 priedo 20 punkto reikalavimus. 0,1Smax zonoje reaktyviosios galios reikalavimai nėra nustatomi.

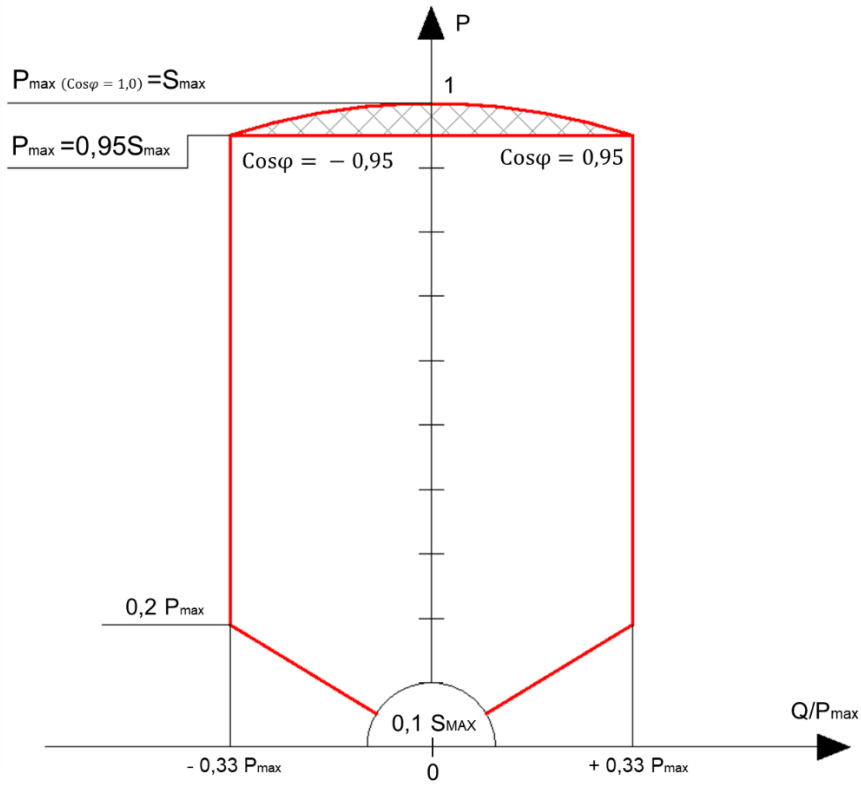

b paveikslas. A tipo (Pmax nuo 0,8 iki 3,6 kW) elektros jėgainių parko modulio P-Q/Pmax galios charakteristikos profilis, kur Pmax=0,95Smax (kai cosφ=±0,95) – privalomasis reikalavimas. Elektros jėgainių parko modulis gali veikti ir $P_{max\ (cos\varphi=\ 0,95)} \leq Pmax \leq P_{max\ (cos\varphi=\ 1,0)}$ (užbrūkšniuotoje) zonoje, tačiau privalo užtikrinti elektros tinklo įtampos valdymą pagal 10 priedo 20 punkto reikalavimus. 0,1Smax zonoje reaktyviosios galios reikalavimai nėra nustatomi.

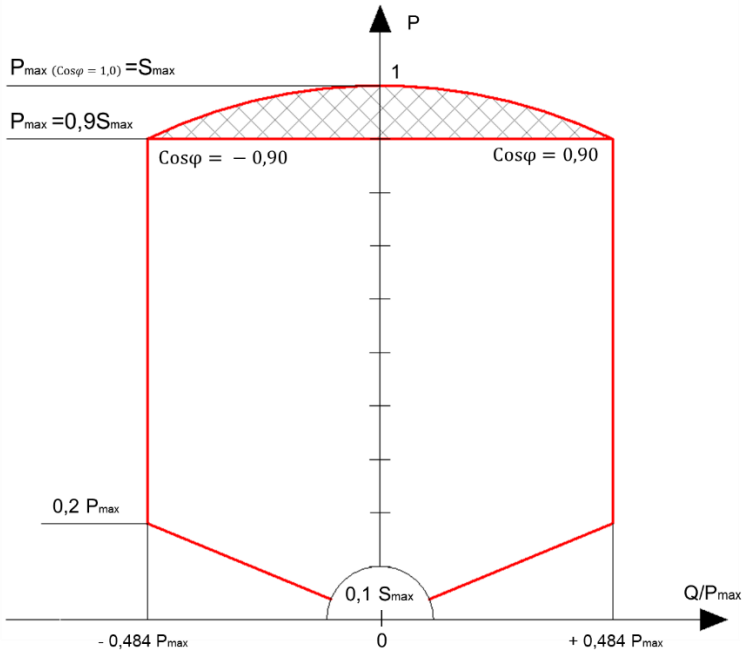

c paveikslas. A (Pmax nuo 0,8 kW iki 249,999 kW) tipo elektros jėgainių parko modulių P-Q/Pmax charakteristikos profilis, kur Pmax=0,9Smax (kai cosφ=±0,90) – privalomasis reikalavimas. Elektros jėgainių parko modulis gali veikti ir $P_{max\ (cos\varphi=\ 0,9)} \leq Pmax \leq P_{max\ (cos\varphi=\ 1,0)}$ (užbrūkšniuotoje)

zonoje, tačiau privalo užtikrinti elektros tinklo įtampos valdymą pagal 10 priedo 20 punkto arba 21 punkto reikalavimus. 0,1Smax zonoje reaktyviosios galios reikalavimai nėra nustatomi.

_____

Pasinaudojimo
elektros skirstomaisiais
tinklais tvarkos aprašo
11 priedas

VALSTYBĖS, KITŲ ASMENŲ VEIKSMŲ IR (AR) NEVEIKIMO IR (AR) NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBIŲ ARBA APLINKYBIŲ, KURIŲ TINKLŲ NAUDOTOJAS NEGALĖJO KONTROLIUOTI IR NUMATYTI KETINIMŲ PROTOKOLO IR (AR) PRIJUNGIMO PASLAUGOS SUTARTIES SUDARYMO METU IR NEGALĖJO UŽKIRSTI KELIO ŠIOMS APLINKYBĖMS AR JŲ PASEKMĖMS ATSIRASTI, TAIP PAT ĮSTATYMŲ NUSTATYTŲ KITŲ APLINKYBIŲ, KAI NĖRA ŠIO TINKLŲ NAUDOTOJO KALTĖS, VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Kai Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše (toliau – Aprašas) ar kituose tinklų naudotojų prijungimą prie elektros tinklų reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatoma, kad tinklų naudotojas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų nevykdymo dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ir (ar) nenugalimos jėgos aplinkybių arba aplinkybių, kurių tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti ketinimų protokolo ir (ar) prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio tinklų naudotojo kaltės, ir kai vadovaujantis šiais teisės aktais tokių aplinkybių buvimą privalo vertinti Operatorius, tinklų naudotojas pateikia šiame priede nurodytus dokumentus, o Operatorius priima sprendimą dėl tokių aplinkybių buvimo ar nebuvimo šio priedo nustatyta tvarka.

2. Dokumentų, įrodančių, kad įsipareigojimų tinklų naudotojas negalėjo įvykdyti dėl valstybės veiksmų ar neveikimo, pateikimas ir vertinimas – turi būti pateikiami atitinkamas aplinkybes įrodantys valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų oficialūs dokumentai.

3. Dokumentų, įrodančių, kad įsipareigojimų tinklų naudotojas negalėjo įvykdyti dėl kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo, pateikimas ir vertinimas:

3.1. turi būti pateikiami atitinkamas aplinkybes įrodantys oficialūs dokumentai (kitų nei valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų sutartys, juridinių asmenų išduotos pažymos, raštai ar kiti oficialūs dokumentai);

3.2. jei siekiama įrodyti, kad kiti asmenys vėluoja atlikti tam tikrus veiksmus, turi būti pateikiama informacija ir dokumentai, pagrindžiantys veiksmams atlikti nustatytus terminus (jei terminai nustatyti teisės akte – nuoroda į konkrečias teisės aktų nuostatas, o jei terminai nustatyti sutartyje – sutarties nuorašas).

4. Kitų asmenų veiksmais ir (ar) neveikimu, dėl kurių tinklų naudotojas atleidžiamas nuo atsakomybės už įsipareigojimų neįvykdymą, nelaikomi atvejai, kai:

4.1. tinklų naudotojas įsipareigojimų neįvykdo dėl savo kontroliuojamų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, tinklų naudotojo rangovus, subrangovus, kitus kontrahentus;

4.2. rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, paslaugų, tinklų naudotojas neturi finansinių išteklių arba jam nėra suteikiami reikiami finansiniai ištekliai (pavyzdžiui, nėra skiriama parama, suteikiama paskola) arba tinklų naudotojo kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

5. Aplinkybėmis, kurių tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti ketinimų protokolo ir (ar) prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti nėra laikoma tai, jog projektas tampa ekonomiškai nenaudingas.

6. Kitų asmenų veiksmais/neveikimu laikomi atvejai, kai Operatorius vėluoja (pateikia atsakymą vėliau nei per teisės aktų nustatytą terminą) tinklų naudotojui pateikti dokumentus (pavyzdžiui, prijungimo sąlygas). Šiame papunktyje nurodytu atveju tinklų naudotojui pakanka pateikti prašymą įvertinti šias aplinkybes. Operatorius patikrina vėlavimo faktą ir apskaičiuoja vėlavimo laiką pagal Operatoriaus informacinėse sistemose saugomus duomenis.

7. Vien šio priedo 3.2 ir 6 punktuose nurodytas vėlavimas nėra laikomas pakankama aplinkybe tinklų naudotoją atleisti nuo atsakomybės, jei šis vėlavimas neturėjo esminės reikšmės tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymui (neužkirto kelio įvykdyti prievolės, terminai galėjo būti pratęsti ir pan.).

8. Dokumentų, įrodančių, kad įsipareigojimų tinklų naudotojas negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, pateikimas ir vertinimas:

8.1. vertinat, ar buvo nenugalimos jėgos aplinkybės, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“;

8.2. tinklų naudotojas turi pateikti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymą, išduotą vadovaujantis Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba dokumentus, pagrindžiančius nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą ir šių aplinkybių trukmę.

9. Kai Apraše ar kituose tinklų naudotojų prijungimą prie elektros tinklų reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatoma, kad tinklų naudotojas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų nevykdymo dėl aplinkybių, kurių tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti ketinimų protokolo ir (ar) prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio tinklų naudotojo kaltės, tinklų naudotojas pateikia šio priedo 2, 3 ir 4 punktuose nurodytus dokumentus arba kitus tokias aplinkybės įrodančius oficialius dokumentus.

10. Aprašo 116.12 papunktyje nurodytu atveju tinklų naudotojas privalo pateikti institucijos sprendimo dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus neišdavimo nuorašą, dokumento, kuriame nurodyti šio sprendimo motyvai, nuorašą (jei sprendimo motyvai pateikiami atskirame dokumente) ir šio priedo 2, 3 ir 4 punktuose nurodytus dokumentus arba kitus oficialius dokumentus, įrodančius, kad leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus buvo neišduotas dėl aplinkybių, kurių tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir numatyti ketinimų protokolo ir (ar) prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio tinklų naudotojo kaltės.

11. Tais atvejais, kai dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ir (ar) nenugalimos jėgos aplinkybių, tinklų naudotojas siekia pratęsti įsipareigojimams įvykdyti nustatytą terminą (tokią galimybę numatant teisės aktams), tinklų naudotojas turi pateikti:

11.1. informaciją apie šių aplinkybių trukmę;

11.2. informaciją, pagrindžiančią, jog tinklų naudotojas per nustatytą terminą neturėjo objektyvių galimybių įvykdyti įsipareigojimų;

11.3. informaciją, pagrindžiančią prašomo pratęsti ar nustatyti naujo termino pagrįstumą siekiant užtikrinti, kad elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervacija nebus tęsiama nepagrįstai ilgą laiką.

12. Tais atvejais, kai dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ir (ar) nenugalimos jėgos aplinkybių, tinklų naudotojas siekia pratęsti įsipareigojimams įvykdyti nustatytą terminą (tokią galimybę numatant teisės aktams), šiame priede nurodytus dokumentus ir informaciją tinklų naudotojas privalo pateikti nepasibaigus siekiama pratęsti terminui, ne vėliau nei 20 darbo dienų iki termino pabaigos.

13. Tinklų naudotojas turi pateikti informaciją ir dokumentus, įrodančius, kad jis ėmėsi visų protingų ir objektyviai įmanomų priemonių siekdamas įvykdyti savo įsipareigojimus bei užkirsti kelią šio priedo 1 punkte nurodytoms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti.

14. Tinklų naudotojas negali būti atleidžiamas nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą dėl šio priedo 1 punkte nurodytų aplinkybių tuo atveju, jei jis apie tokių aplinkybių buvimą žinojo arba turėjo žinoti ketinimų protokolo ir (ar) prijungimo paslaugos sutarties sudarymo metu.

15. Operatorius turi teisę kreiptis į valstybės ar savivaldybių institucijas, įstaigas ar kitus asmenis, siekiant įsitikinti, kad tinklų naudotojo pateikta informacija yra teisinga.

_____

Pasinaudojimo
elektros skirstomaisiais
tinklais tvarkos aprašo
12 priedas

(Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo įgyvendinimo deklaracijos forma)

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 73^3 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTO REIKALAVIMO ĮGYVENDINIMO DEKLARACIJA

(data)

I SKYRIUS
OBJEKTO INFORMACIJA

1. Prijungimo sąlygų numeris: _____ (pildoma, jei deklaracija teikiama dėl objekto, neprijungto prie elektros tinklų nuolatiniam eksploatavimui).

2. Objekto numeris: _____ (pildoma, jei deklaracija teikiama dėl objekto, prijungto prie elektros tinklų).

3. Elektros įrenginiai, dėl kurių teikiama deklaracija (palikti vieną):

☐ saulės šviesos energijos elektrinė;

☐ vėjo elektrinė;

☐ hibridinė elektrinė, kurią sudaro kelios skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės;

☐ hibridinė elektrinė, kurią sudaro kelios skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės arba šios elektrinės ir energijos kaupimo įrenginys;

☐ saulės šviesos energijos elektrinė, prijungiama/prijungta kartu su energijos kaupimo įrenginiu;

☐ vėjo elektrinė, prijungiama/prijungta kartu su energijos kaupimo įrenginiu;

☐ energijos kaupimo įrenginys.

4. Objekto pavadinimas: _____.

5. Operatoriaus objekto, prie kurio jungiamas ar yra prijungtas Objektas, pavadinimas: _____.

II SKYRIUS
TINKLŲ NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. _____ (*nurodomas tinklų naudotojo pavadinimas, kai tai juridinis asmuo, arba vardas ir pavardė, kai tai fizinis asmuo*) (toliau – Tinklų naudotojas) deklaruoja, kad elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginiai yra įrengti vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalimi, kuri nustato, kad didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių informacijos valdymo sistemos ir gamybos valdymo sistemos saugumas turi būti užtikrinamas taip, kad prie šių sistemų nebūtų galima valstybių, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, subjektų prieiga, leidžianti nuotoliniu būdu valdyti elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių galios keitimo parametrus ir įjungti ar išjungti šiuos įrenginius, ir Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytomis šio reikalavimo įgyvendinimo sąlygomis bei atitiks juos visą eksploatavimo laikotarpį.

7. Patvirtinu, kad ši deklaracija taikoma elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių valdymo sistema informacijos valdymo sistemoms, gamybos valdymo sistemoms, kaip jos suprantamos vadovaujantis Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašu (toliau – Valdymo sistemos).

8. Deklaruoju, kad:

Eil. nr.	Deklaruojama reikšmė	Atitikties patvirtinimas
1.	Atitiktis Valdymo sistemai galinčių kilti kibernetinių rizikų valdymo ir sistemos apsaugojimo nuo neteisėto poveikio, kurio metu galėtų būti realizuota nesankcionuota (neleistina, nepatvirtinta) nuotolinio valdymo galimybė, reikalavimams:	-
1.1.	Valdymo sistemai, išskyrus jos ugniasienę, uždrausta tiesiogiai pasiekti interneto resursus	☐
1.2.	nenaudojami Valdymo sistemos ir jos duomenų perdavimo tinklo įrenginių loginiai prievadai ir fizinės jungtys yra deaktyvuotos	☐
1.3.	kompiuteriniame tinkle, skirtame komunikuoti elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio komponentams, kuriame vykdomi elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo valdymo procesai ir kuris nuo išorinių viešojo interneto resursų yra atskirtas ugniasiene, nėra naudojamos bevielės technologijos	☐
1.4.	Valdymo sistema yra apsaugota unikaliais (nestandartiniais / negamykliniais) identifikatoriais ir slaptažodžiais	☐
1.5.	patekimas prie Valdymo sistemos yra kontroliuojamas: Valdymo sistemos patalpos ir spintos turi būti rakinamos, o raktų išdavimas yra kontroliuojamas, t. y., apskaitomas ir raktai išduodami tik asmenims, kuriems jie yra reikalingi funkcijoms vykdyti	☐
1.6.	prieigos prie Valdymo sistemos valdymui, kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui ir stebėsenai, kibernetinio saugumo spragų ir operatyviam kibernetinių incidentų šalinimui yra paskirtas atsakingas asmuo arba tinklų naudotojo pasirinktas paslaugos teikėjas. Jei tinklų naudotojas šioms funkcijoms užtikrinti renkasi paslaugų teikėją, tai šiame papunktyje nurodytų funkcijų įgyvendinimas turi būti numatytas su šiuo paslaugų teikėju sudaromoje paslaugų teikimo sutartyje	☐
1.7.	ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki deklaracijos pateikimo yra atliktas Valdymo sistemos kibernetinio saugumo auditas, skirtas identifikuoti galimas saugumo spragas, o aptiktos saugumo spragos pašalintos iki šios deklaracijos pateikimo. Iki šios spragos pašalinimo, jei nėra galimybės spragos pašalinti šiame papunktyje nurodytais terminais, arba, jei nėra galimybės jos pašalinti, privaloma taikyti pagalbines priemones, mažinančias spragos išnaudojimo galimybę ir išnaudojimo neigiamą poveikį. Valdymo sistemos kibernetinio saugumo auditą atliko: *(nurodyti).*	☐
1.8.	įsipareigoju visu elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių eksploatavimo laikotarpiu periodiškai, tačiau ne rečiau nei 1 kartą per 12 mėnesių (šį terminą skaičiuojant nuo šios deklaracijos pateikimo), atlikti Valdymo sistemos kibernetinio saugumo auditą, kaip numatyta Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše	☐
2.	Patvirtiname, kad:	-

2.1.	Valdymo sistemos gamintojus, tiekėjus ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys nėra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys nėra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. **Pažymėjus pildyti atitiktį deklaracijos 3 punkte nurodytiems reikalavimams.**	☐
2.2.	Valdymo sistemos gamintojus, tiekėjus ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys yra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys yra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui arba nėra įrodoma ar nėra žinoma, kad Valdymo sistemos gamintojus, tiekėjus ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys nėra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys nėra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. **Pažymėjus pildyti atitiktį deklaracijos 4 punkte nurodytiems reikalavimams.**	☐
3.	Reikalavimai, keliami Valdymo sistemos nuotolinio valdymo keliamų kibernetinių rizikų suvaldymui, jei Valdymo sistemų gamintojus, tiekėjus ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys nėra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys nėra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui:	-
3.1.	visos nuotolinės prieigos prie Valdymo sistemos yra dokumentuotos ir valdomos	☐
3.2.	Valdymo sistema yra atskirta nuo viešųjų ryšių tinklų (interneto) naudojant ugniasienę, kuri palaiko duomenų srauto turinio analizės (angl. „*Deep packet inspection*“, *DPI*) technologiją, apimančią, bet neapsiribojant, įsiskverbimų aptikimo (angl. „*intrusion detection system*“, IDS), įsiskverbimo užkardymo (angl. „*intrusion prevention system*“, IPS) ir antivirusinės programos ir funkcijas. Visas įeinantis srautas tikrinamas remiantis išvardintais funkcionalumais	☐
3.3.	iš išorės pasiekiamų vartotojo sąsajų (svetainių) komunikacija į išorę ir iš išorės yra šifruojama naudojant saugų transporto lygmens saugumo (angl. *Transport Layer Security, TLS*) standarto protokolą	☐

3.4.	iš išorės pasiekiamos Valdymo sistemos vartotojo sąsajos (angl. *user interface, UI*) naudoja dviejų faktorių autentifikaciją	☐
3.5.	nuotolinė prieiga prie Valdymo sistemos nėra ir nebus suteikta asmenims, esantiems valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui	☐
4.	Reikalavimai, kuriuos taikant ribojamas nuotolinis valdymas išorės tinklais ir valdomos Valdymo sistemos, kurios gamintojus, tiekėjus ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys yra registruoti ar nuolat gyvenantys arba Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai ir (ar) Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekantys fiziniai asmenys yra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, keliamos rizikos:	-
4.1.	Valdymo sistema atitinka šiuos reikalavimas (turi atitikti bent vieną iš nurodytų 4.1.1 arba 4.1.2 papunkčiuose):	-
4.1.1.	neprijungta prie išorės duomenų perdavimo tinklo ir nenaudoja nuotolinio valdymo (išskyrus būtiną elektros sistemos operatorių valdymą), t. y. Valdymo sistema sukonfigūruota taip, kad visos pagrindinės funkcijos (nuotolinis elektros energijos gamybos valdymas ir (ar) energijos kaupimo įrenginių galios parametrų keitimas, įrenginių įjungimas ar išjungimas) yra vykdomos tik vietiniu (angl. *off-line*) režimu;	☐
4.1.2.	veikia be priklausomybės nuo išorinių nuotolinių paslaugų, kurias teikia asmenys, registruoti arba nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui. Tuo atveju, jeigu Valdymo sistema veikia be priklausomybės nuo išorinių nuotolinių paslaugų, kurias teikia asmenys, registruoti arba nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, tokia Valdymo sistema atitinka 3.1–3.5 papunkčių reikalavimus	☐
4.2.	taikomos šios rizikos valdymo priemonės:	-
4.2.1.	visą įrangos naudojimo laikotarpį bus diegiami tik būtini Valdymo sistemos atnaujinimai, prieš tai atlikus jų saugumo analizę, siekiant užkirsti kelią potencialioms kenkėjiškos programinės įrangos grėsmėms, o Valdymo sistemos atnaujinimų būtinumo vertinimas ir jų saugumo analizė – dokumentuoti	☐
4.2.2.	ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki deklaracijos pateikimo yra atliktas ir periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, bus atnaujinamas gamintojų ir tiekėjų rizikos vertinimas (vertinimas, kurio metu vertinama atitinkamų gamintojų ir tiekėjų Valdymo sistemos naudojimo įtaka tinklų naudotojo veiklos, susijusios su elektros energijos gamyba ir (ar) kaupimu, tęstinumui)	☐

5.	Raštu supažindinau (jei prieiga bus suteikiama po deklaracijos pateikimo, supažindinsiu ateityje, visu elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių eksploatavimo laikotarpiu) su Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodytu reikalavimu ir Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytomis šio reikalavimo įgyvendinimo sąlygomis asmenis, kuriems suteikiama prieiga prie energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių Valdymo sistemų ar kurie gali būti susiję su prieigos suteikimu ar šių sistemų naudojimu, iki jiems suteikiant prieigą prie Valdymo sistemos ir saugau tai įrodančius duomenis.	☐
6.	Interneto paslaugai skirtas (-i) išorinis (-iai) IP adresas (-ai) (visos objekte naudojamos išorinių tinklų prieigos):	*Nurodyti adresą*

III SKYRIUS
PATIKRINIMAI

9. Tinklų naudotojas suteikia tinklų operatoriui ar tinklų operatoriaus pasirinktai trečiajai šaliai, veikiančiai tinklų operatoriaus pavedimu, galimybę patikrinti šioje deklaracijoje nurodytų duomenų atitiktį Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodytam reikalavimui ir Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytoms šio reikalavimo įgyvendinimo sąlygoms. Atliekant tokį vertinimą, tinklų naudotojas turi visapusiškai bendradarbiauti, t. y. suteikti galimybę gauti reikalingą patikrinimui informaciją, susipažinti su dokumentais, infrastruktūra, aparatine ir programine įranga, kuri naudojama apdorojant, saugant ar perduodant elektros energijos gamybos ir energijos kaupimo įrenginių informacijos valdymo sistemų duomenis. Reikiamą informaciją tinklų naudotojas pateikia ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

10. Tinklų naudotojas tinklų operatoriui ar tinklų operatoriaus pasirinktai trečiajai šaliai, veikiančiai tinklų operatoriaus pavedimu, pareikalavus, suteikia šią informaciją:

10.1. naudojamos elektros energijos gamybos ir energijos kaupimo įrenginių Valdymo sistemos komponentų sąrašą, jų gamintojų, tiekėjų, Valdymo sistemos komponentų priežiūrą atliekančių juridinių asmenų pavadinimus arba fizinių asmenų vardus ir pavardes ir duomenis apie tai, kokioje valstybėje šie fiziniai asmenys yra nuolat gyvenantys bei tai, kokioje valstybėje yra registruoti ar nuolat gyvenantys šiuos juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys;

10.2. Valdymo sistemų duomenų perdavimo tinklo schemas;

10.3. ugniasienės gamintoją ir naudojamų licencijų pavadinimus;

10.4. aktualius asmenų, turinčių nuotolinę ir fizinę prieigą prie Valdymo sistemos, sąrašus;

10.5. tinklų naudotojo atliktų Valdymo sistemos auditų rezultatus, jų metu nustatytų trūkumų pašalinimo planus ir šių planų įgyvendinimo rezultatus;

10.6. jeigu Valdymo sistema naudoja komponentus, kurių tiekėjus, gamintojus ir (ar) priežiūrą vykdančius juridinius asmenis kontroliuojantys asmenys yra registruoti ar nuolat gyvenantys arba kurių tiekėjai, gamintojai ir (ar) priežiūrą vykdantys fiziniai asmenys yra nuolat gyvenantys valstybėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, turi būti pateikiamas Valdymo sistemos komponentų atnaujinimų diegimo žurnalas su kiekvieno atnaujinimo diegimo būtinumo vertinimu ir saugumo analize, taip pat metiniai gamintojų ir tiekėjų rizikos vertinimai (vertinimai, kurių metu vertinama atitinkamų gamintojų ir tiekėjų Valdymo sistemos naudojimo įtaka tinklų naudotojo veiklos, susijusios su elektros energijos gamyba ir (ar) kaupimu, tęstinumui);

10.7. gamintojų ir tiekėjų rizikos vertinimo rezultatus;

10.8. kitą informaciją, reikalingą atitikčiai Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodytam reikalavimui ir Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytoms šio reikalavimo įgyvendinimo sąlygoms pagrįsti.

PRIDEDAMA: Dokumentai, įrodantys, kad kibernetinio saugumo auditas buvo atliktas Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytus reikalavimus atitinkančio asmens.

Pareigos *Parašas* *Vardas ir pavardė*

_____

Pasinaudojimo
elektros skirstomaisiais tinklais
tvarkos aprašo
13 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 16, 22 IR 48^2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 73^3 STRAIPSNIU ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 4 DALYJE NURODYTO ATITIKTIES ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 73^3 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTAM REIKALAVIMUI TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiame priede reglamentuojama Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 22 ir 48^2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 73^3 straipsniu įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nurodyto atitikties Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodytam reikalavimui ir jį įgyvendinančioms Aprašo nuostatoms tikrinimo tvarka.

II SKYRIUS
ATITIKTIES TIKRINIMAS

2. Iki 2026 m. gegužės 1 d. atitiktį Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodytam reikalavimui ir jį įgyvendinančioms Aprašo nuostatoms turi atitikti šie asmenys:

2.1. asmenys, kurie iki 2025 m. balandžio 30 d. turi išduotus leidimus gaminti elektros energiją ir generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių;

2.2. asmenys, kuriems leidimai gaminti elektros energiją ir generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių nereikalingi ir kurie iki 2025 m. balandžio 30 d. įrengė elektrines ar energijos kaupimo įrenginius, kurių įrengtoji galia yra didesnė kaip 100 kW. Laikoma, kad elektrinė ar energijos kaupimo įrenginys yra įrengti iki 2025 m. balandžio 30 d., jei iki 2025 m. balandžio 30 d. yra parengtas nuosavybės ribų aktas (natūriniams bandymams, jei jie reikalingi, arba galutinis, jei natūriniai bandymai nereikalingi);

2.3. asmenys, kurie iki 2025 m. balandžio 30 d. kreipėsi dėl išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo sąlygų išdavimo, kreipėsi pasirašyti ketinimų protokolus, kreipėsi gauti leidimus gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį, plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių ir iki 2026 m. balandžio 30 d. gavo leidimus gaminti elektros energiją, modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį, generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių ar, jei šie leidimai nėra reikalingi, iki 2026 m. balandžio 30 d. buvo įrengtos (parengtas nuosavybės ribų aktas (natūriniams bandymams, jei jie reikalingi, arba galutinis, jei natūriniai bandymai nereikalingi).

3. Šio priedo 2 punkte nurodyti asmenys iki 2026 m. gegužės 31 d. Operatoriui pateikia Aprašo 12 priede nurodytą deklaraciją.

4. Operatorius šio priedo 2 punkte nurodytų asmenų pateiktą Aprašo 12 punkte nurodytą deklaraciją įvertina per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo ir priima vieną iš šių sprendimų:

4.1. Valdymo sistema atitinka Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnyje nurodytą reikalavimą ir Apraše nurodytas jo įgyvendinimo sąlygas;

4.2. Valdymo sistema neatitinka Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo ir (ar) Apraše nurodytų jo įgyvendinimo sąlygų.

5. Šio priedo 4 punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų terminui, jei dėl objektyvių aplinkybių Operatorius neturi galimybės priimti sprendimo.

6. Apie šio priedo 4 punkte nurodytą sprendimą Operatorius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo informuoja šio priedo 2 punkte nurodytą asmenį.

7. Apie šio priedo 4.2 papunktyje nurodytą sprendimą Operatorius taip pat informuoja Tarybą, pateikdamas tinklų naudotojo duomenis, įskaitant juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, fizinio asmens vardą ir pavardę, asmens kodą, elektrinės, energijos kaupimo įrenginio ir (ar) objekto adresą, leidimo gaminti elektros energiją arba leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių numerį.

8. Jei šio priedo 2 punkte nurodyti asmenys iki 2026 m. gegužės 31 d. Operatoriui nepateikia Aprašo 12 punkte nurodytos deklaracijos, Operatorius apie tai informuoja Tarybą, nurodydamas šio asmens duomenis, įskaitant juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, fizinio asmens vardą ir pavardę, asmens kodą, elektrinės, energijos kaupimo įrenginio ir (ar) objekto adresą, leidimo gaminti elektros energiją arba leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių numerį.

III SKYRIUS
ATITIKTIES TIKRINIMAS, KAI PRAŠYMAI DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 IR 10 PUNKTUOSE NURODYTŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO PATEIKIAMI PO 2026 M. GEGUŽĖS 1 D.

9. Asmenys, kurie pateikia prašymus dėl Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 ir 10 punktuose nurodytų leidimų išdavimo po 2026 m. gegužės 1 d., Elektros energetikos įstatymo 73^3 straipsnyje 1 dalyje nurodytam reikalavimui ir Apraše nurodytoms jo įgyvendinimo sąlygoms privalo užtikrinti ir Aprašo 12 priede nurodytą deklaraciją Operatoriui pateikti iki prašymų išduoti leidimą gaminti elektros energiją ar generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių pateikimo Tarybai.

10. Šio priedo 9 punkte nurodytų asmenų pateiktos Aprašo 12 priede nurodytos deklaracijos vertinimui taikoma šio priedo 4, 5 ir 6 punktuose nurodyta tvarka.

_____

Pasinaudojimo
elektros skirstomaisiais tinklais
tvarkos aprašo
14 priedas

(Patvirtinimo apie numatomą reikalavimų, neturinčių įtakos elektros energetikos sistemos darbo saugumui, stabilumui ir patikimumui, įgyvendinimo terminą pavyzdinė forma)

PATVIRTINIMAS
APIE REIKALAVIMŲ, NETURINČIŲ ĮTAKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS DARBO SAUGUMUI, STABILUMUI IR PATIKIMUMUI, ĮGYVENDINIMO TERMINĄ

(data)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 2 punktu:

1. Patvirtinu, kad šie reikalavimai, kurie neturi įtakos elektros energetikos sistemos darbo saugumui, stabilumui ir patikimumui, bus įgyvendinti ne vėliau kaip per mėnesių nuo *leidimo gaminti elektros energiją* / *leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių (išbraukti nereikalingą)* išdavimo dienos (pažymimi reikalavimai, kurie nėra įvykdyti ir kurie turės būti įvykdyti per nurodytą terminą):

☐ Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo 10 priedo 19 punkto trečiojoje pastraipoje nurodytas reikalavimas, jog A2 tipo elektros energijos gamybos modulių faktinė reaktyviosios galios kiekio paklaida vykdant Q(U) funkciją turi būti ne didesnė kaip: ±10 % nuo šio priedo 20 ir 21 punktuose nustatytos vertės: *nurodomi konkretūs trūkumai*;

☐ Bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtintų Tarybos 2023 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3E-684 „Dėl Bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“, _____ punkte nurodytas reikalavimas: *nurodomi konkretūs trūkumai*.

Numatomas reikalavimų įgyvendinimo planas*:

El. nr.	Veiksmas	Veiksmo įvykdymo data
1.	*Dokumentų, įrodančių, jog reikalavimai buvo įvykdyti, pateikimas*	
2.	*Bandymai*	
3.		
4.		
<...>		

**Reikalavimų įgyvendinimo plane privalo būti nurodyta planuojama dokumentų, įrodančių, jog reikalavimai buvo įvykdyti, pateikimo Operatoriui data bei numatoma elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio bandymų atlikimo data, prireikus, kita informacija. Planuojant šiuos veiksmus tinklų naudotojas privalo atsižvelgti į reikalavimų įvykdymo datą, tai, kad bandymai gali būti atliekami tik esant tam tinkamoms gamtinėms sąlygoms, bei Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos apraše nurodytus maksimalius pateiktų dokumentų įvertinimo, bandymų atlikimo bei bandymų rezultatų įforminimo terminus.*

Suprantu ir įsipareigoju, kad:

1) Elektros tinklų operatoriui informavus, kad neatitiktys neturi įtakos elektros energetikos sistemos darbo saugumui, stabilumui ir patikimumui, ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo šio informavimo privalau pateikti elektros tinklų operatoriui prievolių įvykdymo užtikrinimą, nurodytą Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 1^1 dalyje (elektrinių prijungimo prie elektros tinklų atveju) arba 48^2 straipsnio 11 dalyje (energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų atveju) nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimą;

2) Nepateikus prievolių įvykdymo užtikrinimo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytas terminas nebus taikomas ir reikalavimai turi būti įvykdyti iki bandymų pabaigos;

3) Privalau dokumentus, patvirtinančius, jog nustatytos neatitiktys yra pašalintos, pateikti likus iki termino pabaigos tokiam laikotarpiui, per kurį atsižvelgiant į gamtines sąlygas bei šiame Aprašo punkte nurodytus terminus būtų galimybė išbandyti gamybos arba kaupimo įrenginių veikimą ir įforminti jų bandymų rezultatus. Operatorius neatsako už kilusias pasekmes, jei dokumentai bus pateikti nesilaikant šiame papunktyje nurodytų reikalavimų;

4) Man nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad atitiktys yra pašalintos, per Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytą terminą, dėl gamtinių sąlygų nesant galimybės atlikti bandymų per likusį laiką iki šio termino pabaigos (įskaitant jo pratęsimus), pateikus dokumentus iki šio termino pabaigos (įskaitant jo pratęsimus) likus mažiau nei maksimaliam dokumentų įvertinimo, bandymų atlikimo bei bandymų rezultatų įforminimo terminui arba, jei nustatoma, kad per šį terminą neatitiktys nepašalintos, Operatorius pasinaudos pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Elektros energetikos įstatymo 21^1 straipsnio 4 dalies 10 punkte (elektrinių prijungimo prie elektros tinklų atveju) arba 48^2 straipsnio 23 dalies 4 punkte (energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų atveju).

(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)